


SCHEMAT KOTŁOWNI

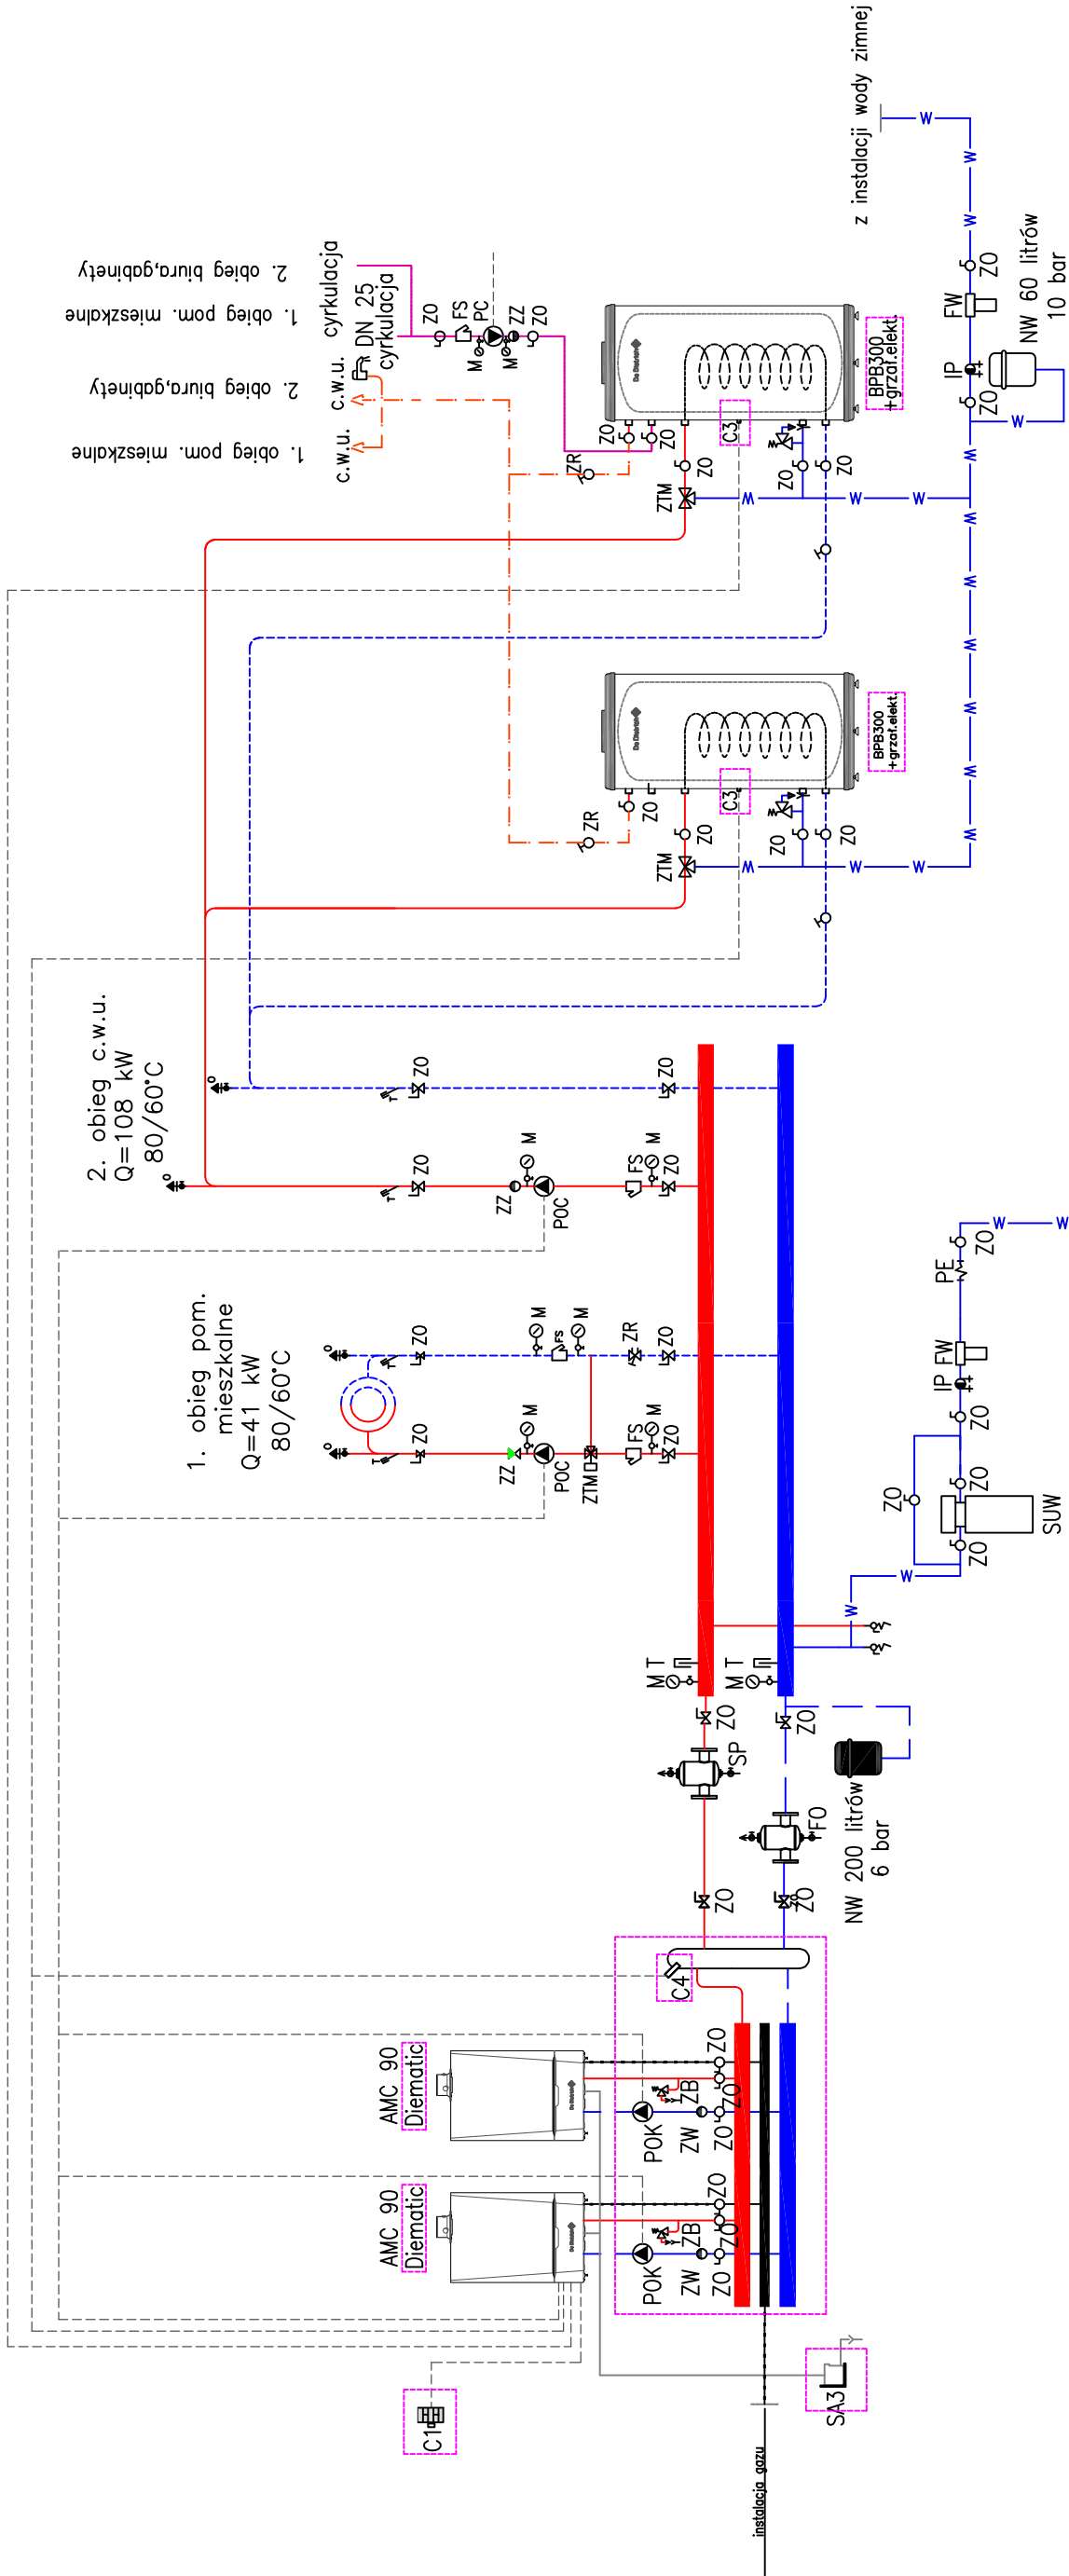

- LEGENDA:
- obieg ciepłowniczy (kotłownia) – zasilanie
 - obieg ciepłowniczy (kotłownia) – powrót
 - woda zimna (napełnianie i uzupełnianie instalacji)
 - c.w.u.
 - cyrkulacja
 - kable sterownicze z automatyki kotła
 - c1 czujnik temperatury zewnętrznej
 - c2 czujnik temperatury zasilania AD199
 - c3 czujnik ciepłej wody użytkowej AD212
 - c4 czujnik zasilania kaskady
- Zakres dostawy DeDietrich

tytuł		adres: Przedszkole nr 3 w Strzegomiu "Zielony żakątek"	inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom	rys.nr
schemat kotłowni		data: 25.09.2020	skala: –	5-1S
projekt budowlany		tytuł		
sprawdził: mgr inż. Lesław Sokółski nr upr. 165/D05/04 DOŚ/IS/1796/01		projektant: inż. Sylwia Szczęśnik nr upr. 338/D05/13 DOŚ/IS/0146/14		
projektant: inż. Sylwia Szczęśnik nr upr. 338/D05/13 DOŚ/IS/0146/14		inż. Sylwia Szczęśnik ul. SWIDNICKA 5A/1, 58-160 ŚWIERODZICE TEL. 695 750 797		