




# Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o.

L.dz. 879/PW/19

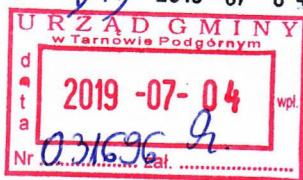

Tarnowo Podgórne, dnia 27.06.2019 r.

TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA  
TP-KOM Spółka z o.o.  
ul. Zachodnia 4 17  
62-080 Tarnowo Podgórne  
tel. (061) 814 64 30 fax (061) 814 74 47  
NIP 777-00-04-12 Regon 639910084  
konto: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Tarnowie Podgórnym  
nr 26 1050 1533 1000 0022 4555 7992

Biuro Projektów Drogowych Gmina  
Tarnowo Podgórne  
ul. Poznańska 115  
62-080 Tarnowo Podgórne

Dotyczy: uzgodnienie projektu rozbudowy ul. Batorowskiej w miejscowości Wysogotowo.

TP-KOM Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo uprzejmie informuje, że uzgadnia się pozytywnie przedmiotowy projekt pod następującymi warunkami:

W obrębie istniejącej infrastruktury wod-kan prace prowadzić ręcznie, w przypadku stwierdzenia kolizji fakt ten należy zgłosić do działu wodociągów i kanalizacji w celu przeprowadzenia wizji lokalnej oraz uzgodnienia dalszych działań.

Odkryte, naruszone lub brakujące urządzenia wod-kan (zasuwy, nawiertki, trzpienie od zasuw i nawiertek, skrzynki uliczne żeliwne, umocnienia betonowe skrzynek w pasach zieleni, włazy żeliwne od studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej) należy uzupełnić, zabezpieczyć i przywrócić do stanu pierwotnego, dokonać regulacji i pozostawić w ziemi po zakończeniu robót na koszt Inwestora.

W przypadku umiejscowienia, zaworu ulicznego (nawiertki) w krawężniku, należy zastosować dużą skrzynkę, którą należy obetonować.

W przypadku obniżenia niwelety w/w nawierzchni, istniejące urządzenia wod-kan należy ocieplić łupkami poliuretanowymi o grubości 100 mm, a w przypadku skrajnego wypłyenia tychże urządzeń należy odpowiednio je przeprojektować i przełożyć z uwzględnieniem normatywnego przykrycia. Wykonane ocieplenie lub przełożenie wypłyconych skrajnie urządzeń wod-kan należy w stanie odkrytym zgłosić do odbioru w TP-KOM Sp. z o.o. Ewentualne koszty za ocieplenie lub przełożenie urządzeń j/w ponosi Inwestor.

Istniejące na wysokości działek nr 167/2; 175/1 x 2 szt.; 270 hydranty kolidujące z projektem j/w należy przełożyć poza obręb projektowanej korony drogi zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi.

Projektowany krawężnik na wysokości działki 254, który swoją trasą przechodzi przez istniejącą studnię zlokalizowaną na tranzyście wodociągowy  $\varnothing$  450 mm należy przeprojektować poza obręb istniejącej studni.

Należy zwrócić szczególną uwagę na tranzyt wodociągowy  $\varnothing$  450/500 mm oraz istniejące na nim urządzenia m.in. studnie, hydranty, zasuwy itp. które mogą być nie zinwentaryzowane.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kolizji przedmiotowego projektu z tranzytem j/w oraz siecią wodociagową  $\varnothing$  160 mm i  $\varnothing$  90 mm wraz z urządzeniami na nich, które nie wynikają z



projektu, a pojawiają się w trakcie wykonywania robót należy niezwłocznie powiadomić TP - KOM w celu ustalenia dalszych wspólnych działań.

O terminie rozpoczęcia robót poinformować Tarnowską Gospodarkę Komunalną TP-KOM Sp. z o.o. ul. Zachodnia 4, Tarnowo Podgórne.

**Wykonane projektowane prace, należy zgłosić do TP-KOM do działu wodociągów i kanalizacji w celu komisyjnego odbioru robót.**

SZEF SŁUŻB WOD-KAN

*mgr inż. Marek Ciszynski*

TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA  
TP-KOM Spółka z o.o.  
ul. Zachodnia 4 (7)  
62-080 Tarnowo Podgórne  
tel. (061) 814 64 30 fax (061) 814 74 0  
NIP 777-00-04-121 Regon: 639910084  
Konto: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Tarnowie Podgórnej  
26 1050 1530 1000 0022 4555 7992

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kania  
Tel. 61 89 59 446