


SCHEMATY UŁOŻENIA GAZOCIĄGU W WYKOPIE



UWAGI :

1. MINIMALNE PRZYKRYCIE GAZOCIĄGU Z PE POWINNO WYNOŚĆ 0,8 [m]
2. ZNAKOWANIE TRASY GAZOCIĄGU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z: ST-IGG-1001 DO ST-IGG-1004

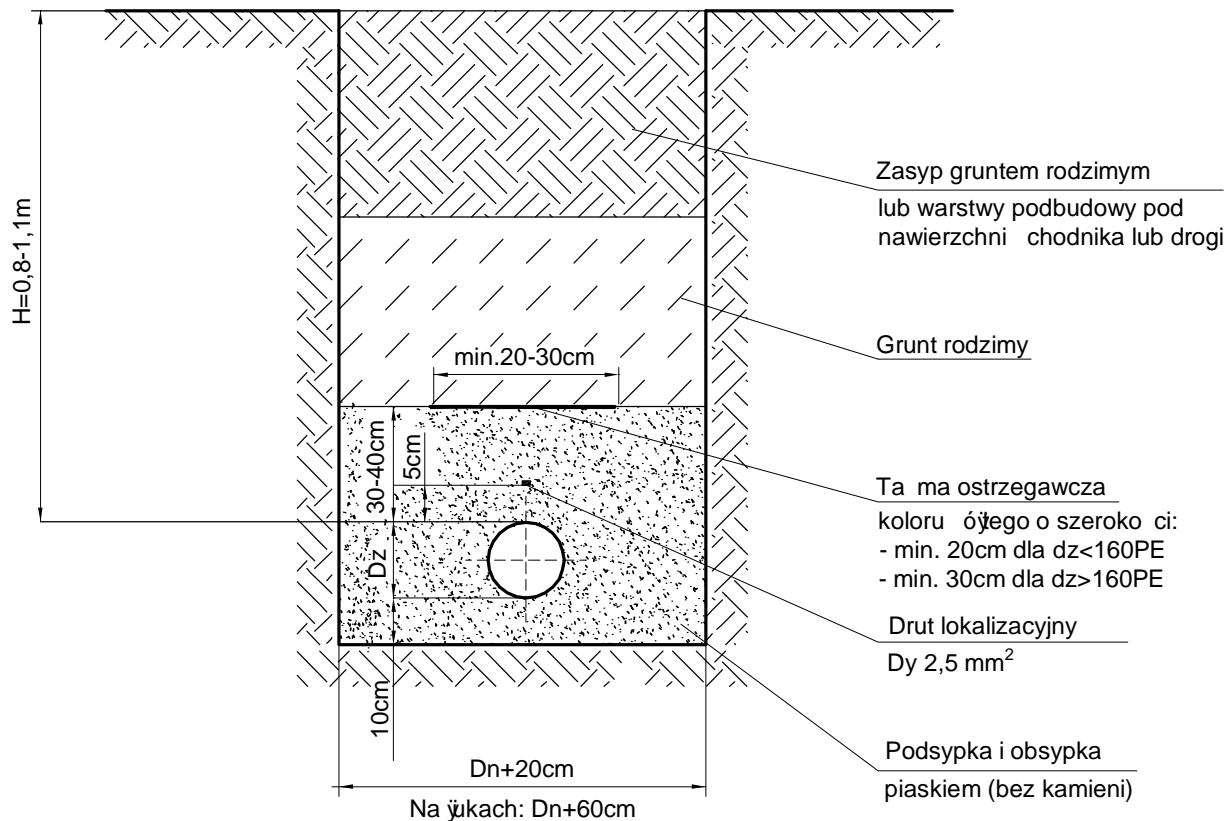

PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Temat: Budowa drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, chodnika, oświetlenia, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącego zjazdu publicznego i odcinka istniejącego gazociągu

Inwestor:	Gmina Strzyków, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyków		
Lokalizacja:	Strzyków, dz.nr ew.: 1957, 933/18, 933/22, 933/23, 933/25, 933/26, 933/28, 933/30, 937/49, 937/50, 937/51 obr. 0001, gmina Strzyków, powiat strzykowski		
Przedmiot rysunku:	SCHEMAT UŁOŻENIA GAZOCIĄGU W WYKOPIE	Skala:	
Projektował Nr uprawnień	mgr inż. Jacek Lewandowski upr. proj. PDK/0028/POOS/09	branża	data: 03.2018 r. nr proj. 01/18
		INSTAL. SANITARNE	
Sprawdził Nr uprawnień	mgr inż. Janusz Reguła upr. proj. PDK/0134/POOS/04	branża	Rys. SG-3
		INSTAL. SANITARNE	