

Znak sprawy: GP.6630.169.2021

JAWOR , 2021-11-26

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2021-11-26

Wnioskodawca: WOKAN PROJEKT Paweł Pabisiak

59-407 Mściwojów

Luboradz 10

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze

59-400 JAwor

Dworcowa 1

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - Geodeta Powiatowy

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
011	7	416/2	JAWOR	JAWOR-STARE MIASTO
011	7	416/1	JAWOR	JAWOR-STARE MIASTO
011	7	416/3	JAWOR	JAWOR-STARE MIASTO

Opis przedmiotu narady:

- 1 SIEĆ WODOCIĄGOWA
- 2 SIEĆ KANALIZACYJNA

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	GEODETA POWIATOWY PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ	Jerzy Krakowski - Geodeta Powiatowy 2021-11-23 07:27:23	brak uwag
2	WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		
3	Urząd Miejski w Jaworze		

10	OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU		
12	Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Gazownia w Legnicy	Henryk Masłowski - Polska Spółka Gazownicza Oddzia 2021-11-23 13:11:57	Dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane, które wielkości zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013. poz.640). w myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania. W miejscach skrzyżowań należy zachować minimalną pionową odległość tj. 0,2 m pomiędzy powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.
13	TAURON DYSTRYBUCJA S. A. ODDZIAŁ w LEGNICY	Kinga Janowicz - TAURON Dystrybucja S.A Oddział w 2021-11-25 07:37:01	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłoniowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia. W sprawie ewentualnej kolizji z siecią oświetlenia drogowego należy kontaktować się z p. Arkadiuszem Wolskim e-mail: Arkadiusz.Wolski@tauron.pl, tel. 572887186
15	ORANGE Polska S.A. Domena Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie		
16	NETIA S.A.	Marek Rzęsa - NETIA S.A Sp. z o.o we Wrocławiu - o 2021-11-24 10:39:57	W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z siecią NETIA < 2 mb prace wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, prace poprzedzić wykopami kontrolnymi wszystkie prace wykonywać pod nadzorem pracownika Netii.

			W miejscu skrzyżowania zabezpieczyć sieć Netii na koszt inwestora rurą ochronną dwudzielną (fi 160) min + 0,5 m poza obręb. Prace zabezpieczające sieci Netii podlegają odbiorom przez uprawnionych pracowników operatora. Nadzór jest płatny. 21 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić Netię mailem na adres nadzory@netia.pl
17	PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu	Wanda Duliban - PKP S.A Oddział Gospodarowania Nie 2021-11-24 08:32:29	brak uwag
18	Wydział Komunikacji i Drogownictwa Referat Zarząd Dróg Powiatowych	Ilona Uciurkiewicz, Zarząd Dróg Powiatowych w Jawo 2021-11-25 11:16:59	z uwagi na brak znajomości projektu nie ma możliwości zaopiniowania zamierzenia projektowego. Opinie powinien wydać wydział inwestycji.
19	"CIEPŁO- JAWOR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		
23	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ŚRODOWISKA	Sylvia Kasprzyk, Starostwo Powiatowe 2021-11-23 15:18:49	brak uwag
24	Biuro Geodety Powiatowego IZABELA ŁUCZAK	Izabela Łuczak, Starostwo Powiatowe 2021-11-25 11:45:57	Chronić przed zniszczeniem znaki osnowy geodezyjnej oraz znaki graniczne. W przypadku zniszczenia, na własny koszt należy wznowić ich położenie (at.15, 16 i art.48) ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Osnowa: 5.147.31.1.51101; 5.147.31.1.51102 Sekcja map: 5.147.31.13.2.3; 5.147.31.13.2.4
25	EXATEL S.A.	Mariusz Bystrosz - EXATEL S.A. 2021-11-24 15:16:08	brak uwag

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 NACZELNIK WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

- 2 URZĄD MIEJSKI w JAWORZE
 - 3 OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ we WROCŁAWIU
 - 4 ORANGE POLSKA S.A Polska Domena Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie
 - 5 "CIEPŁO-JAWOR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
-

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JERZY
KRAKOWSKI STANISŁAW
POWIATOWE W JAWORZE
Data: 2021.11.29 13:11:10 CET

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Jawor Stare Miasto 416/2		PODGK.6640.898.2021
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	identyfikator	Jawor
Miejscowość	nazwa	020501_1
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	Jawor
Okręg ewidencyjny	nazwa	0007
Skala mapy	prostokątnych płaszczyzn	Stare Miasto
Nazwa układu współrzędnych	wysokości	1:500
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	nie badano służebności gruntowych	2000
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlecających w granicach projektowanej inwestycji	Brak	Kronszadt
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		Czarnym
Mapa aktualna na dzień		22.10.2021
GEOBUD Sławomir Wiśniewski 59-400 Jawor ul. Wrocławska 25 59-220 Legnica Pl. Słowiański 1 Biuro/Fax 76 87 11 222 Kom. +48602296189 NIP 6951022487 ID 39047748		


Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie: **STAROSTA JAWORSKI**

Wykonawca prac geodezyjnych: **GEOBUD**

Mr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji: **Sławomir Wiśniewski**


Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac: **Protokół weryfikacji nr PODGK.6640.898.2021 z dnia 28.10.2021 Sławomir Wiśniewski upr. nr 17374**

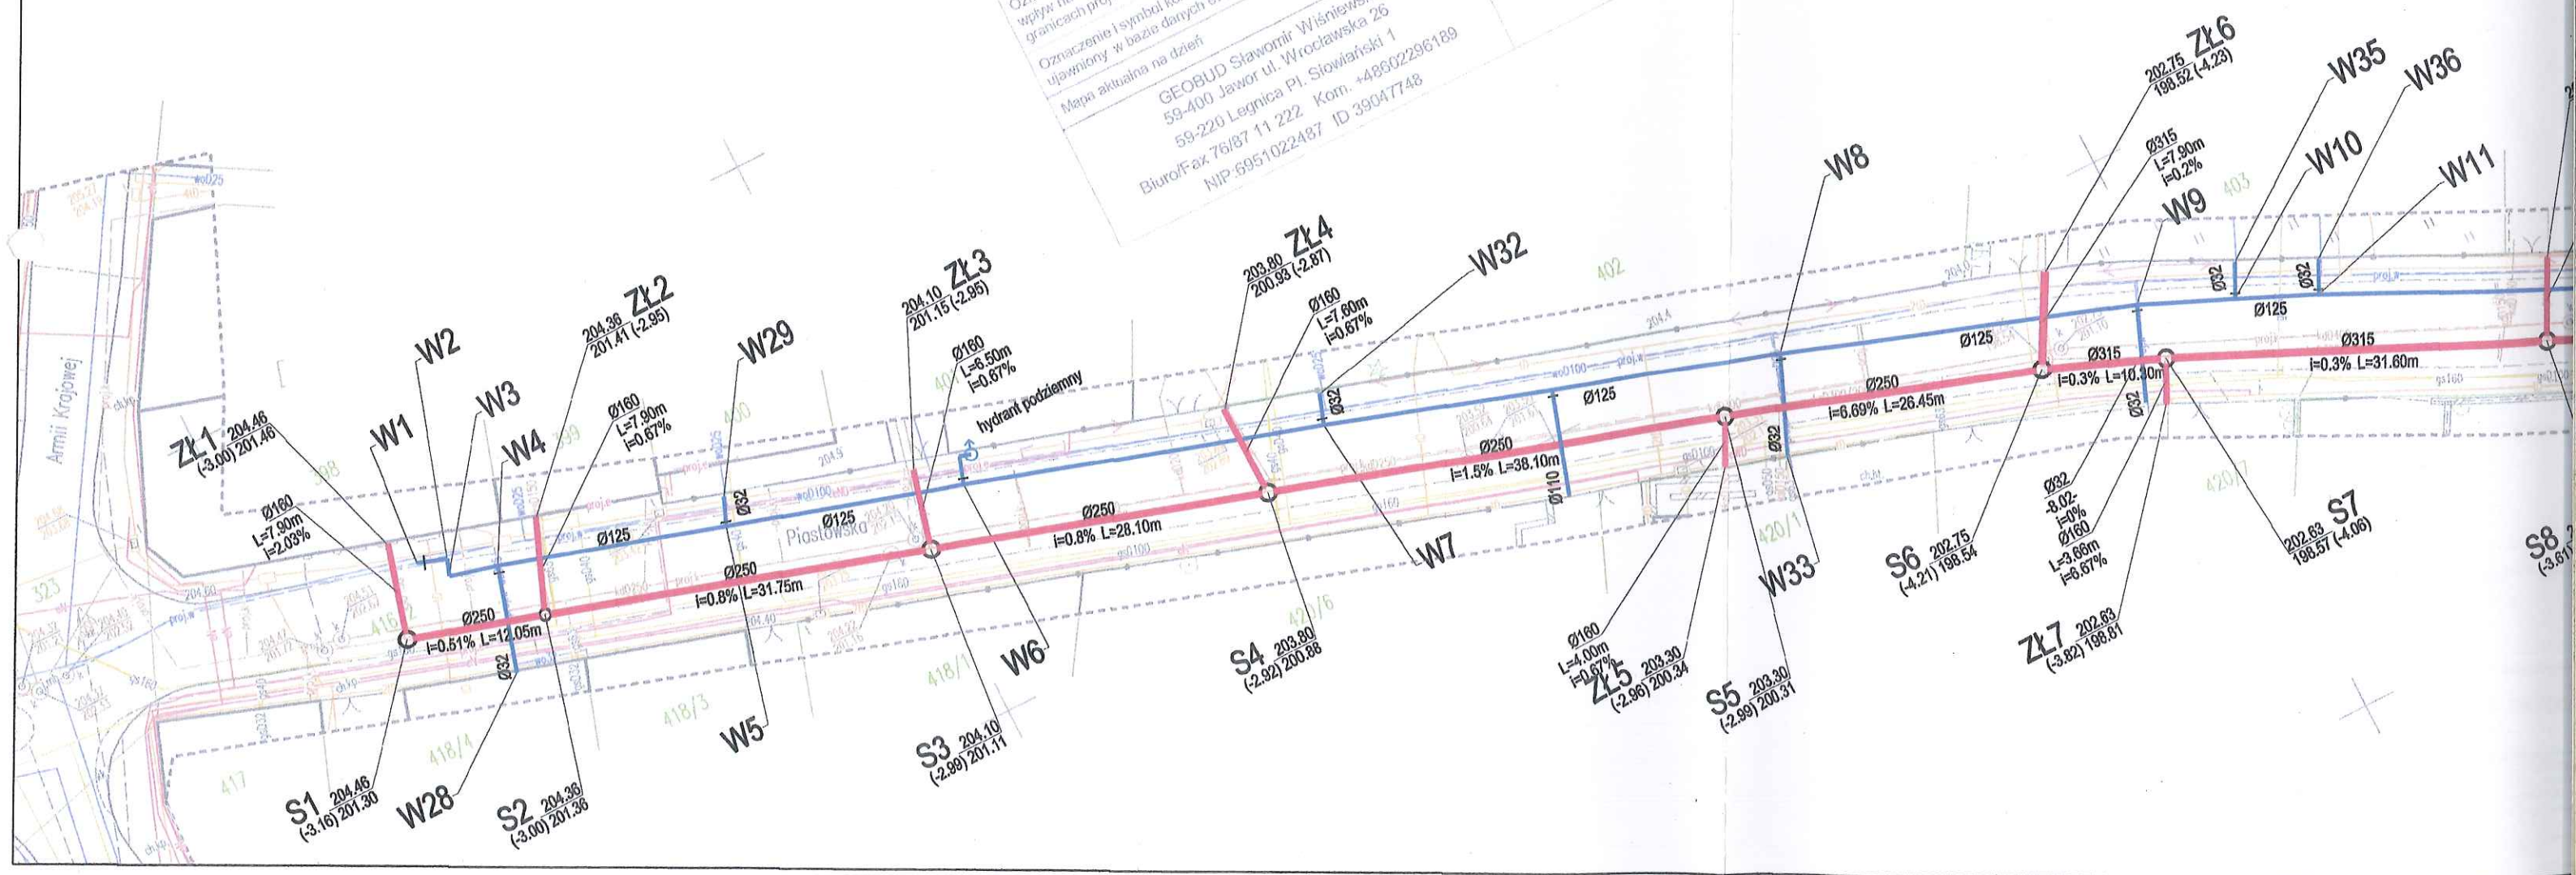

owany w wyniku prac
dy zawiera operat techniczny
muj. Ze jestem świadomy
tego oświadczenia.
PODGK.6640.898.2021
STAROSTA JAWORSKI
GEOBUD
Sławomir Wiśniewski
Protokół weryfikacji nr
PODGK.6640.898.2021 1
z dnia
28.10.2021
Sławomir Wiśniewski
upr. nr 17374



GEOBUD
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
OGRADEC 46-PROJEKTOWE I DOWIADY
ul. Armii Krajowej 17, ul. Wesoła 4
PL 22-200 Lublin, PL Sławomir Wiśniewski
tel./fax 76 87 11 222
NIP 695-102-24-87 id. 390477435

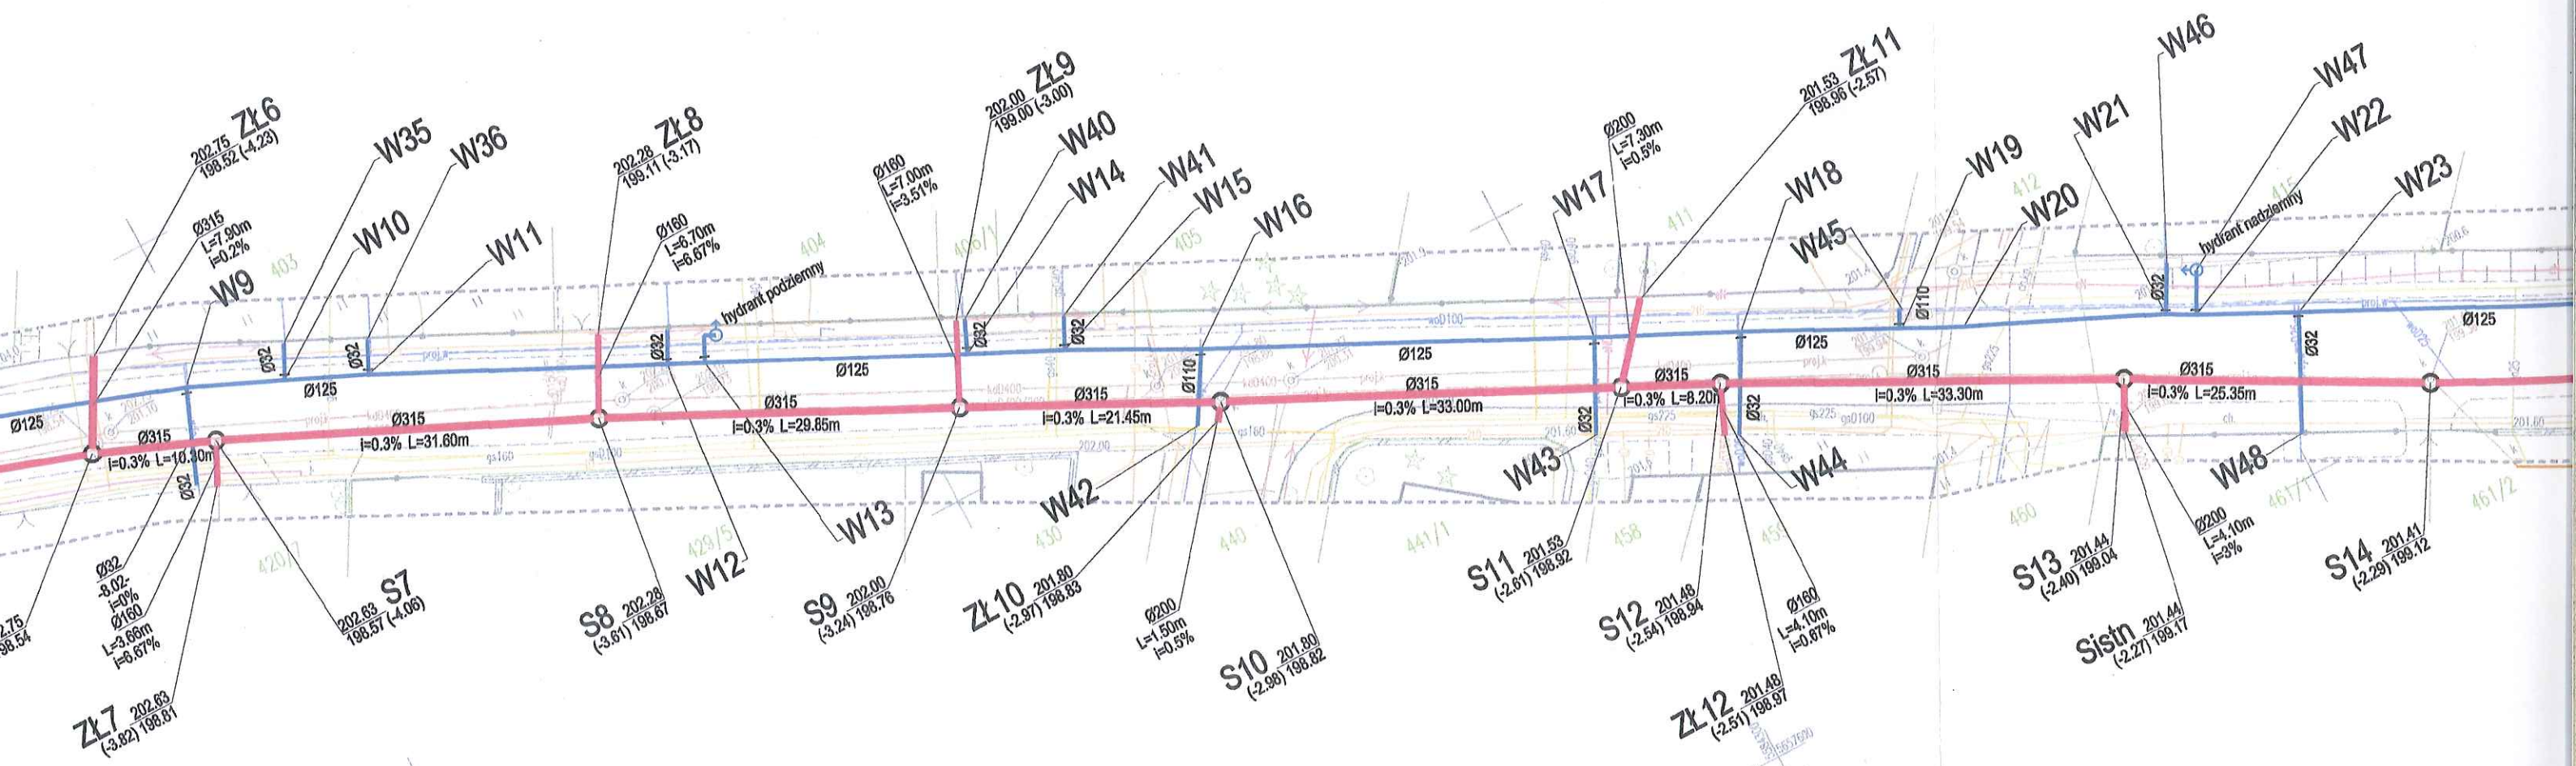GEODETA
Sławomir Wiśniewski
51-400 Jawor, ul. Piastowska 10A/3
upr. nr 17374
NIP 695-102-24-87 id. 390477435




LEGENDA:

OZNACZENIA BRANŻY SANITARNEJ

	PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ /ścieżka z rur PVC mfn S112. Uszczelki zintegrowane i olejoodporna /
	PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA /ścieżka z rur PE-HD PN10 PE100 /
	PROJEKTOWANE ZASUWY

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez JERZY
KRAKOWSKI, STANISŁAWO
POWIATOWE W JAWORZE
Data: 2021.11.29 13:11:02 CET

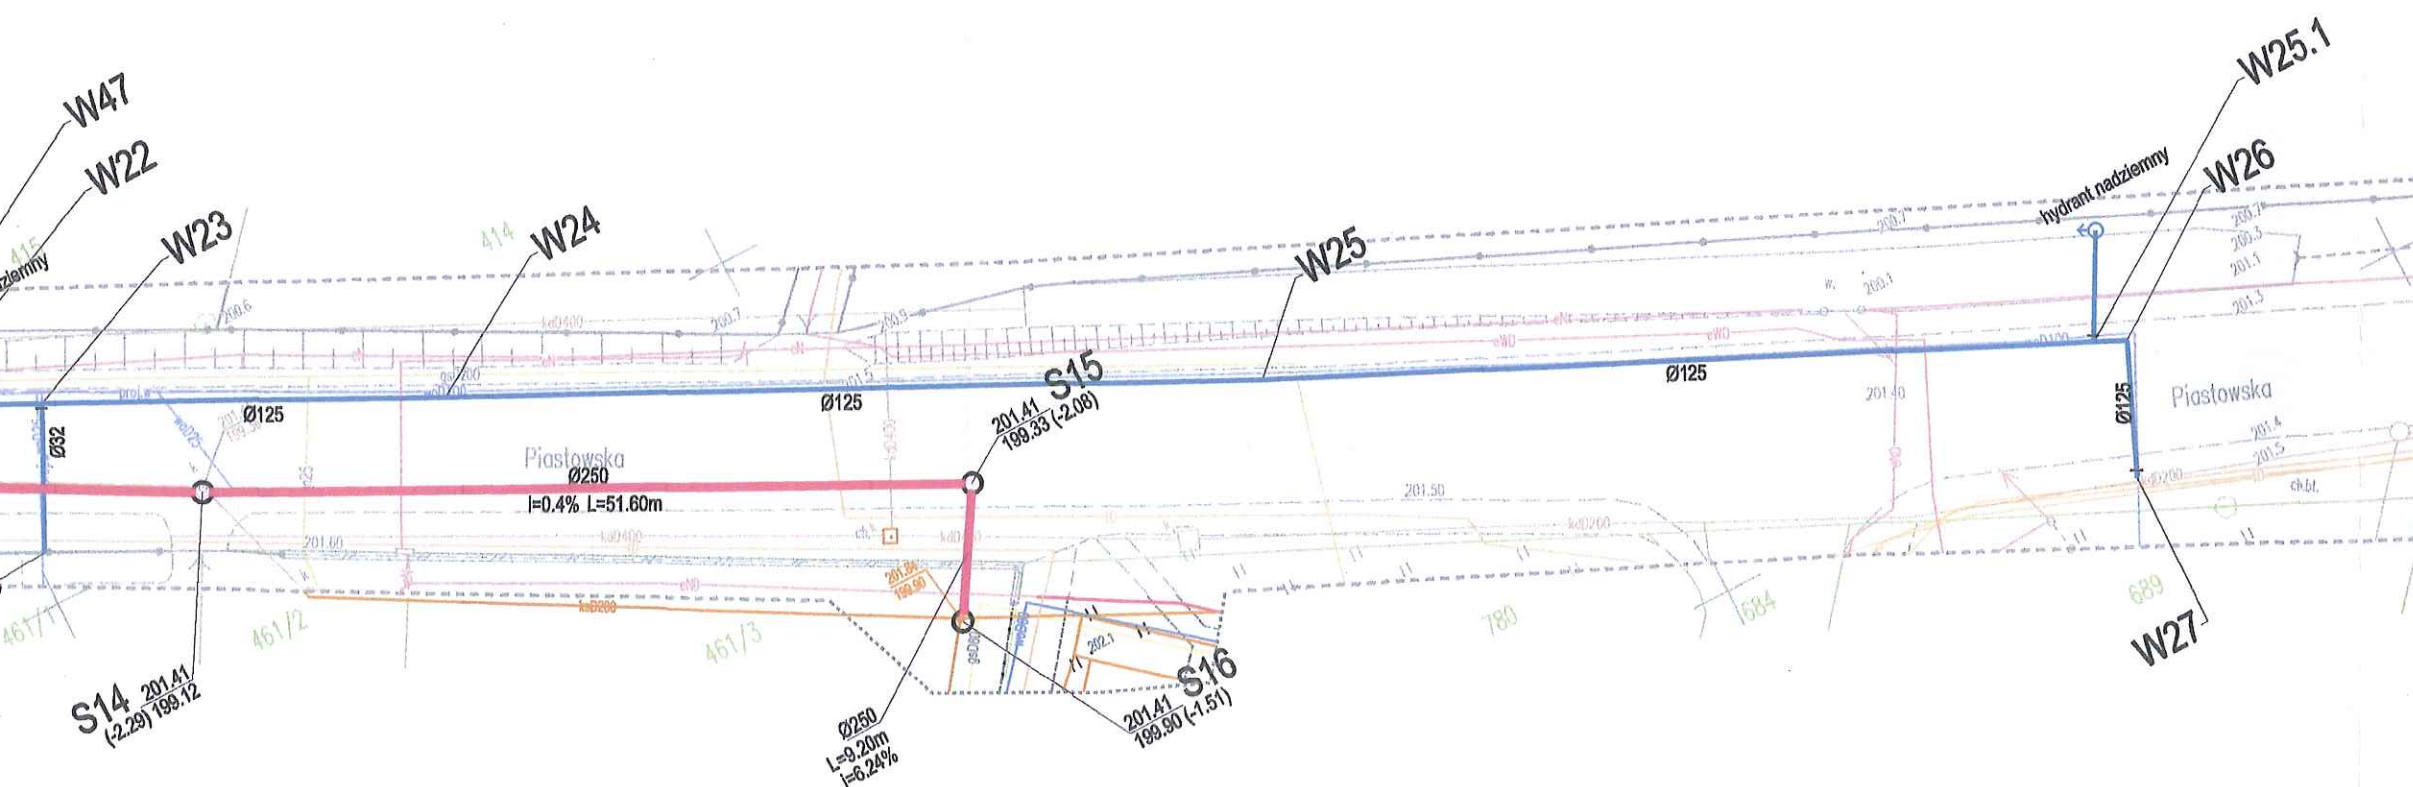


POŚWIADCZAM ZGODNOŚĆ MAPY
DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM

projektant główny: Paweł Pabisiak
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w dziedzinie
instalacji i inżynierii w zakresie sieci
kanalizacji sanitarnych
nr upr. 307/DOS/10

Jednostka projektowa:		WOKAN-PROJEKT mgr inż. Paweł Pabisiak Luboradz 10 59-407 Mściwojów	
Inwestor:		ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ul. Dworcowa 1, 59-400 Jawor	
Temat opracowania:		Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej w Jaworze	Tytuł rysunku: PROJEKT ZAG
Projektant:		mgr inż. Paweł Pabisiak uprawniony do projektowania w specj. instalacyjnej - Nr upr. 307/DOS/10	Podpis:
Sprawdzający:		mgr inż. Anita Olejnik uprawniony do projektowania w specj. instalacyjnej - Nr upr. 366/DOS/12	Podpis:

LEGENDA:

OZNACZENIA BRANŻY SANIT.



PROJEKTOWANA
/oleś z rur PVC min SN12, Uszczo.

PROJEKTOWANA SIEĆ
/oleś z rur PE-HD PN10 PE100 /

PROJEKTOWANE ZASUWY

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez JERZY
KRAKOWSKI, STAROSTWO
POWIATOWE W JAWORZE
Data: 2021.11.29 13:11:02 CET

STAROSTA JAWORSKI
Dokumentacja numer: GP.6630.169.2021
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w Starostwie Powiatowym w Jaworze
Jawor, dnia 2021-11-26

Jednostka projektowa:

WOKAN-PROJEKT
mgr inż. Paweł Pabisiak
Luboradz 10 59-407 Mściwojów

Inwestor:

ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W JAWORZE
ul. Dworcowa 1, 59-400 Jawor

Temat opracowania:

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Piastowskiej w Jaworze

Tytuł rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant:

mgr inż. Paweł Pabisiak
uprawniony do projektowania w specj.
instalacyjnej - Nr upr. 307/DOŚ/10

Podpis:

Stadium:

Projekt zagospodarowania terenu

Branża:

sanitarna

Sprawdzający:

mgr inż. Anita Olejnik
uprawniony do projektowania w specj.
instalacyjnej - Nr upr. 368/DOŚ/12

Podpis:

Skala:

1:500

Data:

16.11.2021r.

Nr rys.

1 Str.