



Nr Obwodu	0	1	2	3	4	5	6	4'	5'
Typ przewodu	YKY 3x6mm <sup>2</sup>	LGY4mm <sup>2</sup>	LGY1mm <sup>2</sup>	3x LGY2,5mm <sup>2</sup>	LGY1mm <sup>2</sup>	3x LGY2,5mm <sup>2</sup>	2x LGY2,5mm <sup>2</sup>	LGY 0,75mm <sup>2</sup>	LGY 0,75mm



	Zasilanie szafy	Ograniczniki przepięciowe	Lampka kontrolna zasilania	Gniazdo serwisowe	Przełącznik	UPS	Grzałka	PPD Kontroler	Obwody niskoprądowe
Nr Obwodu	0	1	2	3	4	5	6	4'	5'
Typ przewodu	YKY 3x6mm <sup>2</sup>	LGY4mm <sup>2</sup>	LGY1mm <sup>2</sup>	3x LGY2,5mm <sup>2</sup>	LGY1mm <sup>2</sup>	3x LGY2,5mm <sup>2</sup>	2x LGY2,5mm <sup>2</sup>	LGY 0,75mm <sup>2</sup>	LGY 0,75mm

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ II KLASY OCHRONNOŚCI (ZŁĄCZA, SZAFKI ENERGETYCZNE) ORAZ W OBWODACH ODBIORCZYCH SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZGODNIE Z PN-HD 60364 REALIZOWANE ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKÓW NADMIAROWO-PRĄDOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWO-PRĄDOWYCH ORAZ WKŁADEK BEZPIECZNIKOWYCH O DZIAŁANIU SZYBKIM.

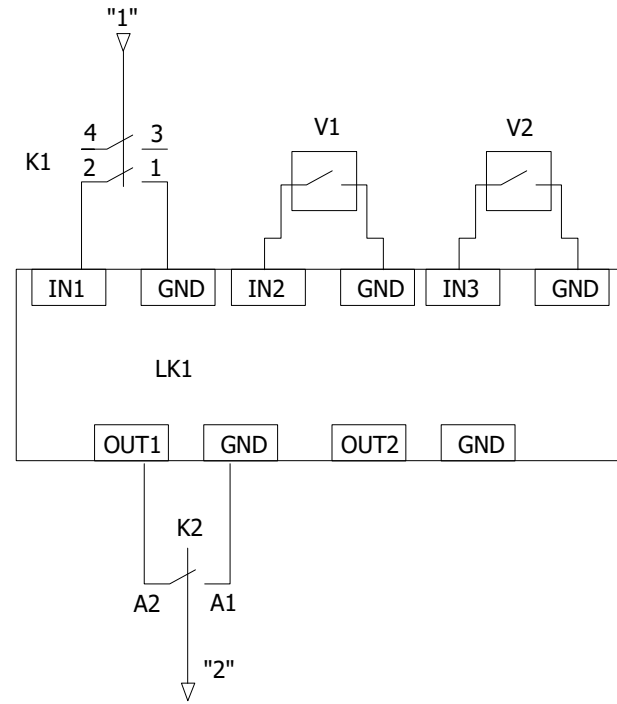

NAZWA INWESTYCJI	AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ NA DZ. 28/8 PRZY UL. DĘBOGÓRSKIEJ W SZCZECINIE W RAMACH INWESTYCJI "BUDOWA POLSKIEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO RATOWNICTWA MORSKIEGO W SZCZECINIE

ADRES  
INWESTYCJI: UL. DĘBOGÓRSKA 12, DZ. 28/8 OBR. 3025  
M. SZCZECIN

INWESTOR:	POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE UL. WAŁY CHROBREGO 1-2 70-500 SZCZECIN
-----------	---

PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Markowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej nr uprawnień budowlanych <b>ZAP/0081/POOT/10</b>
------------	--

### SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH SZAFKI CCTV-2

1:--	22-05-2024	<b>IT.8</b>
ELEKTRYCZNA		

UWAGA:  
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.