



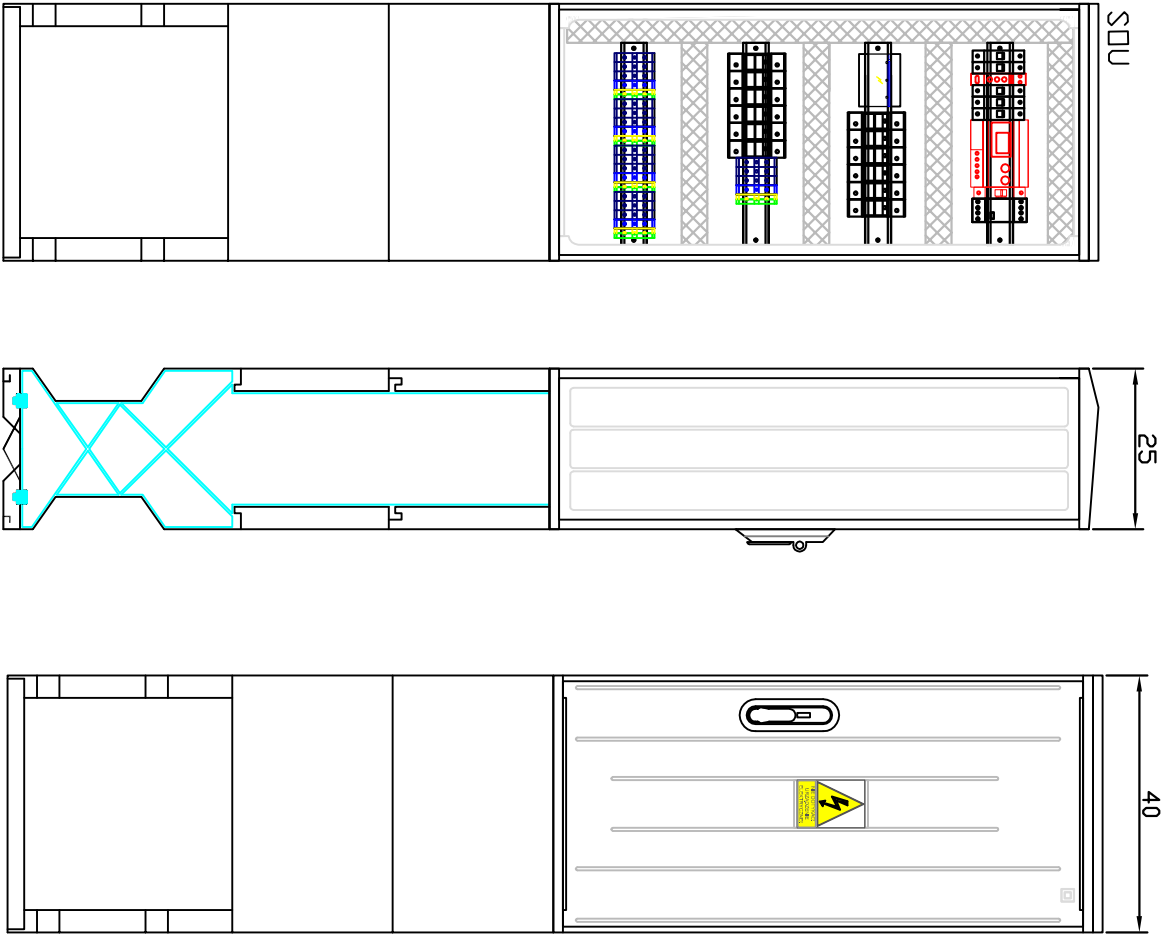

**OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**

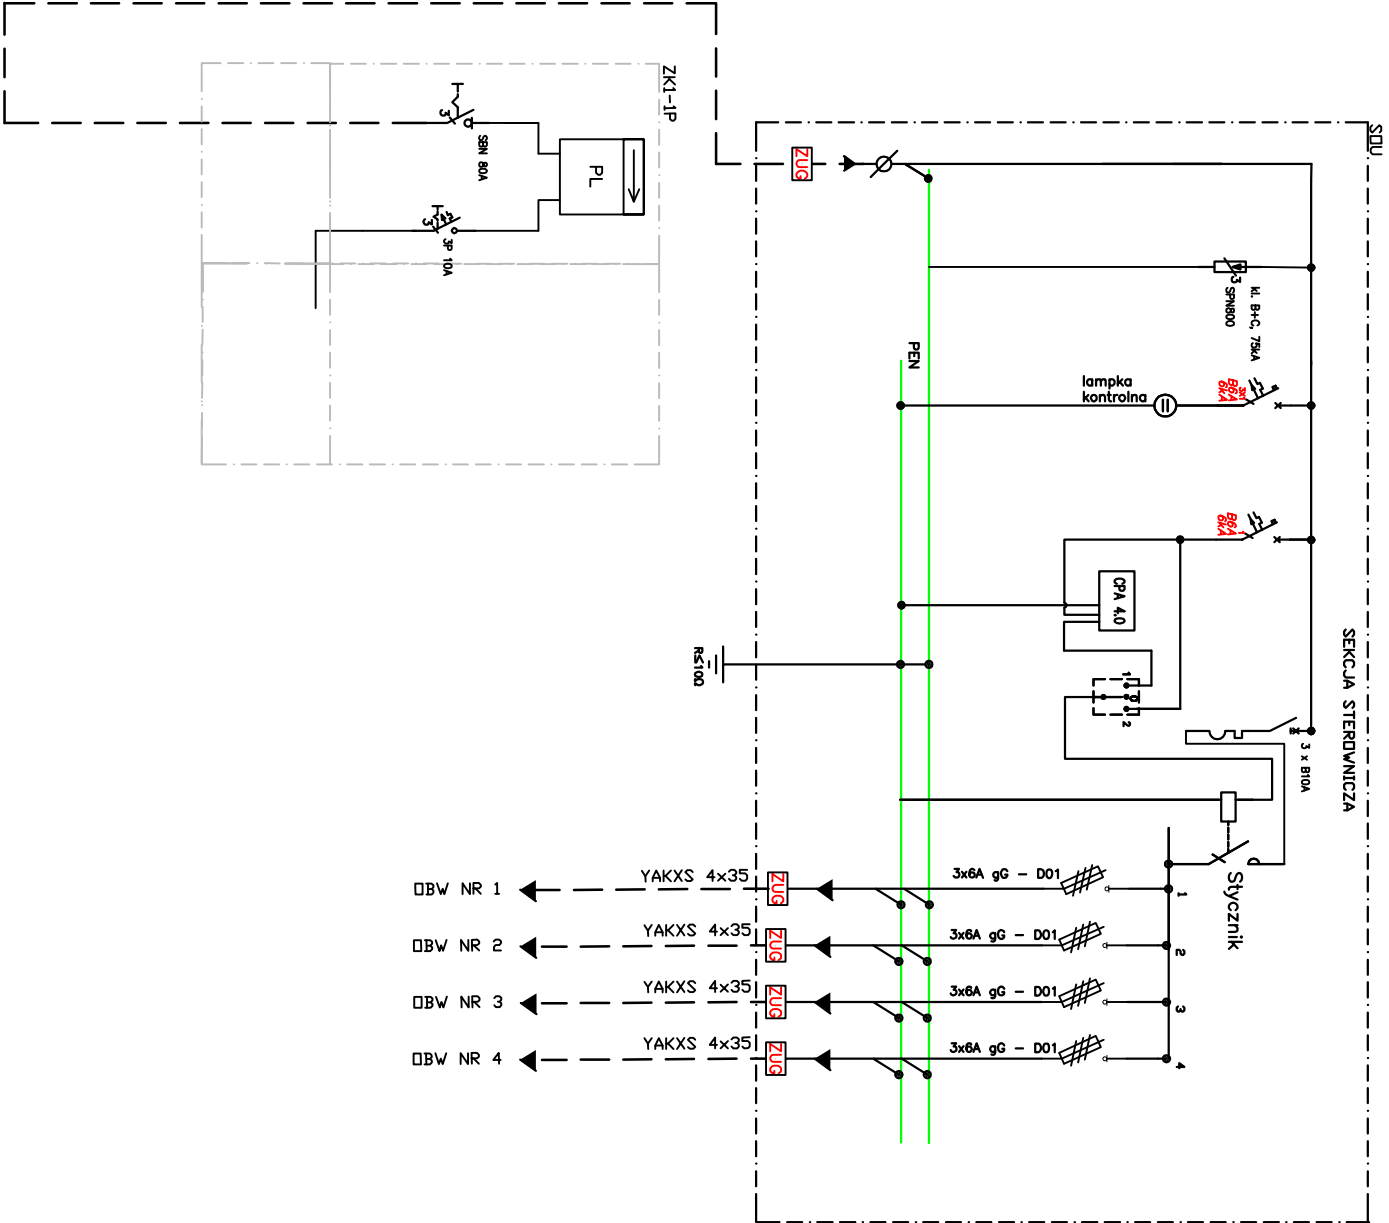

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------|---|---------|
|  | | ZESPÓŁ PROJEKTOWO-NADZORCZY BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO | | | |
| | | UL. PRZYLEP-GRONOWA 3 66-015 ZIELONA GÓRA | | | |
| TEL. 666 612 633 | | E-MAIL: PAWEŁRATUS@WP.PL | | NIP: 973-084-59-21 | |
| Nazwa opracowania: | | BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I CIĄGÓW PIESZYCH WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. SŁONE | | | |
| Nazwa rysunku: | | Arkusz: E6 | | | |
| SCHEMAT IDEOWY - WIZUALIZACJA SOU | | Uprawnienia: | | Skala: | |
| | | | | | |
| Projektant branży elektrycznej | inż. Grzegorz Juźwiak | Instalacje elektryczne | 391/IDOS/09 |  | 02.2017 |