

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Sygnatura

PV_R_2/02.2023

Nazwa

Dokumentacja techniczna mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu
użyteczności publicznej

Obiekt

Nazwa Zespół Szkół Mechanicznych cz. 1
Adres ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów

Inwestor


Nabywca

Nazwa Powiat Radziejowski
Adres ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów
NIP 889-149-13-27

Odbiorca

Nazwa Zespół Szkół Mechanicznych
Adres ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów

Zespół projektowy

Projektant br. Elektryczna	mgr inż. Patryk Michalski nr Upr. KUP/0271/PBE/21	
	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych	

27.02.2023 r.

Spis treści

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	3
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA	4
I. Wstęp	7
1. Podstawa opracowania	7
2. Przedmiot opracowania	7
3. Zakres opracowania	8
4. Opis stanu istniejącego i lokalizacji inwestycji	8
II. Opis techniczny – część opisowa	9
1. Opis rozwiązań projektowych	9
2. Dobór urządzeń	10
2.1. Moduły fotowoltaiczne / Panele PV	10
2.2. Falowniki fotowoltaiczne (ang. Inverters)	11
2.3. Optymalizatory mocy (ang. Power Optimizers)	12
2.4. Wewnętrzny licznik energii oraz opcjonalny układ „Blokera”	12
2.5. Konstrukcja wsporcza modułów PV	12
3. Okablowanie	13
3.1. Strona prądu stałego (DC)	13
3.2. Strona prądu przemiennego (AC)	13
4. Zabezpieczenia	14
4. 1. Przetężeniowe - strona stałoprądowa – DC	14
4. 3. Przetężeniowe - strona zmiennoprądowa – AC	14
9. 3. Przeciwporażeniowe – uzupełniające	15
9. 4. Ochrona przepięciowa instalacji	15
5. Uziemienia i połączenia wyrównawcze	15
6. Instalacja odgromowa	16
7. Rozdzielnice	16
8. Ochrona p.poż	16
9. System monitoringu instalacji	16
10. Uwagi końcowe	17
III. Symulacja pracy instalacji	18
1. Model symulacyjny	18
2. Wyniki symulacji pracy	18
3. Prezentacja zacielenia powierzchni modułów PV w skali roku	19
4. Bilans energetyczny instalacji	21
5. Bilans energetyczny instalacji na przestrzeni miesięcy	22
6. Wyniki pracy z uwzględnieniem degradacji modułów PV	23
IV. Opis techniczny – część rysunkowa	23

Spis załączników


- 1) Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
- 4) Płyta CD - dokumentacja w formie cyfrowej oraz zdjęcia z przeprowadzonej wizji lokalnej

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA


Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206.) oświadczamy, że:

Dokumentacja techniczna mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu użyteczności publicznej, Zespół Szkół Mechanicznych cz. 1, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów

sporządzona dnia 27.02.2023 r., została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opis	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis
Projektant br. Elektryczna	mgr inż. Patryk Michalski nr Upr. KUP/0271/PBE/21 Uprawnienia budowlane do projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych	

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA



KUJAWSKO
POMORSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA Kwalifikacyjna

Sygn. akt KUPOIIB/KK-0054/184/21

Bydgoszcz, dnia 09 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Patryk Adam Michalski
magister inżynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 23 czerwca 1994 r. w Tucholi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0271/PBE/21

**do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń**

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszą decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane, upoważniają w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami bez ograniczeń.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwocku decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.).

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka

inż. Wojciech Kłatecki

inż. Paweł Gonczarzewicz



Otrzymują:

1. Pan Patryk Adam Michalski

2. Okręgowa Rada Izby

3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym

KUP-ZX6-XQT-PVE *

Pan Patryk Adam Michalski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0026/22

adres zamieszkania [REDACTED]

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2023-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-28 roku przez:

Renata Śleszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.]

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



I. Wstęp

1. Podstawa opracowania

Podstawę do opracowania niniejszej dokumentacji stanowiły następujące materiały wyjściowe:

- Umowa wykonania zadania;
- Przeprowadzona wizja lokalna;
- Ustalenia wariantów koncepcyjnych z Zamawiającym;
- Obowiązujące normy i przepisy oraz wytyczne producentów urządzeń instalacji fotowoltaicznych;

Podstawowe normy, przepisy i dokumenty techniczne:

- norma PN-EN 61730 – część 1:2018. Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV);
- norma PN-EN 61853 – część 1:2011. Badanie własności modułów fotowoltaicznych (PV);
- norma PN-EN 62305 – część 1:2011. Zasady Ogólne;
- norma PN-EN 62305 – część 2:2012. Zarządzanie ryzykiem;
- norma PN-EN 62305 – część 3:2011. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia;
- norma PN-EN 62446 – część 1:2016. Systemy podłączone do sieci - Dokumentacja, odbiory i nadzór;
- norma PN-HD 60364 – część 4-41:2017. Ochrona przed porażeniem elektrycznym;
- norma PN-HD 60364 – część 4-43:2012. Ochrona przed prądem przetężeniowym;
- norma PN-HD 60364 – część 5-51:2011. Postanowienia ogólne;
- norma PN-HD 60364 – część 5-52:2011. Oprzewodowanie;
- norma PN-HD 60364 – część 5-54:2011. Uziemienia, przew. ochronne i poł. wyrównawczych;
- norma PN-HD 60364 – część 5-56:2019. Instalacje bezpieczeństwa;
- norma PN-HD 60364 – część 6:2016. Sprawdzanie;
- norma PN-HD 60364 – część 7:2016. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania;
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065);
- Ustawa: O odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.)
- Ustawa: O ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 961);
- Ustawa: Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);
- Ustawa: Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW na terenie obiektu: Zespół Szkół Mechanicznych cz. 1, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów. Instalacja fotowoltaiczna ma na celu produkcję energii elektrycznej w celu autokonsumpcji na potrzeby zapotrzebowania w energię elektryczną obiektu oraz z powiązaniem z siecią osiedlowego operatora sieci dystrybucyjnej – Energa Operator S.A., na zasadach rozliczeniowych prosumenta mikroinstalacji, z możliwym zastosowaniem układu antypompującego, tzw. „bloker” – uniemożliwiającym lub ograniczenie wprowadzania energii do sieci.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), Art. 29 ust. 4 pkt. 3 c) instalowanie urządzeń fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 50 kW – nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia. Z zaznaczeniem, że dla instalacji powyżej 6,50 kW stosuje się uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a.

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

- dobór następujących urządzeń: modułów fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczej PV, infrastruktury towarzyszącej w tym: optymalizatorów mocy, falowników, rozdzielnic pośredniczących, układu pomiarowego – wew. Licznika energii elektrycznej, opcjonalnego układu „bloкера”;
- określenie instalacji: połączeń wyrównawczych i uziemiających, linii kablowych zasilających strony prądu stałego – DC, linii kablowych zasilających strony prądu przemiennego nN – AC;
- opcjonalnej modernizacji istniejącej instalacji odgromowej;
- symulacja komputerowa pracy instalacji, w tym: zacięń od istniejącej infrastruktury oraz przedstawienie szacunkowej produkcji energii oraz wskaźników efektu ekologicznego w skali roku, z uwzględnieniem zmniejszenia wydajności w stosunku lat pracy instalacji – przy założeniu wariantu skrajnego, zgodnie z tabelą równoważności – danego opracowania oraz STWiORB;
- przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski.

4. Opis stanu istniejącego i lokalizacji inwestycji

Obiekt na którym planowana jest inwestycja ukazano na rys. nr 01. Dokumentację fotograficzną z wykonanej wizji wykazano w załączniku płyty CD - stan na dzień opracowywania dokumentacji. Właścicielem terenu jest Inwestor/Zamawiający, tzn. posiada prawo do korzystania z nieruchomości, celem budowy i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

Obiekt jest zasilany w energię elektryczną z istniejącego złącza kablowego, nr punktu poboru energii: 590243896006000484, o mocy przyłączeniowej 50 kW. Faktyczne zapotrzebowanie w energię elektryczną w skali roku wynosi 47,38 MWh, oszacowanie na bazie dostarczonej dokumentacji Inwestora – faktury rozliczeniowe OSD za okres roku, tzn. 2022”

Wpływy obiektu budowlanego (Planowanej mikroinstalacji PV) na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne oraz wykazać, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym, rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, ograniczają lub emitują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami – **brak negatywnego wpływu na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza się, że na podstawie §3, pkt. 54 – planowana instalacja fotowoltaiczna nie będzie oddziaływać na środowisko.**

II. Opis techniczny – część opisowa

1. Opis rozwiązań projektowych

Rozmieszczenie projektowanej instalacji fotowoltaicznej wraz z opisem wykazano na poniższym modelu. Pozwoliło to w maksymalny sposób wykorzystać walory przedmiotowego obiektu, przy uwzględnieniu stanu na dzień opracowania dokumentacji.



Symb.	Kierunek nachylenia	Kąt	Opis
A1	Południe	~3°	Pokrycie papą bitumiczną – brak defektów na dzień wyk. dok. Istn. Instalacja odgromowa – proj. występy oraz iglica odgromowe
/	/	/	
A2	Północ	~3°	A2 – niekorzystne nachylenie – ograniczenie przestrzeni montażowej
B1	Południe	~3°	Pokrycie papą bitumiczną – brak defektów na dzień wyk. dok. Istn. Instalacja odgromowa – proj. występy odgromowe
/	/	/	
B2	Północ	~3°	Częściowe zacienienie niejednorodne, z istn. infrastruktury B2 – niekorzystne nachylenie – ograniczenie przestrzeni montażowej
C	Południe	~3°	Pokrycie papą bitumiczną – brak defektów na dzień wyk. dok. Istn. Instalacja odgromowa – proj. występy odgromowe Znaczne zacienienie „zachodnie” od pobliskiej zabudowy
D1	Wschód	~3°	Pokrycie papą bitumiczną – brak defektów na dzień wyk. dok. Istn. Instalacja odgromowa – proj. występy oraz iglica odgromowe
/	/	/	
D2	Zachód	~3°	Częściowe zacienienie niejednorodne, z istn. infrastruktury D2 - Znaczne zacienienie „zachodnie” oraz cz. „południowo” od pobliskiej zabudowy

Parametry projektowanej instalacji przedstawiają się następująco:

Moc instalacji PV	49,98	kWp
Sumaryczna powierzchnia modułów PV	237,8	m ²
Liczba modułów PV	119	
Liczba falowników	1	
1) o mocy znamionowej 50,0 kW		
Liczba optymalizatorów mocy	119	
Lokalizacja		
Trasa DC: zew. (połączeniowa) w peszlu na mocowaniach przystosowanych do papy, zejście listwą instalacyjną po elewacji bud. do poziomu piwnicy, wew. koryta/listwy instalacyjne koloru białego		
Falownik: pom. magazynowym, Piwnica		
Trasa AC: wew. koryta/listwy instalacyjne koloru białego		
Przyłączenie: Istn. RG i ZKP		
pom. korytarza, Parter		

2. Dobór urządzeń**2.1. Moduły fotowoltaiczne / Panele PV**

Projektowane moduły muszą spełniać poniższe wymagania:

- posiadać certyfikaty IEC61215; IEC61730 lub równoważne;
- posiadać co najmniej 12 lat gwarancji producenta;
- posiadać minimum 80% wartości mocy początkowej po 25 latach eksploatacji;
- posiadać wyłącznie dodatnią tolerancję mocy;
- nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 12 miesiące przed montażem;
- posiadać parametry zgodne z tabelą równoważności.

W dokumentacji proponuje się zastosowanie modułów fotowoltaicznych charakteryzujących się parametrami zestawionymi w poniższej tabeli. Z zaznaczeniem możliwości zastosowania innego modelu o parametrach zbliżonych – zgodnie z tabelą równoważności.

Sym.	j. m.	Nazwa	Wartość	Tabela równoważności (Dopuszczalne odchylenia)
Parametry wyznaczone dla warunków testowania STC				
P_{max}	W	Moc maksymalna	420,0	Nie mniej niż 400
I_{MPP}	A	Prąd znamionowy MPP (ang. <i>maximum power point</i>)	10,17	+/- Brak ograniczeń
U_{MPP}	V	Napięcie znamionowe	41,30	+/- Brak ograniczeń
I_{sc}	A	Prąd zwarcia, SC (ang. <i>short circuit</i>)	10,69	+/- Brak ograniczeń
U_{oc}	V	Napięcie obwodu otwartego OC (ang. <i>open circuit</i>)	49,70	+/- Brak ograniczeń
η	%	Sprawność / Wydajność	21,0	Nie mniej niż 20,50
Współczynniki temperaturowe				
γ_T	%/°C	Wsp. temperaturowy mocy	-0,340	+/- Brak ograniczeń
α_T	%/°C	Wsp. temperaturowy prądu	0,040	+/- Brak ograniczeń
β_T	%/°C	Wsp. temperaturowy napięcia	-0,250	+/- Brak ograniczeń
Parametry projektowe / konstrukcyjne				
-	Szt.	Liczba ogniw	144	Nie mniej niż 60
-	-	Rodzaj ogniw	Monokrystaliczne	Monokrystaliczne
I_{rev}	A	Maksymalna wartość prądu rewersyjnego	20,0	Nie mniej niż 15,0
U_{max}	V	Maksymalne napięcie „krytyczne”	1500	Nie mniej niż 1000
Wym.	m	Wysokość/Szerokość/Grubość	1762/1134/30	+/- Brak ograniczeń
Waga	kg	Waga	21,8	Nie więcej niż 23,0
-	Pa	Obciążenie śniegiem (dodatniego)	5400	Nie mniej niż 5400
-	Pa	Obciążenia wiatrem (ujemnego)	2400	Nie mniej niż 2400
-	W	Tolerancja mocy	-0/+5	Wyłączenie dodatnia
-	%	Moc pozostała po 25 latach	84,8	Nie mniej niż 80%

2.2. Falowniki fotowoltaiczne (ang. Inverters)

Projektowane falowniki muszą spełniać poniższe wymagania:

- wyznaczone przez operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) – w danym wypadku Energa Operator S.A. – w tym:
 - zabezpieczenie „przed pracą wyspowa” - uniemożliwienie dostarczenia wygenerowanej energii przy stanie zaniku napięcia z sieci elektroenergetycznej;
 - nastawy parametrów elektrycznych „granicznych” (poziomy napięcie oraz częstotliwości),
 - odpowiednie nastawy/sterowanie generowaną mocą bierną,
 - deklarację zgodności wykazującą spełnienie wymagań NC RfG oraz IRIESD;
- posiadać wbudowany rozłącznik instalacji „strony stałoprądowej – DC”;
- być 3-fazowymi (400 VAC) przekształtnikami energoelektronicznymi wykonanymi w technologii beztransformatorowej;
- posiadać stopień ochrony co najmniej IP65;
- być wyposażone w moduł komunikacyjny RS485;
- umożliwiać komunikację poprzez sieć Ethernet oraz Wi-Fi;
- umożliwiać współpracę z wew. licznikiem energii oraz opcjonalną funkcjonalność układu antypompującego, tzw. „bloker”;;
- posiadać co najmniej 12 lat gwarancji producenta;
- brak przeciwwskazań do współpracy z optymalizatorami mocy;
- nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 12 miesięcy przed montażem.

W dokumentacji proponuje się zastosowanie falowników charakteryzujących się parametrami zestawionymi w poniższych tabelach. Z zaznaczeniem możliwości zastosowania innego modelu o parametrach zbliżonych – zgodnie z tabelą równoważności.

Sym.	j. m.	Nazwa	Tabela równoważności (Dopuszczalne odchylenia)	
Parametry dotyczące strony wejściowej DC			$P_N = 50,0$ kW	
P_{PVmax}	kW	Maksymalna moc podłączonych modułów PV	75,0	Nie mniej niż moc proj. modułów PV
U_{INmax}	V	Maksymalne napięcie wejściowe	1000,0	+ Brak ograniczeń
U_{MPPmin} $U_{MPPTmax}$	V	Zakres napięcia pracy MPPT	500,0 - 850,0	Od nie mniej niż 140 do nie mniej niż 1000
U_{START}	V	Napięcie startu	200,0	Nie więcej niż 200
I_{MPPmax}	A	Maksymalny prąd znamionowy	40,0	Nie mniej niż prąd proj. modułów PV
I_{SCmax}	A	Maksymalny prąd obwodu zwartego	48,0	Nie mniej niż prąd proj. modułów PV
MPPT	Szt.	Liczba śledzących maksymalny punkt pracy	3	+ Brak ograniczeń
Parametry dotyczące strony wyjściowej AC				
P_N	kW	Znamionowa moc wyjściowa	50,0	W przedziale 0,8-1,2 Mocy Proj. PV
S	kVA	Maksymalna moc wyjściowa	55,0	+ Brak ograniczeń
I_{max}	A	Maksymalny prąd wyjściowy	80,0	+/- Brak ograniczeń
Parametry konwersji				
η_{max}	%	Sprawność maksymalna	98,80	Nie mniej niż 98,0
$\eta_{EURO/CEC}$	%	Sprawność europejska (tzn. ważona)	98,45	Nie mniej niż 97,50

2.3. Optymalizatory mocy (ang. Power Optimizers)

Projektowane optymalizatory mocy muszą spełniać poniższe wymagania:

- realizacja optymalizacji mocy na poziomie każdego z modułów fotowoltaicznych;
- posiadać certyfikaty IEC61000-6-2; IEC61000-6-3;
- posiadać co najmniej 10 lat gwarancji producenta;

W projekcie proponuje się zastosowanie optymalizatorów mocy charakteryzujących się parametrami zestawionymi w poniższej tabeli. Z zaznaczeniem możliwości zastosowania innego modelu o parametrach zbliżonych – zgodnie z tabelą równoważności.

Sym.	j. m.	Nazwa	Wartość	Tabela równoważności (Dopuszczalne odchylenia)
P_{PVmax}	kW	Maksymalna moc wejściowa	450,0	Nie mniej niż moc proj. modułów PV
U_{INmax}	V	Maksymalne napięcie wejściowe	80,0	Nie mniej niż napięcie proj. modułów PV
U_{INmin}	V	Minimalne napięcie wejściowe	10,0	Nie więcej niż napięcie proj. modułów PV
I_{SCmax}	A	Maksymalny prąd obwodu zwartego	14,50	Nie mniej niż prąd proj. modułów PV
η_{max}	%	Sprawność maksymalna	99,50	Nie mniej niż 99,0

2.4. Wewnętrzny licznik energii oraz opcjonalny układ „Blokera”

Projektowane wewnętrzne liczniki energii muszą spełniać poniższe wymagania:

- umożliwiać pomiar dwukierunkowy;
- przystosowane do pomiaru energii w układzie 3-fazowym (400 VAC);
- zapotrzebowanie własne energii nie przekraczające 5W;
- posiadać interfejs komunikacyjny zgodny z stosowanym modelem falownika, wraz z zintegrowaną aplikacją monitoringu i konfiguracji opcjonalnego układu antypompującego „bloker” – umożliwiającego ograniczenie wpływu energii do sieci energetycznej;
- umożliwiać pomiar bezpośredni lub pół-pośredni (przy pomocy przekładników prądowych), w zależności od istniejącej mocy przyłącza obiektu, tzn. wartości prądu znamionowego poboru obiektu.

2.5. Konstrukcja wsporcza modułów PV

Mając na uwadze stan istniejący oraz optymalne rozmieszczenie instalacji. Projektowane moduły fotowoltaiczne montowane będą za pomocą dedykowanych systemów konstrukcji wsporczych pod instalacje fotowoltaiczne, zgodnie z poniższym opisem oraz przykładowym rozmieszczeniem wstępnym zgodnym z rys. 01 oraz przedstawionymi wizualizacjami.

Proponuje się konstrukcję bezinwazyjną, tzn. obciążenia balastowego opartą na systemie „Trójkąt (ekierka) poziom 15 st.”. Zgodnie z rys. nr 03 proponowane rozwiązanie charakteryzuje się:

- możliwością połączeń rzędów modułów PV dodatkowymi profilami – cz. konstrukcja zespolona;
- obciążenie balastowe na 1 szt. modułu PV 50 kg, dla krańcowych 75 kg;
- wiatrownicami dla każdego modułu PV.

Dla każdego wariantu konstrukcji wsporczej, obciążenie balastowe określić indywidualnie.

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić ekspertyzę nośności oraz opinię możliwości usytuowania modułów PV na połaci dachowej, wykonaną przez uprawnionego konstruktora.

Zastosowana konstrukcja wsporcza powinna spełniać wymogi:

- możliwości montażu zadeklarowanej ilości modułów w opracowaniu lub ekwiwalentu założonej mocy modułów PV, projektowanej instalacji - przy uwzględnieniu istniejącej przestrzeni montażowej;
- certyfikatu zgodności z normami PN-EN 1090-1, PN-EN 1090-2+A1 (dla elementów stalowych) oraz PN-EN 1090-3 (dla elementów aluminiowych);
- odpowiedniego dopasowania względem obciążenia śniegiem i wiatrem – zgodnie z: PN-EN 1991-1-3:2005 oraz PN-EN 1991-1-4:2010.

3. Okablowanie

3.1. Strona prądu stałego (DC)

Połączenia poszczególnych modułów fotowoltaicznych wykonywać przez okablowanie dostarczone do danego sprzętu. Połączenia do odpowiednich obwodów falowników realizować za pomocą kabli dedykowanych do zastosowań fotowoltaicznych, tzn. napięcie pracy 1000 V, izolacja odporna na promieniowanie UV, ze złączkami dedykowanymi DC (+/-) o przekroju żył roboczych nie mniejszym niż 6 mm² oraz przy uwzględnieniu poniżej przedstawionych warunków.

Kable należy układać zgodnie z praktyką inżynierską, tak aby unikać pętli indukcyjnej. Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne będą mocowane do konstrukcji wsporczej samych modułów fotowoltaicznych. Kable pomiędzy łączeniami modułów PV a falownikami, będą prowadzone na trasach kablowych osłoniętych za pomocą dedykowanych rur osłonowych lub koryt kablowych, przy czym dla trasowania na zewnątrz: rury osłonowe lub listwy instalacyjne będą przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i będą odporne na promieniowanie UV. Wykonawca przed przystąpieniem do prac montażowych zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi rozwiązań dt. trasowania okablowania.

Warunek obciążalności prądowej:

$$I_z^* \geq I_B; I_z^* = I_z \cdot k_g$$

gdzie: I_z^* – skorygowana o k_g , obciążalność długotrwała przewodów; I_z – obciążalność długotrwała, zależna od sposobu ułożenia okablowania, k_g – współczynnik korygujący; I_B – prąd obciążenia obwodu – odpowiada I_{MPP} modułu.

Warunek dopuszczalnego spadku napięcia, w instalacjach fotowoltaicznych przyjmuje się 1%:

$$\Delta U [\%] = \frac{(\text{ilość STRING} \cdot P_{PV}) \cdot l \cdot 100}{\gamma \cdot s \cdot (\text{ilość STRING} \cdot U_{MPP(T_{max})})^2} > 1\%$$

gdzie: P_{PV} – moc modułu PV; l – długość okablowania; $U_{MPP(T_{max})}$ – napięcie MPP w maksymalnej temperaturze, z zależności; γ – konduktywność materiału żyły, przyjęta dla miedzi; s – przekrój przewodu.

3.2. Strona prądu przemiennego (AC)

Połączenia pomiędzy falownikiem, rozdzielnicą AC (zabezpieczeniami falownika), a miejscem przyłączenia należy wykonać kablem o izolacji przystosowanej na napięcie 0,6/1 kV: 5-żyłowym, o przekroju nie mniejszym niż wynikającym z poniżej przedstawionych warunków. Na schemacie ideowym – rysunek nr 02, zawarto przykładowy komponent spełniający wymagania.

Podłączenia względem aparatury należy wykonać, zgodnie z dedykowanymi złączkami i praktyką inżynierską. Okablowanie AC prowadzić zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, bądź w sposób optymalizujący rozmieszczenie kabli. Kable nie prowadzone w gruncie będą prowadzone na trasach kablowych osłoniętych za pomocą dedykowanych rur osłonowych lub koryt kablowych, przy czym dla trasowania na zewnątrz wymaga się aby były przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i będą odporne na promieniowanie UV. Wykonawca przed przystąpieniem do prac montażowych zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi rozwiązań dt. trasowania okablowania.

Warunek obciążalności prądowej:

$$I_z^* \geq I_B; I_z^* = I_z \cdot k_g$$

gdzie: I_z^* – skorygowana o k_g , obciążalność długotrwała przewodów; I_z – obciążalność długotrwała, zależna od sposobu ułożenia okablowania, k_g – współczynnik korygujący; I_B – prąd obciążenia obwodu – odpowiada I_{max} falownika.

Warunek dopuszczalnego spadku napięcia, dla falownika (generatora) przyjmuje się 1%:

$$\Delta U [\%] = \frac{P_{max} \cdot l \cdot 100}{\gamma \cdot s \cdot U_N^2} > 1\%$$

gdzie: P_{max} – moc maksymalna urządzenia (falownika); l – odległość urządzenia od miejsca przyłączenia; U_N – napięcie znamionowe sieci (międzyprzewodowe); γ – konduktywność materiału żyły; s – przekrój przewodu.

4. Zabezpieczenia

4. 1. Przetężeniowe - strona stałoprądowa – DC

Zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712 – w przypadku braku połączeń równoległych powyżej „2”, względem połączonych łańcuchów modułów fotowoltaicznych (warunek prądu rewersyjnego, mogącego pojawić się na module PV) oraz potwierdzenie kryterium obciążalności prądowej przewodów strony stałoprądowej – DC. Zgodnie z poniższymi zależnościami, możliwe jest pominięcie zabezpieczeń przetężeniowych.

Warunek maksymalnego prądu rewersyjnego:

$$1,375 \cdot I_{scPV(STC)} \cdot (n - 1) \leq I_{revPV}$$

gdzie: $I_{scPV(STC)}$ – prąd zwarcia modułu PV w warunkach STC; n – liczba połączeń równoległych modułów PV; I_{revPV} – max. prąd rewersyjny modułu fotowoltaicznego.

Warunek długotrwałego obciążenia przewodów DC – prądem zwarciovym:

$$1,25 \cdot I_{scPV(STC)} \cdot n \leq I_z^*$$

gdzie: $I_{scPV(STC)}$ – prąd zwarcia modułu PV w warunkach STC; n – liczba połączeń równoległych modułów PV; I_{revPV} – max. prąd rewersyjny modułu fotowoltaicznego; I_z^* – skorygowana o k_g , obciążalność długotrwała przewodów.

4. 3. Przetężeniowe - strona zmiennoprądowa – AC

Dla obwodów: falownik – miejsce przyłączenia, należy zastosować zabezpieczenia przetężeniowe w postaci wyłączników nadprądowych o charakterystyce B. Doboru dokonając, zgodnie z poniższymi zależnościami. Na schemacie ideowym – rysunek nr 02, zawarto przykładowy komponent spełniający wymagania.

$$I_B \leq I_n \leq I_z^*$$

$$I_2 \leq I_z^* \cdot 1,45$$

$$I_2 = I_n \cdot k_2$$

gdzie: I_z^* – skorygowana obciążalność długotrwała przewodów, zgodnie z rozdziałem doboru przewodów; I_B – prąd obciążenia obwodu – maksymalna wartość prądu na wyjściu falownika; I_n – znamionowy prąd urządzenia zabezpieczającego; I_2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego; k_2 – współczynnik krotności zabezpieczenia, dla wyłączników nadprądowych z charakterystykami B,C,D = 1,45.

9. 3. Przeciwporażeniowe – uzupełniające

Układ sieci obiektu to TN-C-S. Ochrona podstawowa oraz ochrona przed dotykiem bezpośrednim realizowana będzie przez izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon zastosowanych urządzeń o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa spełniona zostanie przez zastosowanie wyłączników nadprądowych. Jako drugi stopień ochrony od porażeń projektuje się wyłącznik różnicowy-prądowy (RCD) o prądzie upływu 100 mA oraz typie B lub A – w przypadku gdy konstrukcja zastosowanego falownika (deklaracja producenta) oświadcza, iż nie będą występowały uszkodzeniowe prądy stałe w instalacji.

9. 4. Ochrona przepięciowa instalacji

Dla zapewnienia ochrony przepięciowej strony DC dla każdej grupy modułów fotowoltaicznych przynależnych do wykorzystanego wejścia MPPT falownika, zastosować ogranicznik przepięć, o maksymalnym napięciu trwałej pracy wynoszącym nie mniej niż 1000 V. Typ zastosowanego ogranicznika przepięć uzależniony jest od stanu instalacji odgromowej w obiekcie, w momencie realizacji działań montażowych przez Wykonawcę.

- Typ 2 (T2) – gdy budynek nie posiada ochrony odgromowej lub zachowany został odstęp izolacyjny (PN-EN-62305-3:2011) pomiędzy instalacją modułów fotowoltaicznych, a instalacją odgromową.
- Typ 1 i 2 (T1+T2) – gdy nie zostały zachowane odstępy izolacyjne pomiędzy instalacją modułów fotowoltaicznych, a instalacją odgromową, w danym przypadku ogranicznik należy połączyć z szyną wyrównawczą (SW) przewodem o przekroju nie mniejszym niż 16 mm². Dodatkowo konstrukcję wsporczą modułów należy połączyć z instalacją odgromową, za pomocą złącz krzyżowych oraz linki miedzianej o przekroju min. 16 mm².

Dla zapewnienia ochrony przepięciowej strony AC dla falownika/ów zastosować ogranicznik przepięć, o maksymalnym napięciu trwałej pracy na każdą z faz wynoszącym nie mniej niż 255 V oraz o typie 2. Gdy w miejscu przyłączenia nie występuje istniejąca aparatura ograniczników przepięć konieczne jest zastosowanie ograniczników przepięć AC typu 1 i 2 (T1+T2).

Rezystancja uziemienia szyny wyrównawczej, do której podłączany zostaje ogranicznik przepięć powinna spełniać warunek $R \leq 10 \Omega$.

5. Uziemienia i połączenia wyrównawcze

Przy wykonywaniu połączenia wyrównawczego należy pamiętać, że wszystkie uziemienia po stronie DC, jak i AC, powinny być wspólne. Także nie należy wykonywać nieuziemionych połączeń wyrównawczych. Sposób wykonania połączenia wyrównawczego modułów fotowoltaicznych oraz ich konstrukcji wsporczej jest zależny od rodzaju instalacji odgromowej w jaką wyposażony jest obiekt:

- gdy budynek nie posiada ochrony odgromowej lub zachowany został odstęp izolacyjny (zgodnie z PN-EN-62305-3:2011) pomiędzy instalacją modułów fotowoltaicznych, a instalacją odgromową. Połączenia należy wykonać przewodem o przekroju nie mniejszym niż 6 mm², łącząc moduły fotowoltaiczne oraz ich konstrukcję wsporczą doprowadzając przewód do szyny wyrównawczej;
- gdy nie zostały zachowane odstępy izolacyjne pomiędzy instalacją modułów fotowoltaicznych, a instalacją odgromową, w danym przypadku połączenia należy wykonać przewodem o przekroju nie mniejszym niż 16 mm² oraz łącząc moduły fotowoltaiczne oraz ich konstrukcję wsporczą z instalacją odgromową obiektu przewodem o przekroju nie mniejszym niż 16 mm².

6. Instalacja odgromowa

Przy wykonywaniu instalacji – rozmieszczeniu modułów PV stosować się do wytycznych PN-EN-62305-3:2011, tzn. jeżeli odstęp separacyjny pomiędzy instalacją odgromową a konstrukcją wsporczą modułów PV nie został zachowany, należy zastosować odpowiednie środki opisane w rozdziale dt. ochrony przepięciowej instalacji oraz połączeń wyrównawczych. Przy jednoczesnym uwzględnieniu istniejącego poziomu ochronny (LPS) obiektu, względem projektowanej instalacji fotowoltaicznej, tzn. projektowana instalacja PV musi zostać objęta ochronną odgromową.

Na dzień wykonywania wizji lokalnej stan instalacji odgromowej obiektu, nie wykazywał degradacji. Jednakże z uwagi na optymalne wykorzystanie przestrzeni montażowych oraz zapewniania skuteczności ochronny odgromowej, konieczna będzie modernizacja instalacji odgromowej w postaci:

- dodatkowych występow odgromowych $h=1,0$ m, drut FeZn $\phi 8$ – ok. szt. 2;
- projektowanych Iglic odgromowych AlMgSi, śr. 10/16 mm $h=2,0$ – szt. 2.

7. Rozdzielnice

Projektowaną aparaturę zabezpieczającą należy umieścić w rozdzielnicach natynkowych o klasie IP nie gorszej niż IP44 dla zastosowań wewnętrznych, bądź IP65 dla zastosowań zewnętrznych. Wraz z zastosowaniem oznaczeń odpowiednich dla danej rozdzielnicy. Rozdzielnice główne instalacji PV montować w pobliżu falownika, zgodnie z rysunkiem nr 01 – ostateczne miejsce montażu Wykonawca ustali z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

8. Ochrona p.poż

W RG zainstalowany jest główny wyłącznik prądu, zintegrowany z cewką wyzwalającą oraz obwodem przycisków p.poż po zadziałaniu którego następuje odłączenie zasilania AC w obiekcie.

Za miejsce przyłączenia instalacji zakłada się główny wyłącznik/rozłącznik prądu. Brak zasilenia w obiekcie skutkuje zatrzymaniem pracy falownika z uwagi na zabezpieczenie przed pracą wyspową.

Jako dodatkową aktywne rozwiązania techniczne w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia pożaru stosuje się: wyłącznik różnicowoprądowy (RCD).

Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie wpływa na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu w odniesieniu do zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz w odniesieniu dostępności i warunków do drogi pożarowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), Art. 29 ust. 4 pkt. 3 c) instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej. Do danego uzgodnienia zobowiązany jest Wykonawca instalacji, na etapie realizacji inwestycji.

9. System monitoringu instalacji

Instalacja zostanie wyposażona w system monitorujący pracę w czasie rzeczywistym oraz archiwizacji danych w tym: stan i parametry falownika, parametry sieci AC, zestawienie energii wyprodukowanej przez system PV oraz energii pobranej z sieci. Dodatkowo system będzie umożliwiał opcjonalne zastosowanie systemu ograniczającego wpływ energii do sieci, tzw. układu antypompującego „Blokera”, z możliwą nastawą ograniczenia mocy oraz ograniczenia energii wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej.

Komunikacja zostanie zrealizowana przez aplikację monitorującą zintegrowaną z zastosowanym modelem falownika oraz wewnętrznego licznika energii. Dostęp do aplikacji będzie możliwy poprzez stronę WWW lub aplikację mobilną, ew. platformę TIK wg. wytycznych Inwestora - dane dostępne i instrukcję obsługi Wykonawca przekaże Inwestorowi wraz z dokumentacją powykonawczą.

W celu realizacji aktywnego monitoringu konieczne jest zapewnienie dostępu do sieci Internet do falownika. Zrealizowane zostanie to przez wykorzystanie: istniejącej bezprzewodowej sieci Wi-Fi, istniejącej infrastruktury LAN – połączenie Ethernet.

Połączenia przewodowe sieci teletechnicznej należy realizować za pomocą ekranowego kabla teleinformatycznego, przykładowo F/UTP 4x2x0,5 kat.5e. Kable trasowane na budynkach prowadzone będą w trasach kablowych osłoniętych za pomocą dedykowanych rur osłonowych lub koryt kablowych, przy czym dla trasowania na zewnątrz wymaga się aby były przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i będą odporne na promieniowanie UV. Trasy kablowe prowadzić zgodnie z rysunkiem nr 01, bądź w sposób optymalizujący rozmieszczenie. Podłączenia wykonać zgodnie z zaleceniami danego producenta aparatury, zawartych w instrukcjach montażowych.

10. Uwagi końcowe

- Przed przystąpieniem do prac montażowych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji wykonawczej, zawierającej m. in.:
 - plan wymiarowy oraz schemat instalacji, z uwzględnieniem ew. zmian stosowanych komponentów instalacji oraz aktualnymi na dzień wykonywania uzgodnieniami z Inwestorem;
 - dokonania opinii oraz ekspertyzy możliwości usytuowania instalacji na planowanych połączeniach dachowych;
 - uzgodnienie p.poż dla projektowanej instalacji, z konkretnymi parametrami stosowanej aparatury.
- Roboty instalacyjno-montażowe wykonać zgodnie z Normami PN-IEC 30364, PN-EN 62305-1-4; PN-HD 60364-7-712, SEP-E-004; i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Inwestorowi dokumentację powykonawczą, a w szczególności:
 - dokumentację techniczną, uwzględniającą zmiany względem koncepcji wstępnej;
 - protokół badań rezystancji izolacji;
 - protokół badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
 - protokół pomiaru rezystancji uziemień;
 - certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane dla wyrobów stosowanych w instalacjach elektrycznych;
 - Wykonać instrukcję eksploatacji oraz przeprowadzić przeszkolenie osób wyznaczonych przez Inwestora.

III. Symulacja pracy instalacji


1. Model symulacyjny

Szacunkową produkcję w skali roku oszacowano na bazie przeprowadzonej symulacji komputerowej pracy instalacji w środowisku PVSol, na podstawie modelu zgodnego z poniższą tabelą. Szczegółowy bilans energetyczny, w tym energię wykorzystaną na własne zapotrzebowanie oraz oddaną do sieci zestawiono w dalszej cz. opracowania. W wynikach nie zakładano zastosowania ew. układu antypompującego „Blokera” – ograniczającego wpływ energii do sieci lub regulację mocy/energii w punkcie zasilania.

W modelu uwzględniono zapotrzebowanie w energię elektryczną obiektu, danego PPE – wg. faktur rozliczeniowych za okres roku 2021-2022.

Dane klimatyczne – Model symulacyjny w środowisku PVSol

Lokalizacja	Radziejów, POL (1991 - 2010)
Rozdzielczość danych	1 h
Zastosowane modele symulacji:	
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej	Hofmann
- Nasłonecznienie powierzchni nachylonej	Hay & Davies

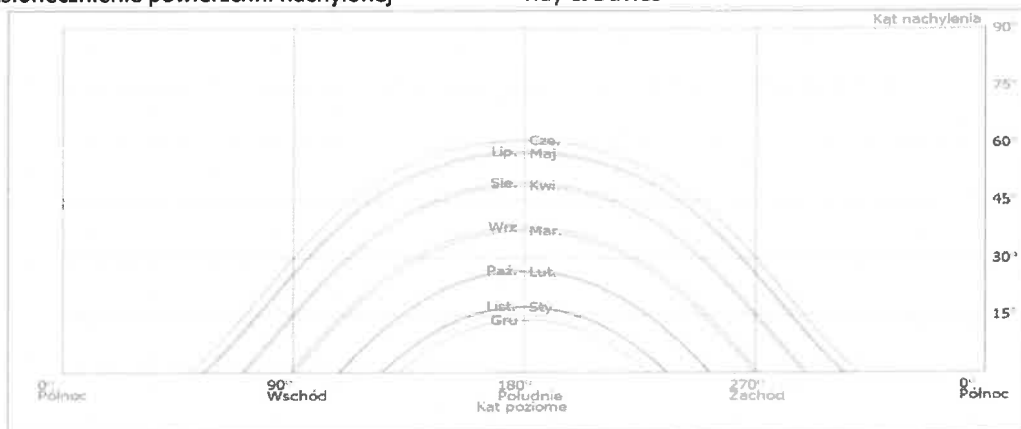

Horyzont (Projektowanie 3D)





2. Wyniki symulacji pracy


W poniższej tabeli zestawiono wyniki pracy instalacji w skali roku. Nie uwzględnia się spadku wydajności na przestrzeni lat z uwagi na degradację modułów fotowoltaicznych – wg. SWZ maksymalny spadek wydajności nie większy niż 80% na przestrzeni 25 lat, dane zestawiono w III. 6.

Moc generatora PV	50	kWp
Spec. uzysk roczny	945,35	kWh/kWp
Stosunek wydajności (PR)	81,8	%
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia	5,7	%/rok
Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC)	47 249	kWh/rok
Konsumpcja własna energii	24 021	kWh/rok
Energia oddana do sieci	23 228	kWh/rok
Regulacja w punkcie zasilania	0	kWh/rok
Udział konsumpcja własna energii	50,8	%
Emisja CO ₂ , której dało się uniknąć:	38 366	kg / rok
<i>Oszacowanie emisji dwutlenku węgla - 0,812 Mg CO₂/MWh w przypadku energii elektrycznej, na podstawie zgodnie z wytycznymi Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (energia elektryczna – współczynnik referencyjny dla KSE, energia ciepła – współczynnik dla ciepła sieciowego).</i>		

3. Prezentacja zacielenia powierzchni modułów PV w skali roku

Na poniższych ilustracjach zestawiono procentową wartości zacielenia powierzchni modułów PV w skali roku – wynikająca z istniejącej infrastruktury oraz obiektów zacieleniających.

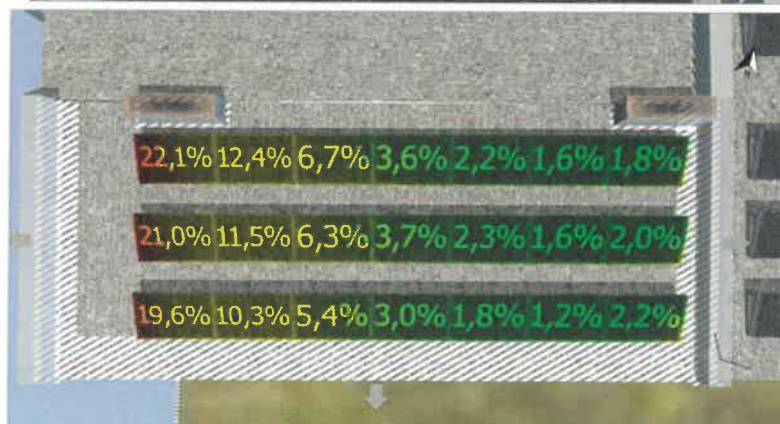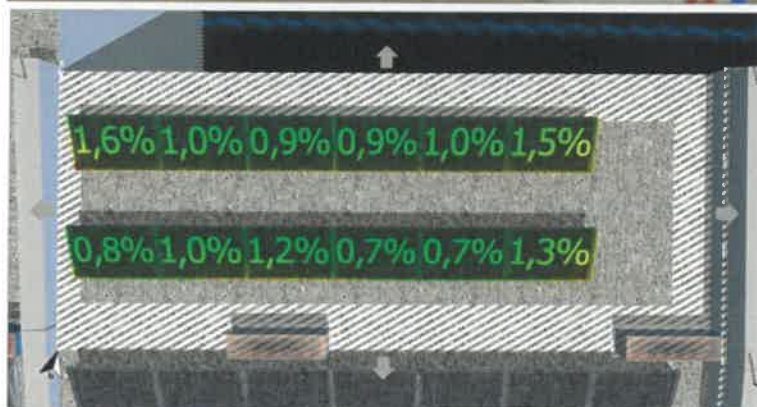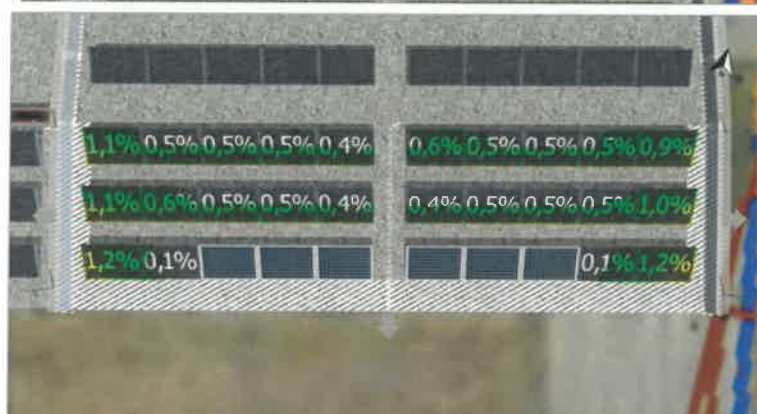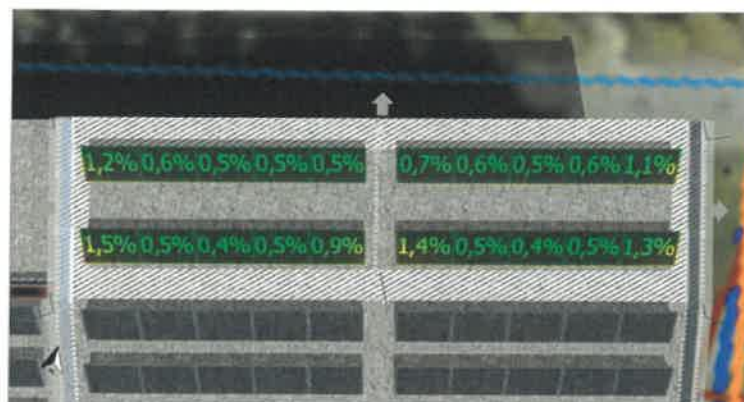

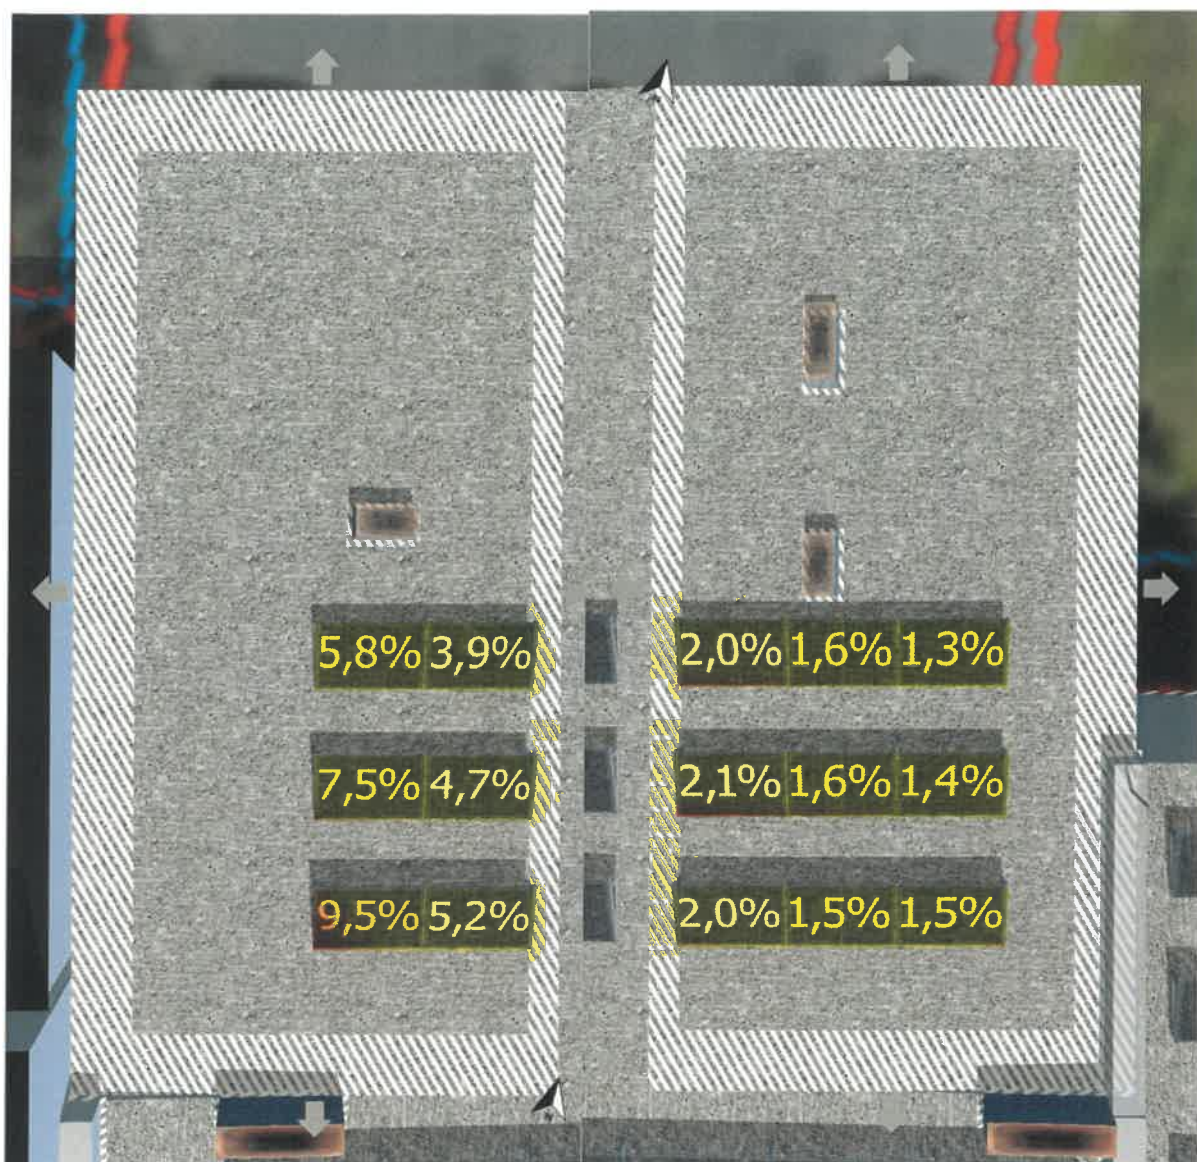

4. Bilans energetyczny instalacji

W poniższej tabeli zestawiono szczegółowy bilans energetyczny pracy instalacji.

Promieniowanie globalne, poziomo	1 063,98	kWh/m²	
Odchylenie od standardowego widma	-10,64	kWh/m ²	-1,00 %
Odbicie od gruntu (albedo)	4,19	kWh/m ²	0,40 %
Orientacja i nachylenie modułów fotowoltaicznych	98,10	kWh/m ²	9,28 %
Zacienienie niezależne od modułu	0,00	kWh/m ²	0,00 %
Odbicia na powierzchni modułu	-29,98	kWh/m ²	-2,59 %
Globalne nasłonecznienie na moduł	1 125,66	kWh/m²	
	1 125,66	kWh/m ²	
	x 237,77	m ²	
	= 267 653,26	kWh	
Globalne nasłonecznienie PV	267 653,26	kWh	
Zanieczyszczenie	0,00	kWh	0,00 %
Konwersja STC (współczynnik sprawności znamionowej modułu 21,02 %)	-211 390,04	kWh	-78,98 %
Znamionowa energia PV	56 263,22	kWh	
Zacienienie częściowe specyficzne dla modułu	-3 008,08	kWh	-5,35 %
Zachowanie w warunkach słabego oświetlenia	-1 674,57	kWh	-3,14 %
Odchylenie od znamionowej temperatury modułu	-895,07	kWh	-1,74 %
Diody	-5,00	kWh	-0,01 %
Niedopasowanie (dane producenta)	0,00	kWh	0,00 %
Niedopasowanie (konfiguracja/zacienienie)	-1,04	kWh	0,00 %
Optymalizator mocy (przetwarzanie prądu DC/zregulowanie)	-506,81	kWh	-1,00 %
Energia PV (DC) bez regulacji falownika	50 172,65	kWh	
Spadek mocy poniżej mocy początkowej DC	-1,41	kWh	0,00 %
Regulacja zakresu napięcia MPP	-4,90	kWh	-0,01 %
Regulacja maks. prądu DC	0,00	kWh	0,00 %
Regulacja maks. mocy prądu DC	0,00	kWh	0,00 %
Regulacja maks. mocy prądu AC/cos phi	0,00	kWh	0,00 %
Adaptacja MPP	0,00	kWh	0,00 %
Energia PV (DC)	50 166,34	kWh	
Energia na wejściu falownika	50 166,34	kWh	
Odchylenie napięcia wejściowego od znamionowego	0,00	kWh	0,00 %
Konwersja z prądu DC na AC	-2 917,73	kWh	-5,82 %
Pobór w trybie czuwania (Falownik)	-22,17	kWh	-0,05 %
Straty całkowite w kablu	0,00	kWh	0,00 %
Energia PV (AC) odjąć zużycie podczas czuwania	47 226,45	kWh	
Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC)	47 248,61	kWh	

5. Bilans energetyczny instalacji na przestrzeni miesięcy

Na poniższym wykresie zestawiono bilans energetyczny instalacji na przestrzeni miesięcy.



6. Wyniki pracy z uwzględnieniem degradacji modułów PV

W poniższej tabeli zestawiono szacunkowe wyniki, z uwzględnieniem zmniejszenia efektywności pracy instalacji, z uwagi na degradację modułów PV. Przyjęto wariant skrajny tzn. moduły PV o parametrze gwarancji mocy pozostałej po 25 latach wynoszącej 80%.

Lata pracy instalacji	Szac. Produkcja 1) [kWh/rok]	Szac. roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO ₂) [kg/rok]
1 Rok	47226	38348
2 Rok	46282	37581
3 Rok	45912	37281
4 Rok	45543	36981
5 Rok	45173	36681
6 Rok	44804	36380
7 Rok	44434	36080
8 Rok	44064	35780
9 Rok	43695	35480
10 Rok	43325	35180
11 Rok	42956	34880
12 Rok	42586	34580
13 Rok	42216	34280
14 Rok	41847	33980
15 Rok	41477	33679
16 Rok	41108	33379
17 Rok	40738	33079
18 Rok	40368	32779
19 Rok	39999	32479
20 Rok	39629	32179
21 Rok	39260	31879
22 Rok	38890	31579
23 Rok	38520	31279
24 Rok	38151	30978
25 Rok	37781	30678
1) Z uwzględnieniem zużycia energii elektrycznej instalacji PV (falownika) w trybie czuwania		

IV. Opis techniczny – część rysunkowa

Spis rysunków:

- Rys. nr 01 – plan zagospodarowania terenu
- Rys. nr 02 – schemat ideowy instalacji
- Rys. nr 03 – plan wymiarowy