


UKŁAD TN-C

Ochrona od porażeń:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA

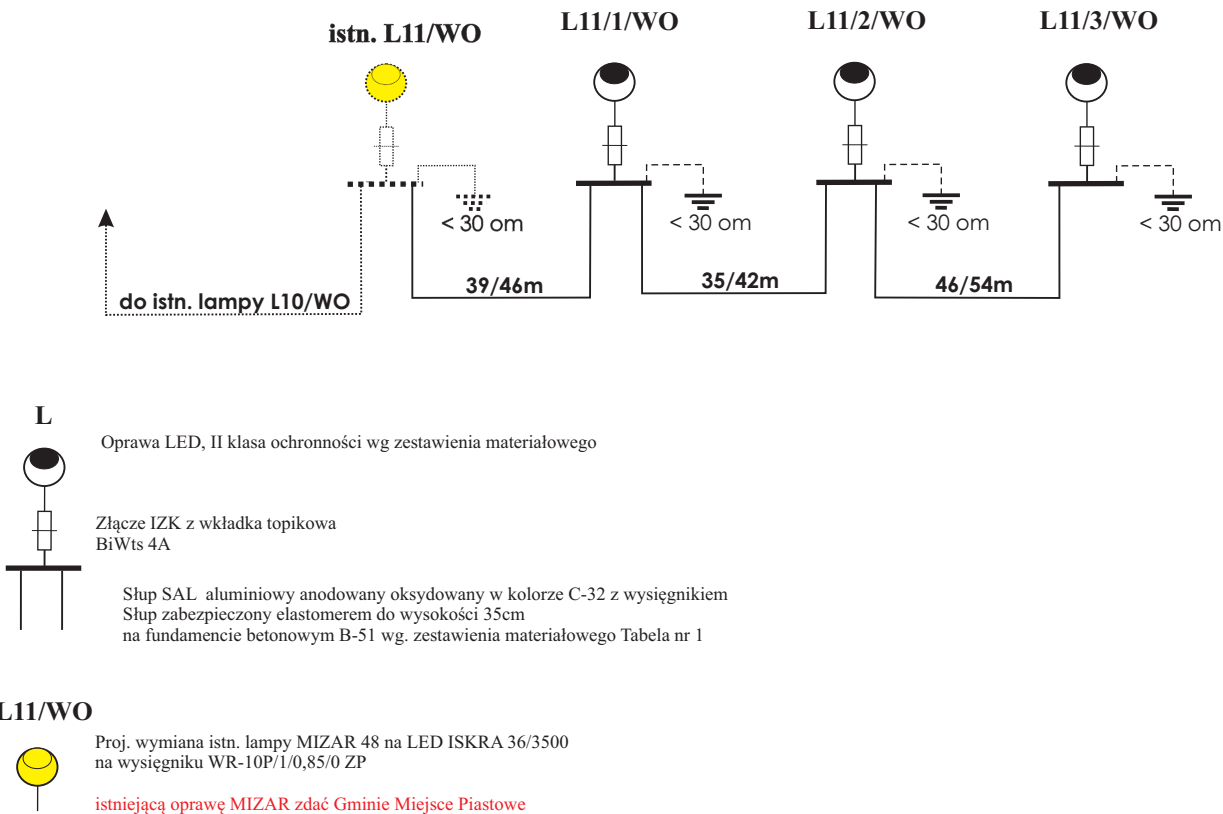

Rys. 2

Projektowany kabel YAKXS 4x35mm2 - 142m

| | |
|---|--|
| Schemat jednokreskowy | Data opracowania: Czerwiec 2022 |
| Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV - oświetlenia ulicznego kablowego drogi gminnej G014982 w miejscowości Widacz (etap I - 3 lampy) | Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe ul..Dukielska 14 38-430 Miejsce Piastowe |
| | Projektował: Jacek Bałucki |