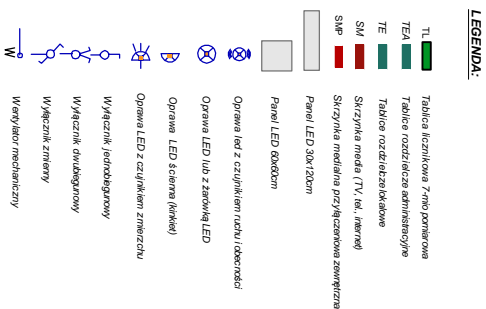


- izolacja ochronna
- samoczynne wyłączenie napięcia

*Instalację oświetlenia wykonać jako poddyńkową praewodami YDY 3 i 4x1,5mm2 w uprzednio przygotowanych bruzdach*

[illegible]