



SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE.
ROZDZIELACZ OBIEGÓW
GRZEWACYCH

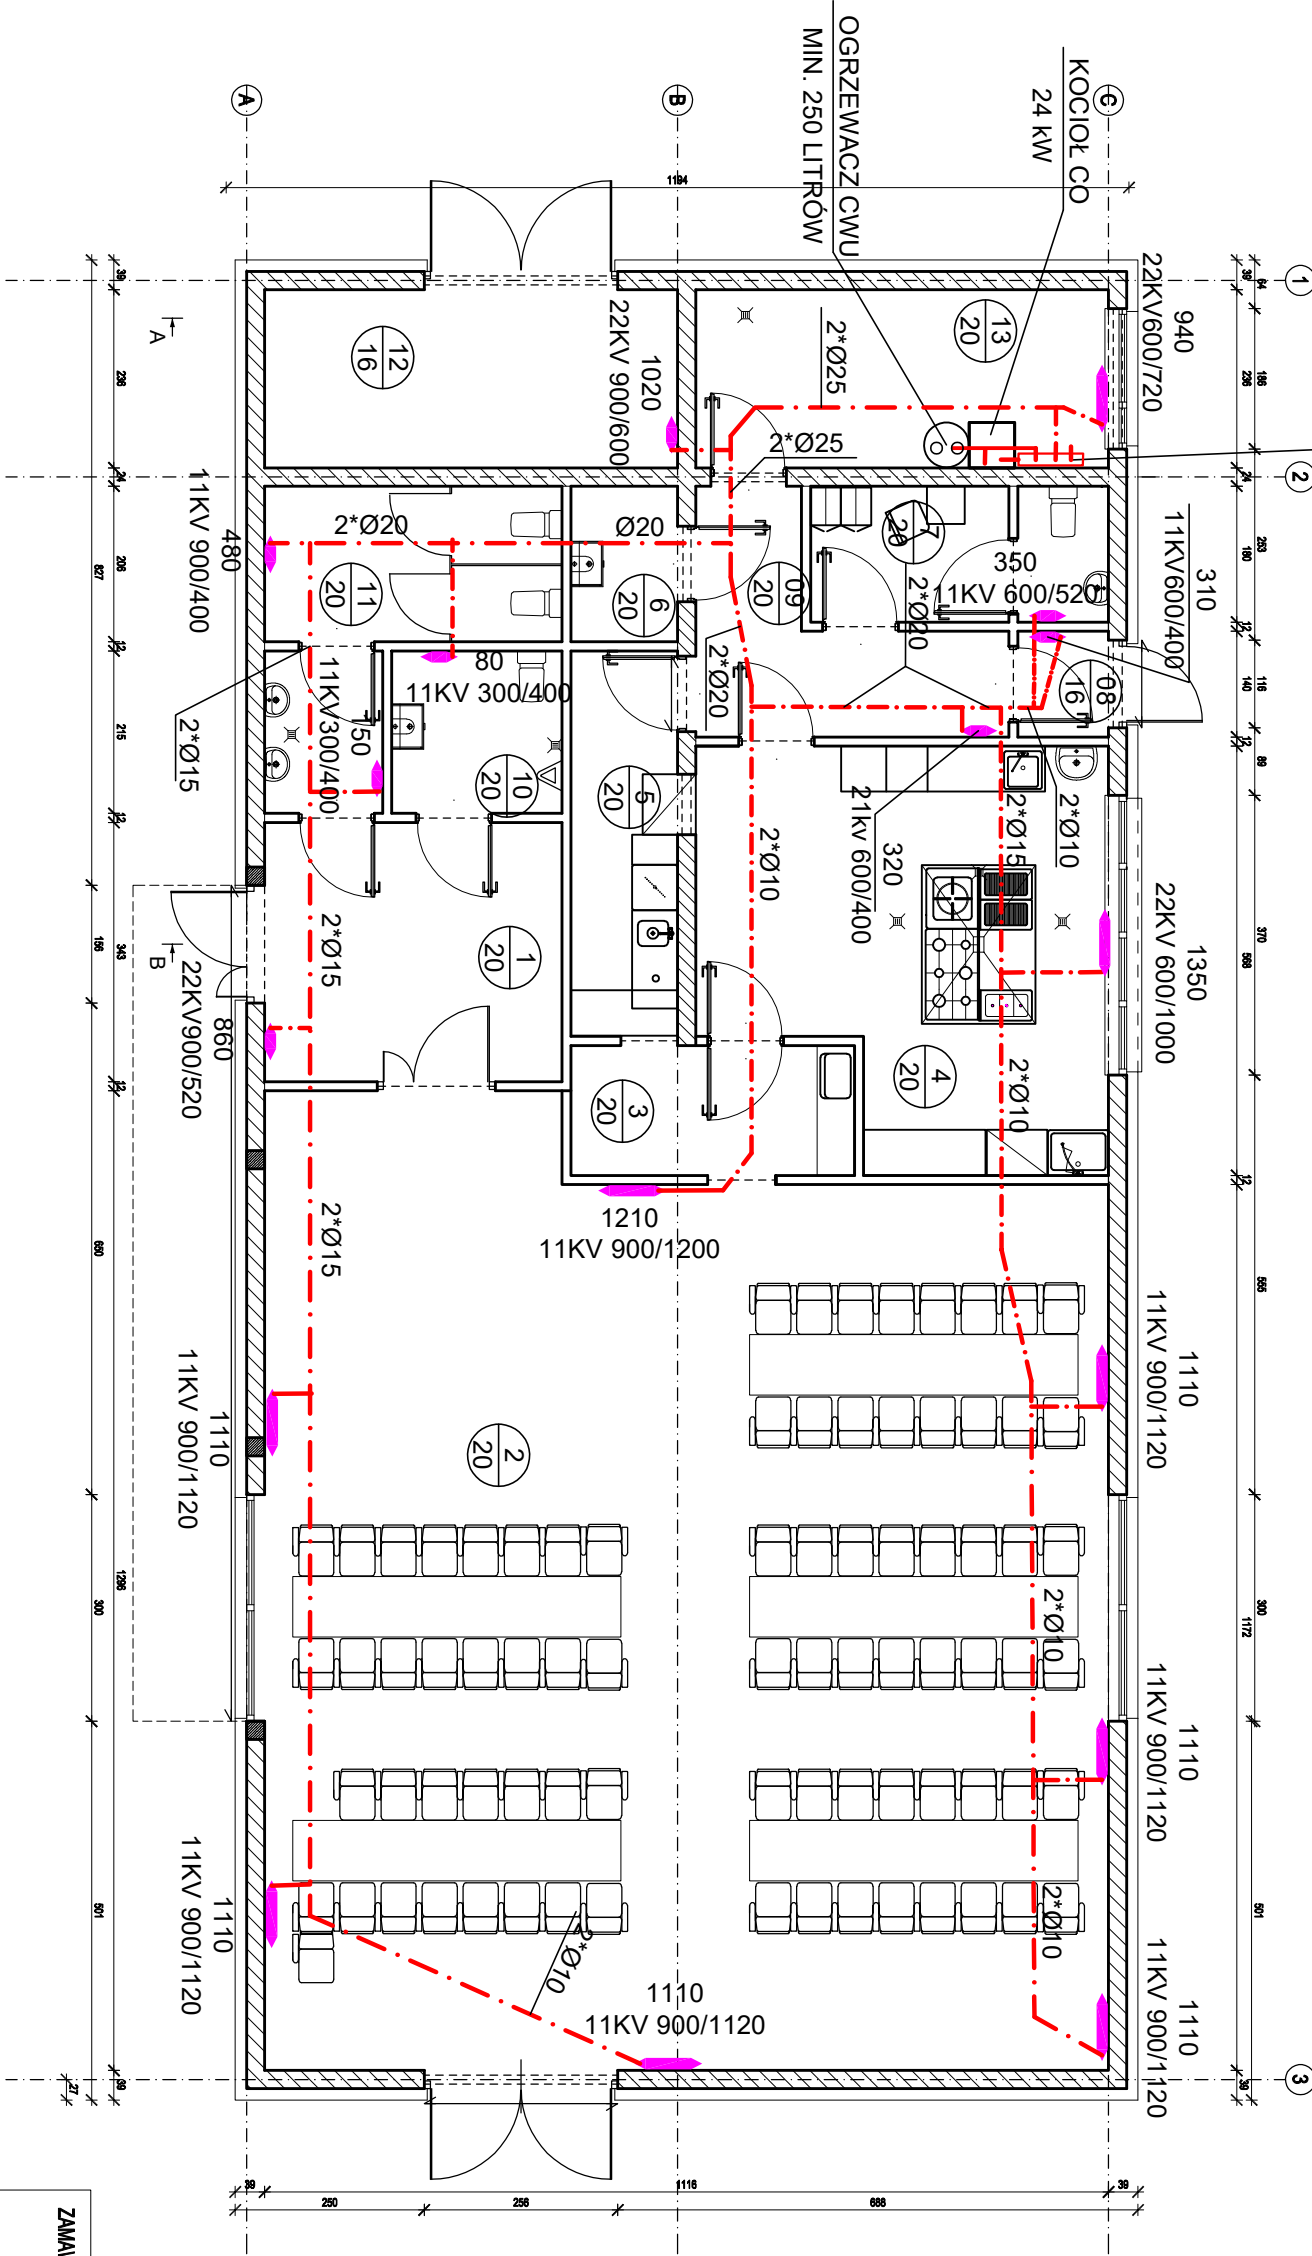

RURY POLIETYLENOWE
TYPU PEX 10 - 16* g
Ø 10 - 16* g
Ø 15 - 20 * g
Ø 20 - 25 * g
Ø 25 - 32 * g
Ø 32 - 40 * g
GDZIE g = GRUBOŚĆ
ŚCIANKI RURY

--- ZASILANIE I POWRÓT CO PROWADZONE W WARSTWACH
POSADZKOWYCH OBIEG GRZEJNIKÓW
GRZEJNIK CO PŁYTOWY
1350
MOC
22KV600/900 WIELKOŚĆ GRZEJNIKA (ILOŚĆ PŁYT, WYSOKOŚĆ/DŁUGOŚĆ)

ZAMAWIAJĄCY GMINA KAMIENIEC ul. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 25, 64-061 KAMIENIEC			
INWESTOR: GMINA KAMIENIEC ul. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 25, 64-061 KAMIENIEC			
Jednostka projektowa <div> MATYJA I RITTER architekt i inżynier budownictwa spółka partnerska al. Niepodległości 36, 61-714 Poznań biuro@matyja-ritter.com www.matyja-ritter.com</div>			
Temat opracowania: BUDOWA BUDYNKU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W MAKSYMILIANOWIE INSTALACJE SANITARNE			Branch: S
Adres obiektu: Maksymilianowo 33, działka nr 119/2 (300503_2.0014.11912)			Nr projektu : 0340
Stadium: PT TOM II	Title of drawing: INSTALACJA CO RZUT PRZYZIEMI A		Scale 1:100
Starowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Signature
Projector:	mgr inż. Jerzy Kaczkowski	142/PW/93	
Reviewer:	mgr inż. Zbigniew Kaczkowski	WK/P/IS/0246/15	
Date:	11.2020	Nr rys.	0340_PT_08S