

RZUT DACHU

UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE


OZNACZENIA:

Instalacja freonowa dwururowa z rur miedzianych



Numeracja pionów instalacji chłodniczej

Projektowane piony instalacji chłodniczej

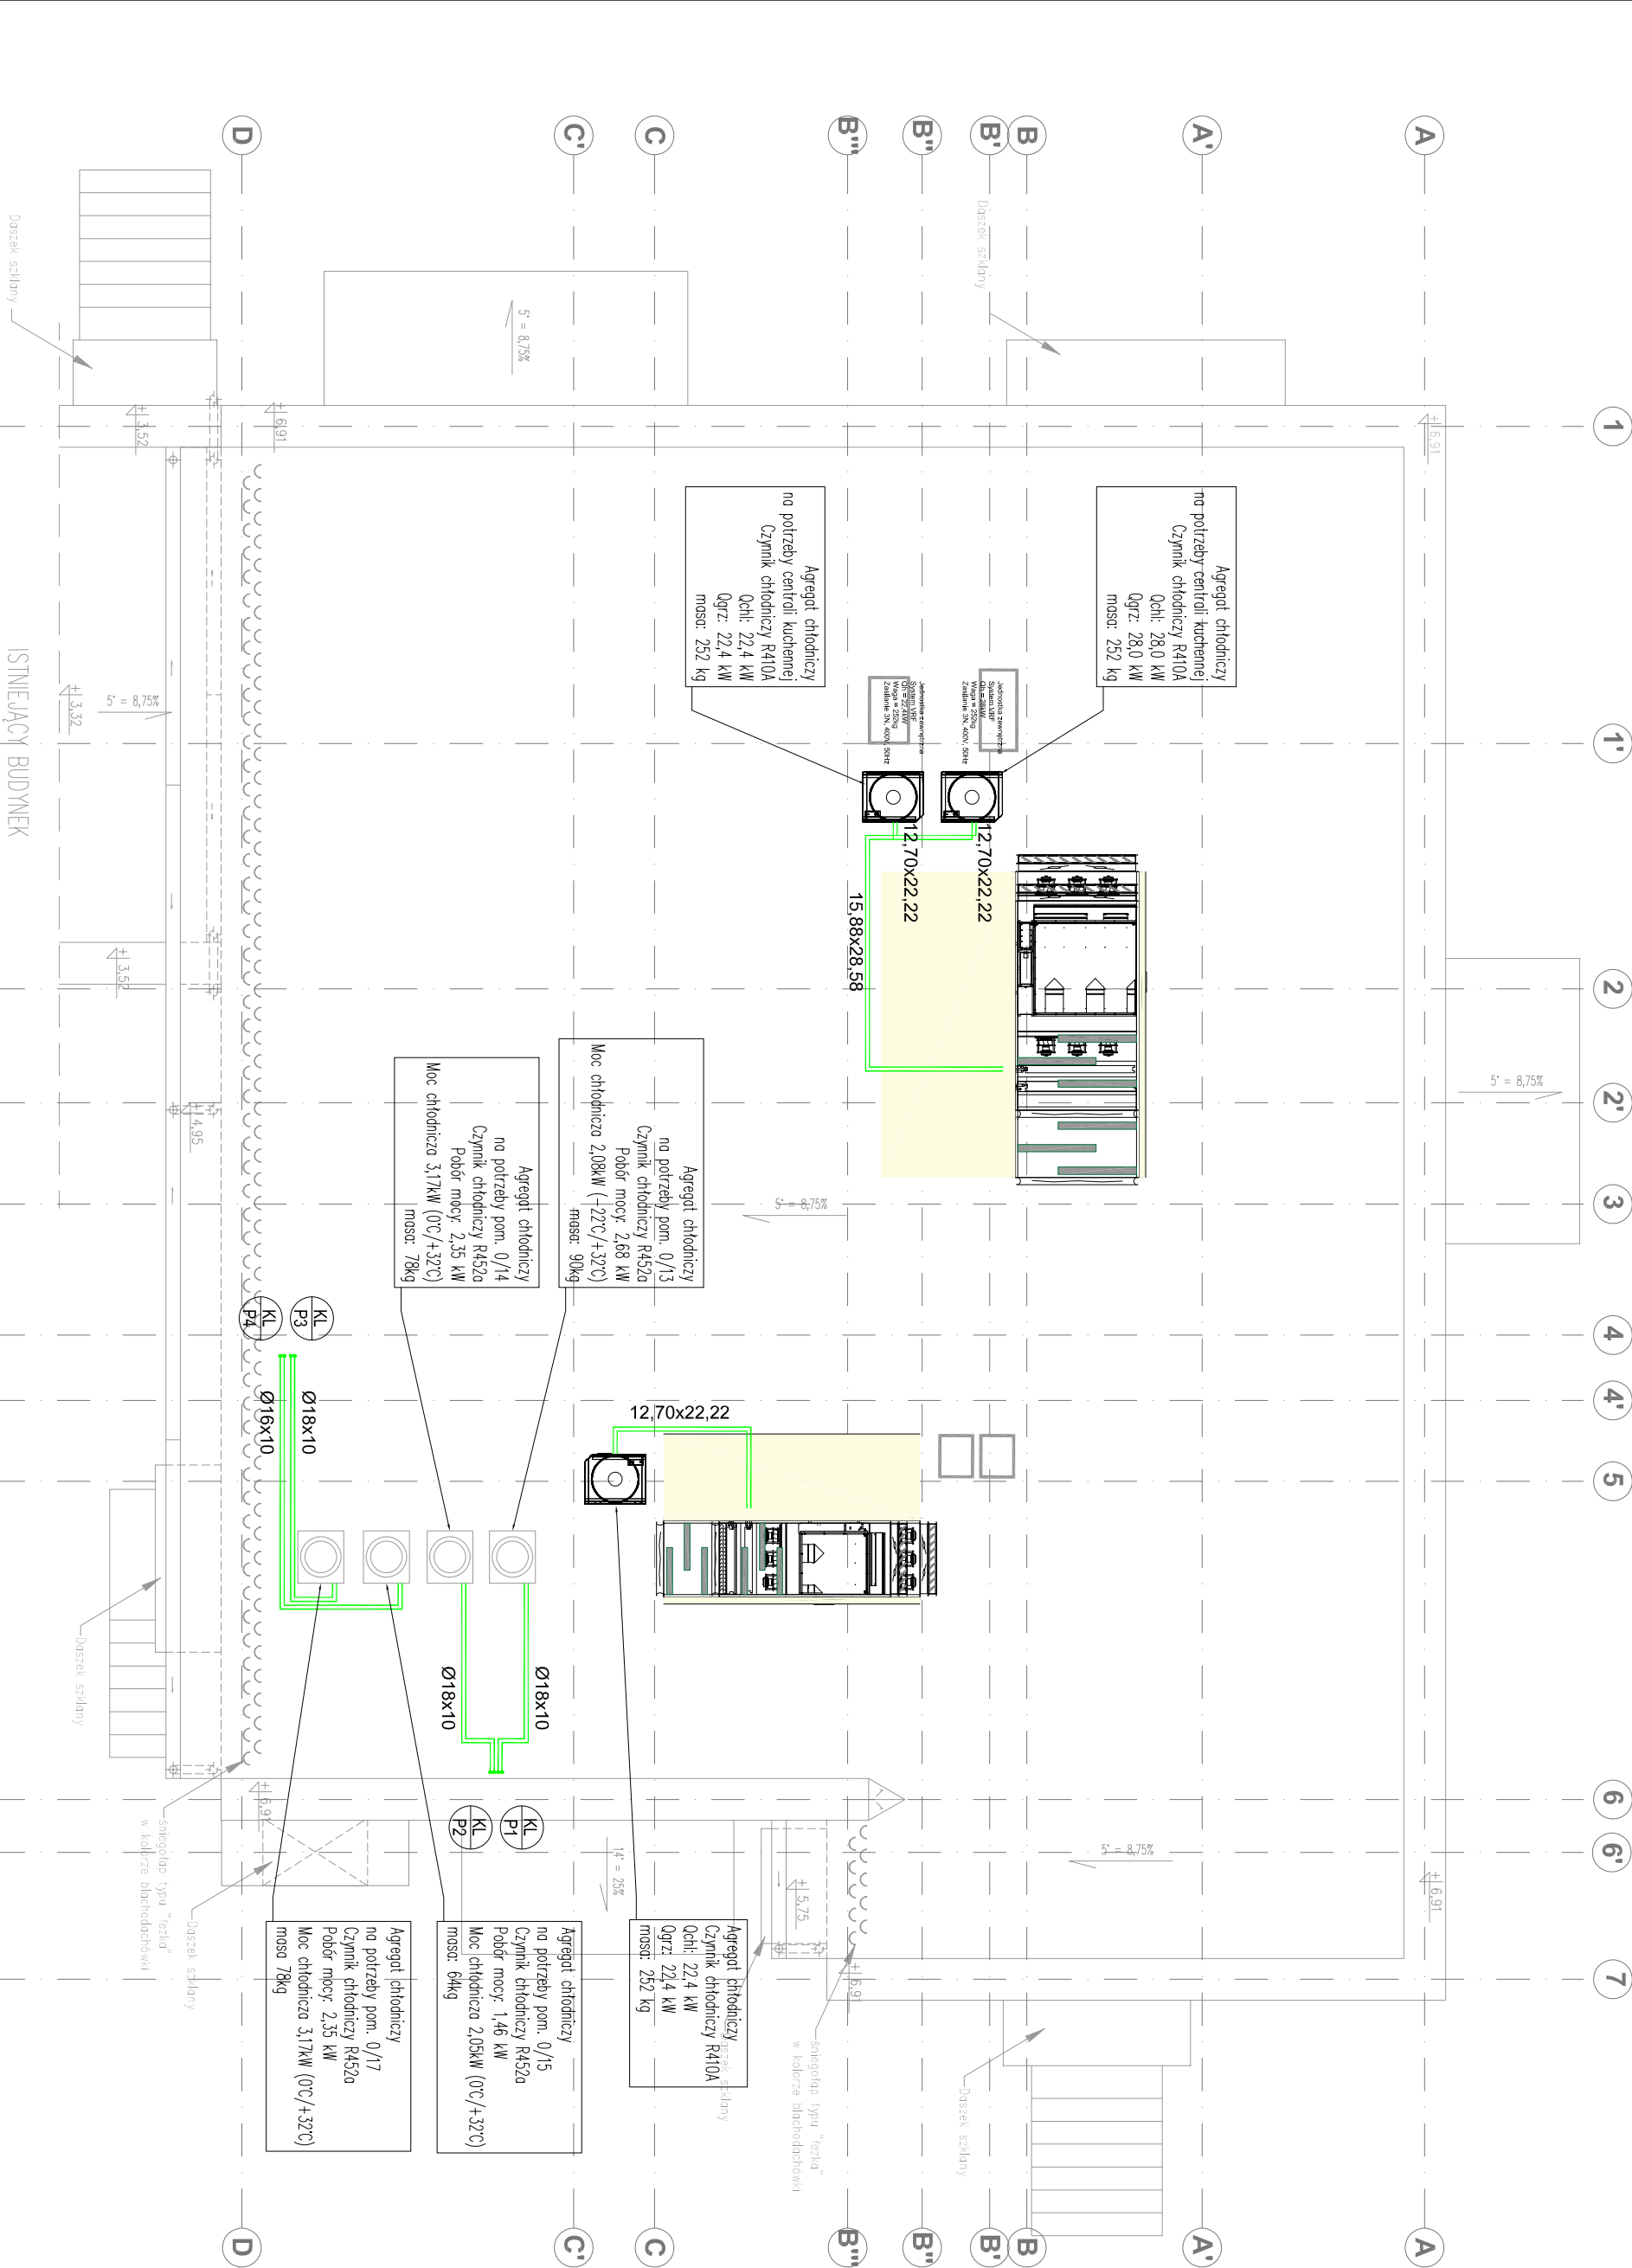

Jednostka projektowa:		ul. Ślesia 2, lok. 1-4, 06-400 Cieszanów tel. kom.: +48 505 119 694, telefaks: +48 (23) 307 07 67 www.alfaprojekt.com.pl, biuro@alfaprojekt.com.pl NIP: 566-186-00-87, REGON: 141078501
Inwestor:		ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki
Objekt:		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowego w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej wraz z rozbudową istniejącej wiaty na terenie części działki ewid. nr 12/3, położonej we wsi Białki, gm. Błonie
Adres inwestycji:		dz. nr ewid. 12/3, obręb 0008 Białki, ul. Północna 18, 05-870 Białki
Nazwa rysunku:		RZUT DACHU – INSTALACJA CHŁODNICZA
Projektant:		Wykonano
Inst. sanitarne		mgr inż. Piotr Ślesicki
Sprawdzający		mgr inż. Marcin Czarnecki
Inst. sanitarne		MAZ/0387/P00S/13
Opisano:		mgr inż. Miłena Szabrowska
Opisano:		inż. Klaudia Żmuda
Specyfikacja:		Data:
Projekt techniczny		Inst. sanitarne
5 czerwca 2023r.		1:100
W rys.		PT-IS25