


SCHEMAT ZASILANIA I STER.  
OŚWIECENIEM NA ELEWACJI


Wytyczne wykonanie instalacji oświetlenia  
elewacji budynku ZOZ

1. Aparaty modułowe obwodów oświetlenia elewacji instalować w istn. tablicy parteru zlokalizowanej na klatce schodowej.
2. Obwód oświetlenia elewacji sterowany będzie zegarem astronomicznym 2-kanal. z możliwością przełączania na sterowanie ręczne
3. W przypadku decyzji o grupowym załączaniu punktów świetlnych należy układać do nich przewód 4-żył.
4. Parametry opraw i ich lokalizacją pokazane zostały na proj. elewacji
5. Oprawy oświetleniowe nad drzwiami wejściowymi podłączać z istn. wypustu
6. Metalowa obudowa opraw przyłączyć do przewodu ochronnego PE

Aparaty układu zasil.-ster.  
zabudować w istn. tabl. parteru



LEGENDA

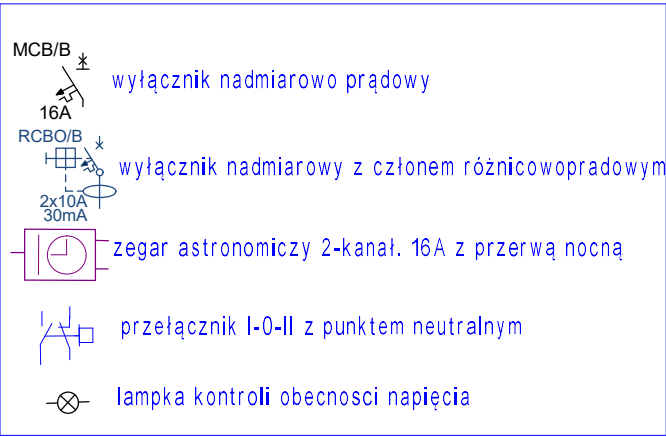

PiN.IN.EL

Obiekt: Termomodernizacja budynku "A" Samodzielnego  
Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w N. Żmigrodzie  
Adres: ul. Krakowska 11; 38-230 N. Żmigród  
Inwestor: Samod. Publicz. Gm. Ośr. Zdr. w N. Żmigrodzie

SCHEMAT i WYTYCZNE WYKONANIA OBWODÓW  
DO OPRAW OŚWIECENIA ELEWACYJNEGO

Projekt:  
PT - ZOZ Żmigród  
Data:  
Grudzień 2023r

Projektant:  
inż. Ludwik Więch  
Upraw.  
nr GT-8341/42/77

Podpis:

Rys. nr  
E-5