


RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO  
1:25

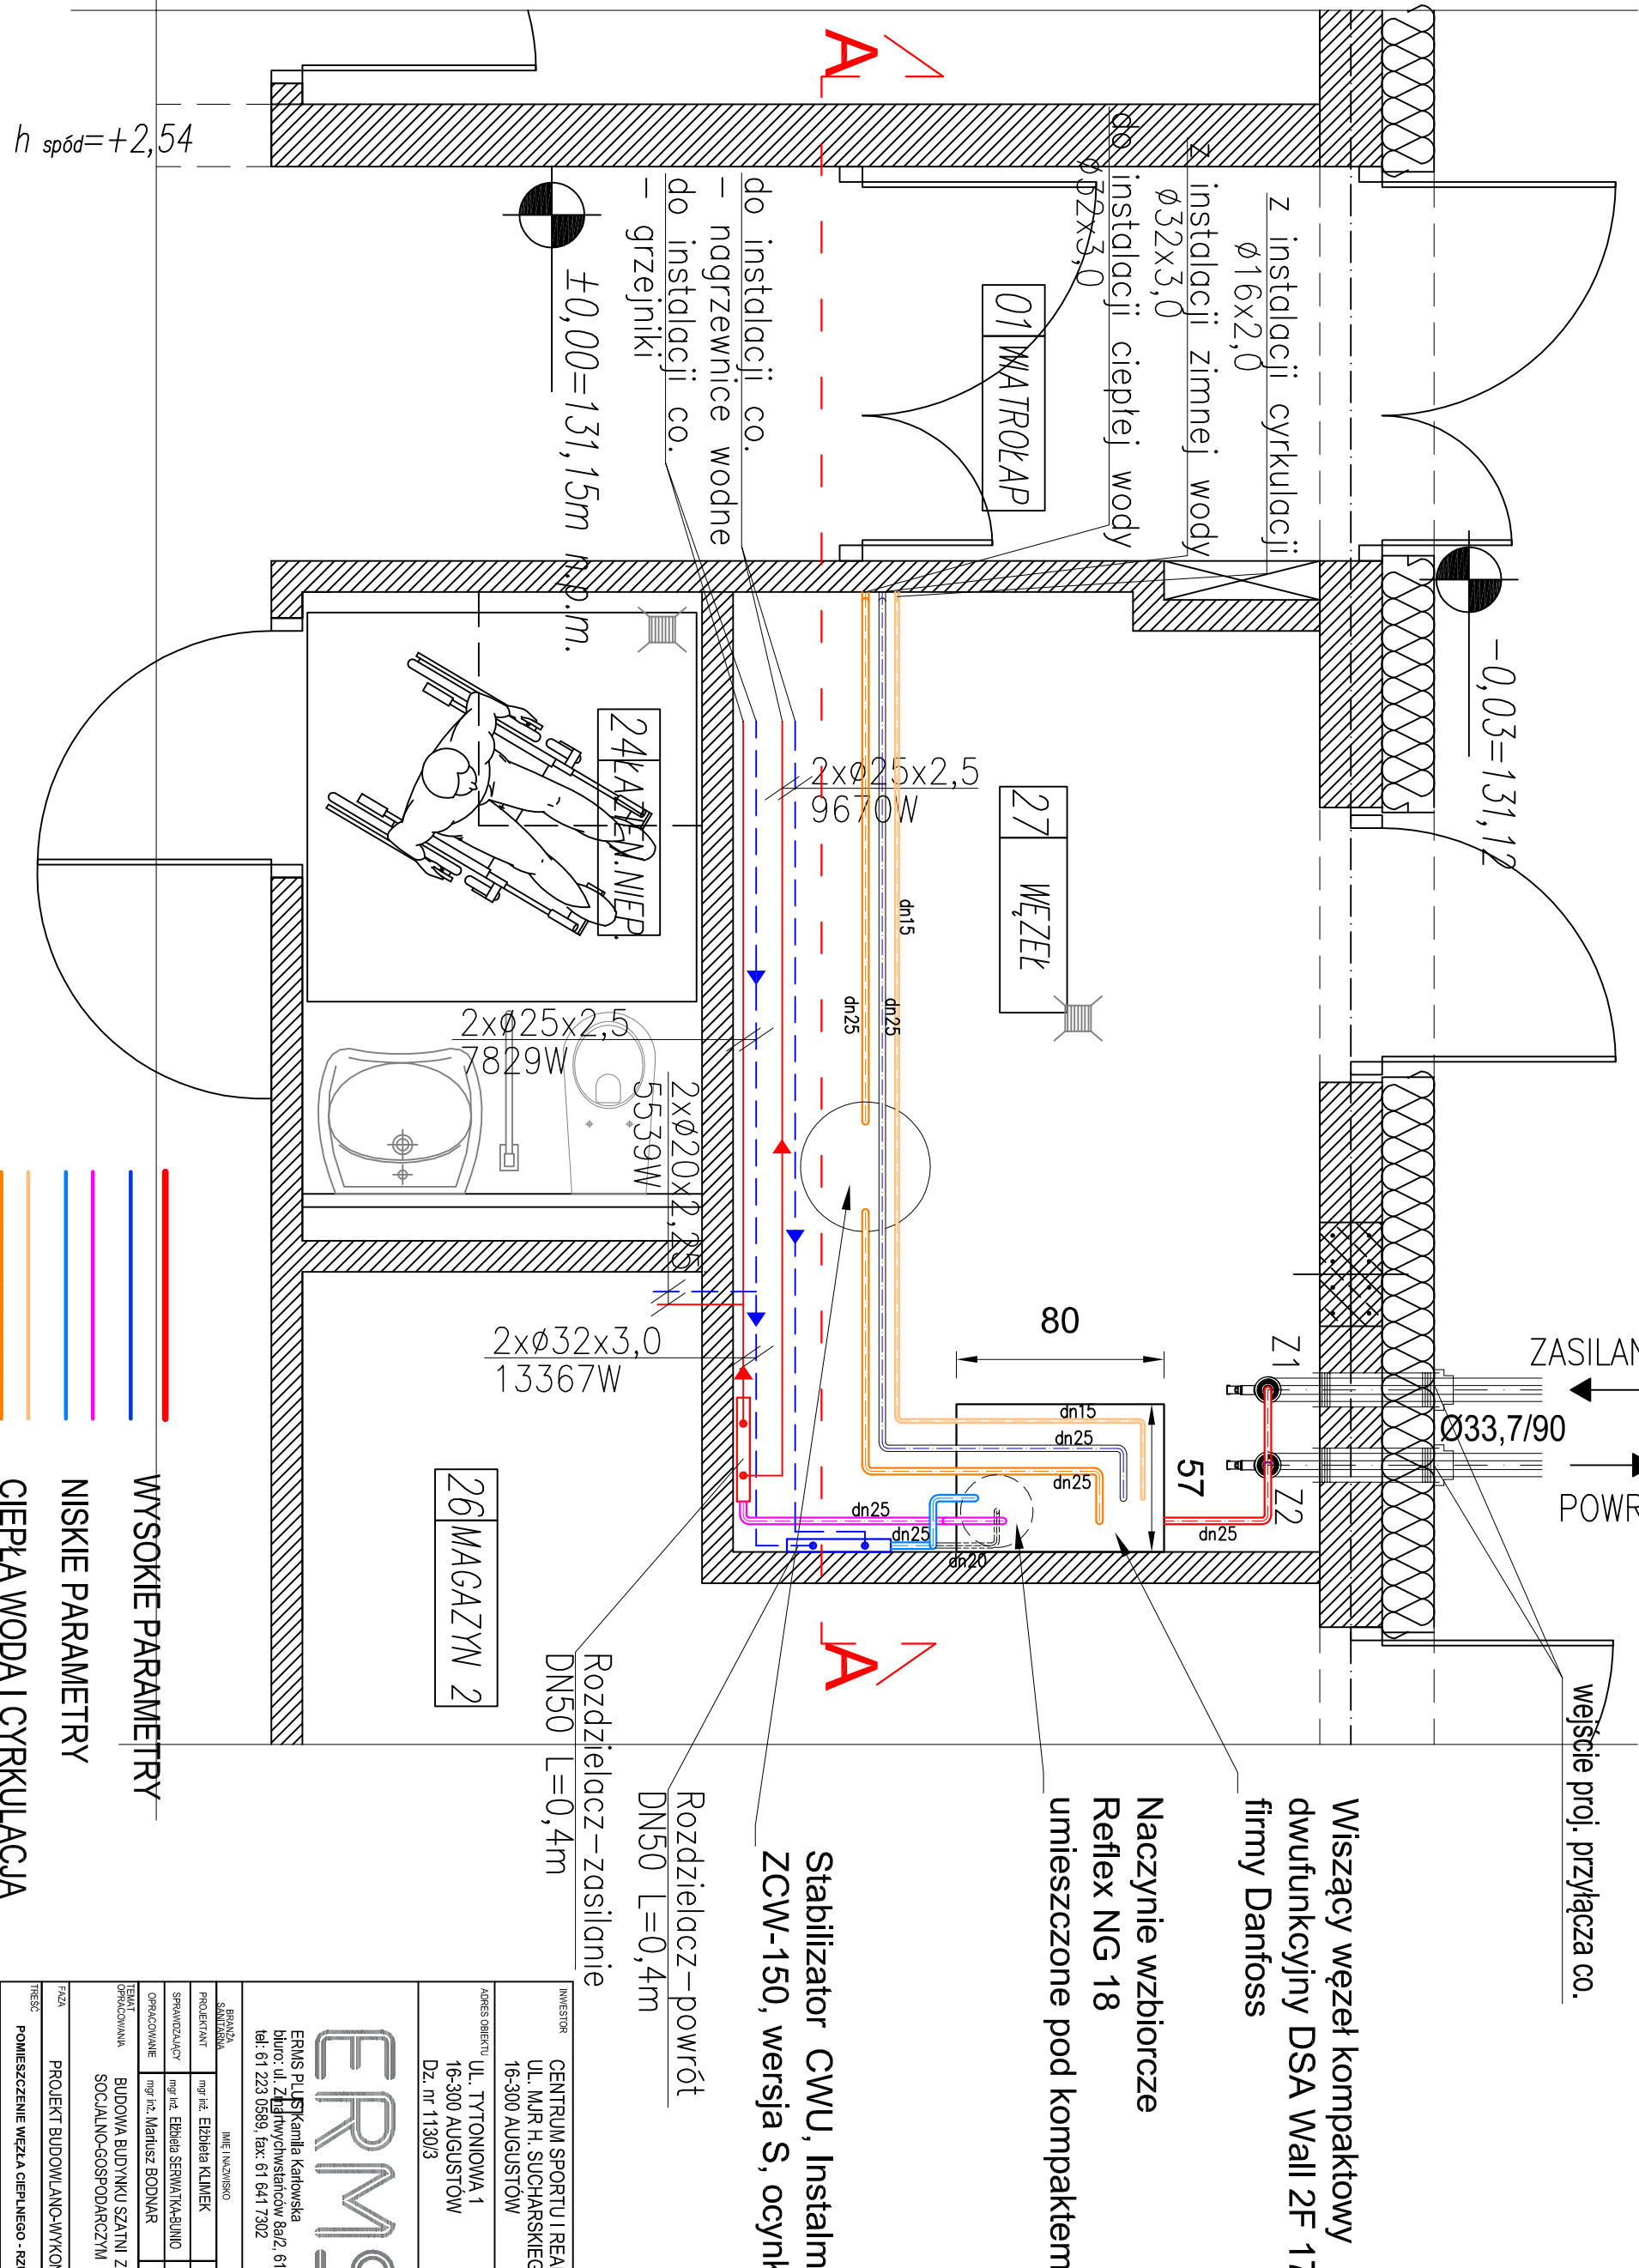

$h_{spód} = +2,54$

- WYSOKIE PARAMETRY
- NISKIE PARAMETRY
- CIEPŁA WODA I CYRKULACJA

INWESTOR CENTRUM SPORTU I REAKREACJI W AUGUSTOWIE UL. MJR H. SUCHARSKIEGO 15 16-300 AUGUSTÓW			
ADRES OBIEKTU UL. TYTONIOWA 1 16-300 AUGUSTÓW Dz. nr 1130/3			
Branża SANTARIA			
PROJEKTANT	mjr inż. Elżbieta KLIMEK	GT-V-63/14/777	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mjr inż. Ewa SERNAŁKA-BŁONO	UAM-V-73/27/12/96	
OPRACOWANIE	mjr inż. Mariusz BODWAR	ZAP/0188/PWOS/14	
TEMAT OPRACOWANIA	BUDOWA BUDYNKU SZATNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-GOSPODARCZYM		SKALA
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		1:25
TREŚĆ	POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPŁEGO - RZUT		NR PRZESŁANKU
DATA	21 CZERWCA 2019r.	NUMER	0 03 17
			IS-09