

LEGENDA instalacja odgromowa

- drut FeZn ø 8mm.
- połączenie połączenie poprzez złącze śrubowe.
- złącze kontrolne montaż na wysokości 0,8m

Instalacje odgromową i uziemiającą należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305

Wszystkie elementy metalowe nie posiadające izolacji elektrycznej dachu należy łączyć do instalacji odgromowej.


Wszystkie obróbki blacharskie należy do instalacji odgromowej. Ostateczną strukturę instalacji odgromowej (zwezy pozone naskie i pionowe należy wykonać na etapie Projektu Wykonawczego.

LEGENDA instalacja uziemiająca

- drut FeZn 50x4 – uziom ołokowy
- połączenie poprzez spawanie zabezpieczone przed korozją
- złącze kontrolne

Łącząc FeZn spawać do zbrojenia fundamentów co 2 metry.

Instalacje odgromową i uziemiającą należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305. Uziom ołokowy FeZn 50x4 układać w odległości min. 1m od budowni i głębokości min. 0,7m.

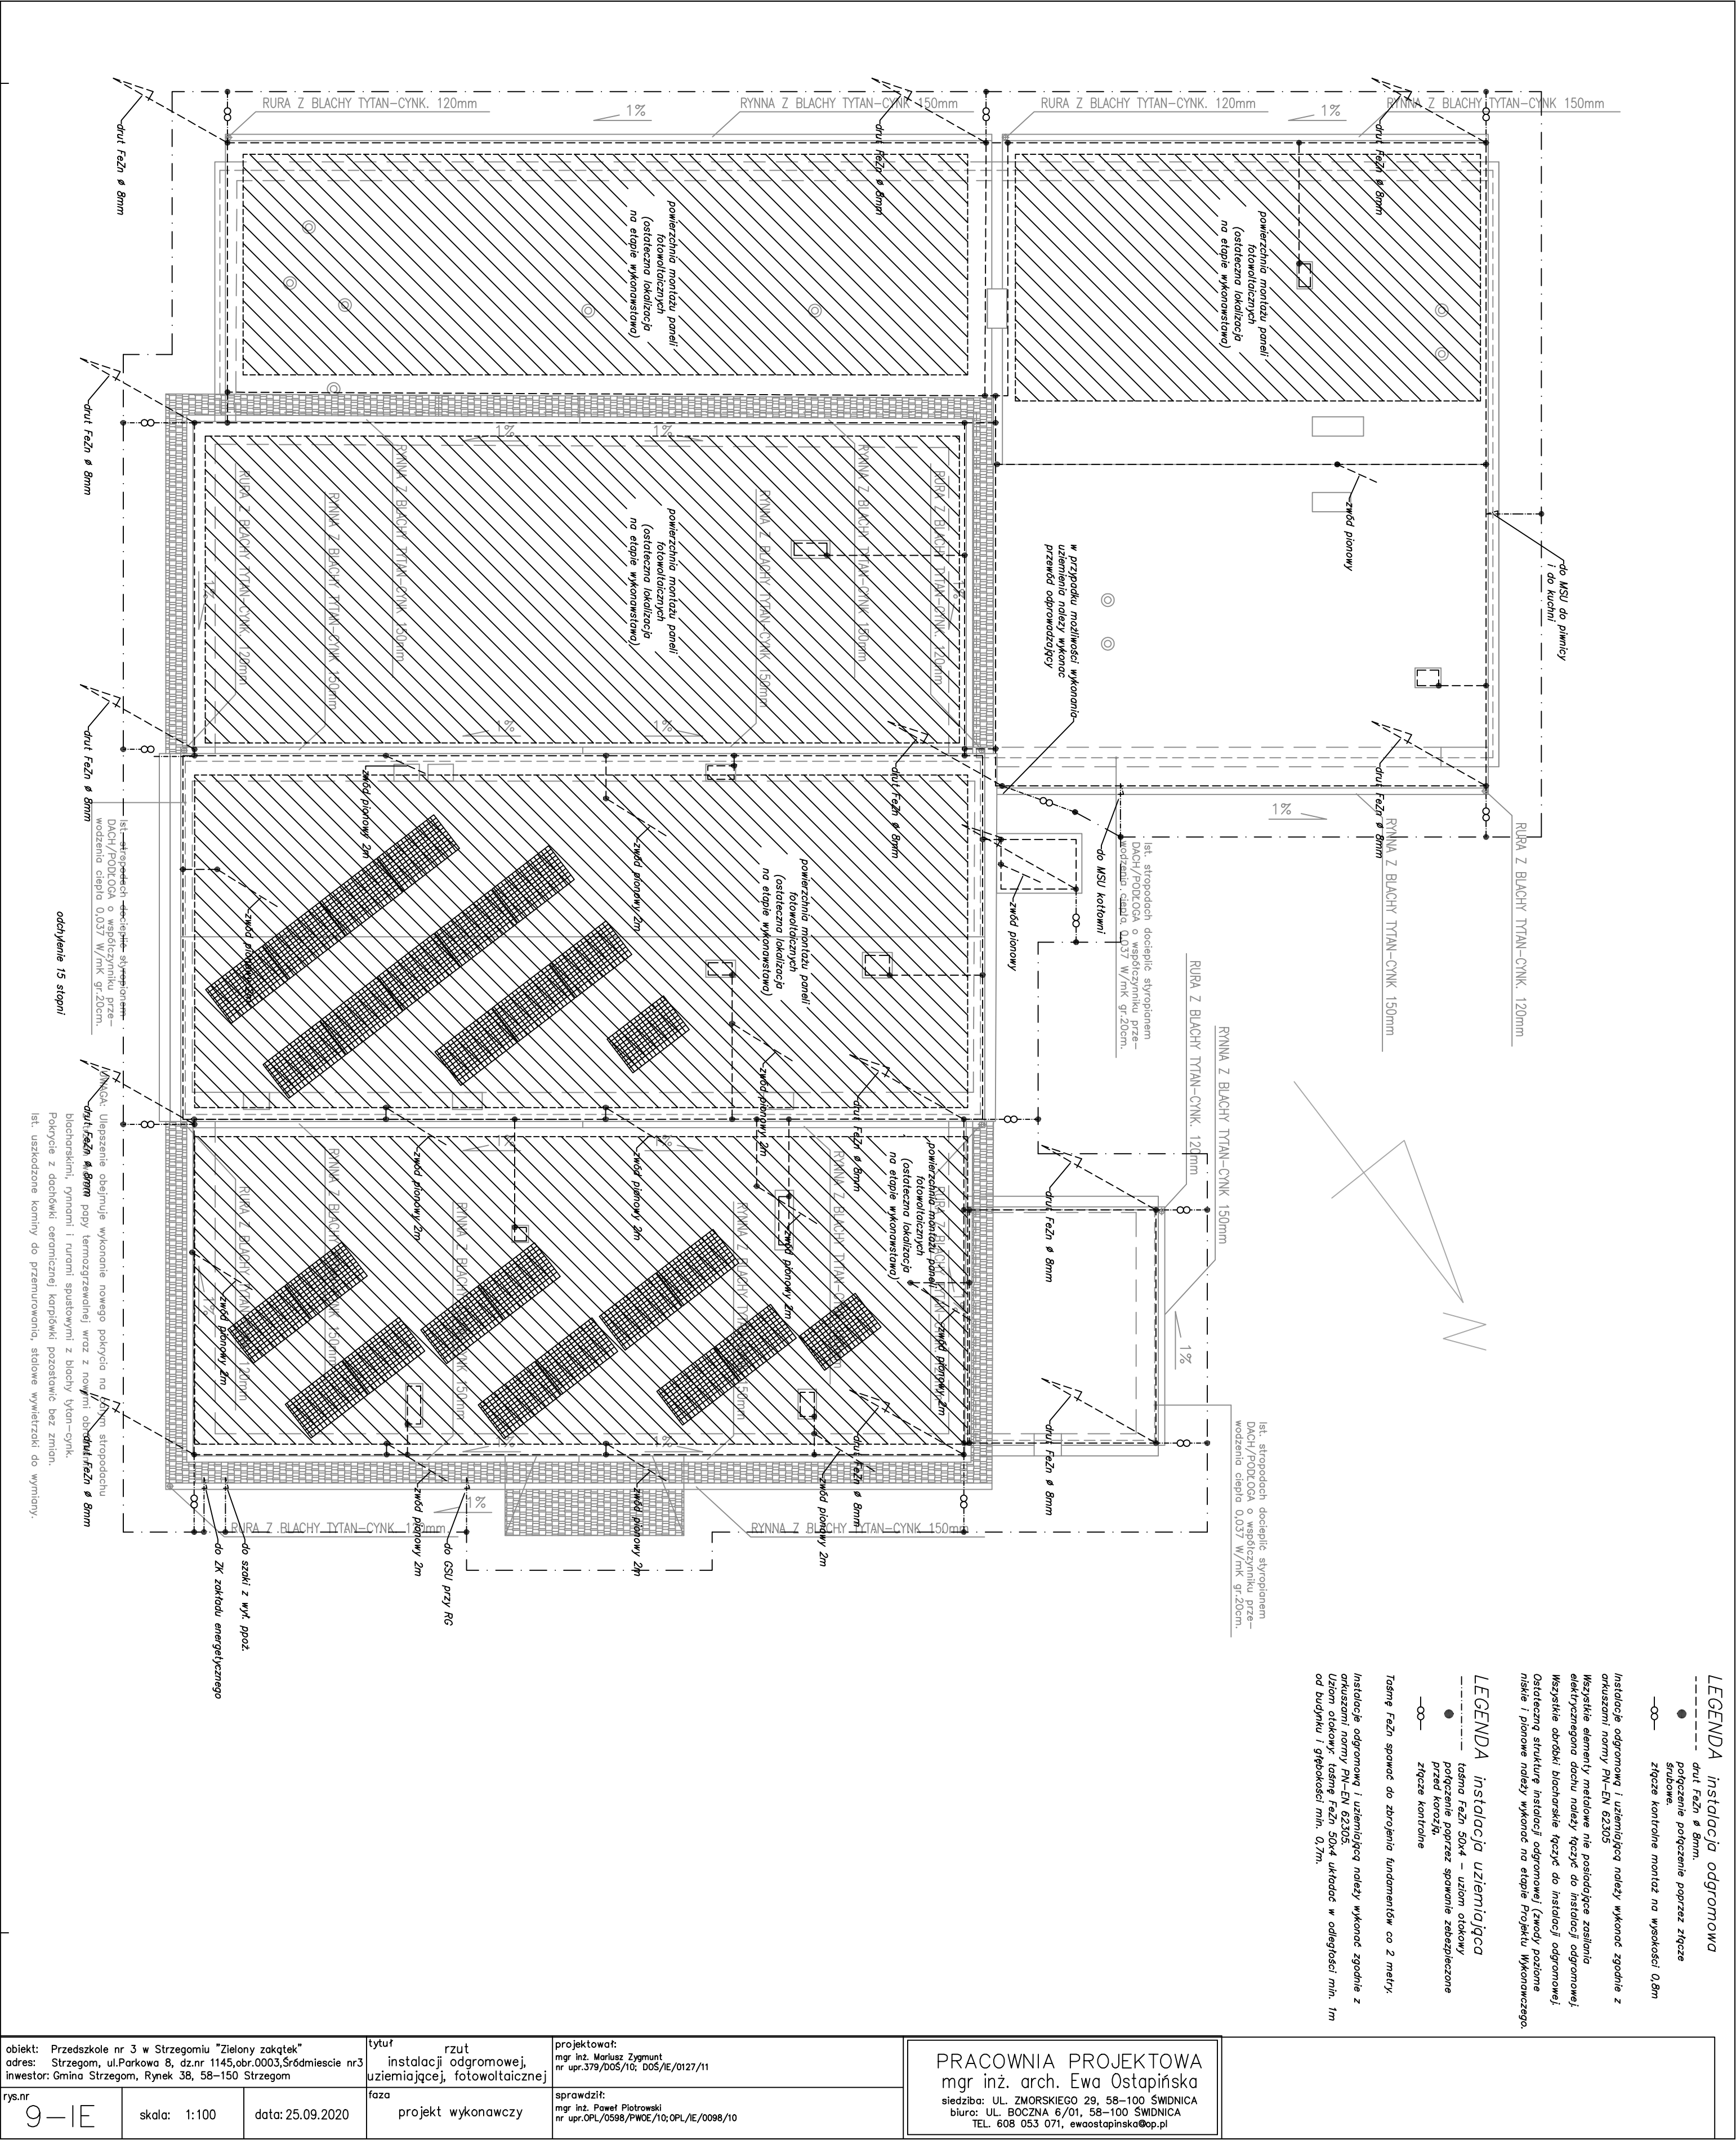

obiekt: Przedszkole nr 3 w Strzegomiu "Zielony zakątek"	tytuł: rzut instalacji odgromowej, uziemiającej, fotowoltaicznej	projektował: mgr inż. Marcin Zygmunt nr upr.379/DOS/10; DOS/IE/0127/11	PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Ewa Ostapińska siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58-100 ŚWIDNICA TEL. 608 053 071, ewaostapińska@op.pl
adres: Strzegom, ul.Parkowa 8, dz.nr 1145,obr.0003,Śródmiście nr3	faza: projekt wykonawczy	sprawdził: mgr inż. Paweł Piotrowski nr upr.OPL/0598/PWOE/10; OPL/IE/0098/10	
inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom			
rys.nr: 9-IE	skala: 1:100	data: 25.09.2020	