



WIDOK Z GÓRY
SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA PREFABRYKATÓW
ŚCIEKU SKARPOWEGO
(wymiary w mm)
skala 1:20

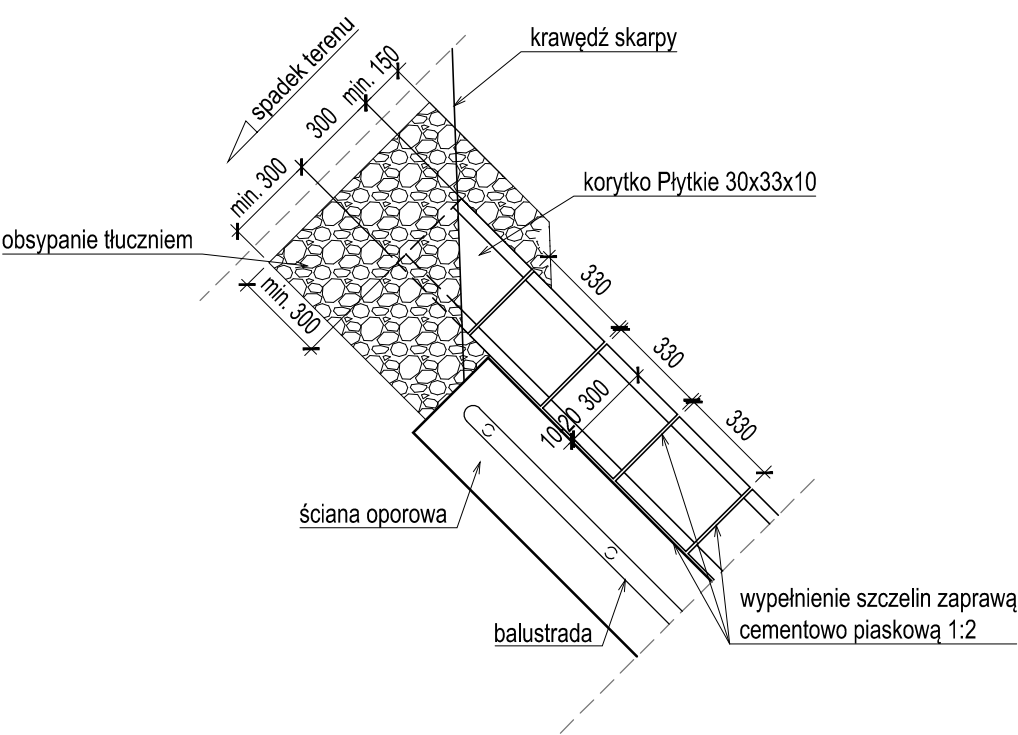

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA PREFABRYKATÓW
ŚCIEKU SKARPOWEGO
(wymiary w mm)
skala 1:20

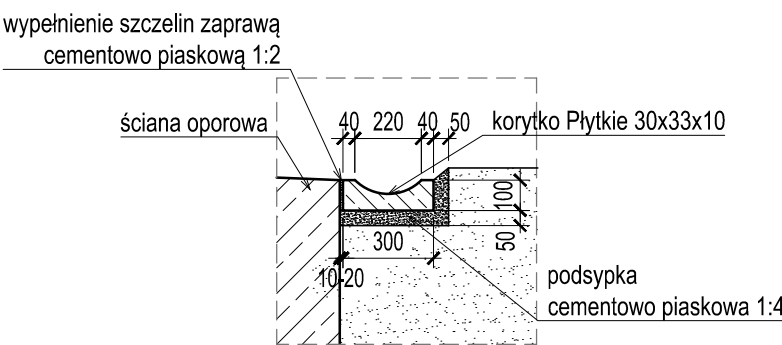

- UWAGI:
1. Wszystkie szczeliny między prefabrykatami oraz między prefabrykatami i ścianą oporową powinny być wypełnione na całej wysokości elementu
 2. Zaprawę do wypełnienia szczelin utrzymywać w stanie wilgotnym przez min. 7 dni.
 3. Umocnienie podstawy ścieku z tłucznia wykonać dłuższą krawędzią zgodnie ze spadkiem terenu.