



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

z siedzibą w Radomiu


Sekcja Zamówień Publicznych

ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

tel. 47 701 31 03

tel. 47 701 2263

Radom, dnia 19.09.2024r.

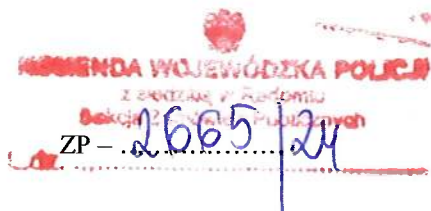

Egz. poj.

WYKONAWCY

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

„Zakup i dostawa systemu i serwerów informacyjnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami umożliwiającymi instalację oraz uruchomienie dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego”

Nr spr. 38/24

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na pytania jakie wpłynęły od Wykonawców i dokonuje zmiany w SWZ.

Pytanie nr 1

dot. Zasilacza UPS o mocy 3,0 kVA wraz z ukompletowaną szafą Rack 19”

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymagania posiadania przez Wykonawcę certyfikacji Producenta?

Wymagane urządzenie to UPS o mocy poniżej 5kVA, który nie wymaga szczególnych uprawnień do wykonania montażu, gdyż podłączany jest do instalacji poprzez standardowy kabel zasilający, a nie na stałe w obwód elektryczny.

odp. na pytanie nr 1:

Zamawiający rezygnuje z wymagania certyfikacji producenta dla dostawcy pod warunkiem zachowania wszelkich praw gwarancyjnych.

Pytanie nr 2

Wymagania techniczno - funkcjonalne dla zasilacza systemu zasilania gwarantowanego UPS i szafy Rack 19”

Punkt: Specyfikacja techniczna szafy Rack 19”

- 42Ux800x1000 [mm] Obudowa metalowa wraz z drzwiami zamykanymi na kluczyk - Wnosimy do Zamawiającego o określenie czy drzwi mają być perforowane czy szklane?

Wyposażenie:

- 3x listwa zasilająca 730mm - Wnosimy do Zamawiającego o określenie jaki typ gniazda i jaki wtyk

powinna mieć listwa?

- 3x listwa zasilająca 6 portowa - Wnosimy do Zamawiającego o określenie jaki typ gniazda i jaki wtyk powinna mieć listwa?

- 5x patch panel krosowy (kat.6) - Wnosimy do Zamawiającego o określenie jakiego typu powinien być panel krosowy: UTP czy FTP?

odp. na pytanie nr 2:

- Zamawiający preferuje drzwi perforowane metalowe ze względu na lepsze warunki dla wentylowania zainstalowanych urządzeń w szafie;

Zamawiający określa następujące typy gniazd, patch paneli oraz wtyk jakie powinny mieć listwy:

- 3 x listwa zasilająca 730 mm z wtyczką kompatybilną pod zasilanie z UPS-a (C14), preferowane gniazda mieszane IEC320C13 oraz typu Schuko (2P+Z) w proporcji 1:1;

- 3 x listwa zasilająca 6 portowa z wtyczką kompatybilną pod zasilanie z UPS-a (C14), 2 x listwy z gniazdami IEC320C13 oraz 1 x z gniazdami typu Schuko (2P+Z);

- 5 x patch panel krosowy FTP, kat.6.

Pytanie nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy wyrazi zgodę na podział przedmiotu zamówienia na części, a tym samym, na składanie ofert na wybrane przez Wykonawcę części?

odp. na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na podział przedmiotu zamówienia na części a tym samym, na składanie ofert na wybrane przez Wykonawcę części zamówienia.

Zamawiający mając na uwadze przedmiot zamówienia o szczególnych - parametrach technicznych nie dopuszcza podziału zamówienia na części. Ponadto, potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia oraz nadmiernymi trudnościami technicznymi.

Pytanie nr 4

§ 5.5. W przypadku żądania Zamawiającego, Wykonawca na czas trwania naprawy gwarancyjnej musi dostarczyć sprzęt zastępczy o porównywalnej podstawowej funkcjonalności w terminie 3 dni roboczych od dnia następnego po dniu przystąpienia przez Wykonawcę do naprawy uszkodzonego sprzętu.

Wnosimy do Zamawiającego o usunięcie powyższego zapisu ze względu na fakt, iż Producent, w Ogólnych Warunkach Gwarancji, nie zapewnia sprzętu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej.

odp. na pytanie nr 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 5 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie nr 5

§ 5.7. W przypadku wystąpienia trzech kolejnych napraw danego sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego sprzętu, części lub akcesoriów na fabrycznie nowe.

Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący: „W przypadku wystąpienia trzech kolejnych napraw danego komponentu/elementu sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego komponentu/elementu sprzętu, części lub akcesoriów na fabrycznie nowe.”

odp. na pytanie nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 5 ust. 7 projektu umowy jednocześnie wyjaśnia, że przez wystąpienie trzech kolejnych napraw danego sprzętu, rozumie jako naprawy danego komponentu bądź elementu sprzętu.

Pytanie nr 6

§ 5.10. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł korzystać.

Wnoskujemy o wykreślenie zapisu, z tego względu, iż okres gwarancji na przedmiot zamówienia obowiązuje tylko przez czas, jaki Zamawiający uwzględnił w dokumentacji postępowania. Dlatego nie ma możliwości, aby okres gwarancji został przedłużony o wskazany czas.

odp. na pytanie nr 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 5 ust. 10 projektu umowy.

Pytanie nr 7

§ 6.1. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki. (...)

2. W przypadku przekroczenia któregośkolwiek z terminu, o którym mowa w § 3 ust. 8 lub § 5 ust. 5 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy objętego reklamacją za każdy dzień zwłoki.

Wnoskujemy do Zamawiającego o obniżenie kar w powyższych punktach do wysokości 0,5% wartości brutto (...) za każdy dzień zwłoki.

odp. na pytanie nr 7:

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 projektu umowy dotyczące kar umownych, jednocześnie nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych do wysokości 0,5% wartości brutto (...) za każdy dzień zwłoki.

Pytanie nr 8

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ - OPZ, pkt. VIII, pp. 1. Wymagania techniczno - funkcjonalne dla zasilacza systemu zasilania gwarantowanego UPS i szafy Rack 19”.

W specyfikacji szafy RACK zamawiający jako materiał wskazał obudowę metalową. Prosimy o doprecyzowanie, czy szafa ma mieć perforowane drzwi przednie i tylne ?

odp. na pytanie nr 8:

Zamawiający preferuje drzwi perforowane metalowe ze względu na lepsze warunki dla wentylowania zainstalowanych urządzeń w szafie.

Pytanie nr 9

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ – OPZ, pkt. VIII, pp. 1. Wymagania techniczno - funkcjonalne dla zasilacza systemu zasilania gwarantowanego UPS i szafy Rack 19”

W specyfikacji szafy RACK zamawiający w wyposażeniu wskazuje dwie pozycje:

- 3 x listwa zasilająca 730mm,
- 3 x listwa zasilająca 6 portowa,

Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający oczekuje dostarczenie 6 sztuk listew zasilających, czy 3 sztuki oraz w jakie wtyki oraz gniazda mają być wyposażone ?

odp. na pytanie nr 9:

Zamawiający określa ilość i następujące typy gniazd, patch paneli oraz wtyk jakie powinny mieć listwy:
- 3x listwa zasilająca 730mm z wtyczką kompatybilną pod zasilanie z UPS-a (np.C14), gniazda powinny być kompatybilne z wtyczkami zasilającymi wszystkie urządzenia w szafie lub preferowane gniazda mieszane IEC320C13 oraz typu Schuko (2P+Z) w proporcji 1:1
- 3x listwa zasilająca 6 portowa z wtyczką kompatybilną pod zasilanie z UPS-a (np.C14) oraz gniazda kompatybilne z wtyczkami zasilającymi wszystkie urządzenia w szafie lub preferowane gniazda mieszane, t.zn. 2 x listwy z gniazdami IEC320C13 oraz 1 x z gniazdami typu Schuko (2P+Z) .
- 5x patch panel krosowy FTP, kat.6.

Pytanie nr 10

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ - OPZ, pkt. VIII, pp. 1. Wymagania techniczno - funkcjonalne dla zasilacza systemu zasilania gwarantowanego UPS i szafy Rack 19”

W specyfikacji szafy RACK zamawiający w wyposażeniu wskazuje pozycje:

- szyna ekwipotencjalna wraz z przewodami

Prosimy o doprecyzowanie, ile złączy ma posiadać szyna ?

odp. na pytanie nr 10

Zamawiający preferuje szynę ekwipotencjalną z dodatkowymi min. 6-cioma zaciskami jako wolne.

Pytanie nr 11

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ - OPZ, pkt. VIII, pp. 1. Wymagania techniczno - funkcjonalne dla zasilacza systemu zasilania gwarantowanego UPS i szafy Rack 19”

W specyfikacji zasilacza UPS typu RACK zamawiający wskazuje stopień ochrony IP 21.

Czy zamawiający dopuści dostarczenie UPS o stopniu ochrony IP 20 ?

odp. na pytanie nr 11

Zamawiający dopuszcza zastosowanie UPS-a o IP 20.

Pytanie nr 12

Dotyczy SWZ Rozdział XIII pkt 20 ppkt 7.10

Zamawiający wymaga dostarczenia środków dowodowych w postaci deklaracji zgodności z norma EN 62040 dla szafy RACK oraz UPS. Normy serii IEC 62040 zawierają wymagania konstrukcyjne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji UPS, nie dotyczą szaf RACK. Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej poprzez usunięcie wymagania dostarczenia deklaracji zgodności.

odp. na pytanie nr 12:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie tylko deklaracji zgodności odnośnie UPS-a, bez szafy RACK.

Pytanie nr 13

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ - OPZ, pkt. VIII, pp. 1. Wymagania techniczno - funkcjonalne dla zasilacza systemu zasilania gwarantowanego UPS i szafy Rack 19”.

W specyfikacji zasilacza UPS typu RACK zamawiający wskazuje Total Harmonic Distortion (THDi): < 3% przy 100% obciążenia. Czy zamawiający dopuści dostarczenie UPS z Total Harmonic Distortion (THDi): < 5% przy 100% obciążenia ?

odp. na pytanie nr 13:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie UPS-a o THDi <5%, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów elektrycznych mających istotny wpływ na pracę całego UPS-a.

Pytanie 14

Dotyczy SWZ Rozdział V.5 pkt 1

W pkt 1 ppkt 2 Zamawiający pisze:

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych (wskazanych pkt.1) wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający będzie zobowiązany w przedmiocie tego uzupełnienia wyłącznie do zażądania od wykonawcy:

- a) złożenia przedmiotowego środka dowodowego, który nie został złożony,
- b) uzupełnienia części złożonego dokumentu o brakującą (niezłożoną) część.

Natomiast w Rozdziale XIII pkt 20 ppkt 8 jest informacja:

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

Prosimy o doprecyzowanie czy przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu czy nie.

odp. na pytanie nr 14:

Zamawiający informuje, że prawidłowy jest zapis w Rozdziale V.5 pkt. 1

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych (wskazanych pkt.1) wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający będzie zobowiązany w przedmiocie tego uzupełnienia wyłącznie do zażądania od wykonawcy:

- a) złożenia przedmiotowego środka dowodowego, który nie został złożony,
- b) uzupełnienia części złożonego dokumentu o brakującą (niezłożoną) część.

Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ poprzez wykreślenie zapisu z Rozdziału XIII pkt 20 ppkt 8: „Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, oferta wykonawcy zostanie odrzucona.”

W związku z powyższymi wyjaśnieniami ulega zmianie treść SWZ i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, a także terminu związania ofertą.

SWZ

X Termin związania ofertą

było

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert
do dnia 22.10.2024

jest

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert do dnia 23.10.2024

XIV pkt. 8 Sposób oraz termin składania ofert

było

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 23.09.2024 do godziny 10.00

jest

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 24.09.2024 do godziny 10.00

XV pkt. 1 Termin otwarcia ofert

było

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2024 o godzinie 10.05 za pośrednictwem Platformy.

jest

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2024 o godzinie 10.05 za pośrednictwem Platformy

Wyjaśnienia zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom na której zamieszczono SWZ.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu

Justyna Kozłowska
Justyna Kozłowska

Wyk. legz.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ przesłano za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus, www.platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom w dniu 19.09.2024r.

Opr. E.P.G