


TK - Tablica Kotłowni
część dotycząca
zasilania i sterowania wentylacji

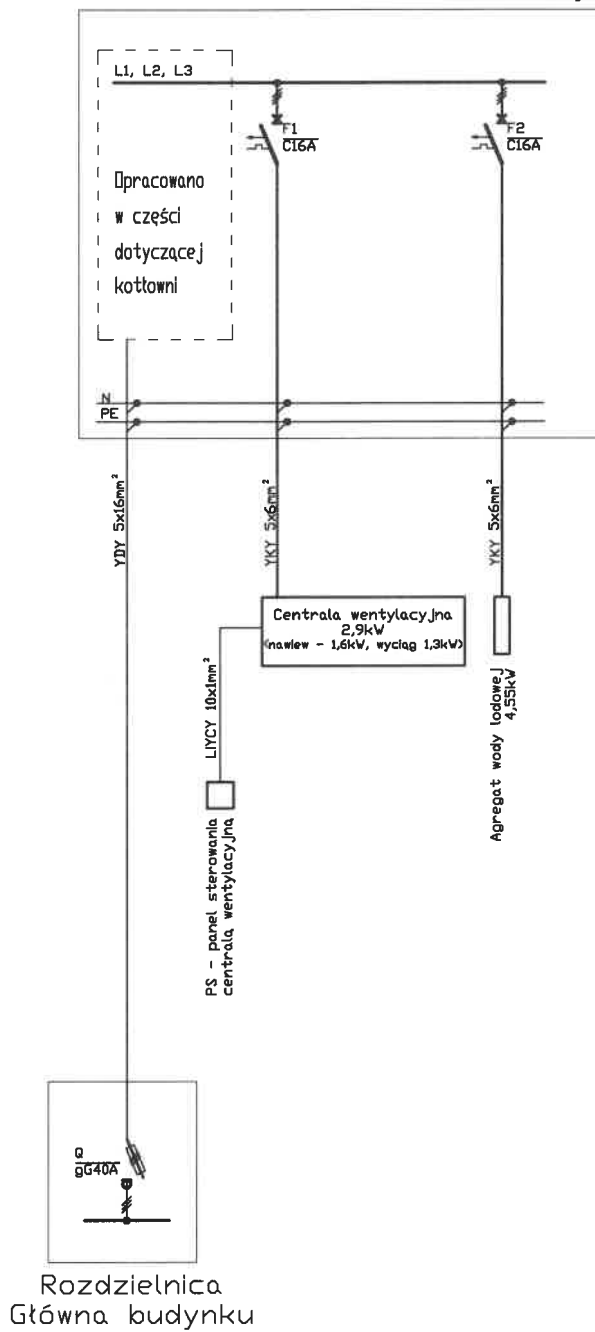

UWAGA:

Część zabezpieczeń zaznaczona na rysunku
linią przerywaną w tablicy TK została
opracowana w części dotyczącej kotłowni
budynku.

OCHRONA OD PORAŻEŃ		
OCHRONA OD PORAŻEŃ ZGODNIE Z NORMĄ PN-IEC 60364-4-41 SZYBKE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
MB-MAXIPROJEKT 75-736 Koszalin ul. Gnieźnieńska 14 tel. 0943411527		
INWESTOR		
GMINA WRONKI 64-510 WRONKI, UL. RATUSZOWA 5		
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
OBIEKT		
KINO "GWIAZDA" WE WRONKACH		
ADRES INWESTYCJI		
64-510 WRONKI UL. POZNAŃSKA 44 DZ. 2022		
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Jurzdziewicz nr upr. bud. ZAP/0188/PW/OE/14 nr lzby zawod. ZAP/IE/0024/15 upr. w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
SPRAWDZAJĄCY Inż. Grażyna Kalita nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79 nr lzby zawod. ZAP/IE/2534/01 upr. w szczególności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektroenergetycznych		
TYTUŁ RYSUNKU		
SCHEMAT INSTALACJI ZASILANIA I STEROWANIA SYSTEMU WENTYLACJI		
DATA	SKALA	NR RYSUNKU
VIII.2015	-	E2