



SCHEMAT POŁĄCZENIA RUROCI GÓW W WZŁĄCZACH G1 i G2

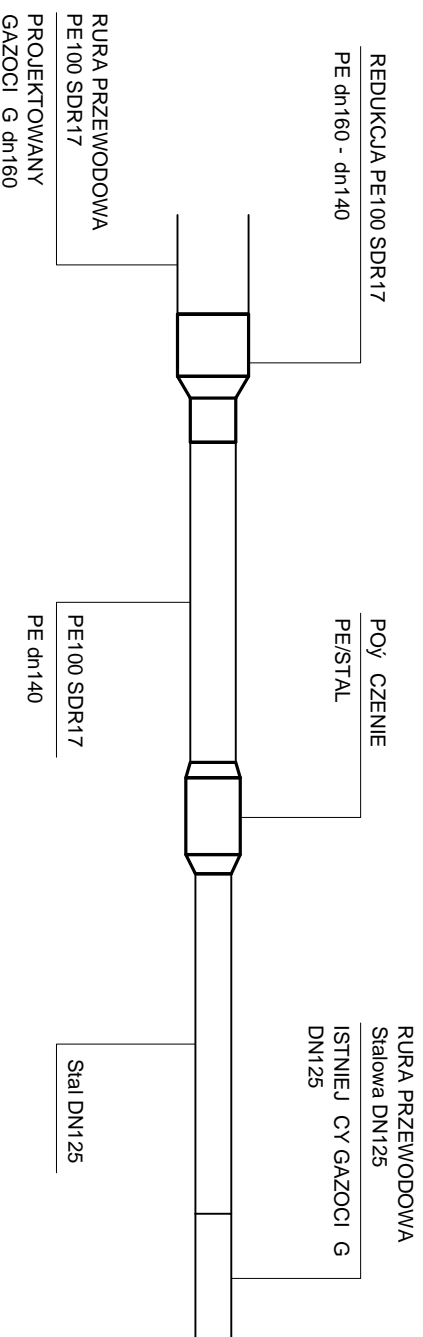

- UWAGI:**
- Stosowana polycenizacja PE/stal wykonana zgodnie z wymaganiami Standardu Technicznego IGG ST-IGG-1101;
 - Długość czynnika stalowej polycenizacji PE/stal nie może być krótsza niż 300 mm.

 PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH ul. Gawryśia 6; 39-200 D bica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl													
Temat:	Budowa drogi wewn. trznej, miejsc postojowych, chodnika, oświetlenia, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącego ciego zjazdu publicznego i odcinka istniejącego ciego gazociągu												
Inwestor:	Gmina Strzyżów, ul. Przecyńska 5, 38-100 Strzyżów												
Lokalizacja:	Strzyżów, dz.nr ew.: 1957, 933/18, 933/22, 933/23, 933/25, 933/26, 933/28, 933/30, 937/49, 937/50, 937/51 obr. 0001, gmina Strzyżów, powiat strzyżowski												
Przedmiot rysunku:	SCHEMAT POŁĄCZENIA RUROCIĄDÓW W WZŁĄCZACH G1 i G2												
Projektował:	mgr inż. Jacek Lewandowski												
Nr uprawnień:	upr. proj.: PDK/0028/POOS/09												
Sprawdził:	mgr inż. Janusz Reguła												
Nr uprawnień:	upr. proj.: PDK/0134/POOS/04												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">branża</td> <td colspan="2">data: 03.2018 r.</td> </tr> <tr> <td>INSTAL. SANITARNE</td> <td></td> <td colspan="2">nr proj.: 01/18</td> </tr> <tr> <td>INSTAL. SANITARNE</td> <td></td> <td colspan="2">Rys. SG-2</td> </tr> </table>		branża		data: 03.2018 r.		INSTAL. SANITARNE		nr proj.: 01/18		INSTAL. SANITARNE		Rys. SG-2	
branża		data: 03.2018 r.											
INSTAL. SANITARNE		nr proj.: 01/18											
INSTAL. SANITARNE		Rys. SG-2											