


- Legenda:
- zasilanie c.o.
 - powrót c.o.
 - kanal spalinowy
 - instalacja istniejąca
 - KP pompa obiegowa UPS 32 - 80 - 180 prod. Grundfos
 - ZA zawór antyskażeniowy DN80
 - ZO1 zawór odcinający DN80
 - ZO2 zawór odcinający DN50
 - ZO3 zawór odcinający DN32
 - ZO4 zawór odcinający DN65
 - ZF filtr skośny DN80
 - ZRC zawór różnicowy DN80

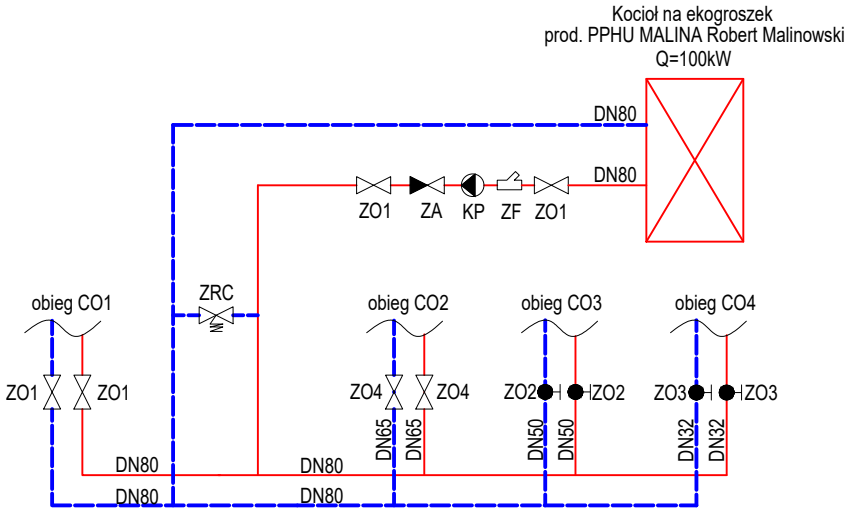

<div>mechanical</div> <div>www.mechanical.pl biuro@mechanical.pl</div>				
NAZWA INWESTYCJI Modernizacja kotłowni na paliwo stałe w budynku przedszkola ul. Centralana 20, 62-300 Gutowo Małe				
ADRES INWESTYCJI Dz. ew. nr 94 obręb Gutowo Małe w Gutowie Małym w gminie Września w powiecie wrzesińskim				
INWESTOR Gmina Września 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA MECHANICAL Sp. z o. o. ul. Kosynierów 23, 62-300 Września, tel. 603 136 367				
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Marcin Kaczmarek	UPRAWNIENIA 3066/10/U/C	SPECJALNOŚĆ Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		PODPIS
OPRACOWAŁ: mgr inż. Hubert Stachowiak				PODPIS
NAZWA RYSUNKU Schemat technologiczny kotłowni				
NR PROJ.	SKALA 1:50	DATA 25.09.2023	STADIUM PROJEKTU projekt budowlano- wykonawczy	NR RYSUNKU IS-04