


- Legenda:
- zasilanie c.o.
 - powrót c.o.
 - kanał spalinowy
 - instalacja istniejąca
- KP pompa obiegowa UPS 32 - 80 - 180 prod. Grundfos
ZA zawór antyskażeniowy DN80
ZO1 zawór odcinający DN80
ZO2 zawór odcinający DN50
ZO3 zawór odcinający DN32
ZO4 zawór odcinający DN65
ZF filtr skośny DN80
ZRC zawór różnicowy DN80

PRZEKRÓJ A-A

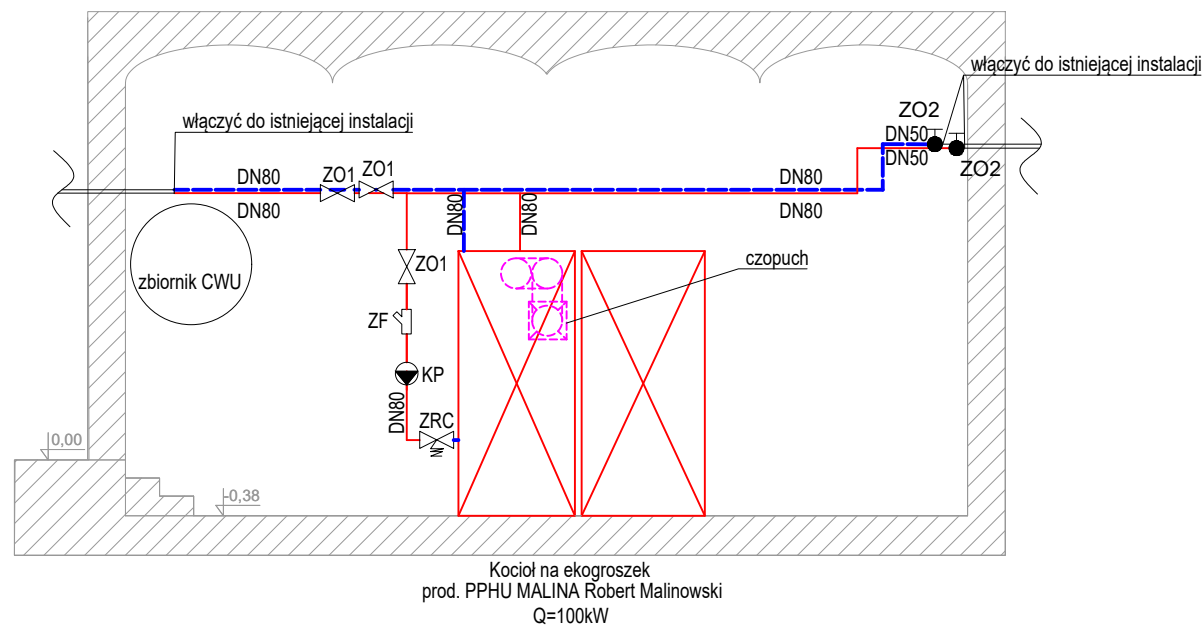

mechanical

www.mechanical.pl
biuro@mechanical.pl

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja kotłowni na paliwo stałe w budynku przedszkola ul. Centralana 20, 62-300 Gutowo Małe				
ADRES INWESTYCJI Dz. ew. nr 94 obręb Gutowo Małe w Gutowie Małym w gminie Września w powiecie wrzesińskim				
INWESTOR Gmina Września 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA MECHANICAL Sp. z o. o. ul. Kosynierów 23, 62-300 Września, tel. 603 136 367				
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Marcin Kaczmarek	UPRAWNIENIA 3066/10/U/C	SPECJALNOŚĆ Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	PODPIS	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Hubert Stachowiak			PODPIS	
NAZWA RYSUNKU Rzut oraz przekrój A-A kotłowni				
NR PROJ.	SKALA 1:50	DATA 25.09.2023	STADIUM PROJEKTU projekt budowlano- wykonawczy	NR RYSUNKU IS-03