


- Legenda:
- zasilanie c.o.
  - powrót c.o.
  - kanał spalinowy
  - KP pompa obiegowa UPS 32 - 80 - 180 prod. Grundfos
  - ZA zawór antyskażeniowy
  - ZO zawór odcinający
  - ZF filtr skośny

PRZEKRÓJ A-A

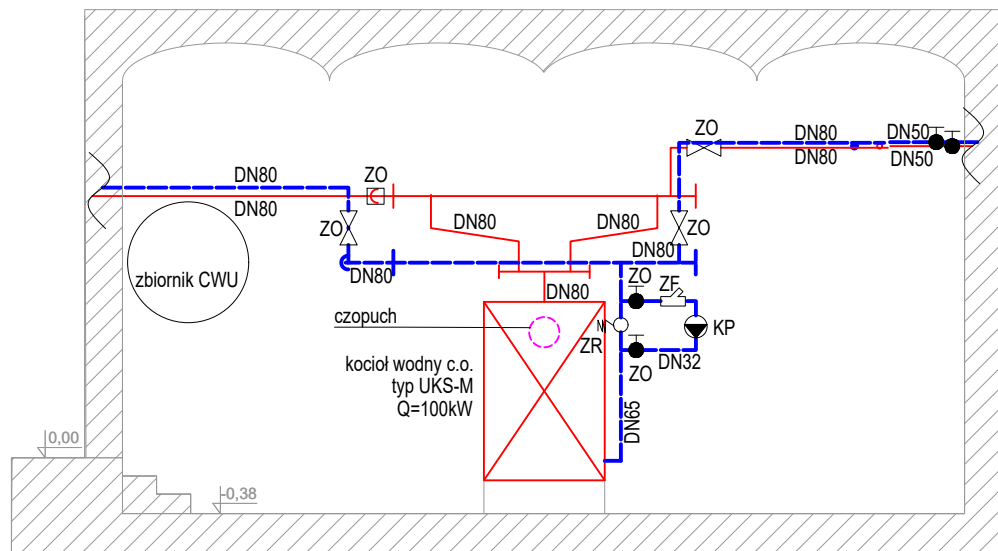

mechanical

www.mechanical.pl  
biuro@mechanical.pl

NAZWA INWESTYCJI  
Modernizacja kotłowni na paliwo stałe w budynku przedszkola ul. Centralana 20, 62-300 Gutowo Małe

ADRES INWESTYCJI  
Dz. ew. nr 94 obręb Gutowo Małe w Gutowie Małym w gminie Września w powiecie wrzesińskim

INWESTOR  
Gmina Września  
62-300 Września, ul. Ratuszowa 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  
MECHANICAL Sp. z o. o.  
ul. Kosynierów 23, 62-300 Września, tel. 603 136 367

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Marcin Kaczmarek	UPRAWNIENIA 3066/10/U/C	SPECJALNOŚĆ Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	PODPIS
--	----------------------------	---	--------

OPRACOWAŁ: mgr inż. Hubert Stachowiak			PODPIS
--	--	--	--------

NAZWA RYSUNKU  
Rzut oraz przekrój A-A kotłowni - stan istniejący

NR PROJ.	SKALA 1:50	DATA 25.09.2023	STADIUM PROJEKTU projekt budowlano-wykonawczy	NR RYSUNKU IS-01
----------	---------------	--------------------	--	---------------------