


- Legenda:
- zasilanie c.o.
  - powrót c.o.
  - kanal spalinowy
  - KP pompa obiegowa UPS 32 - 80 - 180 prod. Grundfos
  - ZA zawór antyskażeniowy
  - ZO zawór odcinający
  - ZF filtr skośny

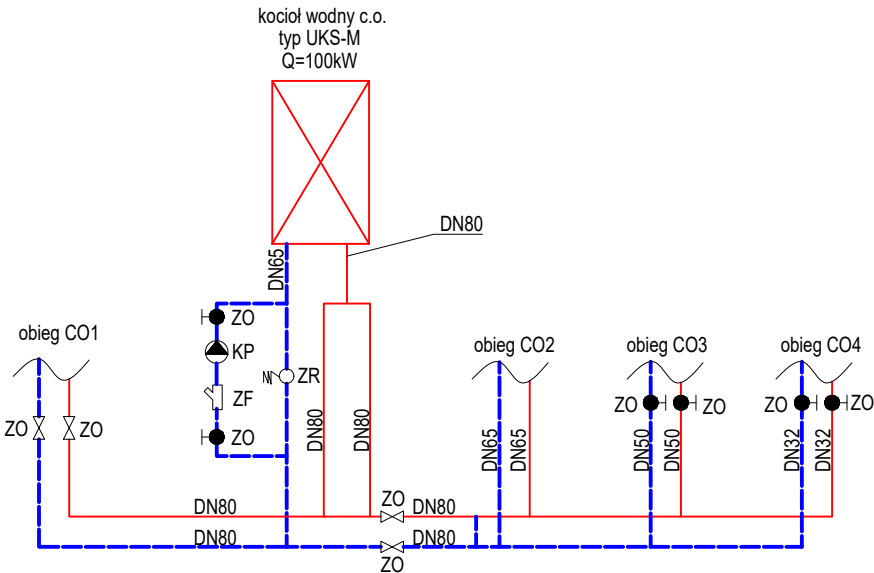

mechanical			www.mechanical.pl biuro@mechanical.pl	
NAZWA INWESTYCJI Modernizacja kotłowni na paliwo stałe w budynku przedszkola ul. Centralana 20, 62-300 Gutowo Małe				
ADRES INWESTYCJI Dz. ew. nr 94 obręb Gutowo Małe w Gutowie Małym w gminie Września w powiecie wrzesińskim				
INWESTOR Gmina Września 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA MECHANICAL Sp. z o. o. ul. Kosynierów 23, 62-300 Września, tel. 603 136 367				
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Marcin Kaczmarek		UPRAWNIENIA 3066/10/U/C	SPECJALNOŚĆ Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	PODPIS
OPRACOWAŁ: mgr inż. Hubert Stachowiak				PODPIS
NAZWA RYSUNKU Schemat technologiczny kotłowni - stan istniejący				
NR PROJ.	SKALA 1:50	DATA 25.09.2023	STADIUM PROJEKTU projekt budowlano- wykonawczy	NR RYSUNKU IS-02