



Schematy węzłów montażowych sieci wodociągowej.

9 Bielawy; W2 Ostrowo; W3 Ostrowo.

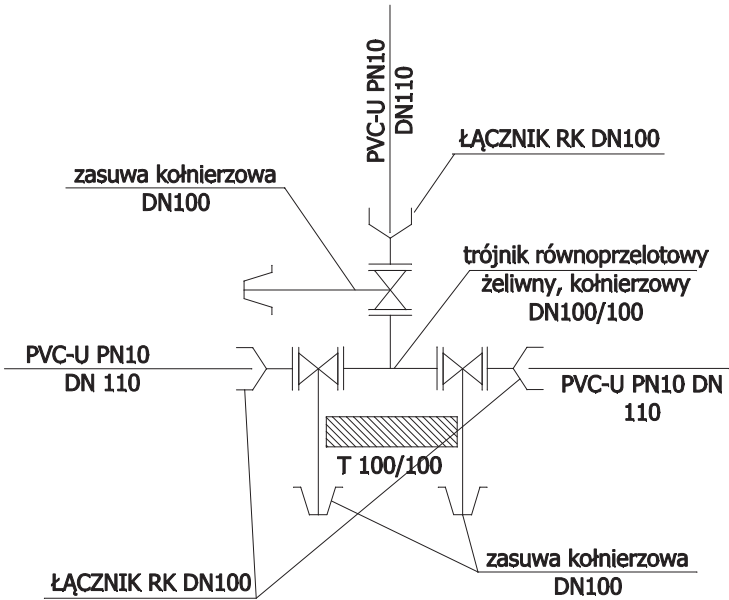

HP80 na przewodzie DN110

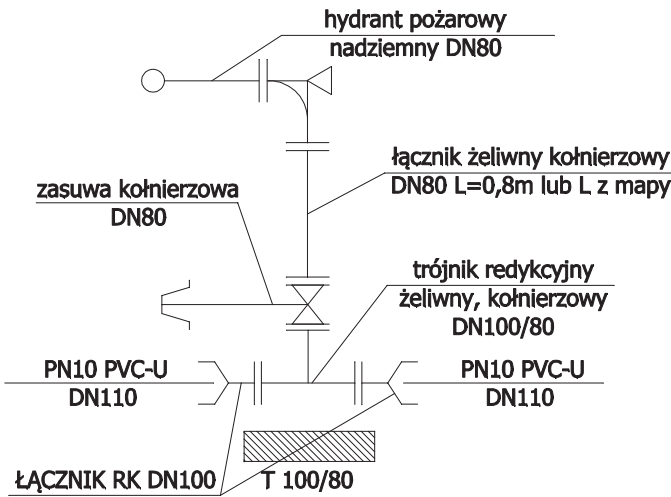

Uwaga:
Zasuwy z blokiem podporowym BP.

PRACOWNIA PROJEKTÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA SANEXIM - Toruń, ul. Szosa Chełmińska 26			
Obiekt: Budowa sieci wodociągowej Bielawy-Ostrowo ; węzły montażowe.			
Adres: 87-214 Płużnica 60, teren gminy Płużnica.			
Stadium: Projekt budowlany			
Inwestor: GMINA PŁUŻNICA 87-214 Płużnica 60			Nr zlecenia 1/S/18
Projektant branży sanit.	mgr inż. Adam Gowiński UAN-IV/8348/80/TO/88 spec. instal.-inż., zakres: sieć i instal. sanit.		
Nazwa rysunku	Węzły montażowe sieci wodociągowej.		Nr rysunku W -1.
2022.09.22	SKALA _____		