


Województwo kujawsko-pomorskie  
Powiat toruński  
Jednostka ewidencyjna: 041502\_2 Chłaima grama  
Droga: 802 Kiebasin  
Działka: 42/19

## SKALA 1530

(Klasyfikacja PL-ETREFB, Układ współrzędnych PL-2000 strona 6 (planimetryczna), Jednostka: PL-UTM35N)  
Data pomiaru: 04.10.2021

[illegible]

People just pre-emptory  
 Exponent 1000, 1000, 1000  
 Regan 2000  
 Day 2000, 1000, 1000, 1000

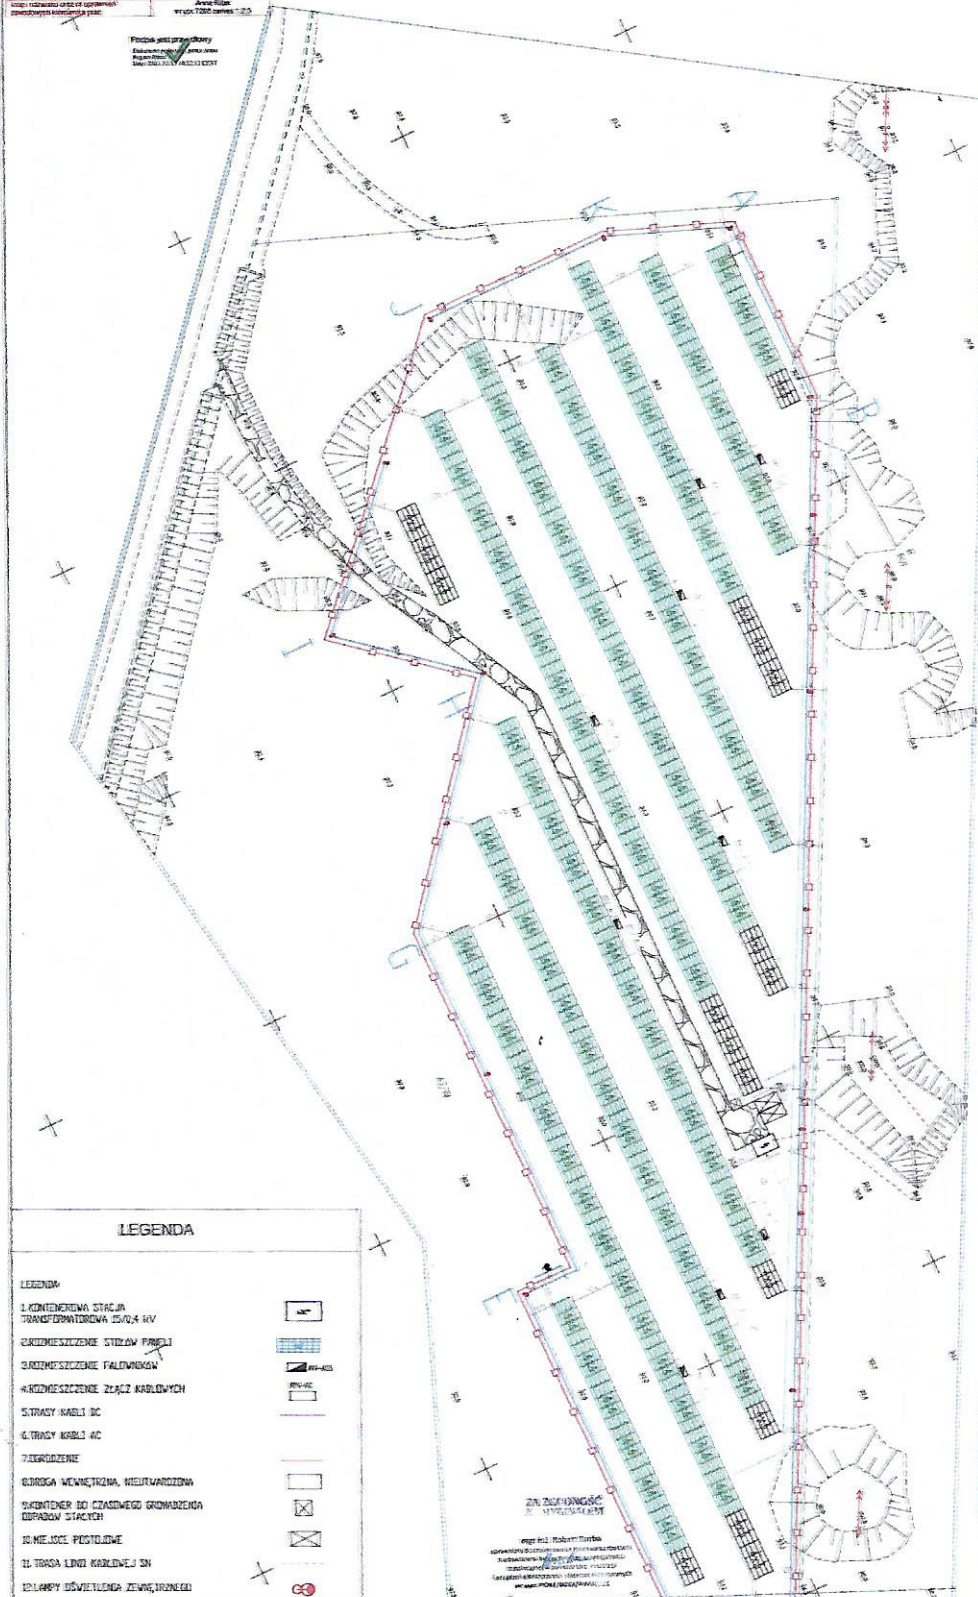

**LEGENDA:**

1. KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA 250/4 KV
2. KONTAKTYZACJA STAZAW PAMIŁ
3. KONTAKTYZACJA STAZAW PAMIŁ
4. KONTAKTYZACJA STAZAW KABLEWYCH
5. STASY KABLEWY DC
6. STASY KABLEWY AC
7. KONTAKTYZACJA
8. KONTAKTYZACJA KONTAKTYZACJA
9. KONTAKTYZACJA KONTAKTYZACJA
10. KONTAKTYZACJA KONTAKTYZACJA
11. KONTAKTYZACJA KONTAKTYZACJA
12. KONTAKTYZACJA KONTAKTYZACJA

Powierzchnia terenu (ABCDEFGHIJK) opracowania na działce nr 4:  
Powierzchnia objęta opracowaniem 18310 m<sup>2</sup> (pow. zabudowy),  
Kształt modułów do 1884 szt.  
Zestawienie powierzchni względem terenu objętego opracowaniem:  
-powierzchnia pod stację transformatorową: 25 m<sup>2</sup>, 0,14%;  
-powierzchnia zabudowy systemami fotowoltaicznymi: 4216 m<sup>2</sup>, 23%;  
-Stale wyłączenie z produkcji rolnej: 18310 m<sup>2</sup>  
RV 135,5 m<sup>2</sup>,  
RVI 18174,5 m<sup>2</sup>.

[illegible]

**PRZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN  
PRZECIWPÓŻAROWYCH**

mgr inż. Krzysztof Michałowski, Nr Lprr. 563/2012

Sitno, 20.11.2020 (data)

Zgodność projektu z wymaganiami!  
(data)  
ochrony przeciwpożarowej  
stwierdzam  
bez uwag z uwagami!