


PRZEKROJE NORMALNE

skala 1:50


PRZEKRÓJ TYPOWY ZJAZDU KRÓTKIEGO

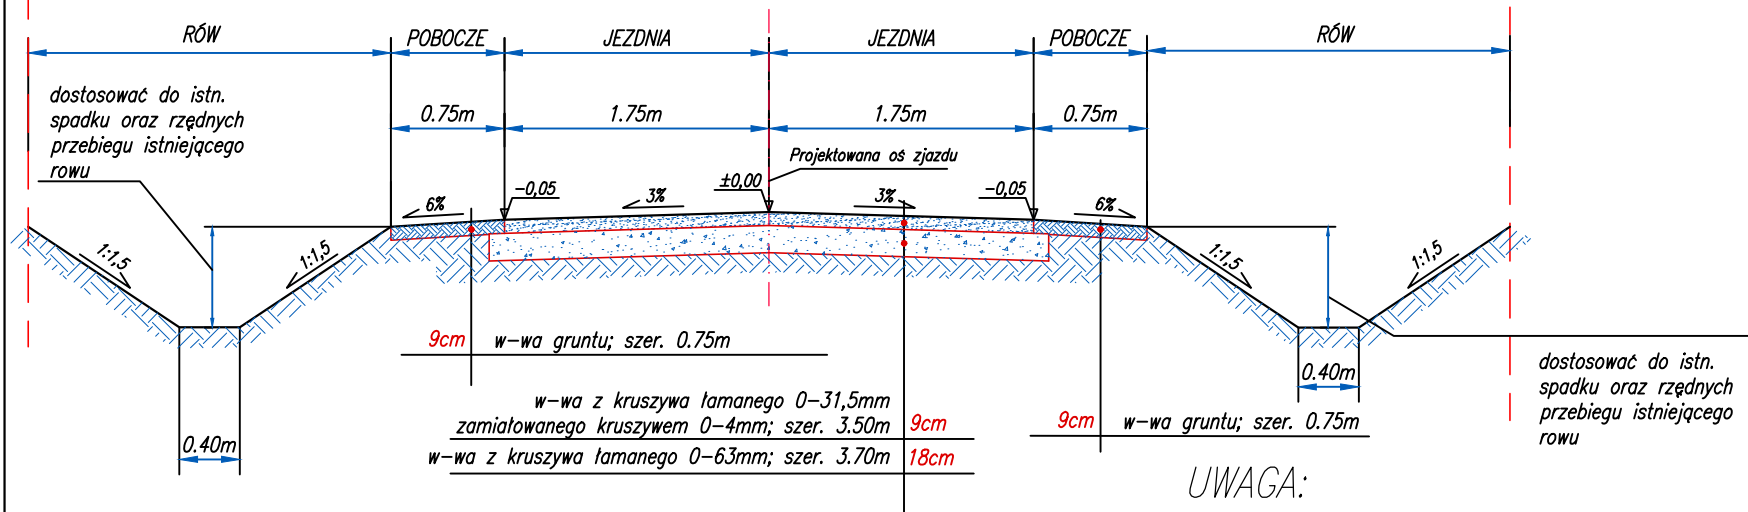

UWAGA:

- projektowane rowy przy zjazdach należy połączyć z istn. rowami oraz dostosować je do istn. rzędnych i istn. spadku,
- min. głębokość projektowanego rowu 0,50m,
- min. spadek projektowanego rowu 0,20%,
- lokalizacja projektowanych rowów przy zjazdach wg Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu,
- roboty ziemne obejmują teren jedynie pod projektowane składowe, zjazdy oraz wykop nowych rowów,

PRZEKRÓJ TYPOWY ZJAZDU WYDŁUŻONEGO O 19,00m ORAZ ZJAZDU BEZ ROWÓW

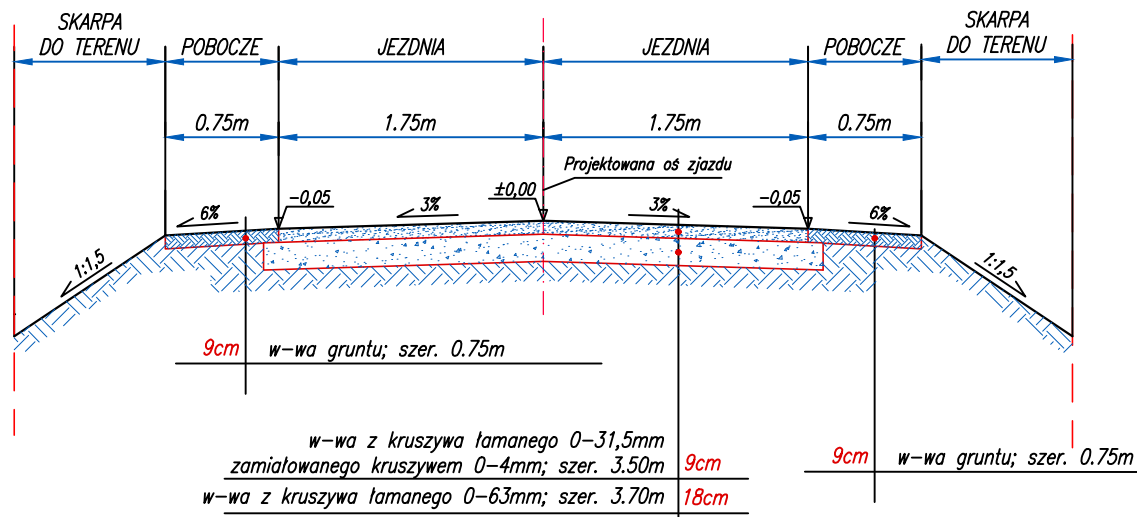

Inwestor Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski 27-400 Ostrowiec Św., Sudół 216		Wykonawca " Ajko " Artur Kręcisz 28-200 Staszów; ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6		
Obiekt Rozbudowa dojazdu pożarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie Leśnictwa Janik i Sadłowizna				
Nazwa rysunku PRZEKROJE TYPOWE				Skala 1:50
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Artur Kręcisz	SWK/0087/PWBD/15 w branży drogowej	05.2022	
Projektant Sprawdzający	Wojciech Marciniak	SWK/0221/PWBD/19 branża drogowa	05.2022	
Asystent projektanta	Dominik Krzyżanowski	branża drogowa	05.2022	
Data opracowania Maj 2022		Branża Drogowa	Nr rysunku 3	Nr arkusza 2