PRZEKROJE NORMALNE

skala 1:50

PRZEKRÓJ TYPOWY ZJAZDU KRÓTKIEGO

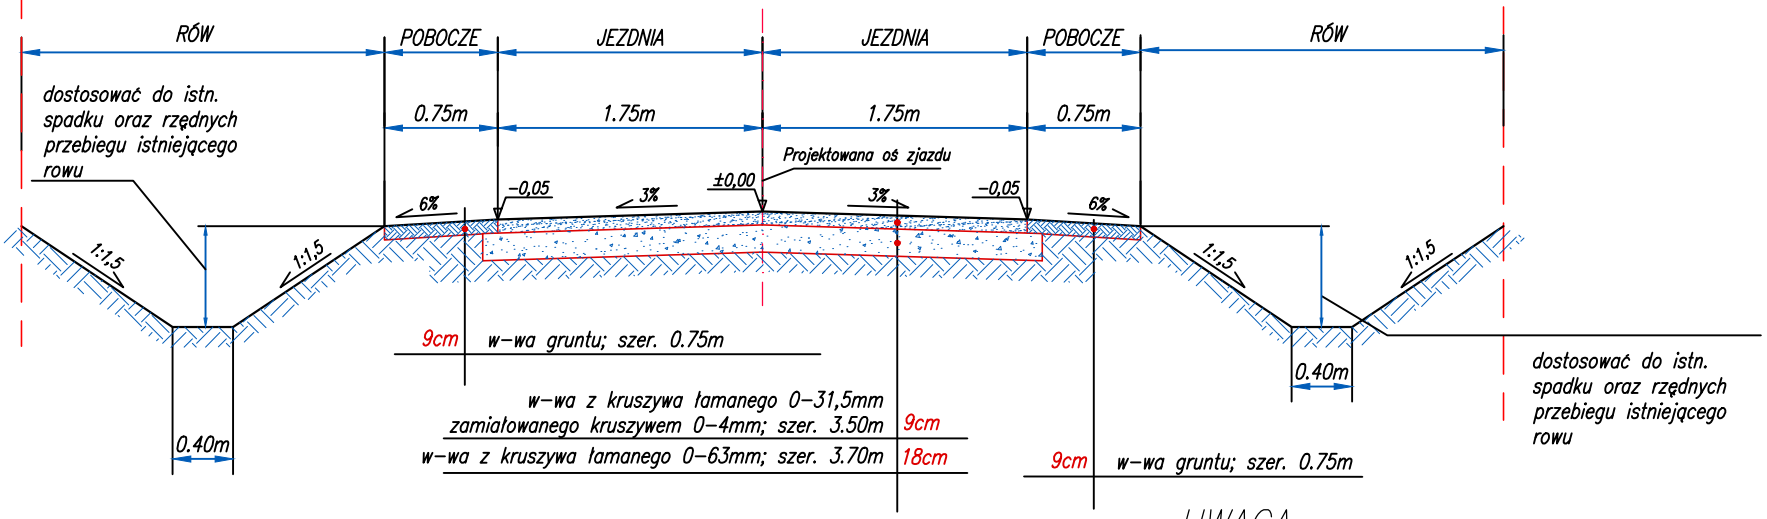

PRZEKRÓJ TYPOWY ZJAZDU WYDŁUŻONEGO O 19,00m ORAZ ZJAZDU BEZ ROWÓW

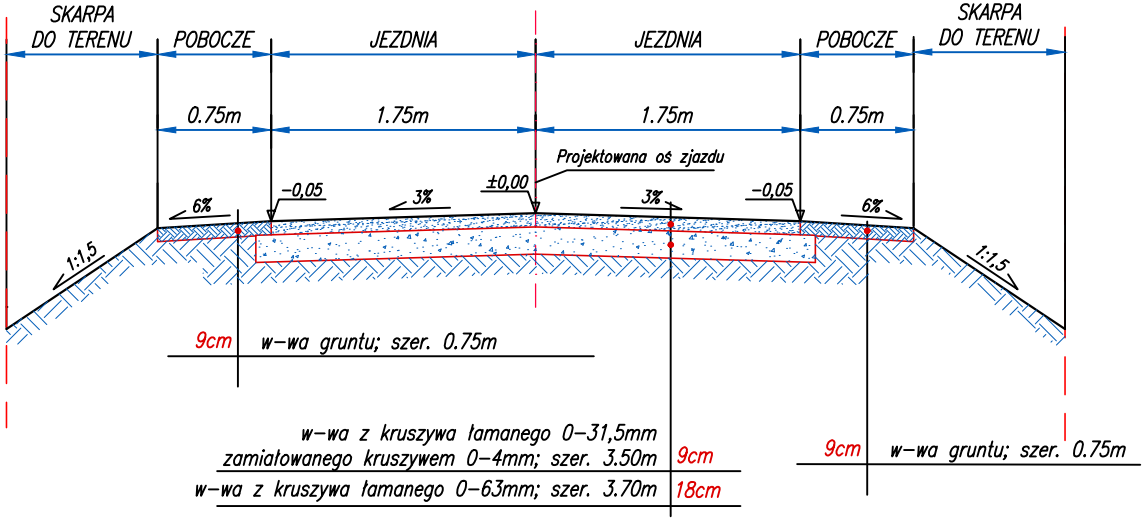

UWAGA:

- projektowane rowy przy zjazdach należy połączyć z istn. rowami oraz dostosować je do istn. rzędnych i istn. spadku,
- min. głebokość projektowanego rowu 0,50m,
- min. spadek projektowanego rowu 0,20%,
- lokalizacja projektowanych rowów przy zjazdach wg Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu,

Inwestor: **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski** 27-400 Ostrowiec Św., Sudół 216		Wykonawca: **" Ajko" Artur Kręcisz** 28-200 Staszów; ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6		
Obiekt: **Rozbudowa dojazdu pożarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie Leśnictwa Janik i Sadłowizna**				
Nazwa rysunku: **PRZEKROJE TYPOWE**				Skala: **1:50**
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant	**Artur Kręcisz**	***SWK/0087/PWBD/15 w branży drogowej***	**05.2022**	
Projektant Sprawdzający	**Wojciech Marciniec**	***SWK/0221/PWBD/19*** branża drogowa	**05.2022**	
Asystent projektanta	**Dominik Krzyżanowski**	branża drogowa	**05.2022**	
Data opracowania: **Maj 2022**		Branża: **Drogowa**	Nr rysunku: **3**	Nr arkuszu: **2**