


Odstojnik popłuczyn składający się z siedmiu komór:

- o poj. użytkowej 11.2 m³
- o poj. osadowej 3.3 m³
- o poj. całkowitej 14.5 m³

Przelew awaryjny pomiędzy studniami S1 i S5

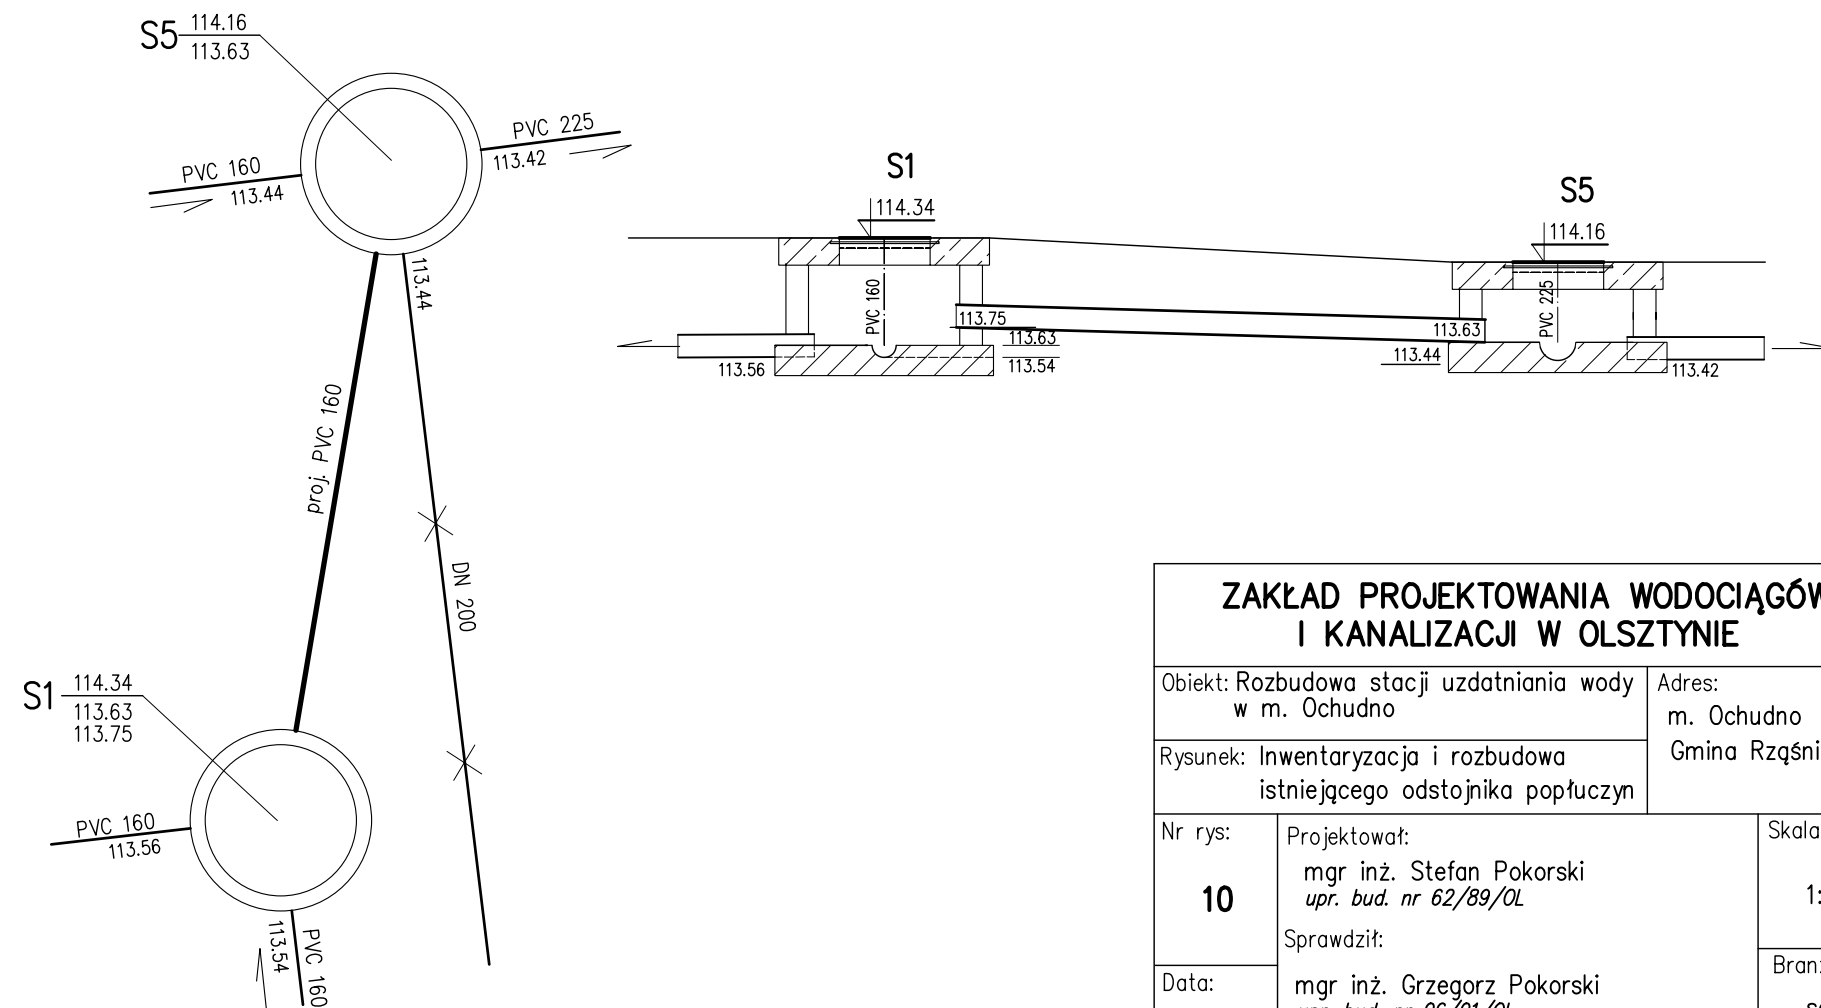

<h1 style="text-align: center;">ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE</h1>		
Obiekt: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ochudno		Adres: m. Ochudno Gmina Rzgńsiek
Rysunek: Inwentaryzacja i rozbudowa istniejcego odstojnika popłuczyn		
Nr rys: 10	Projektował: mgr inż. Stefan Pokorski <i>upr. bud. nr 62/89/OL</i> Sprawdził:	Skala: 1: 50
Data: 08.2019	mgr inż. Grzegorz Pokorski <i>upr. bud. nr 06/01/OL</i>	Branża: sanit.