


Segm. C

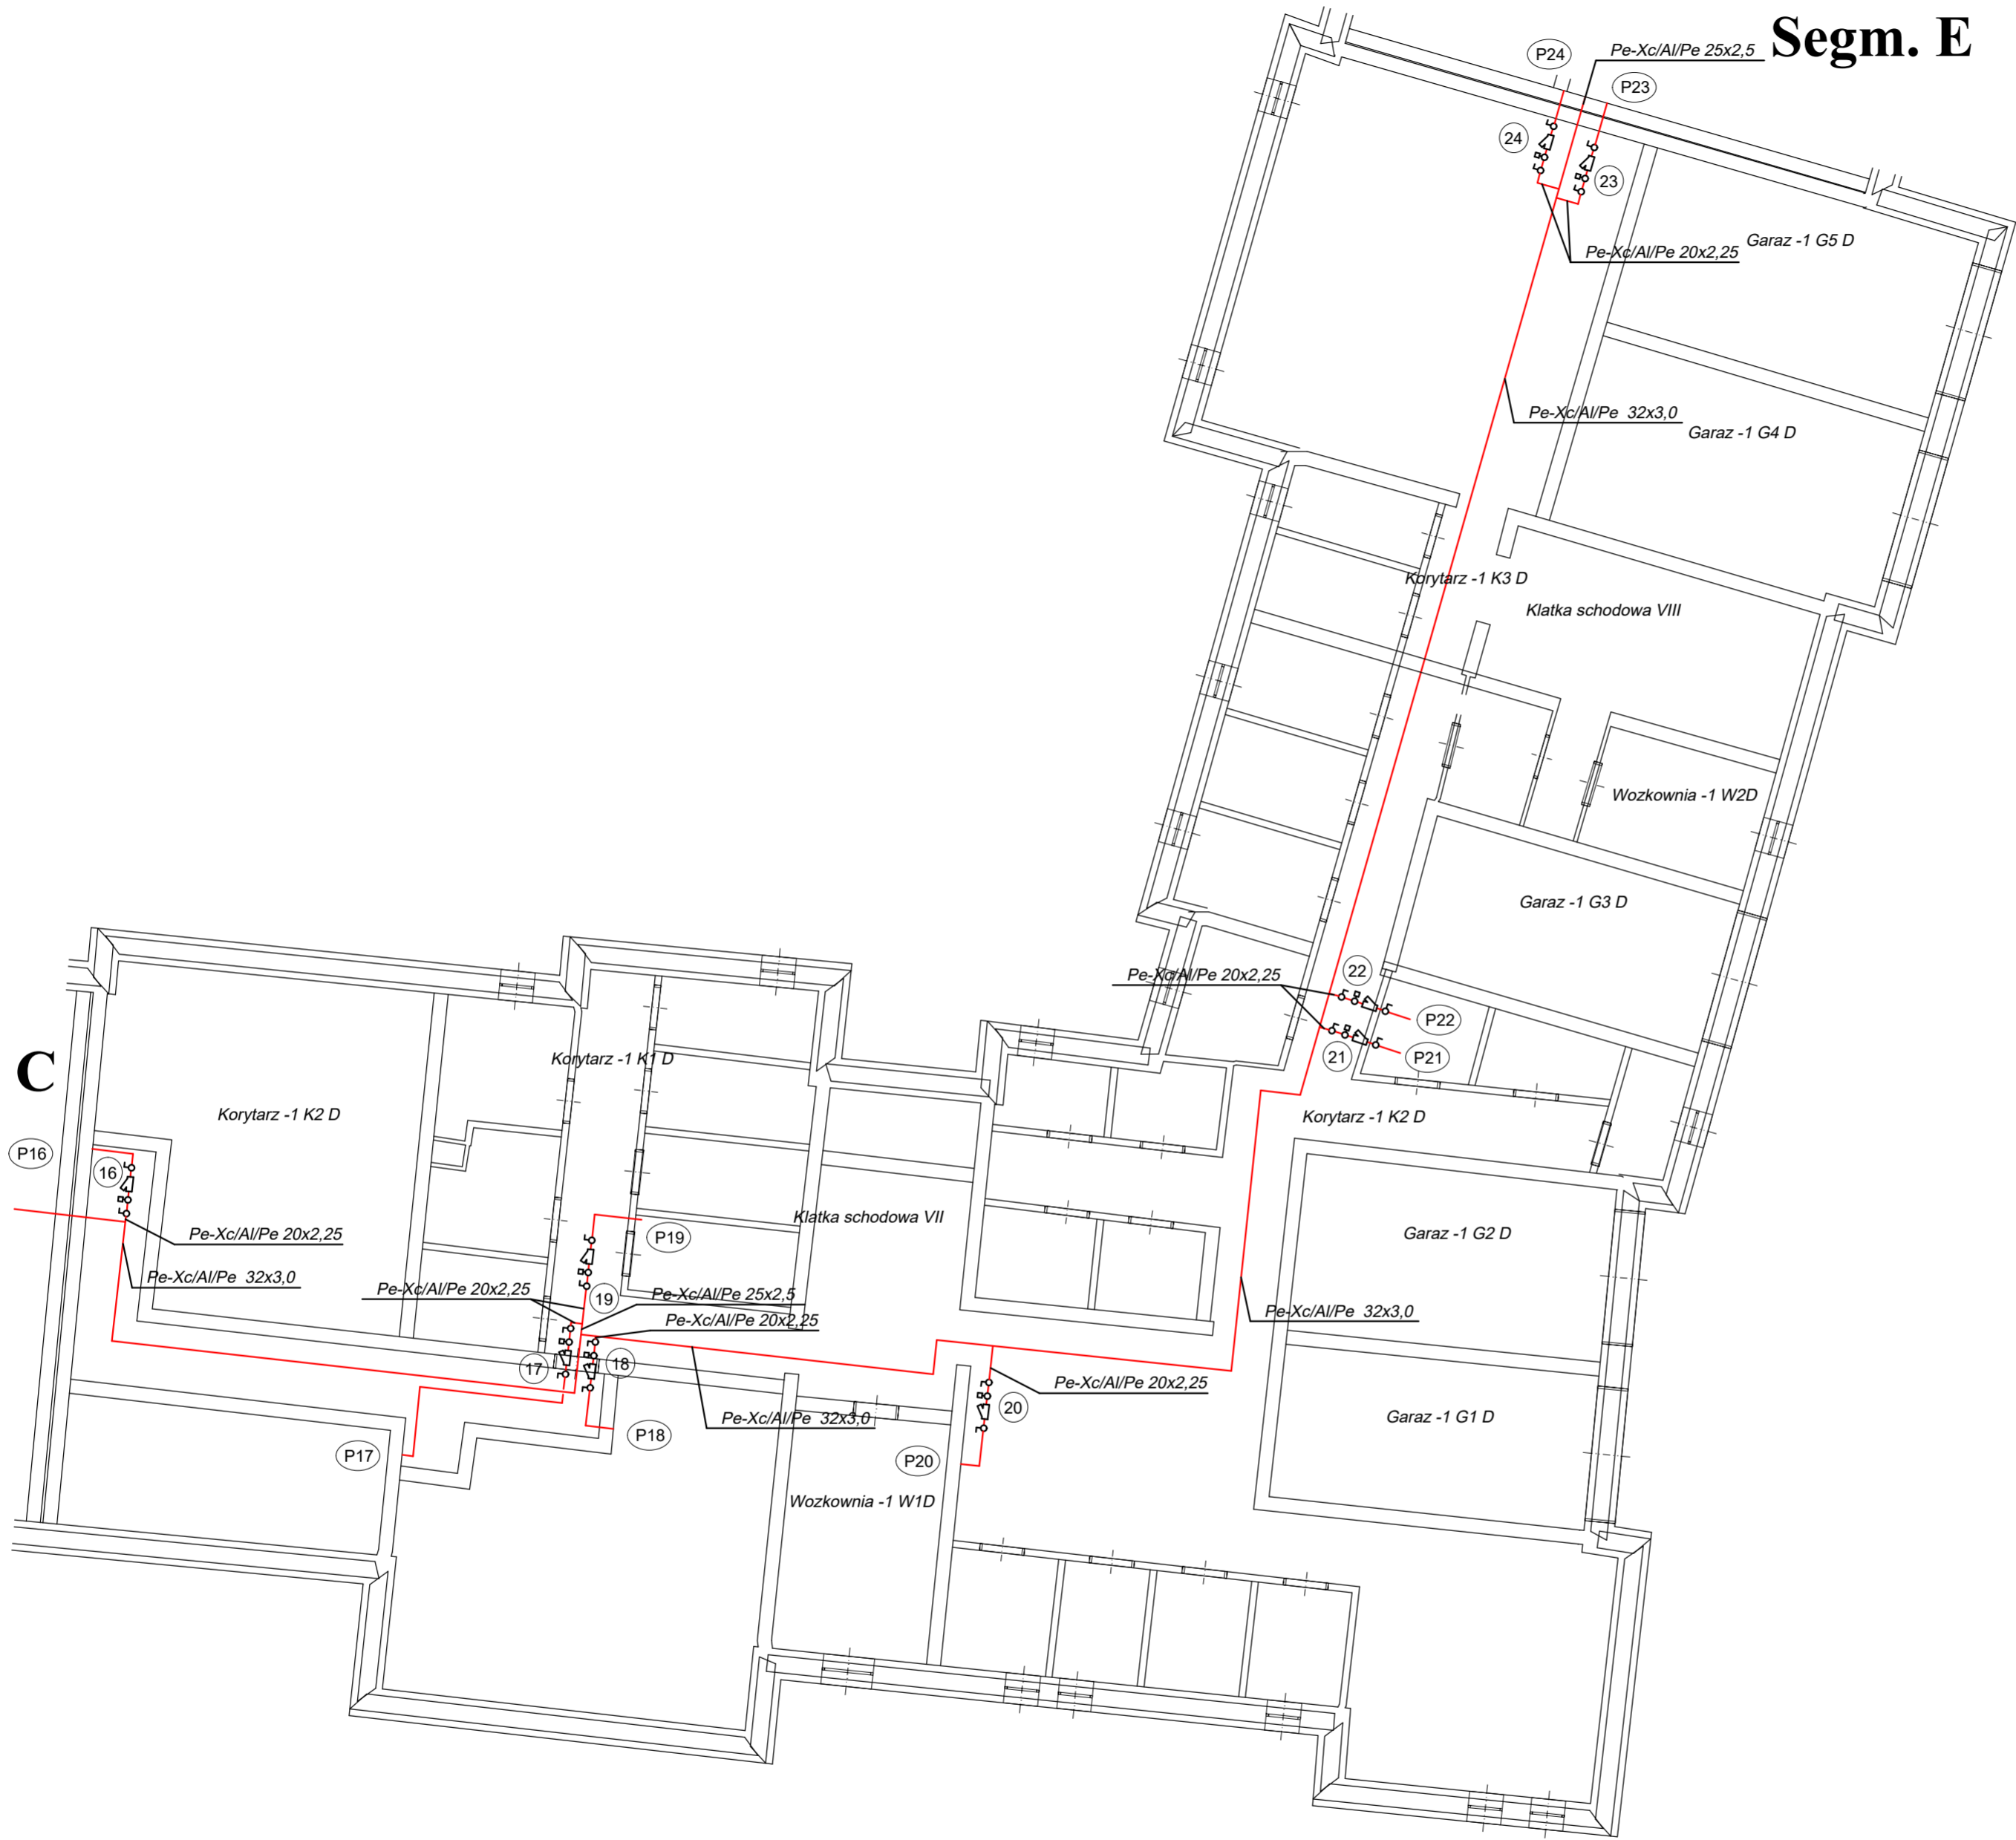

Segm. E

LEGENDA

- 1 - numer węzła
P1 - numer pionu
- rura cyrkulacyjna
- 16
- zawór DN15 ze śrubunkiem 2 szt. - projektowane
8 - zawór MTCV DN15 - projektowane
- uzupełnić o moduł dezynfekcyjny
- filtr siatkowy DN15 - projektowane
- 17
- zawór DN20 ze śrubunkiem 2 szt. - projektowane
8 - zawór MTCV DN20 - istniejący
- uzupełnić o moduł dezynfekcyjny
- filtr siatkowy DN20 - projektowane
- 18
- zawór DN20 ze śrubunkiem 2 szt. - projektowane
8 - zawór MTCV DN20 - istniejący
- uzupełnić o moduł dezynfekcyjny
- filtr siatkowy DN20 - projektowane
- 19
- zawór DN20 ze śrubunkiem 2 szt. - projektowane
8 - zawór MTCV DN20 - istniejący
- uzupełnić o moduł dezynfekcyjny
- filtr siatkowy DN20 - projektowane
- 20
- zawór DN20 ze śrubunkiem 2 szt. - projektowane
8 - zawór MTCV DN20 - istniejący
- uzupełnić o moduł dezynfekcyjny
- filtr siatkowy DN20 - projektowane
- 21
- zawór DN20 ze śrubunkiem 2 szt. - projektowane
8 - zawór MTCV DN20 - istniejący
- uzupełnić o moduł dezynfekcyjny
- filtr siatkowy DN20 - projektowane
- 22
- zawór DN20 ze śrubunkiem 2 szt. - projektowane
8 - zawór MTCV DN20 - istniejący
- uzupełnić o moduł dezynfekcyjny
- filtr siatkowy DN20 - projektowane
- 23
- zawór DN20 ze śrubunkiem 2 szt. - projektowane
8 - zawór MTCV DN20 - istniejący
- uzupełnić o moduł dezynfekcyjny
- filtr siatkowy DN20 - projektowane
- 24
- zawór DN20 ze śrubunkiem 2 szt. - projektowane
8 - zawór MTCV DN20 - istniejący
- uzupełnić o moduł dezynfekcyjny
- filtr siatkowy DN20 - projektowane

PIWNICA
- KLATKA SCHODOWA VII, VIII

Piwnica - klatka schodowa VII, VIII

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Boczan	KUP/0145/PWOS/13	

Wymiana instalacji wodociągowej - cyrkulacji

	inwestor	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64 w Bydgoszczy	PT
	adres	ul. Grunwaldzka 64 85-239 Bydgoszcz	03.04.2023
	obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	1:100
	adres	ul. Słowia 3 85-452 Bydgoszcz	rys. 04