


Istn.RP

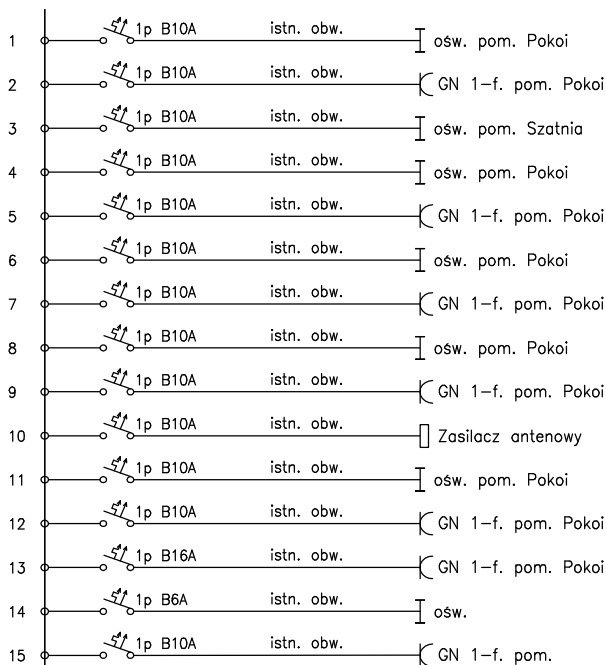

Rozdzielnica podtynkowa
liczba rzędów: 2
liczba modułów na rząd: 12
łączna liczba modułów: 48

Pi ośw. = -
Pi gn. = -
Pi odb. = -

Pi = -

Ps = -

Ib = -

UWAGA:

Obwody oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilic z tych samych faz co oświetlenie podstawowe dla danych pomieszczeń.

UWAGA:

Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisanie minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Pol-Inwest

Andrzej Szajdziński
62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122

INWESTOR:

POWIAT OSTRZESZOWSKI Z SIEDZIBĄ
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE
63-500 OSTRZESZÓW, UL. ZAMKOWA 31

NAZWA
ZADANIA:

Przebudowa dźwigu osobowego do przewozu
osób niepełnosprawnych w budynku głównym
Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach

ADRES:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w MARSZAŁKACH
63-250 GRABÓW n/PROSNA, MARSZAŁKI 15

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant elektryk:	mgr inż. Adam Kurzawski	instalacyjno inżynieryjna	495/88/UW	
Opracował:	inż. Robert Sikora			

NAZWA
RYSUNKU:

Inwentaryzacja Istniejącej
Rozdzielnicy Piętra

NR RYS.

E09

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

FAZA:


PT

SKALA:

-

DATA:

III 2023



Rozłącznik izolacyjny
63A-3P

Istn. WLZ