



3 PIETRO

ZESTAWIENIE				KUBATURA	
LP	NAZWA	POWER [m2]	WYS [m]	KUBATURA	
3.1	KORTAZAR	54,27	3,13-3,30	175,03	
3.2	SALA ZALCZ. LASY 47	42,35	3,30	139,76	
3.3	SALA ZALCZ. LASY 48	57,53	3,13	181,16	
3.4	SALA ZALCZ. LASY 49	57,53	3,13	179,54	
3.5	SALA ZALCZ. LASY 48	35,74	3,13	105,69	
3.6	KOMPI. FOTOWA. L. 48	39,25	3,30	129,20	
3.7	SALA ZALCZ. DODAT.	12,34	3,13	38,61	
3.8	WC GOSPIE	4,50	3,23	15,63	
3.9	WC DAMSKIE	10,99	3,23	35,51	
3.10	SALA ZALCZ. LASY 48	48,62	3,23	157,05	
3.11	SALA ZALCZ. LASY 48	48,62	3,23	157,05	
3.12	ZAP. ZALCZ. SALI	9,28	3,23	29,99	
3.13	BIURO PEDAGOGA	9,38	3,23	30,29	
3.14	KL. SZKOLNOKA 1	15,77	3,30	52,05	
3.15	KL. SZKOLNOKA 1	15,77	3,30	52,05	
3.16	KORTAZAR	40,19	3,17-3,23	133,64	
	SUMA	462,45		1323,09	

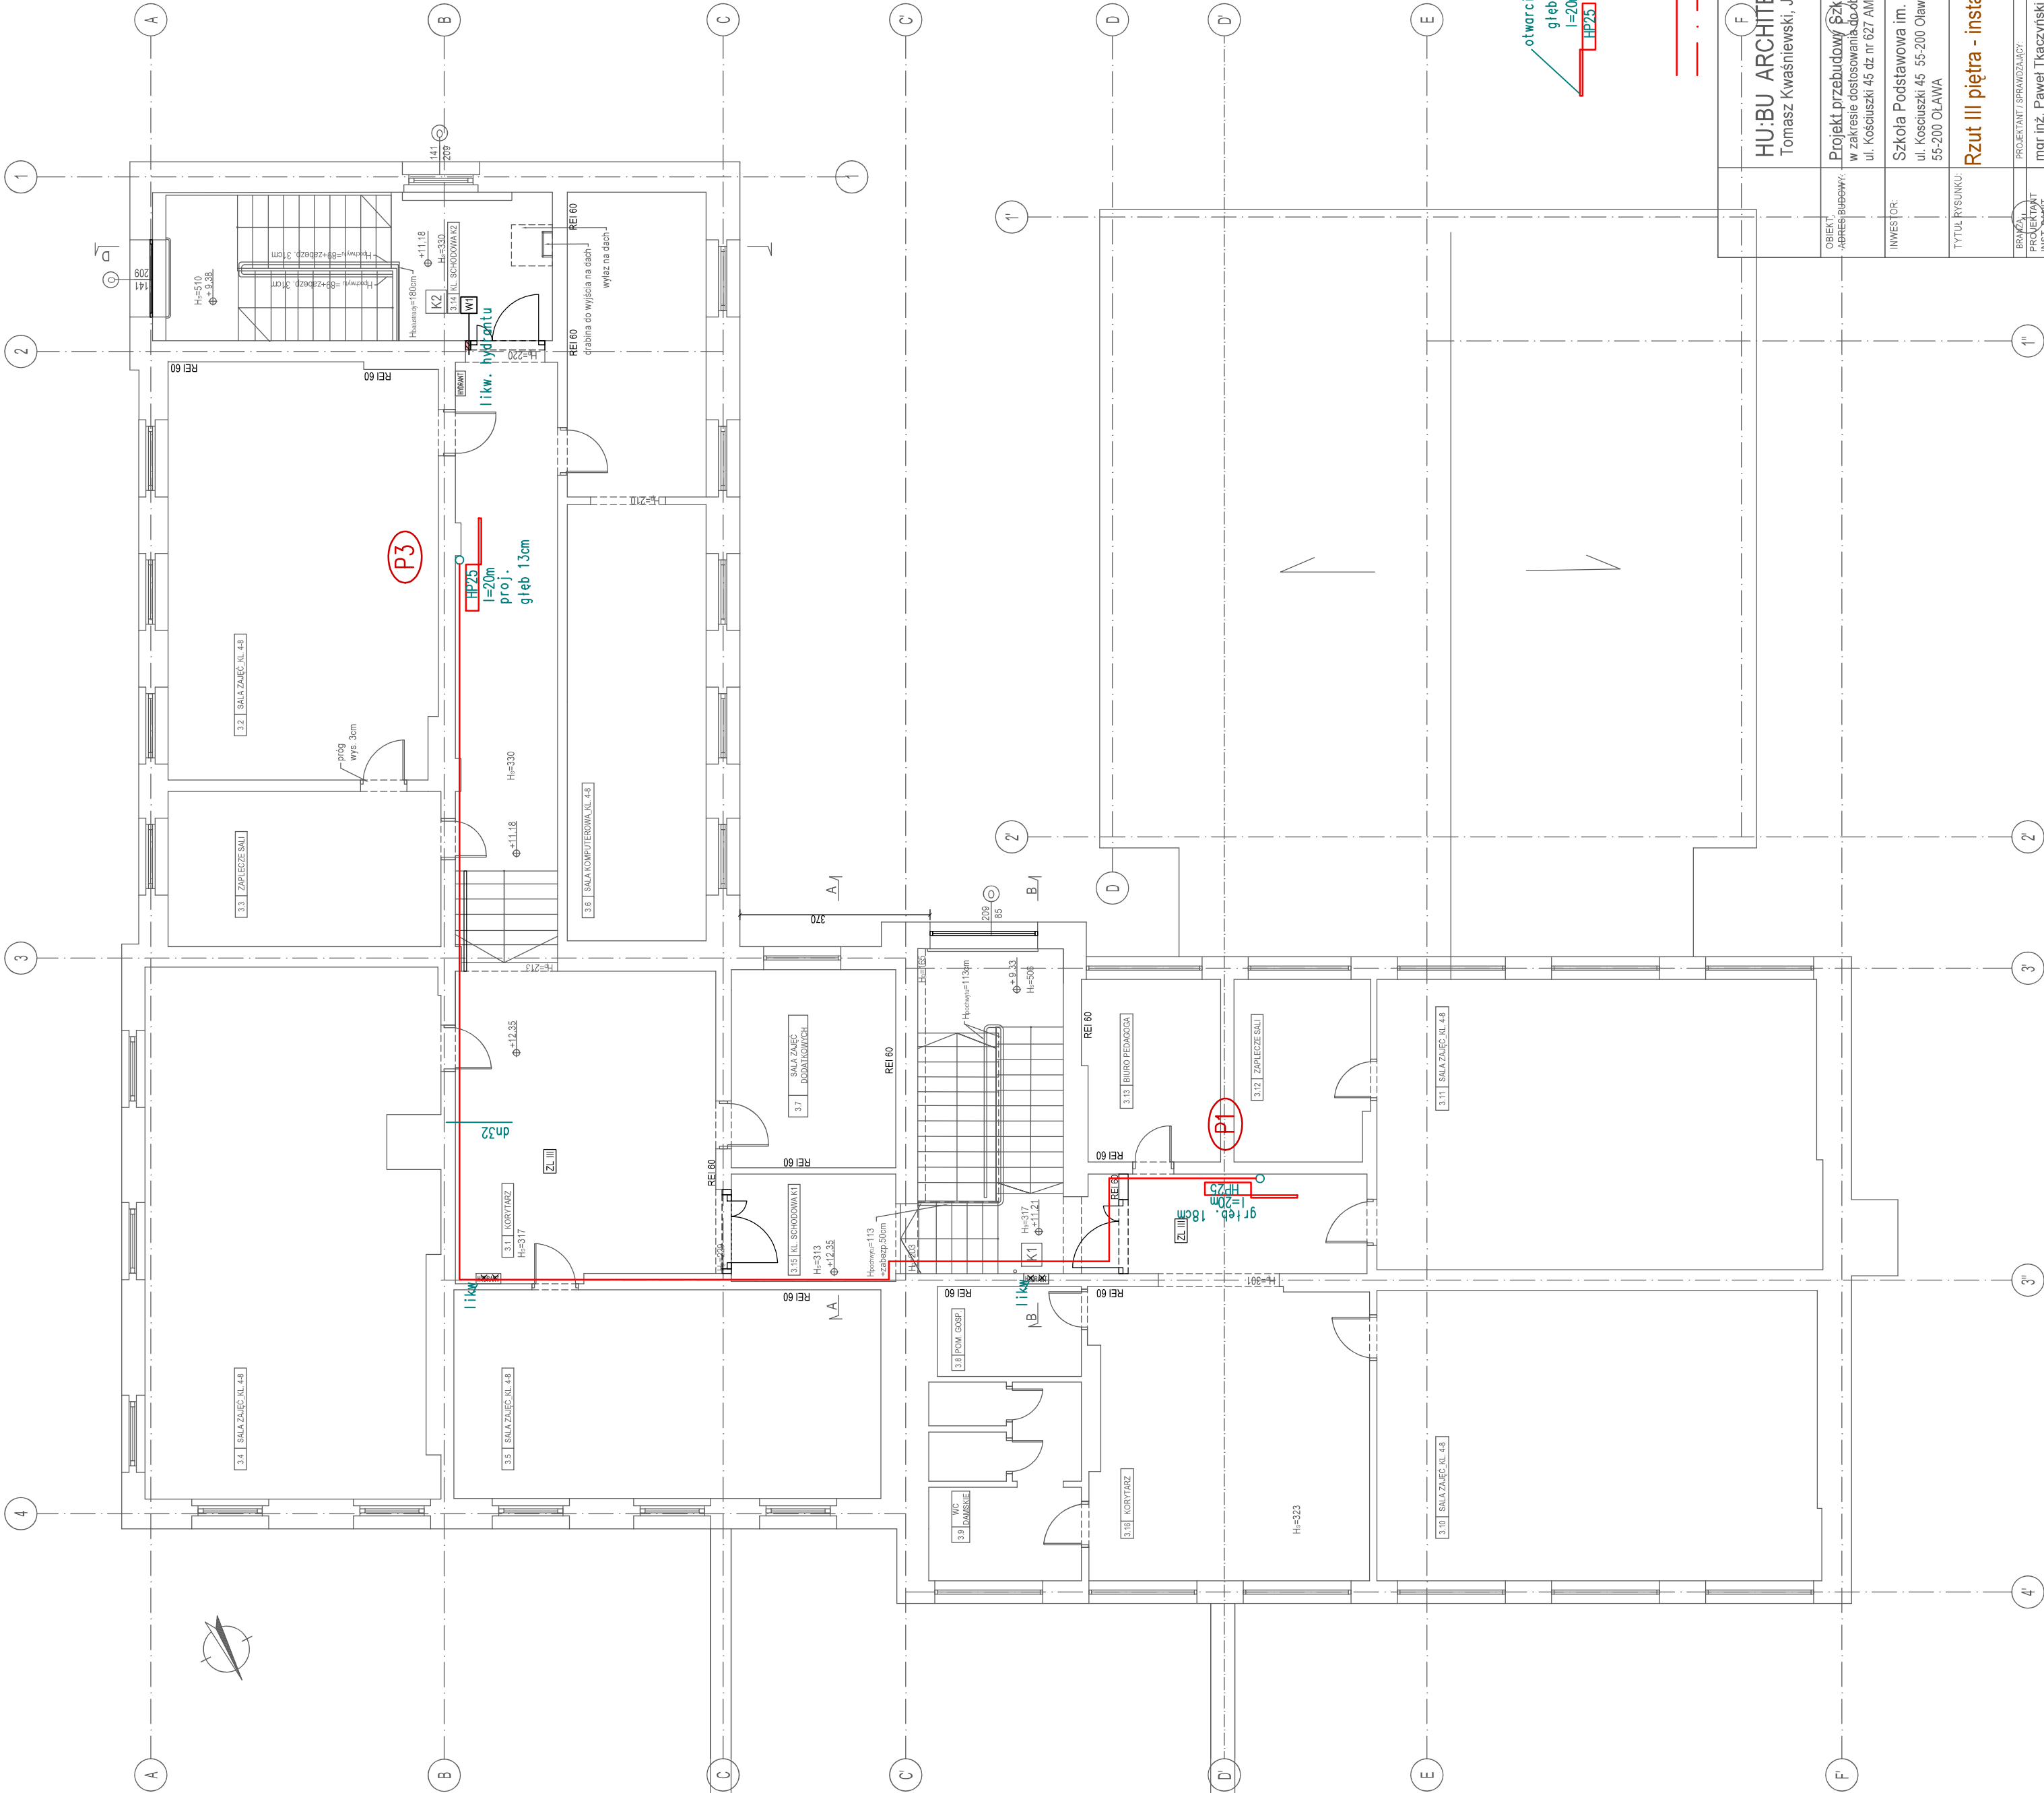

otwarcie drzwi 180°
głęb. – głębokość szafki
l=20m – długość węża
hydrant
HP25

Przejsia rurociagów przez przegrody oddzielenia ppoż. w klasie odpornosci ogniowej przegrody ppoż. — zasilanie hydrantów ppoż. — cyrkulacja w instalacji hydrantowej

 <p>HU:BU ARCHITEKCI Tomasz Kwaśniewski, Jarosław Ciurko Sp. J.</p>		<p>pl. Piłsudskiego 111uA, 55-200 OLAWA, tel. 507 719 017 e-mail: biuro@hubuarchitekci.pl</p>	
OBIEKT - adres budowy:	<p>Projekt przebudowy Szkoły Podstawowej w Bystrzycy w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. ul. Kosciuszki 45 dz nr 627 AlN/2 obr. Bystrzyca</p>		
INWESTOR	<p>Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Bystrzycy ul. Kosciuszki 45 55-200 Olawa</p>		
Tytuł rysunku:		<p>Rzut III piętra - instalacja hydrantowa</p>	
BRANŻA INST. SANIT.	PROJEKTANT - SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEN.	<p>S-5</p>
SPRAWDZAJĄCY INST. SANIT.	<p>mgr inż. Paweł Tkaczyński</p> <p>mgr inż. Zbigniew Kasprzyk</p>		
BRANŻA		STADIUM:	NR RYSUNKU:
ARCH.		PB	19.121
DATA:		SKALA:	
03.2020r.		1:100	
BRANŻA:		INDEX:	
ARCH.			