

WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO
ZASILANIA.

UWAGA!

Lampa zasilona z sieci EOŚ
(przystanek autobusowy)
należy zdemontować - kabel
zasilający unieczynić

6041100.00
6442650.00


Istn. oprawa oświe
Zgodnie z warunk

Istn. szafka stei

oj. linia oświetleniowa
4x25mm² L=912m

oj. układ drogowy
osobnego opracowania

oj. kanalizacja deszczowa
osobnego opracowania

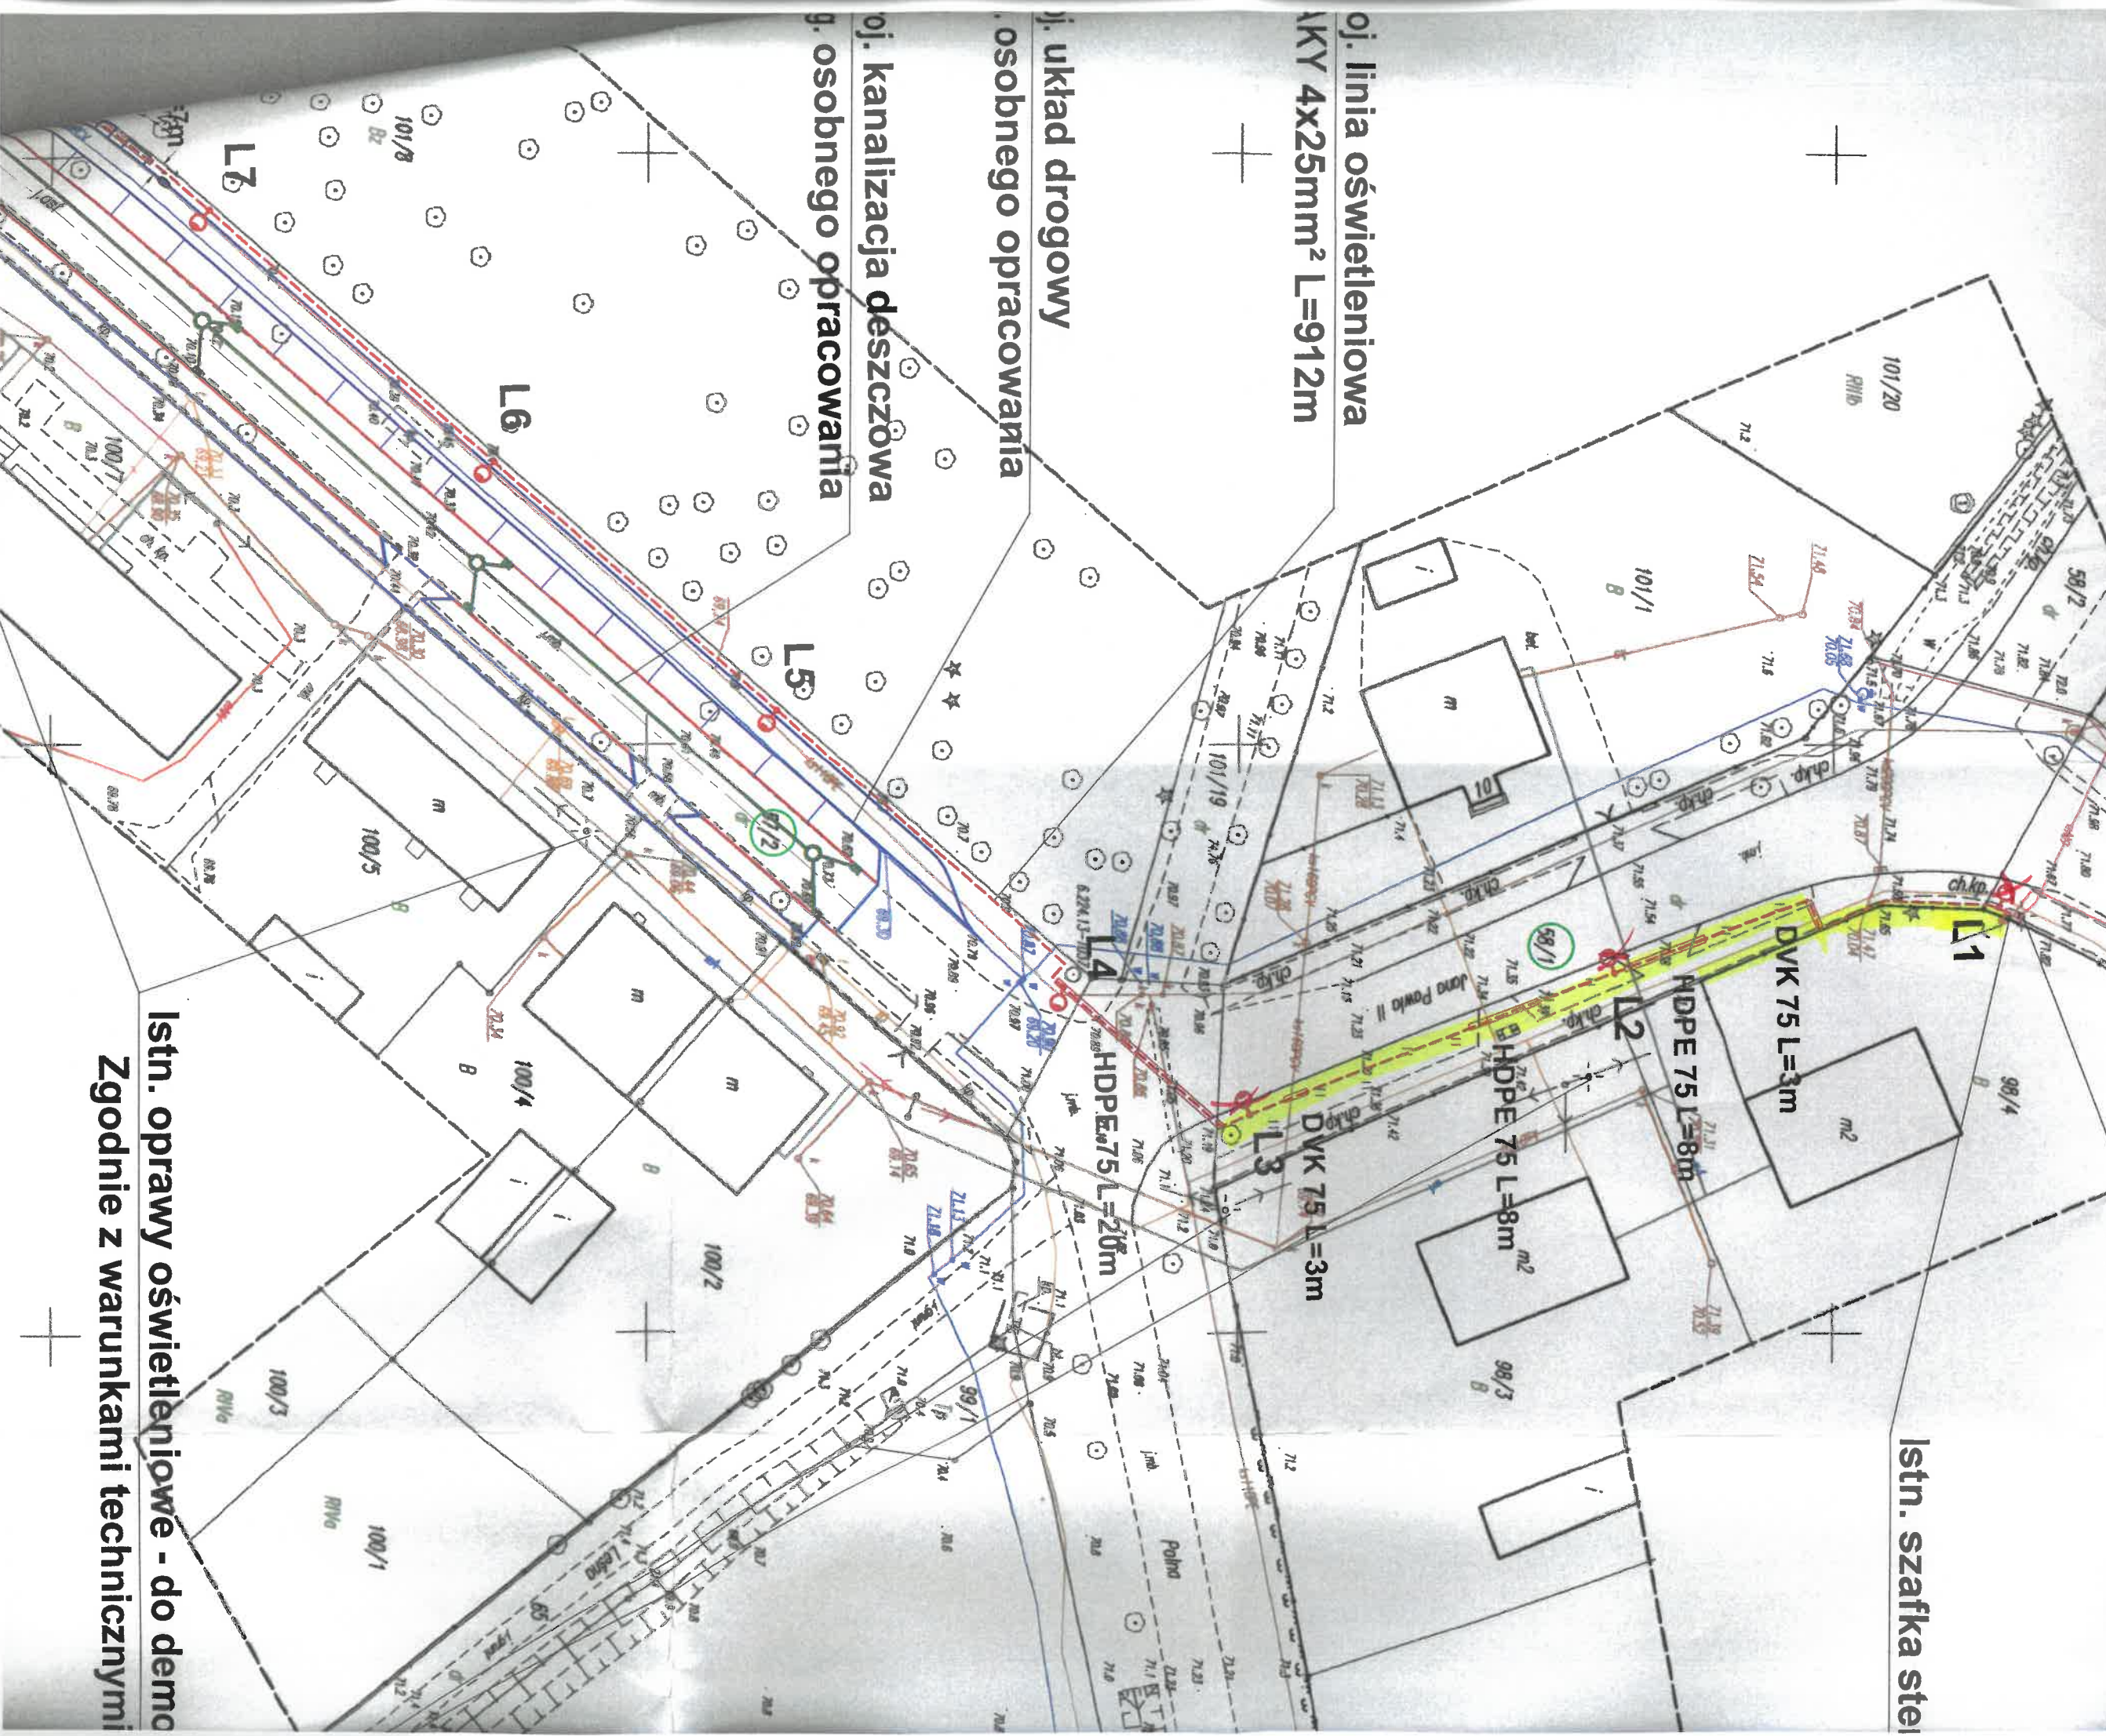

Istn. oprawy oświetleniowe - do demo
Zgodnie z warunkami technicznymi