


SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA KABLA W WYKOPIE




|                                    |
|------------------------------------|
| Samoczynne<br>wyłączenie zasilania |
| System sieci: TT                   |

| Legenda |   |
|---------|---|
|         | proj. słup z tabliczką ZK -<br>oprawa oświetleniowa na<br>wyświetlaku, o wymiarach<br>opróżnieniu |
|         | uziemienie szpilkowe typu<br>- wartość:<br>uziemienia mniejsza<br>niż 100                         |
|         | kabel łączący ZK -<br>oprawa oświetleniowa  |

Moc projektowanych opraw  
P = 11x 70W + 40W = 0,8 kW

Długość trasy 430m  
Długość rzeczywista kabla 552m  
+ bednarka FeZn 25x4 mm

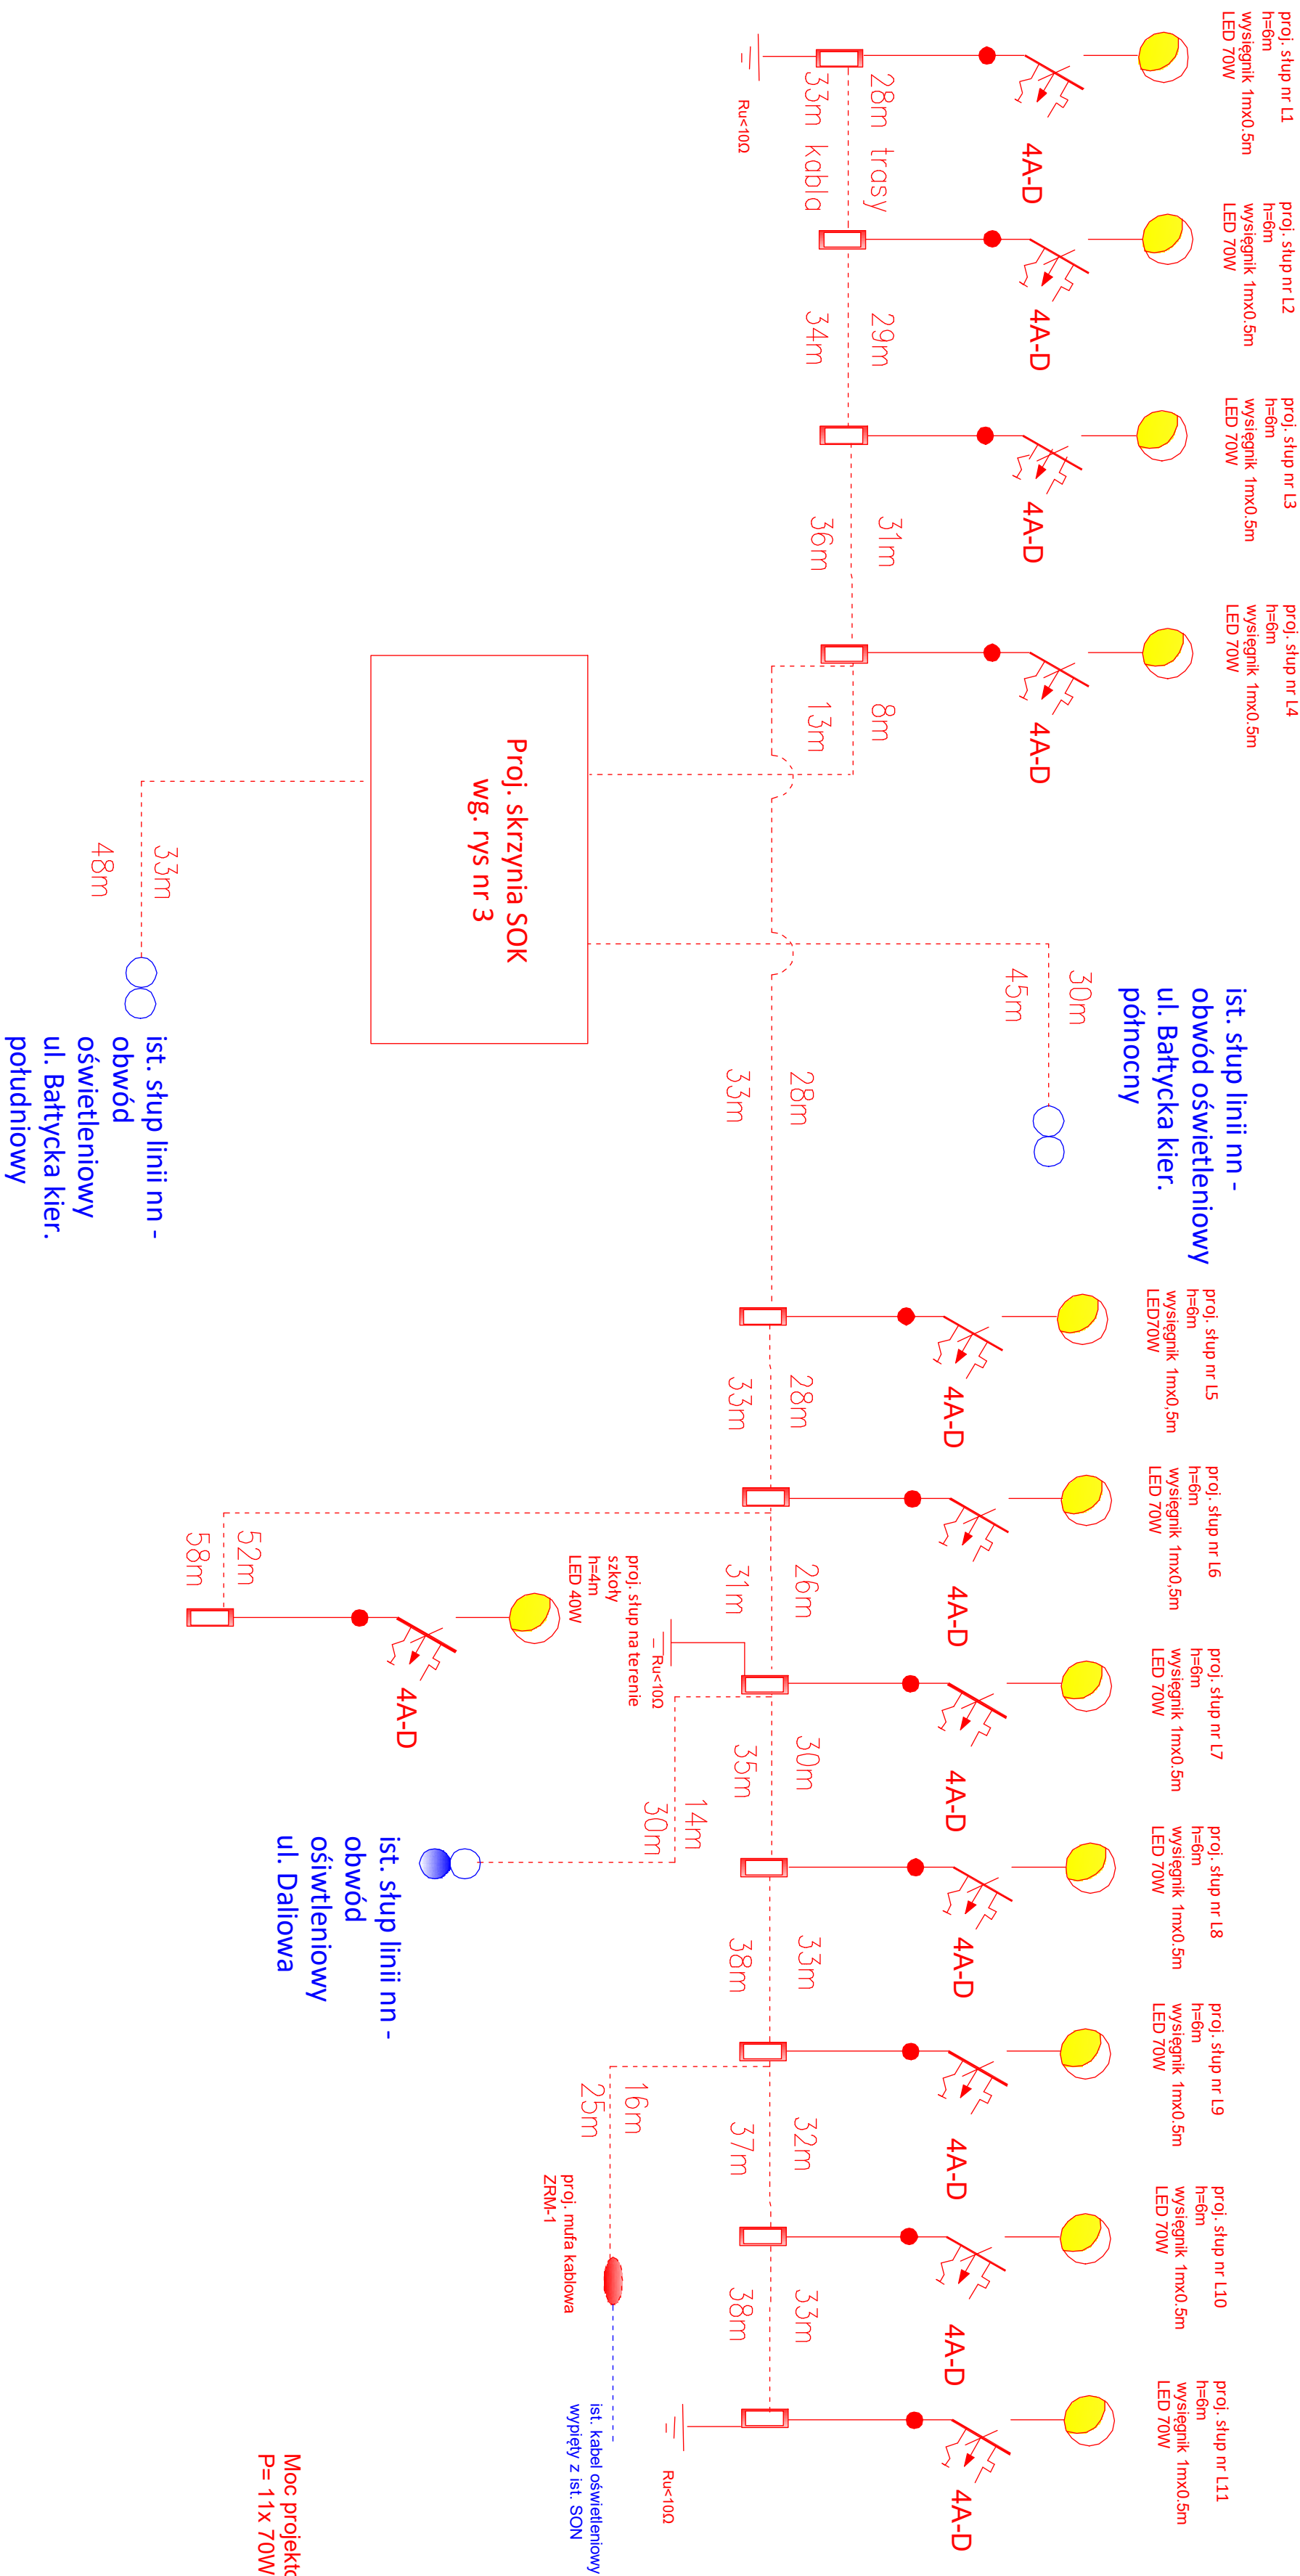

ist. słup linii nn -  
obwód oświetleniowy  
ul. Batycka kier.  
południowy

|  |  |            |
|--|--|------------|
| INWESTOR   | OBIEKT   |            |
|  | PROJEKT BUDOWLANY LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA DZ. NR 82, 84, 78/11, 79/5 obr. 48, DZ. NR 51/9, 53/2, 53/1, 53/3, 52/14 obr. 49, DZ. NR 93/1, 91/8, 93/13 obr. 50 |            |
|  | PROJEKTOWAŁ  |            |
| Gmina Miejska Legionowo<br>ul. Piłsudskiego 41<br>05-120 Legionowo | Uprawnienia budowlane nr 5909/4<br>w specjalności inżynierino - instalacyjnej  |            |
|  | DATA   | 18.06.2019 |
|  | NR RYS.<br>2   |            |
| Schemat jednokreskowy  |  |            |