


Rzut piętra

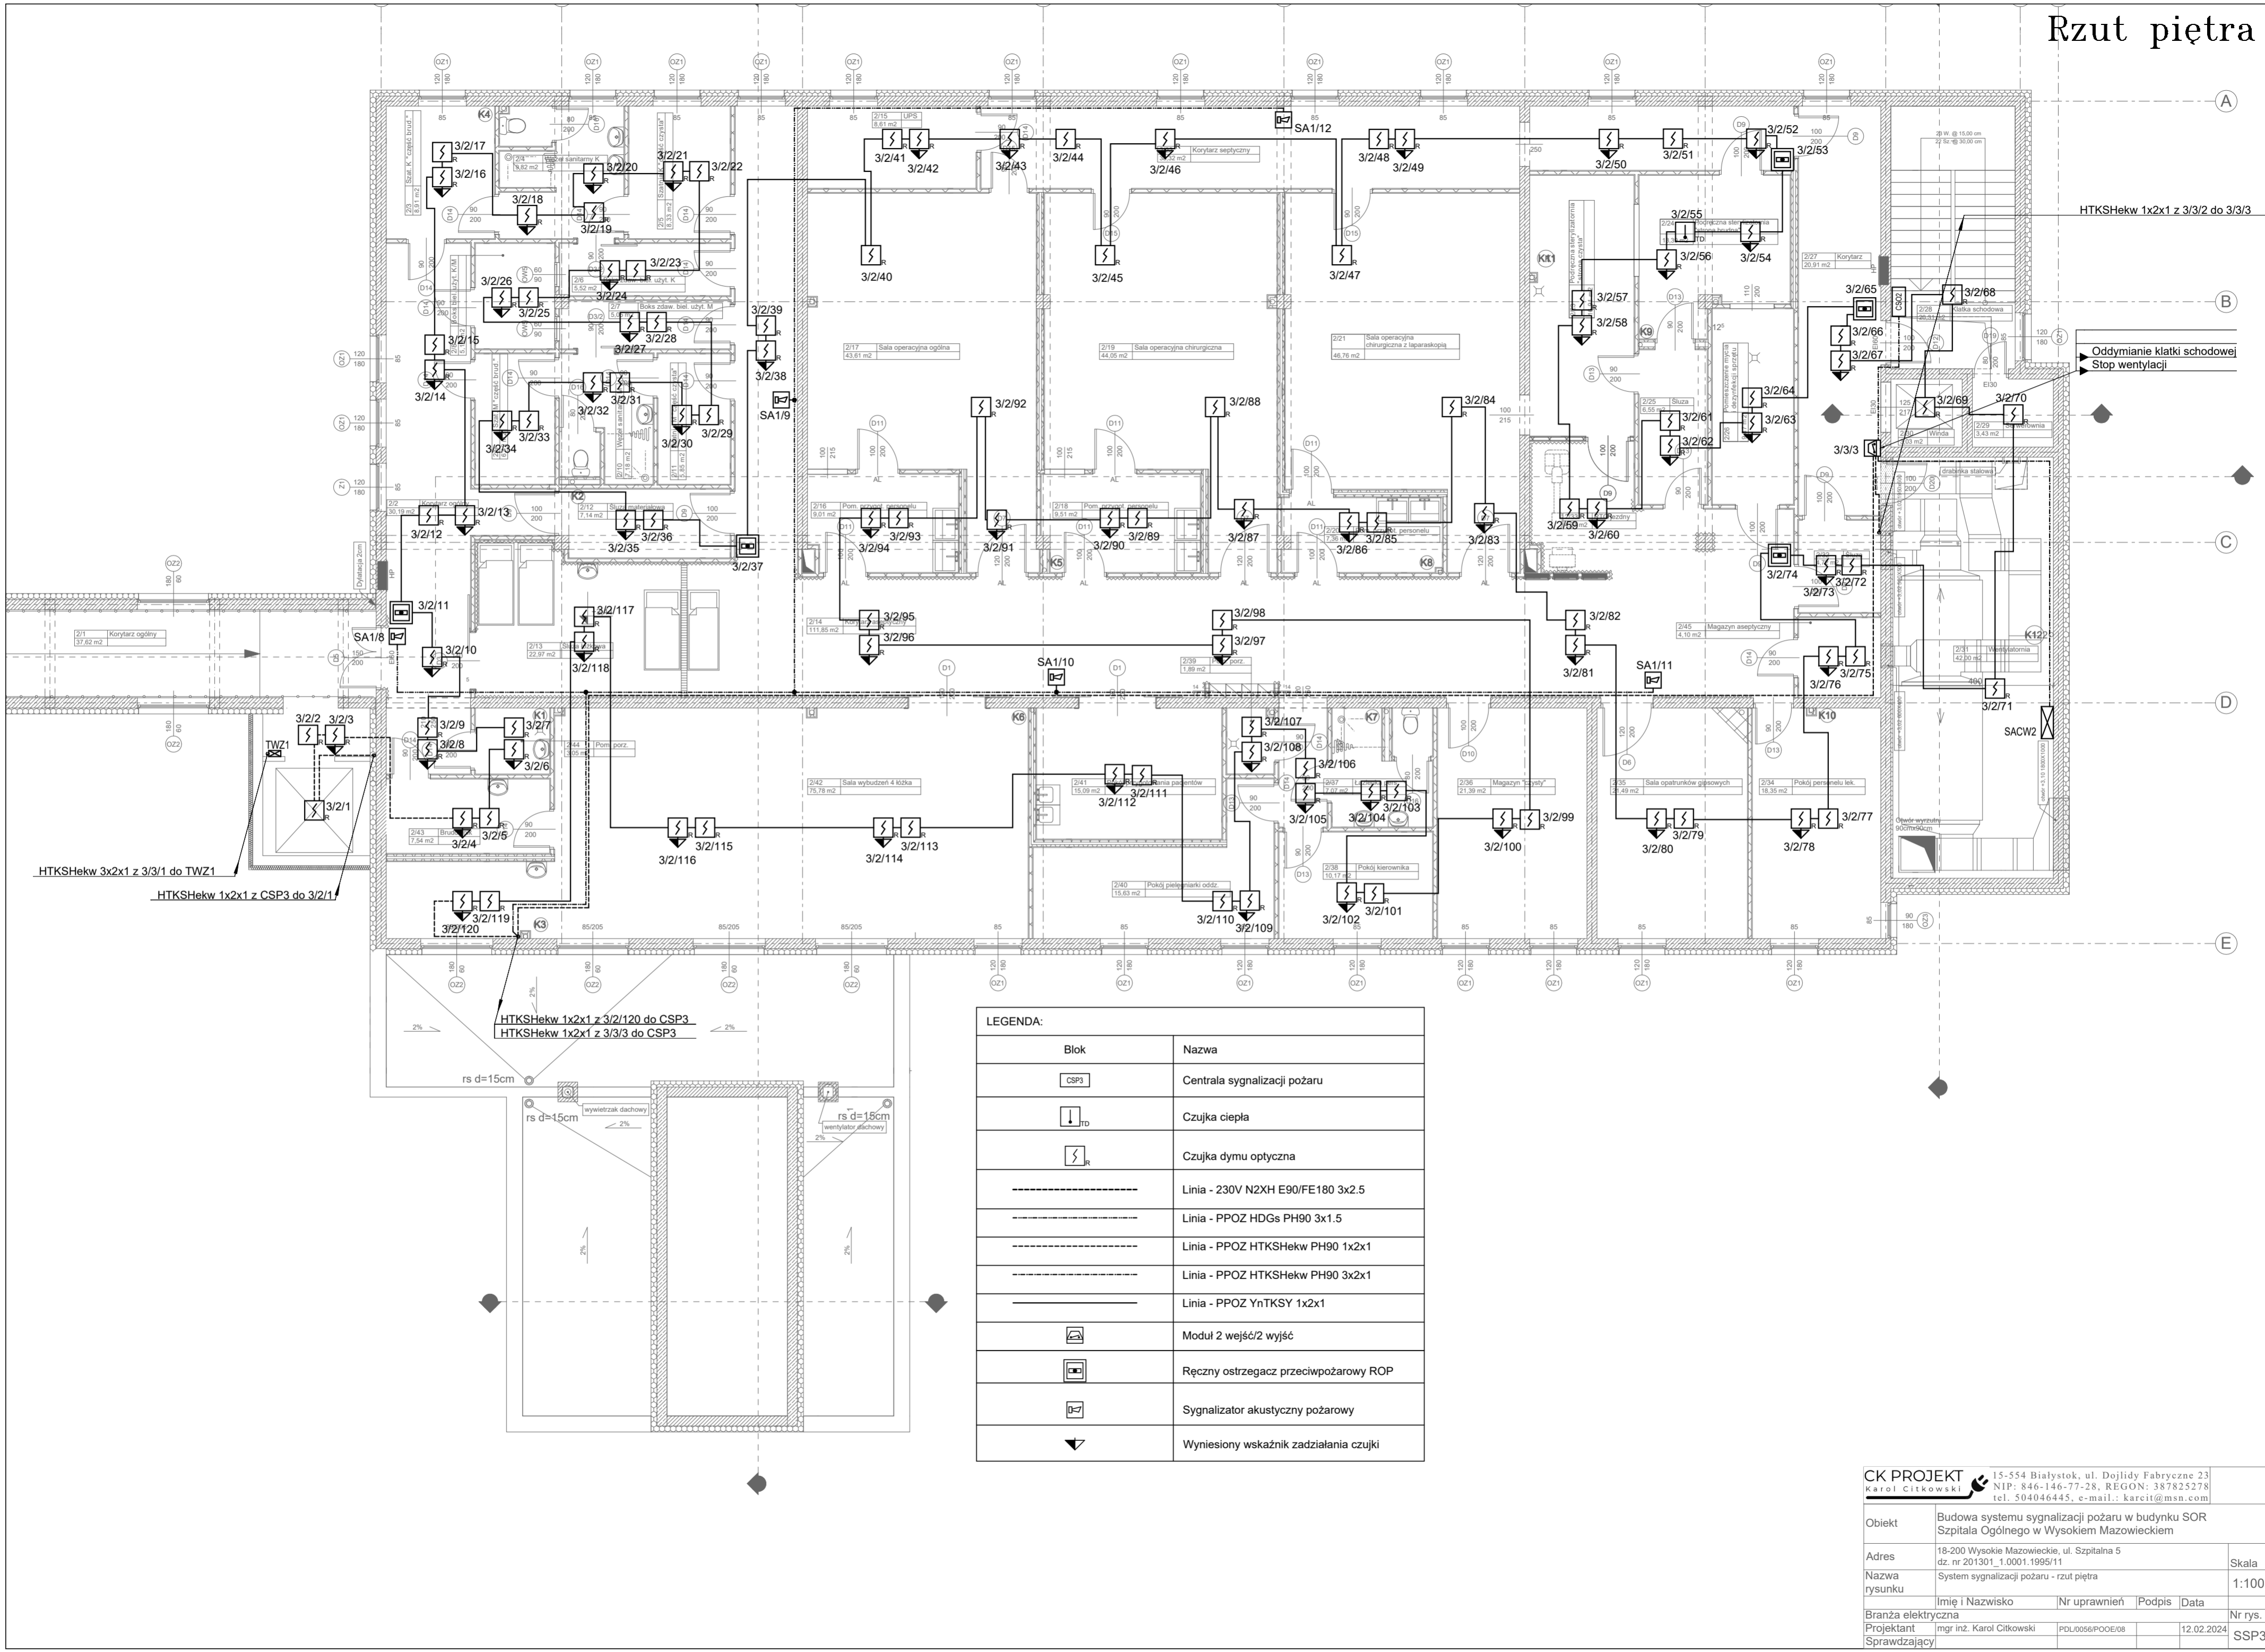

LEGENDA:	
Blok	Nazwa
CSP3	Centrala sygnalizacji pożaru
TD	Czujka ciepła
SR	Czujka dymu optyczna
-----	Linia - 230V N2XH E90/FE180 3x2.5
-----	Linia - PPOZ HDGs PH90 3x1.5
-----	Linia - PPOZ HTKSHekw PH90 1x2x1
-----	Linia - PPOZ HTKSHekw PH90 3x2x1
-----	Linia - PPOZ YnTKSY 1x2x1
Modul 2 wejść/2 wyjść	
Ręczny ostrzegacz przeciwpożarowy ROP	
Sygnalizator akustyczny pożarowy	
Wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki	

CK PROJEKT  
Karol Citekowski  
15-554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23  
NIP: 846-146-77-28, REGON: 387825278  
tel. 504046445, e-mail: karcit@msn.com

Obiekt	Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku SOR Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem		
Adres	18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5	Skala	
Nazwa rysunku	System sygnalizacji pożaru - rzut piętra	1:100	
Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
Branża elektryczna			
Projektant	mgr inż. Karol Citekowski	PDU/0056/POOE/08	12.02.2024
Sprawdzający			SSP3