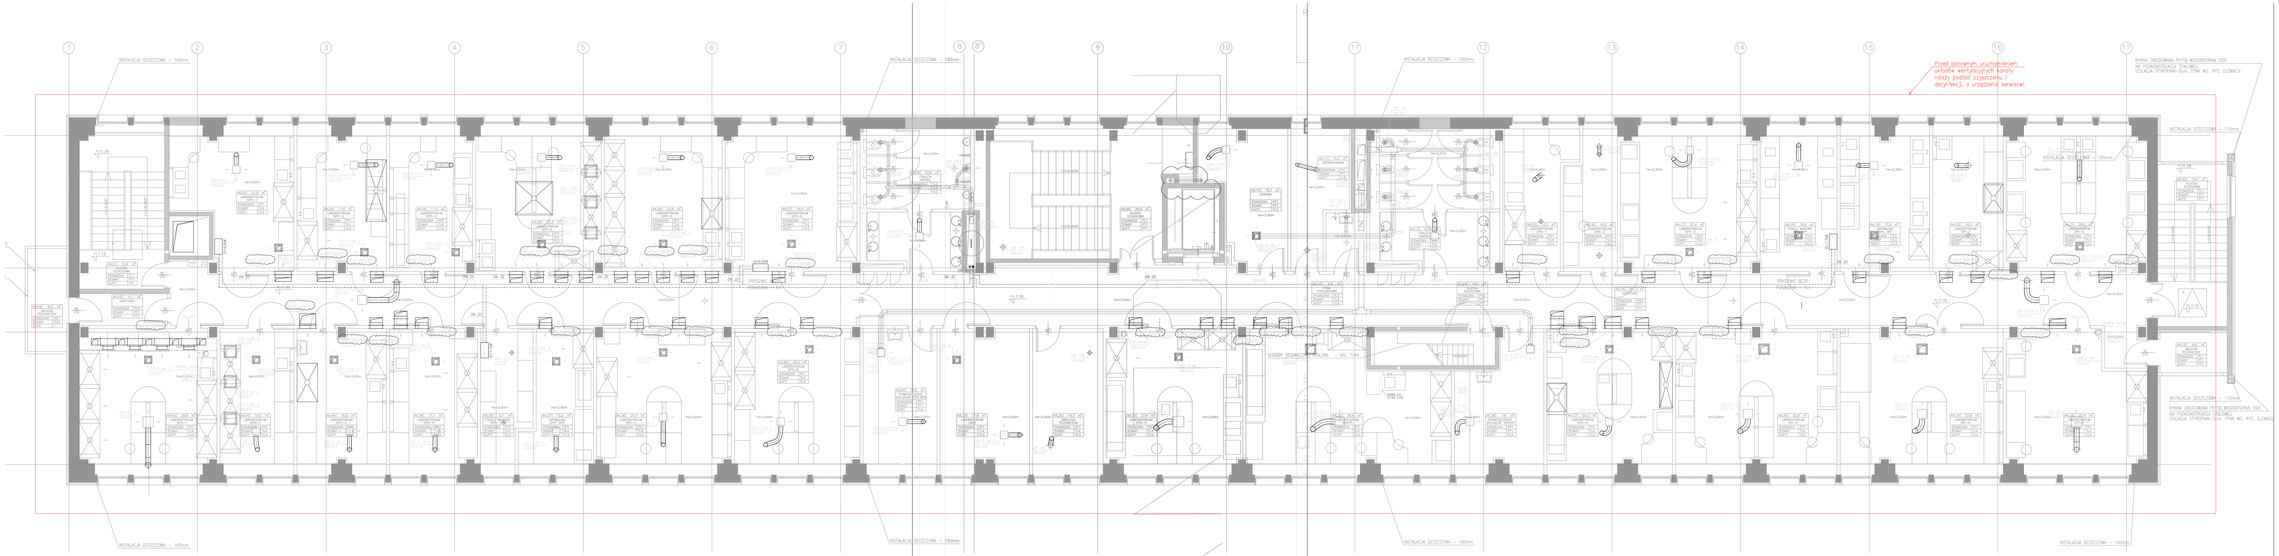

UWAGI I OZNACZENIA

PROJEKTOWANE CZĘŚCIOWE KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KLAPA PRZECIWPOŻAROWA EI=EI 60

LUZEM POMIĘDZY PO ZMIANACH

AGREGAT CHŁODNICZY

INSTALACJA FREONOWA

1. Wszystkie kanały wentylacyjne oraz kształtki należy wykonać ze stalowej ocynkowanej taśmy o klasie szczelności nie niższej niż klasa B wg PN-EN 1507:2007 oraz PN-EN 1505:2000 i PN-EN 1506:2008 oraz zaleceniami producenta. Kanały wentylacyjne należy montować przy pomocy uchwytów i podwieszeń dostarczonych przez producenta.
2. Kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości nie mniejszej niż podanej w tabeli.
3. Kanały prowadzone w przestrzeniach nieogrzewanych należy izolować otuliną z wełny mineralnej o grubości nie mniejszej niż podanej w tabeli.
4. Kanały wentylacyjne należy prowadzić w sposób zapewniający dostęp do rewizji, czyszczenia i konserwacji.
5. Kanały wentylacyjne należy prowadzić w sposób zapewniający dostęp do rewizji, czyszczenia i konserwacji.
6. Kanały wentylacyjne należy prowadzić w sposób zapewniający dostęp do rewizji, czyszczenia i konserwacji.
7. Kanały wentylacyjne należy prowadzić w sposób zapewniający dostęp do rewizji, czyszczenia i konserwacji.
8. Kanały wentylacyjne należy prowadzić w sposób zapewniający dostęp do rewizji, czyszczenia i konserwacji.
9. Kanały wentylacyjne należy prowadzić w sposób zapewniający dostęp do rewizji, czyszczenia i konserwacji.
10. Kanały wentylacyjne należy prowadzić w sposób zapewniający dostęp do rewizji, czyszczenia i konserwacji.

Minimalna wymiana krata w przewodach prostokątnych		
Średnica przewodu	Minimalna wymiana	
	klasa uszczelnienia	
mm	mm	
	A i B	C
≤200	30	220
250÷500	40	40
>500	50	60

Minimalna wymiana krata w przewodach okrągłych		
Średnica przewodu	Minimalna wymiana	
	klasa uszczelnienia	
mm	mm	
	A i B	C
≤315	30	30
355÷560	40	40
>560	50	60

INWESTOR	Sieć Badawcza Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Motoryzacji ul. Jagiellońska 55 03-301 Warszawa	
OBIEKT, INWESTYCJA	BUDYNEK BIUROWO-LABORATORYJNY NR 6 ul. Jagiellońska 55 03-301 Warszawa	
BRANŻA	PROJEKT WODNO-KANALIZACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ	
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Justyna Kuta	DATA PODPIS
SPRAWDZIŁ		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Magdalena Kuta	
NUMER RYS.	RZUT I PIĘTRA	
SKALA 1:100	DATA 12.2023 r.	NR RYS. 01_04