


PODŁĄCZENIE PRZYŁĄCZA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

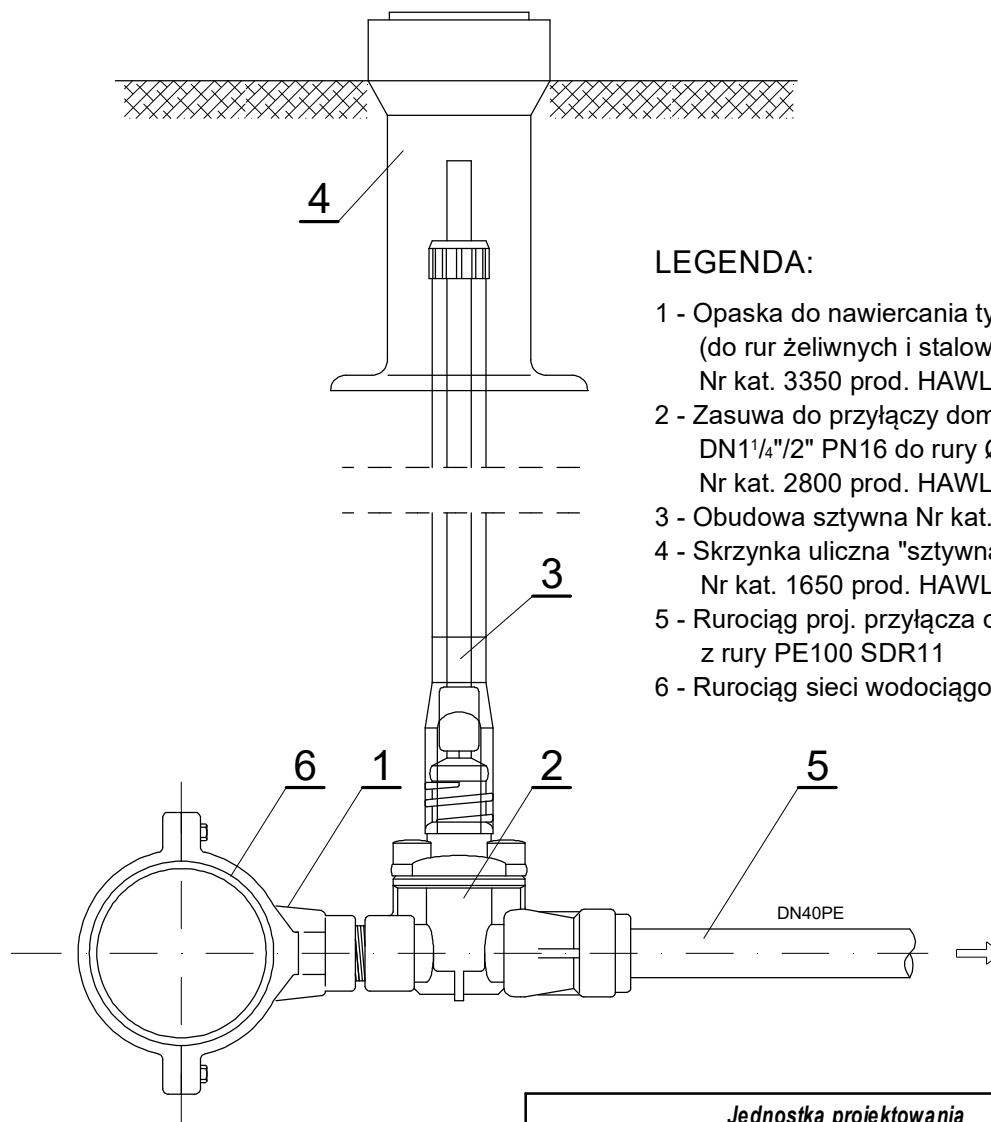

LEGENDA:

- 1 - Opaska do nawiercania typ HACOM
(do rur żeliwnych i stalowych) DN80/2" PN16
Nr kat. 3350 prod. HAWLE
- 2 - Zasuwa do przyłączy domowych
DN1 1/4"/2" PN16 do rury Ø40
Nr kat. 2800 prod. HAWLE
- 3 - Obudowa sztywna Nr kat. 9101 prod. HAWLE
- 4 - Skrzynka uliczna "sztywna" model ciężki
Nr kat. 1650 prod. HAWLE
- 5 - Rurociąg proj. przyłącza o średnicy 40x3,7
z rury PE100 SDR11
- 6 - Rurociąg sieci wodociągowej DN80stal

UWAGA:

Położenie skrzynki ulicznej oznakować
znormalizowaną tabliczką informacyjną
wg PN-86/B-09700 "D" z opisem
współrzędnych położenia skrzynki

Jednostka projektowania		PRACOWNIA PRO ECO PROJEKTOWA	
PROECO Pracownia projektowa ul. Poniatowskiego 70/8 37-450 Stalowa Wola		tel. 505-317-790 http:// www.proeco.info.pl e-mail: pracownia@proeco.info.pl	
Obiekt	Budynek administracji - kancelaria leśnictwa - przyłącza wod.-kan.		
Adres	Działka nr ew. 1856/2; obręb ew.181801_1.0001 Charzewice jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola		
Nazwa rysunku		Skala	Numer
Podłączenie przyłącza do sieci wodociągowej		1:5	3
Projektant:	Specjalność	Data	Podpis
mgr inż. Jerzy Hołody PDK/0064/POOS/06	sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne	12.2022	
Sprawdzający:	Specjalność	Data	Podpis
mgr inż. Mariola Mucha 114/Tbg/98	sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne	12.2022	