


# Instalacja c.o.

skala: 1:100

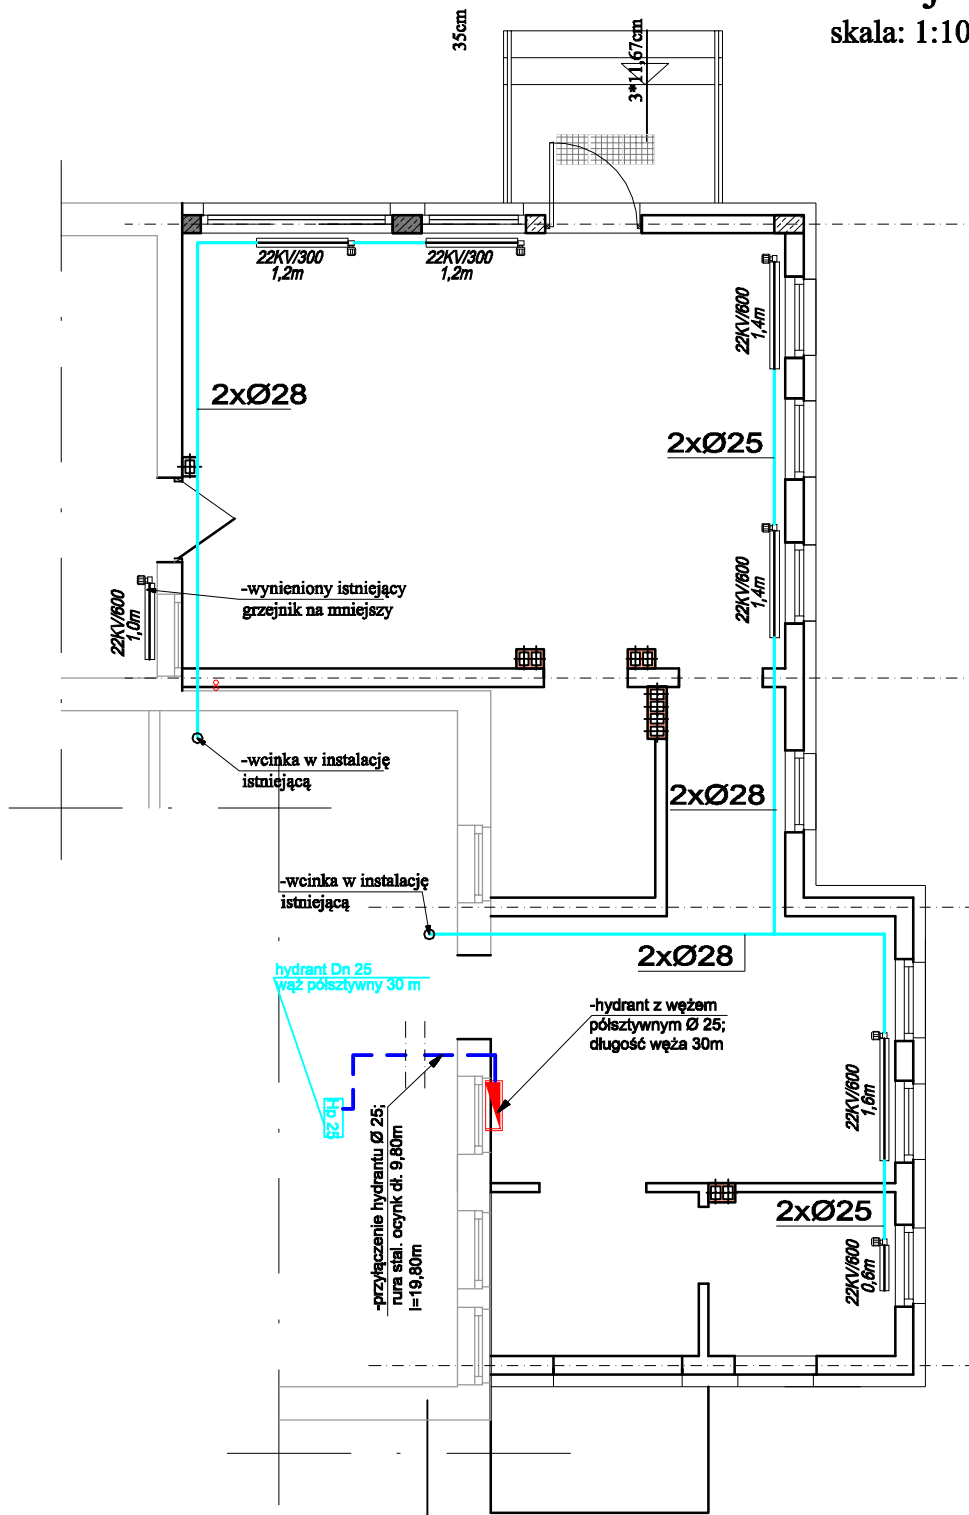

## LEGENDA:

— - proj. instalacja c.o. (zasilenie+powrót) - PE-Xc/AL

▬ - proj. grzejnik stalowy płytowy

Podłączenie grzejników należy wykonać z dołu z zastosowaniem podejść ze ściany za pomocą zaworu kątownego.

— - - - - proj. przyłącze hydrantu- Ø25 stal.-ocynk.

## Uwagi:

1. Grzejniki z zaworami termostaticznymi i odcinającymi zasilanie i powrót.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI <b>Rozbudowa żłobka miejskiego</b> Wałcz, Aleja Tysiąclecia 21. Dz. nr 3073/2 Jedn. ewidencyjna: 321701_1, Wałcz - Miasto Obręb: 0001, M. Wałcz			JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  <b>PROJEL</b> OBSŁUGA DOKUMENTACJI Zbigniew Behrendt 61-004 Gdynia, ul. Kartuska 34/13	
INWESTOR: Gmina Miejska Wałcz 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1			SKALA  <b>1:100</b>	
Projektant:  mgr inż. Szymon Karaśkiewicz	UPRAWNIENIA  ZAP/0107/PWOS/11	PODPIS		
STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	BRANŻA Sanitarna	DATA 21 sierpnia 2019 r.	RYS NR <b>San-1</b>	
TREŚĆ RYSUNKU <b>Instalacja wodociągowa+c.o.</b>				