



Kraków, dn. 22.03.2022 r.

wg rozdzielnika

*NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-7/22
Postępowanie pn. "Usługi ubezpieczenia"*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

WSZYSTKIE UBEZPIECZENIA:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację treści SWZ i zmianę okresu ubezpieczenia od 27.07.2022r. do 26.07.2023r., tj. 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę terminu wykonania zamówienia uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40%.



2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
 - a. na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia – za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia,
 - b. na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia – za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:
 - a. przez pierwszy okres ubezpieczenia – pierwsze 12 miesięcy trwania umowy,
 - b. przez drugi okres ubezpieczenia – 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE OC MEDYCZNEJ:

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy Zamawiający prowadzi działalność lub wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia; w związku z wykonywaniem eksperymentów badawczych lub badań klinicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi działalności o której mowa wyżej.

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SWZ poprzez wykreślenie klauzuli stempla bankowego, klauzuli obiegu dokumentów, klauzuli likwidatora szkód, klauzuli zniesienia regresu do pracownika oraz klauzuli zniesienia regresu do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo – zakres tego ubezpieczenia określa Rozporządzenie Min. Finansów dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z 10 maja 2019 poz. 866).

Jeśli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SWZ w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia OC medycznej poprzez wykreślenie zapisu „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.” – zakres tego ubezpieczenia



określa Rozporządzenie Min. Finansów dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z 10 maja 2019 poz. 866).

Jeśli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SWZ w odniesieniu do ubezpieczenia OC medycznej dobrowolnej w części „przedmiot i zakres ubezpieczenia” poprzez zamianę słowa „medycznej” na „leczniczej”.

Jeśli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SWZ w odniesieniu do ubezpieczenia OC medycznej dobrowolnej poprzez wykreślenie zapisu „(...)zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Jeśli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, że w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy wyłącznie życia i zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zapis: „W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych” odnosi się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje rozszerzenie działalności o:



- a. przejęcie/wchłonięcie innego podmiotu leczniczego;
- b. otwarcie nowych oddziałów;
- c. powołanie nowych zakładów leczniczych.

Jeżeli tak to:

- d. jakiego rodzaju podmioty/oddziały/zakłady lecznicze (specjalizacje);
- e. planowany obrót (w tym NFZ);
- f. szacowana liczba pacjentów.

Odpowiedź: Szpital nie planuje.

UBEZPIECZENIE OC OGÓLNEJ:

10.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji nt. wysokości obrotów za 2021r. z działalności pozaleczniczej.

Odpowiedź: 566.749,42 zł

11.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy dostarczanie energii elektrycznej przez Zamawiającego odbywa się wyłącznie na potrzeby własne?

Odpowiedź: Tak

12.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych dotyczy wyłącznie życia i zdrowia człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Jeżeli Zamawiający nie potwierdza to prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie i zdrowie człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie i zdrowie człowieka.

UBEZPIECZENIA MIENIA:

13.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie danych do oceny ryzyka dla lokalizacji Jakubowskiego, ul. Strzelecka 2A.



Odpowiedź: Budynki na ul. Strzeleckiej 2 są na tej samej działce, arkusz techniczny zawierał informacje zarówno do jednego jak i do drugiego budynku.

14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ w odniesieniu do definicji naporu śniegu lub lodu poprzez dodanie poniższego zapisu: „o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia.”

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest pokrycie ww. szkód.

Odpowiedź: w odniesieniu do definicji naporu śniegu lub lodu Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ poprzez dodanie poniższego zapisu: „o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

15. W odniesieniu do zapisów dotyczących dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

- a. dla sprzętu elektronicznego,
 - b. dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów,
- zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Wprowadzone rozwiązanie jest nieczytelne, z uwagi, iż niektóre przedmioty zgłoszone do ubezpieczenia mogą kwalifikować się do obydwu rozszerzeń.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest pokrycie ww. szkód w odniesieniu do jednego przedmiotu ubezpieczenia w maksymalnej wysokości jednego z limitów.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

16.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

18.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5%, nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. ryzyk cybernetycznych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych



elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następstwa, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

20. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Odpowiedź: nie dotyczy.

21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy

szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego dla zadań Pakietu II. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

22.Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż ze specjalistycznego sprzętu medycznego korzystają osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Odpowiedź: Tak

23.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SWZ poprzez podanie poniższych informacji w zakresie oceny ryzyka instalacji elektrycznych:

Dotyczy budynków w Krakowie:

- Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu:


- Szacunkowe określenie stanu instalacji . dobry- opis:Przewody dla 230V: ↑ ↑ 3 żyłowe?; ↓ instalacja miedziana, ↓ - Przewody dla 400V: ↑ 5 żyłowe; ↓ - instalacja miedziana, ↓

- Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, na powierzchniach nie palnych prowadzone w peszlach, i na torach na torach kablowych Sposób wykonania przepustów kablowych przez ściany, stropy zabezpieczone pianka nie palną


Prosimy o podanie opisu prowadzenia instalacji elektrycznej.

- Zabezpieczenia nadprądowe bezzwłoczne typu S, - Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej:

- a) instalacja odgromowa tak,
b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających

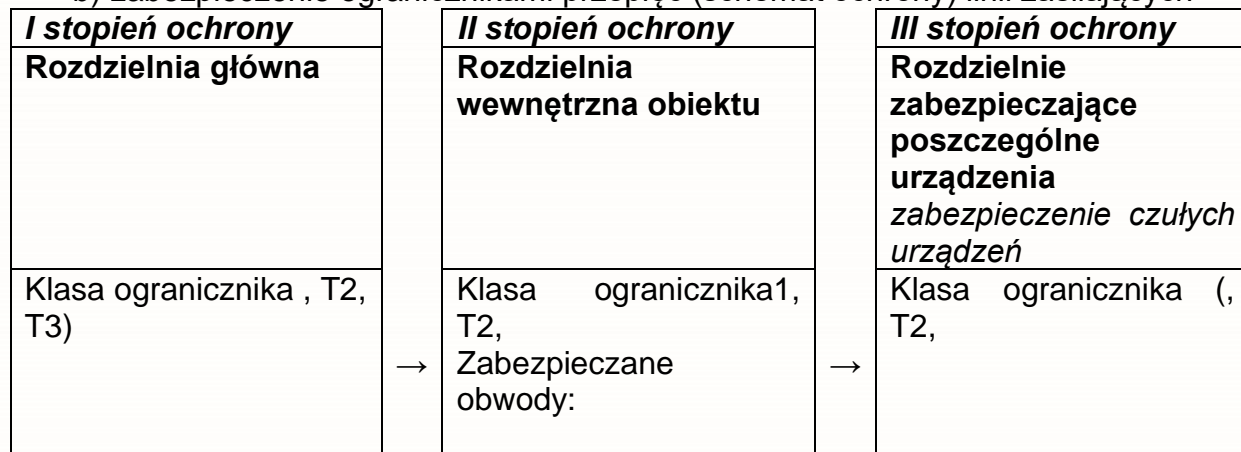

- c) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych);

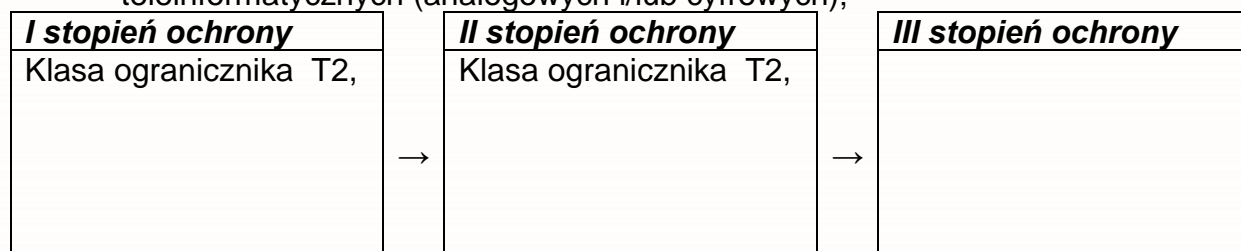

Dodatkowy opis:

- a) wyłączniki różnicowoprądowe 30mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?), opis:
b) badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej informacja o sprawności instalacji – sprawne pomiary bud 2A prot. z 5.11.2021 bud 2 prot. z dnia 9.10.2019

Odpowiedź:

Dotyczy obiektów w Szpitalu w Radziszowie

- instalacja elektryczna rozproszona jest częściowo w korytkach , na uchwytach natynkowo i podtynkowo,
- stan instalacji jest dobry , instalacja została wymieniona w latach 2009r – 2019r
- przewody dla 230V trzy żyłowe - miedziane
- przewody dla 400 V 4 lub 5 – miedziana lub aluminiowa



- wewnątrz brak instalacji na powierzchniach palnych , zewnątrz tylko wypusty w rurkach do oświetlenia budynku , przepusty uszczelnione masami przeciwogniowymi zgodnie z normami i dokumentacji .
- zabezpieczenia instalacji oświetleniowej MB110E TYP B – 10A, gniazd MB116 TYP B 16A
- ciągi zasilania rozdzielnic bezpieczniki bezzwłoczne typu , S – 3-F , Bezpieczniki o działaniu szybkim
- instalacje elektryczne posiada aktualne badania , protokołami bezusterkowymi bezpieczeństwa elektrycznego 02.05.2018r.
- instalacja odgromowa z 2014 r. Typ – masztowy wykona zgodnie z dokumentacją . instalacja posiada aktualne bezusterkowe protokoły z badań instalacji odgromowej 27.listopad 2019r, metoda techniczna, rodzaj pomiarów - okresowy
- wyłączniki różnicowo prądowe 30 mA zabezpieczają obwody oświetleniowe i gniazda elektryczne oraz urządzenia elektryczne i instalację sterowniczą
- budynek posiada strefy pożarowe zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją przez straż., Na granicach stref zamontowano drzwi o odpowiedniej wytrzymałości ogniowej. Budynek posiada instalację ppoż i oddymiania klatek z całodobowym monitoringiem . Kanały wentylacyjne posiadają klapy przeciwpożarowe .

24.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie do ubezpieczenia aparatury medycznej dodatkowych klauzul w treści poniżej:

Klauzula endoskopów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SWZ ustala się, co następuje;

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylniej, eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
- 2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej przy spełnieniu następujących warunków:
 - a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należyтым stanie,
 - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;



3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 10% min 1.000 zł.

Wprowadza się limit dla endoskopów 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SWZ ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;

2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;

3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;

4) Ubezpieczyciel pokrywa uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy do ubezpieczenia zgłoszone są budynki nieużytkowane lub opuszczone.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w budynkach nieużytkowanych odłączone są wszelkie media oraz zwracamy się z prośbą o wskazanie konstrukcji tych budynków i rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych każdego z nich.



Odpowiedź: NIE

- 26.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% szkody nie mniej niż 1.000 zł dla sprzętu medycznego oraz innego sprzętu elektronicznego o jednostkowej wartości powyżej 100.000 zł.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 27.** W odniesieniu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wyznaczenia terminu oględzin z jednego dnia roboczego na 3 dni robocze.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 28.** W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie prace zamierza Zamawiający wykonywać w okresie objętym zamówieniem (Poprosimy o wykaz prac wraz z informacją na czym polegają i określeniem ich jednostkowej wartości).

Odpowiedź: Utworzenie Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie – 20.000.000

Budowa nowego budynku na działce w Radziszowie przy ul. Podlesie 173 wraz z wyposażeniem.

- 29.** W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że nie jest intencją ochrona dla prac budowlano-montażowych oraz dla robót związanych z naruszeniem konstrukcji nośnej ścian i dachu na bazie ryzyk majątkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- 30.** W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację ww. klauzuli zgodnie z poniższym:



UBEZPIECZENIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRAC BUDOWLANYCH, REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych.

Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i dotyczy zarówno szkód powstałych w przedmiocie prac (kontrakt budowlany), jak i w mieniu na którym te prace są prowadzone (mienie otaczające).

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

- a) prac ziemnych,
- b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Niniejsza klauzula ma zastosowanie w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że:

- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami – realizacja drobnych robót budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- drobne roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku/eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. W odniesieniu do klauzuli samolikwidacji małych szkód, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na wprowadzenie słów „**przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz**” jak zaznaczono poniżej w treści klauzuli:

Klauzula samolikwidacji małych szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej.



Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do **przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz** całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione.

Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

32. W odniesieniu do klauzuli przepięć zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację poprzez dodatnie zapisów poniżej:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami).

Ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;

W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa powyżej, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.”

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.



W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

33.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie klauzuli rzeczoznawców klauzulą w treści poniżej:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli:

a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie oraz

b) konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;

2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług;

Limit odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 500,00 zł.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie poprzez dodanie zapisów poniżej:

„Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodną modyfikację klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie poprzez dodanie zapisów poniżej:



„Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

35. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli transportowej poprzez dodatnie zapisów poniżej:

„Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody, w środkach trwałych, środkach obrotowych oraz sprzęcie elektronicznym stacjonarnym objętych ochroną ubezpieczeniową – ~~powstałych w czasie jego rozładunku, załadunku i transportu~~ powstałe w wyniku wypadku środka transportu w czasie jego transportu pomiędzy miejscami ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas transportu w celu naprawy lub konserwacji tego mienia; ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku mienia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że złożenie oferty z zastosowaniem klauzuli zamieszczonej poniżej nie będzie stało w sprzeczności z SWZ.

Klauzula automatycznego pokrycia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;
- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do 60 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia wg stawki z oferty;
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;



4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana od sumy zwiększenia i połowy stawki rocznej.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia objętego ochroną na podstawie ww. klauzuli rozliczenie nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia na postawie:

1. Zestawienia mienia przekazanego przez Klienta ze wskazaniem daty przyjęcia do ewidencji każdej pozycji wykazu - rozliczenie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, lub
2. W przypadku braku przekazania wykazu mienia, na podstawie danych przekazanych do wznowienia polisy i połowy składki rocznej.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na propozycje powyżej prosimy o informację jak Zamawiający inaczej chciałaby rozliczyć przedmiotową klauzulę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż klauzula nie podlega rozliczeniu.

37. W odniesieniu do Klauzuli automatycznego pokrycia dla mienia po zebraniu danych do SWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu 10% sumy ubezpieczenia.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający doprecyzowuje, iż limit 20% sumy ubezpieczenia dotyczy łącznej wartości mienia.

38. Klauzula przeniesienia mienia – zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo modyfikację klauzuli poprzez dodanie treści „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.”

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.



W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie treści „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

39. Klauzula przeniesienia mienia – zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji w wysokości 1.000.000 zł.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji w wysokości 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

40. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w klauzuli technologicznej limitu odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia w wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia dla ww. kosztów w ramach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

41. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli technologicznej poprzez modyfikację/dodatnie zapisów poniżej:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do



przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa polskiego lub technologii używanych w danym rodzaju mienia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. kosztów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli technologicznej poprzez modyfikację/dodatnie zapisów poniżej:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa polskiego lub technologii używanych w danym rodzaju mienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

42. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli zwiększonych kosztów działalności poprzez dodatnie zapisów poniżej:

„Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zwrotu dodatkowych kosztów, o których mowa powyżej, powstałych w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzonej przez ubezpieczonego działalności gospodarczej, poniesionych przez ubezpieczonego w celu kontynuowania działalności gospodarczej, będących następstwem szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel pokrywa wskazane dodatkowe koszty, które zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia powstania szkody (tzw. ubezpieczony okres ponoszenia kosztów).

Dodatkowe koszty, powinny być udokumentowane fakturami lub w inny sposób przewidziany przepisami prawa.

Ubezpieczony zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy oraz zobowiązuje się przechowywać i chronić dokumentację finansową w taki sposób, aby nie mogła ona ulec zniszczeniu lub zagubieniu.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty, spowodowane lub zwiększone:



- a) decyzją właściwych władz lub organów administracji publicznej, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez ubezpieczonego,
- b) brakiem wystarczających środków finansowych ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy lub odtworzenia zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku, gdy brak ten wynika z wysokości uzyskanej kwoty odszkodowania lub niedoubezpieczenia mienia w ramach umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów,
- c) innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia,
- d) nieuzasadnioną zwłoką w odbudowie lub odtwarzaniu mienia,
- e) kosztami reklamy.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. kosztów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli zgodnie z powyższą treścią. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

43.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla wznowienia limitów odpowiedzialności wskazanych w klauzulach.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

44.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli składowania poprzez dodatnie zapisów poniżej:

„Ubezpieczyciel pokrywa szkody w mieniu składowanym bezpośrednio na podłodze, pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.”



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

45.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji poprzez modyfikację/dodatnie zapisów poniżej:

~~„Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej, uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, w tym koszty związane z osuszaniem, odgrzybianiem i odtworzeniem dokumentów uszkodzonych lub zniszczonych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.~~

Do dokumentacji, o której mowa powyżej, zalicza się:

- a) dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadany mieniem: zezwolenie na prowadzenie działalności, licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy cywilnoprawne,
- b) księgi rachunkowe, faktury,
- c) dokumentację techniczną budynków i linii produkcyjnych.

Dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być ubezpieczone pod warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu kopii zapasowych, które powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku typu szafa ogniotrwała lub sejf w innej strefie pożarowej;.

Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:



- a) dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,
- b) dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w stopniu nie powodującym ich unieważnienia,
- c) koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

46.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty do 10.06.2022r.

Odpowiedź: Termin składania ofert został odpowiednio przesunięty.

PAKIET II

1. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są z pokrycia wszelkie szkody i koszty związane z chorobami zakaźnymi (w tym covid) w zakresie poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,
- ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe rozszerzenia (klauzule lub limity) dla ryzyk dotyczących ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o wprowadzenie do zakresu ochrony mienia od ognia i innych żywiołów, szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz kradzieży z włamaniem i rabunku, klauzuli cyber o treści:

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych



elektronicznych,

sprzęt

umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

im. św. Ludwika w Krakowie

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków

tel.(12) 619 86 01, fax.(12) 619 86 10

e-mail: info@dzieciecyszpital.pl, www.dzieciecyszpital.pl

NIP: 6751199459, KRS: 0000009118



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO 9001:2015



ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowić będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zgodnie z wczesniej udzielonymi odpowiedziami.

3. Prosimy o włączenie do zakresu ochrony mienia od ognia i innych żywiołów, szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz kradzieży z włamaniem i rabunku poniżej klauzuli chorób zakaźnych:

Klauzula chorób zakaźnych

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3. 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3. 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przeniesienie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z



jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zgodnie z wczesnej udzielonymi odpowiedziami.

4. Prosimy o podanie informacji, czy w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych lub innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew/osocze; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie

5. Prosimy o podanie informacji, czy na terenie szpitala na oddziałach są gazy medyczne na oddziałach -butle tlenowe 2 litrowe i 5 litrowe , 10 litrowe - entonox oraz podtlenek azotu do aparatu do znieczulenia , ciecze łatwopalne-spirytus w magazynie działu farmacji. Na zewnątrz budynku znajduje się zbiornik na tlen ciekły jako główne zasilanie ,ponadto jest awaryjna na 12 do 24 godzin bateria 20szt butli 30 litrowych w pomieszczeniu przylegającym do budynku nr2 posadowione na gruncie z wejściem od zewnątrz ciągu pieszo jezdnego .Dostęp do butli maja wyznaczeni pracownicy. Budynek 2 i 2 A jest zabezpieczony poprzez czujniki dymu . central pożarowych klap dymowych i wentylatorów napowietrzających.

Odpowiedź:

Radziszów: Na terenie szpitala nie są składowane żadne gazy techniczne. Na terenie Szpitala nie znajdują się miejsca zabezpieczone pożarowo inaczej niż całość szpitala .

7. Prosimy o podanie informacji, czy w chwili obecnej trwają na terenie szpitala jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź: nie

8. Prosimy o podanie informacji, jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają urządzenia instalowane w szpitalu.

Kraków: urządzenia posiadają zabezpieczenia przewidziane przez producenta, natomiast urządzenia są podpięte do gniazd gniazda są podłączone do skrzynek



piętrowych z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi , natomiast skrzynki są podpięte do rozdzielni głównych też z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi .

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są typu 3xT2 + T3/3xB+C/

Radziszów: DEHNbloc OB. 1 255H DEHNguard
T 275

9. Czy na terenie szpitala są miejsca zagrożone wybuchem. Jeżeli tak to proszę o określenie co to za miejsca.

Odpowiedź: nie

Radziszów: Instalacja gazowa, redukcja gazu.

10. Czy na okres ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych.

Odpowiedź:

Utworzenie Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie
Budowa nowego budynku na działce w Radziszowie przy ul. Podlesie 173 wraz z wyposażeniem.

11. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz kradzieży z włamaniem i rabunku, poniższej klauzuli:

Klauzula sankcji Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

12. Prosimy o wprowadzenie limitu do klauzuli automatycznego pokrycia – 20% nie więcej niż 5 000 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ, w wysokości 20% s.u. podanej w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



14. Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ochrony w ramach klauzuli aktów terroryzmu i kosztów ewakuacji, nie obejmuje szkód spowodowanych wskutek terroryzmu jądrowego, chemicznego i biologicznego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10-06-2022 r.

Odpowiedź: Termin składania ofert został odpowiednio przesunięty.

Pytanie 1

Prosimy o informację czy były szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. W miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

Odpowiedź: wszelkie informacje dotyczące szkodowości znajdują się w załączniku nr 8 Informacja do oceny ryzyka.

Pytanie 2

Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje w ciągu trwania ochrony ubezpieczeniowej wyłączyć z użytkowania budynku.

Odpowiedź: Nie

Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia lub ograniczenie do zakresu FLEXA

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane do ubezpieczenia elementy sieci teletechnicznych i kanalizacji deszczowej znajdują się w odległości nie większej niż 1 000 metrów od ubezpieczonych budynków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4

Prosimy o podanie PML

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić PML ponieważ nie prowadzi księgowości z podziałem na lokalizacje.

Pytanie 5

Prosimy o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich. Jeżeli jest to możliwe prosimy o podanie wartości ruchomości, które znajdują się w najdroższej strefie pożarowej.



Odpowiedź: W szpitalu są wydzielone strefy pożarowe. W Radziszowie jest 6 stref pożarowych, w Krakowie w Pawilonie Jakubowskiego są 3 strefy, a w Budyńku Głównym jest 13 stref.

Pytanie 6

Prosimy o informację czy szpital to jedna lokalizacja oraz ile jest budynków w danej lokalizacji i w jakiej odległości znajdują się od siebie.

Odpowiedź: W Krakowie są 2 budynki nr 2 i 2A najmniejsza odległość budynków to 7,90m.

Druga lokalizacja jest w Radziszowie ul. Podlesie 173.

Pytanie 7

Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (przedmiot, zakres, limity, franszyzy, udział własny).

Odpowiedź: W załączeniu aktualnie obowiązujące warunki ubezpieczenia.

Pytanie 8

Prosimy o informację na temat przeprowadzonych remontów w budynku przy ul. Strzeleckiej 2 (rok budowy 1876)

Odpowiedź: Przeprowadzono kompleksową przebudowę pn. Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2". Przebudowa została zakończona w 2021 roku.

Pytanie 9

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20 % nie więcej niż 1 000 000 zł lub innego akceptowanego przez zamawiającego

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na wcześniejsze pytanie.

Pytanie 10

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na wcześniejsze pytanie.

Pytanie 11



Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub pustostany?

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Radziszowie ul. Podlesie 173

Odpowiedź: Budynek agregatorowi nr 1 zlokalizowany w Radziszowie ul. Podlesie 173

Pytanie 12

Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są krew, osocze lub produkty krwii pochodne? Prosimy o podanie wartości.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 13

Prosimy o przeniesienie klauzuli funduszu prewencyjnej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Prosimy o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie miały miejsce roszczenia, które nie zostały ujęte w załączniku do SIWZ z wykazem danych oraz czy zostały zgłoszone rezerwy.

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie posiada takich informacji.

Pytanie 15

Prosimy o podanie liczby pracowników medycznych z podziałem na lekarzy, pielęgniarki oraz pozostałe zawody medyczne.

Pracownicy medyczni (um. o pracę, um zlecenie, umowa cywilnoprawna):

Odpowiedź:

Lekarze: 148

Pielęgniarki: 202

Pozostałe: 173

Tylko umowa o pracę:

Lekarze: 85

Pielęgniarki: 132

Pozostałe: 109

Pytanie 16

Prosimy o podanie informacji czy Uzdrowisko prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii covid - 19 :

Czy pracownicy są zaszczepieni

Czy zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia covid - 19 - proszę opisać w jaki sposób

Czy podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników



Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym covid - 19 – proszę opisać

Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi covid - 19 , czy ma robiony pomiar temperatury - proszę opisać (można załączyć ankietę)

Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie covid – 19

Czy posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie covid – 19

Ile potwierdzonych zakażeń covid - 19 stwierdzono w Szpital wśród pacjentów .

Ile potwierdzonych zakażeń covid - 19 stwierdzono w Szpital wśród personelu.

Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na covid – 19

Czy pracownicy są zaszczepieni

Umożliwiono szczepienia wszystkim pracownikom i w większości są zaszczepieni.

Czy zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia covid - 19 - proszę opisać w jaki sposób

Opracowano procedury dotyczące postępowania w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia Covid19. Wprowadzono wykonywanie testów w kierunku SARS CoV2 u pacjentów w celu minimalizowania ryzyka zakażenia. Wprowadzono obowiązek zachowania odstępów, dezynfekcji rąk i noszenia masek dla pracowników, pacjentów (powyżej 4 roku życia) i opiekunów. Zapewniono dla wszystkich pracowników środki ochrony indywidualnej w zależności od narażenia (maski chirurgiczne, maski FFP2 i FFP3, fartuchy barierowe, kombinezony, rękawiczki, okulary, czepki, ochraniacze na buty, przyłbice). W okresach dużego narażenia na stanowiskach, gdzie było to możliwe wprowadzono pracę zdalną. Wprowadzono ograniczenie przemieszczania się po budynkach osób z zewnątrz, a załatwianie spraw pracowniczych ograniczono do niezbędnych, poprzez załatwianie większości spraw telefonicznie i mailowo. Wprowadzono odstępy pomiędzy stanowiskami pracy gdzie to było możliwe. Wydawano komunikaty i prowadzono szkolenia na temat bezpiecznego postępowania (dezynfekcja rąk, zakładanie i zdejmowanie środków ochrony indywidualnej) oraz stosowania odzieży roboczej.

Czy podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników

Cały czas zapasy środków ochrony indywidualnej były uzupełniane w celu utrzymania stałego dostępu dla pracowników. Zapewniano stały dostęp do środków do dezynfekcji skóry rąk oraz powierzchni. W wielu miejscach, zwłaszcza przy wejściach zamontowano dodatkowe dozowniki do dezynfekcji rąk.

Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym covid - 19 – proszę opisać

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

im. św. Ludwika w Krakowie

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków

tel.(12) 619 86 01, fax.(12) 619 86 10

e-mail: info@dziecieczszpital.pl, www.dziecieczszpital.pl

NIP: 6751199459, KRS: 0000009118



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO 9001:2015



Wprowadzono zarządzenie Zespołu Kryzysowego, iż Pracownik w momencie gdy poczuł się źle mógł w każdej chwili zgłosić się na izbę Przyjęć, gdzie miał wykonywane testy w kierunku SARS CoV2 (PCR lub antygenowy) i do czasu wyniku nie wracał już do budynku szpitala. Jeżeli stwierdził u siebie objawy infekcji w domu telefonicznie informował o nieobecności w pracy. Cały czas była możliwość telefonicznego kontaktu z członkami Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zgłoszenia zachorowania oraz konsultacji.

Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi covid - 19 , czy ma robiony pomiar temperatury - proszę opisać (można załączyć ankietę)

Ustawiono w obu wejściach bramki do pomiaru temperatury ciała oraz dezynfekcji rąk, a pracownik monitorował wyniki pomiarów temperatury i wykonywaną dezynfekcję rąk, dawał do wypełnienia ankietę i decydował o wpuszczeniu bądź nie wpuszczeniu na teren szpitala.

Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie covid – 19
Została wyodrębniona izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie covid – 19.

U wszystkich pacjentów były wykonywane testy w kierunku SARS CoV2.

Czy posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie covid – 19

Każdy pacjent ze stwierdzonym zakażeniem covid-19 był kierowany do Oddziału Chorób Zakaźnych, a do czasu transportu pacjent był izolowany w wyznaczonym pomieszczeniu Izby Przyjęć.

Ile potwierdzonych zakażeń covid - 19 stwierdzono w Szpital wśród pacjentów .

Odpowiedź: Stwierdzono w ciągu 2 lat pandemii covid-19 ok. 300 zakażeń covid - 19 wśród pacjentów przyjętych, a po wykonaniu przy przyjęciu testów i otrzymaniu pozytywnego wyniku covid -19, przesłanych do Oddziału Chorób Zakaźnych.

Ile potwierdzonych zakażeń covid - 19 stwierdzono w Szpital wśród personelu. W okresie od kwietnia 2020 do kwietnia 2022 stwierdzono ok. 140 zachorowań wśród pracowników, z czego w większości źródłem były kontakty domowe/rodzinne, gdyż w szpitalu wszyscy pacjenci, u których stwierdzono dodatni covid-19 byli przesyłani do Oddziału Chorób Zakaźnych.

Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na covid – 19



Nie zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na covid – 19.

Pytanie 17

Prosimy o podanie liczby wykonywanych w ciągu roku operacji

Odpowiedź: I – V. 2022 - 426 zabiegów

Pytanie 18

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 10.06.2022 r

Odpowiedź: Termin składania ofert został odpowiednio przesunięty.

Pytanie 19

Prosimy o informację czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle w trakcie budowy, montażu, rozbudowy i przebudowy.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 20

Prosimy o podanie lokalizacji, gdzie będą przeprowadzane prace budowlane wymagające pozwolenia, o których mowa w Załączniku nr 8 do SWZ nr 46/2022/Kraków oraz ich rodzaju i wartości.

Odpowiedź: Radziszów ul Podlesie 173 Budowa nowego budynku wraz z wyposażeniem. 20 mln

Pytanie 21

Prosimy o wyłączenie z treści SWZ z rozszerzenia o obiekty małej architektury zapisu dotyczącego szkód w namiotach, halach namiotowych, kioskach bez fundamentów, straganach, szklarniach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poprzedzenie treści wszystkich klauzul następującym zdaniem:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 23



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeniesienie klauzuli funduszu prewencyjnego do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 10.06.2022r

Odpowiedź: Termin składania ofert został odpowiednio przesunięty.

Odpowiedzi do pytań wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Z poważaniem,

Otrzymują:

- ✓ Strona internetowa zamawiającego
- ✓ a/a