


LEGENDA:

- inst. C.O. - powrót
- inst. C.O. - zasilanie

UWAGI:

1. Instalację C.O. wykonać z rur miedzianych łączonych lutem miękkim.
2. Przewody wody izolować termicznie.
3. Przejęcia przez ściany konstrukcyjne wykonać ochronnych rurach stalowych wypełnionych szczeliwem plastycznym niepowodującym korozji.
4. Zabezpieczenie przejść przewodów niepalnych przez przegrody wydzielania pożarowego wykonać masą ogniochronną dla instalacji z tworzyw sztucznych w klasie odporności ogniowej przegrody budowlanej.

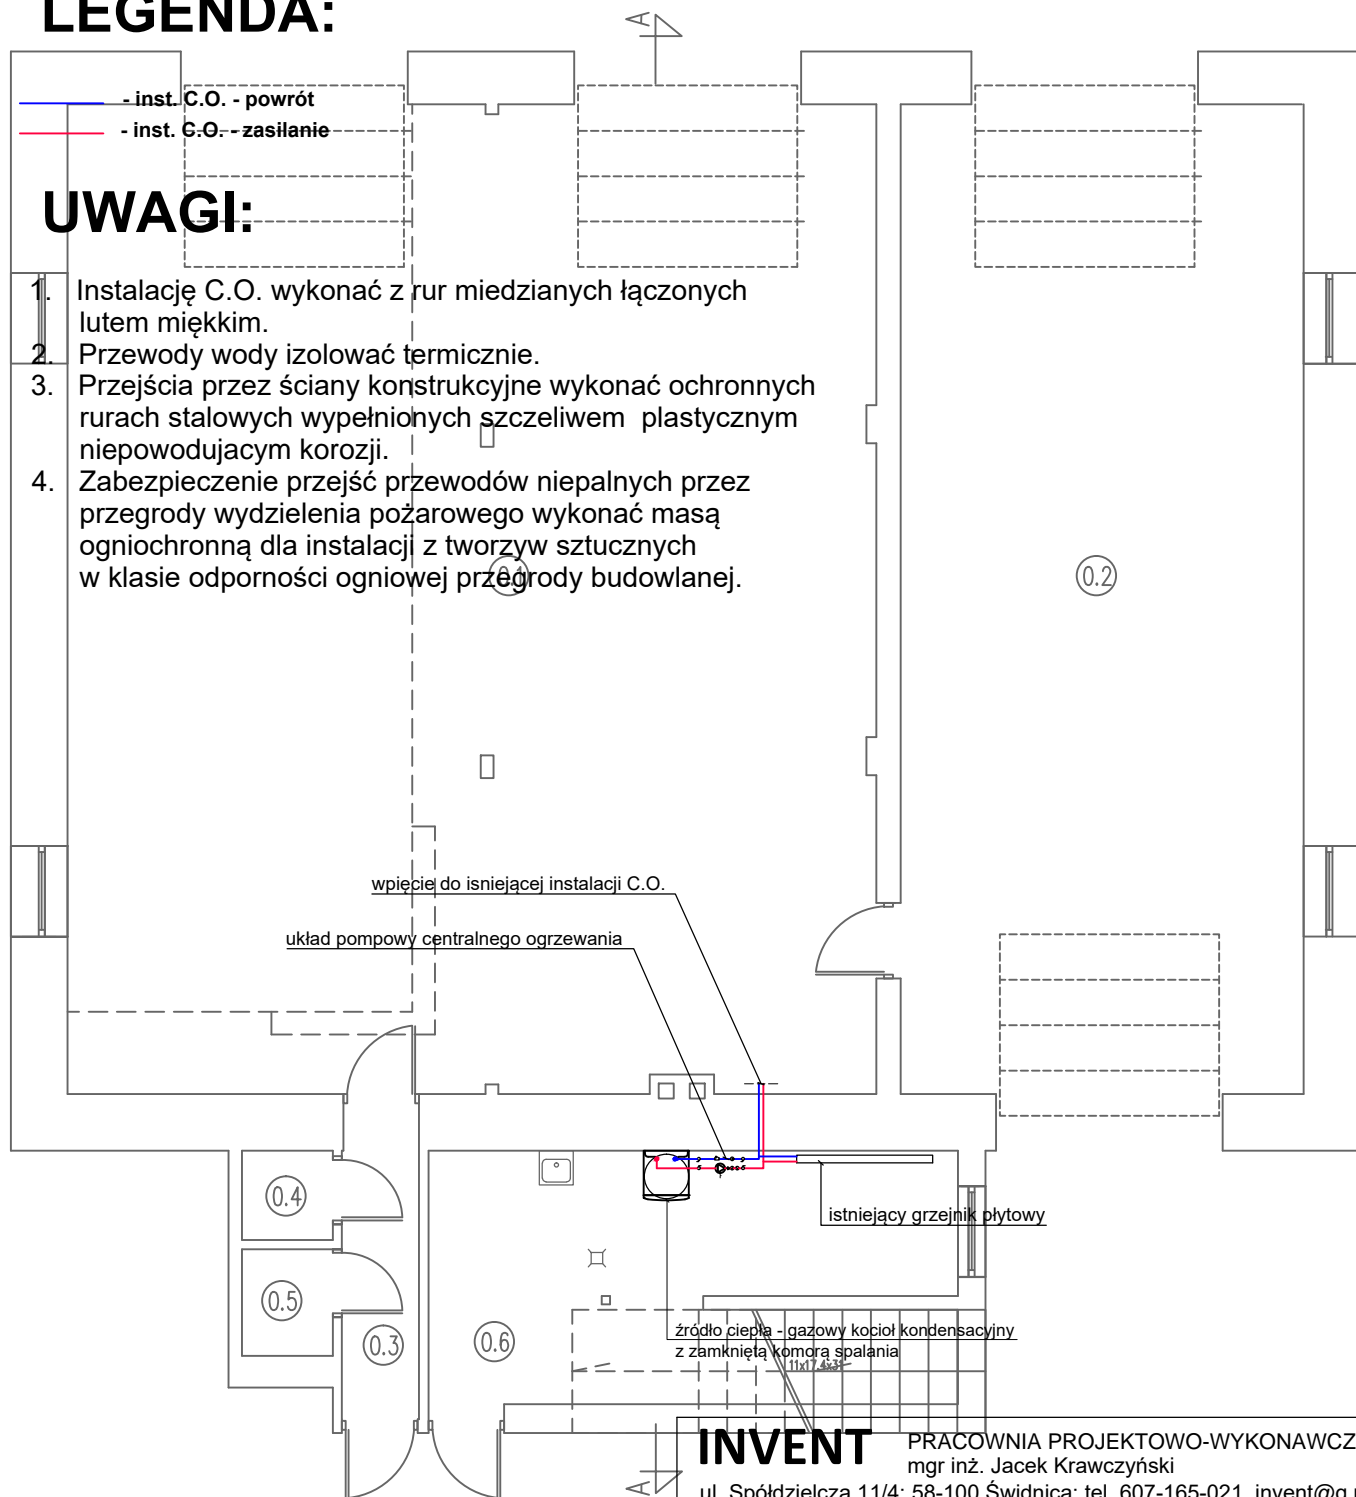

obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY OSP STRZEGOM - KOTŁOWNIA GAZOWA		
adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Al. Wojska Polskiego 14A, dz. 493, obręb 3 Śródmieście		
inwestor: Gmina Strzegom, 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38		
faza: PROJEKT WYKONAWCZY		
branża: INSTALACJE SANITARNE		
projektant/nr uprawnień: mgr inż. Jacek Krawczyński upr. nr ew. DOŚ/0419/PWBS/17		podpis:
sprawdzający/nr uprawnień: inż. Marta Kołodziej-Gancarska upr. nr ew. 136/DOŚ/07		podpis:
rysunek: RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.		
data: 16.06.2020r.	skala: 1:100	nr rysunku: IS-05