


proj.TK  
tabl. odw. dedyk.

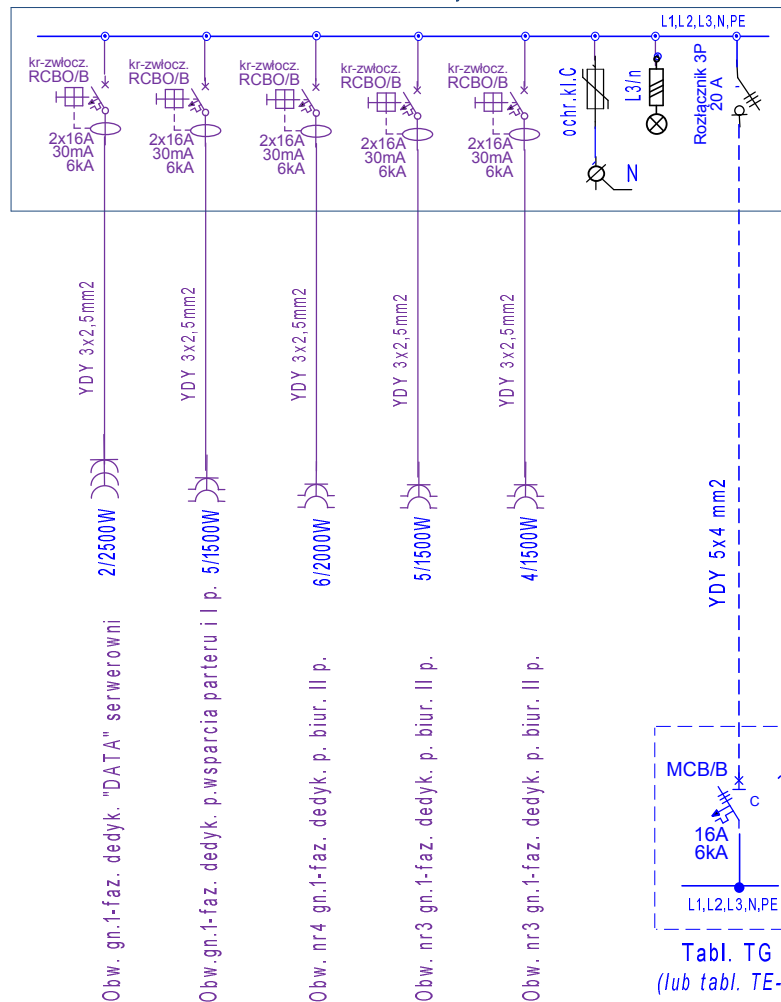


Rozdzielnica podtynk2x12  
IP40; II KL ochr.  
z drzwiczkami białymi

Pi = 9000 W  
kj=0,6  
Ps = ~5400 W

Układ przewodów: TN-S  
"Samocz. szybkie wyłączenie zasilania."

Uwaga: równomiernie obciążyć fazy



PiN.IN.EL

Obiekt: Modernizacja budynku komunalnego  
w Dębowcu, dz. nr1707/1; 1707/2  
Zad: Instalacje elektryczne wewnętrzne  
Inwestor: Gmina Dębowiec;38-220 Dębowiec 101

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA  
tablicy obw. dedyk.TK

Projekt:  
PT - Dębowiec

Data:  
Październik 2022r

Projektant: inż. Ludwik Więch

Upraw. nr GT-8341/42/77

Podpis:

Rys. nr  
E-7