


LEGENDA	
	CENTRALA SYSTEMU POŻAROWEGO
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU
	OPTYCZNA CZUJKA DWUSENSOROWA (OPT. DYMU+CIEPŁA)
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
	ADRESOWALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY
	Oprawa awaryjna LED 5W 3h
	Oprawa ewakuacyjna LED 3h
	Przeciwpozarowy wyłącznik prądu PWP UU - urządzenie uruchamiające
	Przeciwpozarowy wyłącznik prądu PWP US - urządzenie sygnalizujące
	Przeciwpozarowy wyłącznik prądu PWP UW - urządzenie wykonawcze
Przeciwpozarowy wyłącznik prądu PWP Wszystkie elementy (UU+US+UW) muszą być zestawem i muszą posiadać Krajową Ocenę Techniczną, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości użytkowych oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.	

-1.01	MAGAZYN ZIEMINAKÓW I JARZYN	11.63m2
-1.02	OBIERALNIA ZIEMNIAKÓW	9.61m2
-1.03	PRZEDSIONEK	3.31m2
-1.04	SZATNIA	3.31m2
-1.05	PRALNIA	3.49m2
-1.06	WC	1.72m2
-1.07	KOTŁOWNIA	22.98m2
-1.08	KUCHNIA	26.96m2
-1.09	PRZYGOTOWANIE MIĘSA I RYB	7.93m2
-1.10	MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH	13.67m2
-1.11	MAGAZYN	2.22m2
-1.12	ZMYWALNIA	9.17m2
-1.13	MAGAZYN	4.22m2
-1.14	MAGAZYN PODRĘCZNY	5.13m2
-1.15	KORYTARZ	14.76m2
-1.16	KORYTARZ	7.95m2
	SUMA	156.01m2

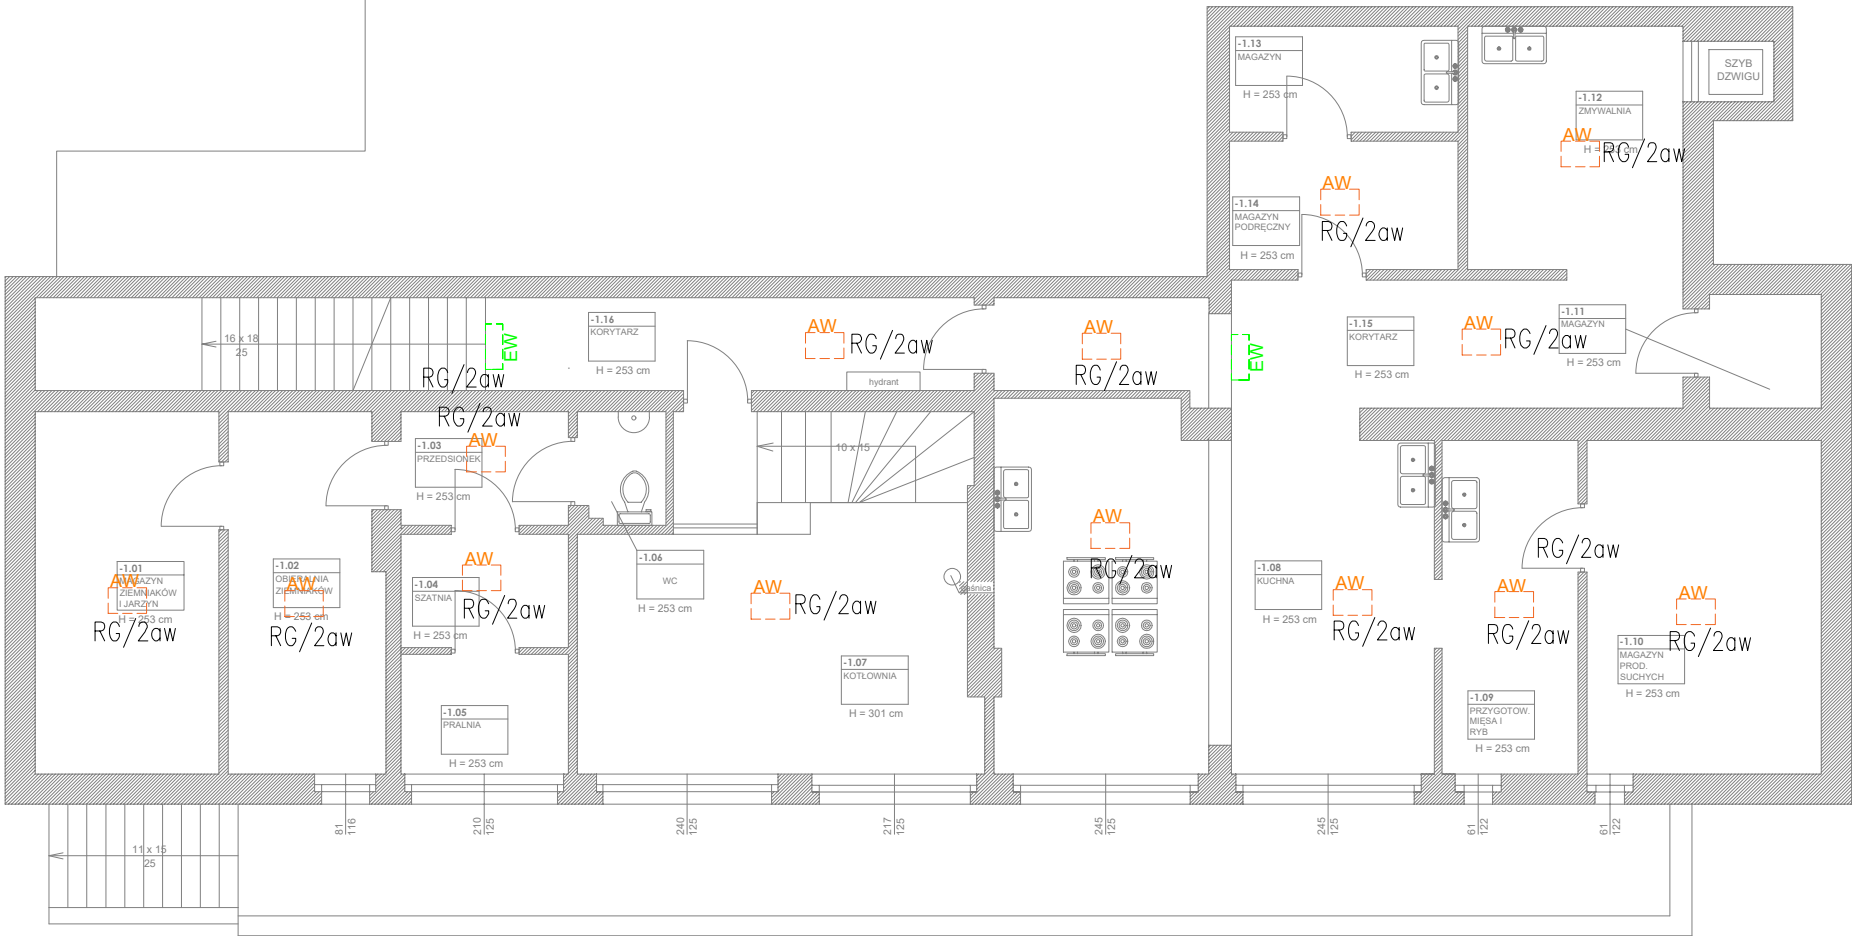

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
**BEIRA** BIURO PROJEKTOWE SP. Z O.O.  
adres: ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice  
e-mail: [biuro@beira.pl](mailto:biuro@beira.pl)  
telefon: 735 625 957  
strona: [www.beira.pl](http://www.beira.pl)

INWESTOR:  
PRZEDSZKOLE NR 39 W KATOWICACH,  
UL. GLIWICKA 212

ADRES INWESTYCJI:  
PRZEDSZKOLE NR 39 W KATOWICACH,  
UL. GLIWICKA 212

TEMAT:  
PROJEKT OŚWIETLENIA  
PRZEDSZKOLA NR 39 W KATOWICACH, UL. GLIWICKA 212

IMIĘ I NAZWISKO:		NR EWID.	PODPIS
GLÓW. PROJEKTANT	MGR INŻ. MARCIN GLINKA	SLK/9475/PWB/E21	
ZESPÓŁ			
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. RADOSŁAW MALINOWSKI	SLK/9471/PB/E21	
FAZA: PROJ. TECHNICZNO-WYKONAWCZY	BRANŻA: ELEKTRYKA		
SKALA: 1:100	DATA: CZERWIEC 2022		
TYTUŁ RYSUNKU: <b>RZUT PIWNICY - INSTALACJE OŚWIETLENIOWE</b>			
NUMER RYSUNKU: E-201		REWIZJA:	