
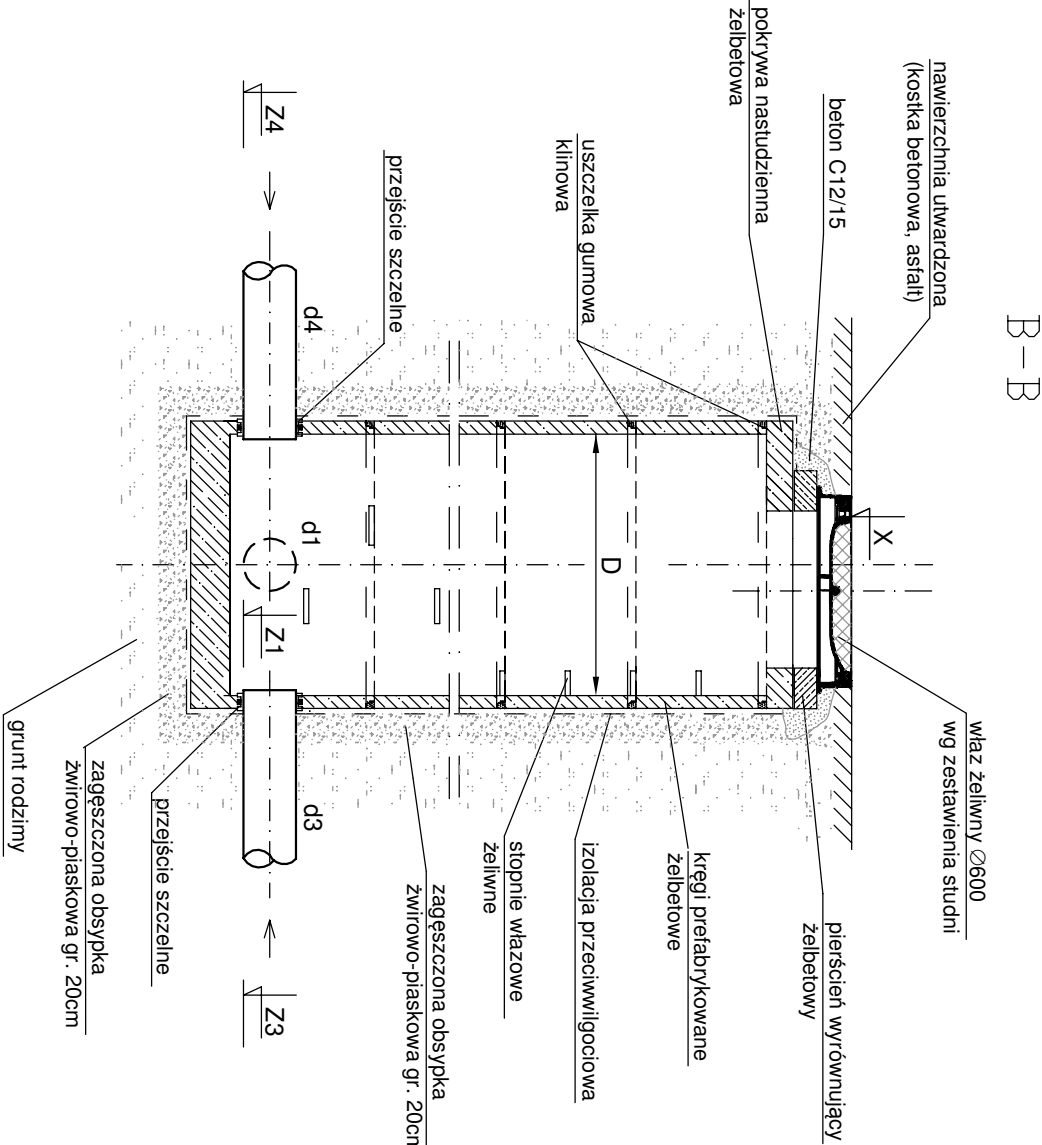


SCHEMAT STUDNI Z KREGÓW ŻELBETOWYCH
BEZ OSADNIKA I PIERŚCIENIA ODCIĄŻAJĄCEGO



UWAGI:
1. Oznaczenia na rysunku wg tabeli 1

Investor Gmina Brodnica ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica		Biuo projektowe Usługi Inżynieryjne "NOVUMINIZ" Piotr Witkowski 87-300 Brodnica ul. Wiejska 11A tel./fax 561649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail: novuminiz@vp.pl	
Adres obiektu Karbowo, gm. Brodnica dz. nr 339/5, 339/26, 349/27, 339/29, 339/38, 339/46, 339/54, 339/56, 336/24, 337/6, obręb 0007 Karbowo dz. 2341, obręb 0001 Brodnica-Miasto		NOVUMINIZ	
Bransza Sanitarna		Data oprac. 07/2020	
Projektant mgr inż. Piotr Witkowski KUP/0056/POOS/09 specjalność: instalacje sanitarne bez ograniczeń Asystent projektanta mgr inż. Marcin Łąpkiewicz		Stadium Projekt budowlany	
Objekt Przebudowa drogi gminnej w ulicy Fumiankowej poprzez budowę kanalizacji deszczowej		Tytuł rysunku Schemat studni z kregów żelbetonowych bez osadnika i pierścienia odciążającego	Skala - Nr rysunku 5