


SKALA 1:100

1.01	Pomieszczenie konserwatorów pow.8,35 m ²
1.02	WC pow.2,36 m ²
1.03	Warsztół pow.12,65 m ²
1.04	Wymienikownia pow.25,1 m ²
1.05	Zbiornik+pompy wodne pow.24,86 m ²
1.06	Magazyn wazyw i owoców pow.37,4 m ²
1.07	magazyn opokowon pow.10,63 m ²
1.08	dzwig pow.2,64 m ²
1.09	komunikacja pow.25,8 m ²
1.10	sztabia pow.18,7 m ²
1.11	Lazienka pow.5,2 m ²
1.12	Magazyn pow.11,8 m ²
1.13	Wentylatornia pow.32,1 m ²
1.14	Magazyn sprężu szkolnego pow.28,9 m ²
1.15	Magazyn sprężu szkolnego pow.35,48 m ²
1.16	Wodociąg pow.14,97 m ²
1.17	Magazynek pow.5,5 m ²
1.18	komunikacja pow.12,7 m ²

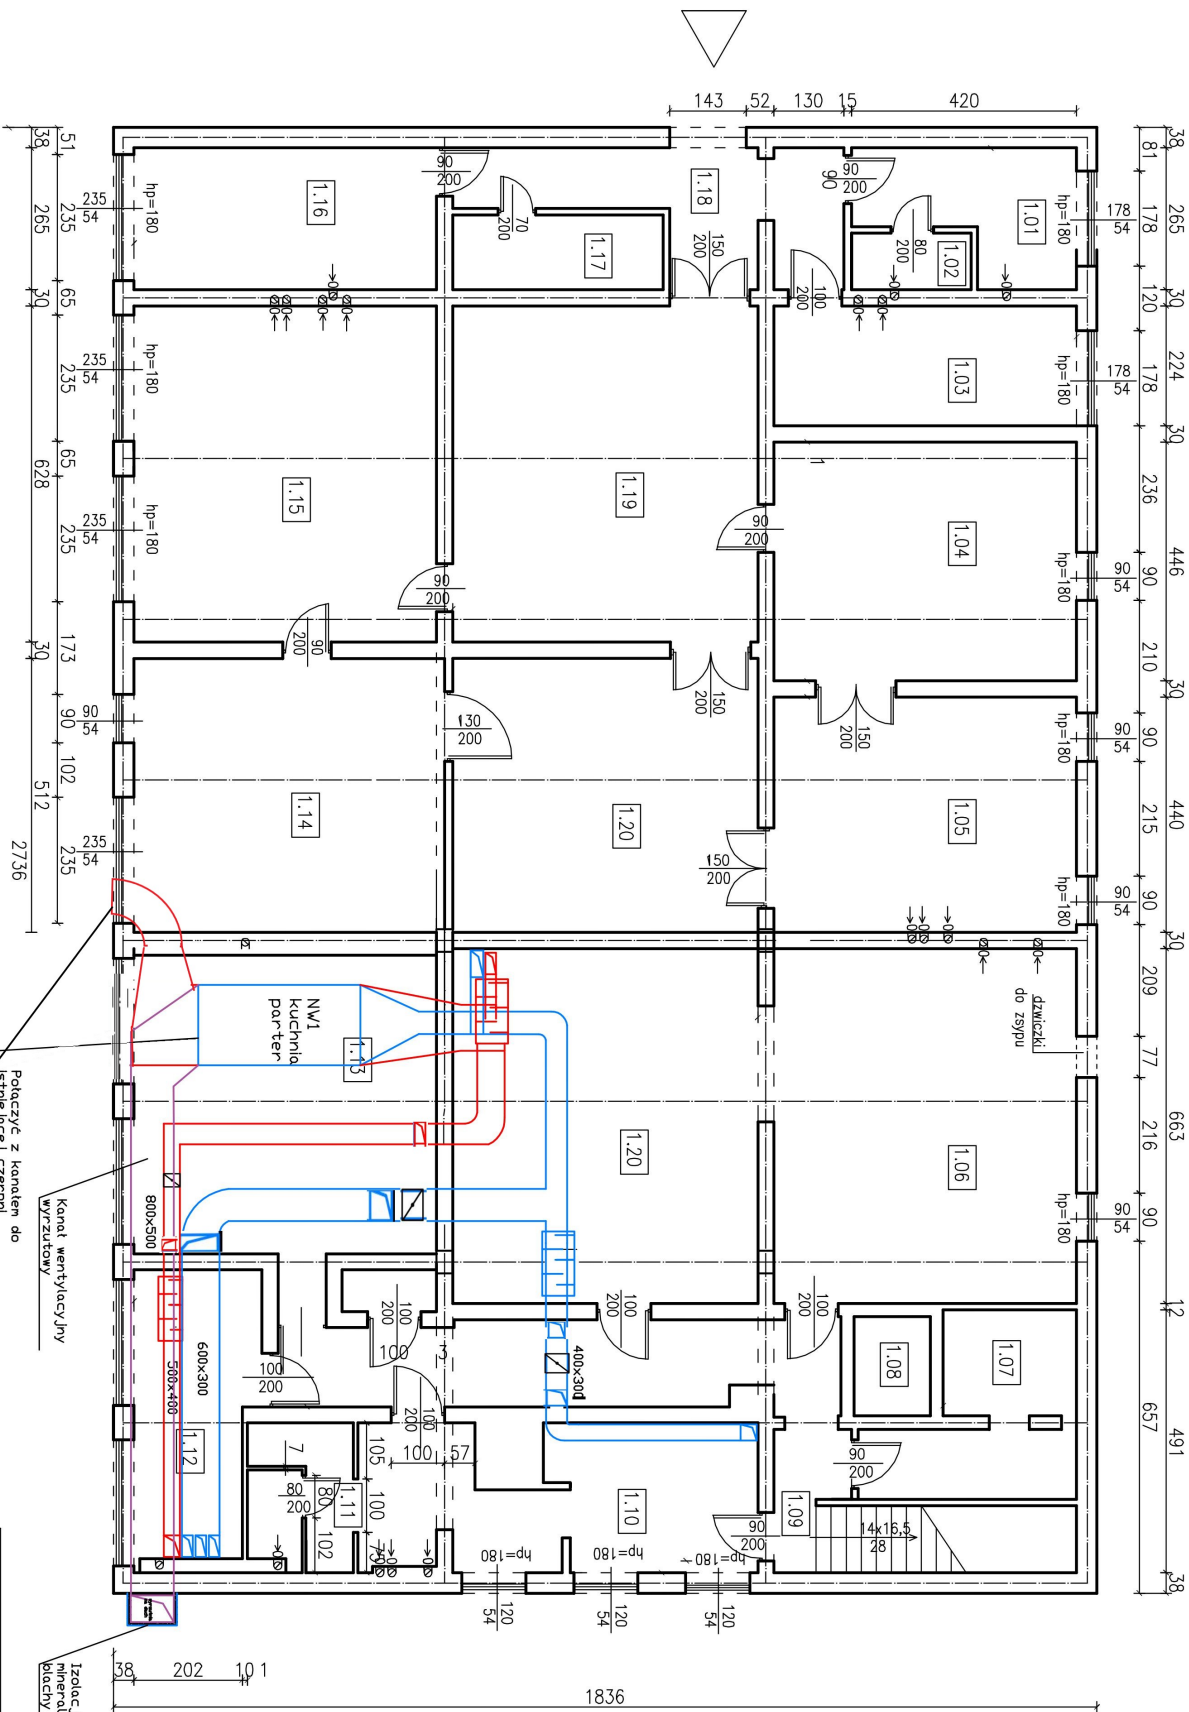

1.19	Magazyn pow.35,7 m ²
1.20	Magazyn sprzętu szkolnego pow.29 m ²
1.20	Magazyn pow.37,7 m ²

Centrala wentylacyjna stółwka
N/W = 6000/3300 m³/h
Spręż dystrybucyjny: 400/600 Pa
Zasilanie elektryczne: 3x400V
Nagrzewnica wodna: 43 kW
Wymiennik glikolowy
Dodatkowe filtry metalowe G2 na wylęgu

OBIEKT		MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ul. Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno	
BRANŻA		INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	
TYTUŁ PROJEKTU		RZUT PIWNICY –BUDYNEK A	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jan Misnakiewicz upr. nr.46/75	SKALA	DATA
		1:100	04.2022r.
		Nr rys.	A-1