



CHEMAT TABLICY TOS

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączenie zasilania
Stosować tablicę IP40-IPK08 drzwi pełne z zamkiem mechanicznym
Wym: 1100x625x208

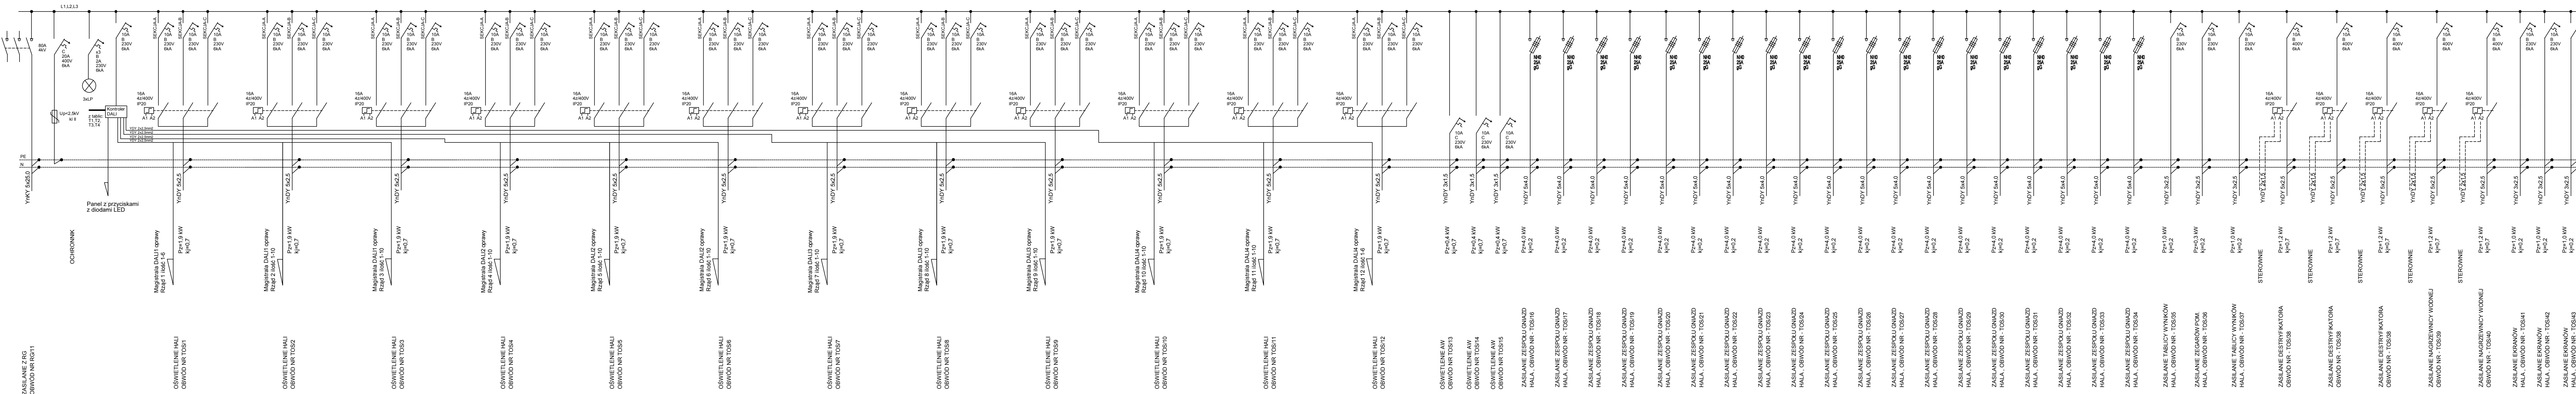

		GPM PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA S.C. ul. Pamiątkowa 2/37 61-612 Poznań 18/IX 06/10 24.91.20 biuro@gpm.pl			
		Numer umowy: Branża: ELEKTRYCZNA Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY			
Inwestor:		MIASTO BYDGOSZCZ UL. ŻERULIKA 1 85-103 BYDGOSZCZ BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO SPORTOWEGO + HAŁI LOKALIZACYJNEJ I STRZELECTWA SPORTOWEGO, NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ZAWISZA" W KAMARCI INWESTYCJI PN.			
Nazwa inwestycji:		"WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOŚTORYSOWEJ BUDOWY WIELOFUNKCYJNEGO SPORTOWEGO + HAŁI LOKALIZACYJNEJ I STRZELECTWA SPORTOWEGO, Z PEŁNĄ PIERWSZĄ WYPOSAŻENIOWĄ INWESTYCJĄ, NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ZAWISZA" PRZY UL. GDAŃSKA 163 W BYDGOSZCZY."			
Lokalizacja inwestycji:		KOMPLEKS SPORTOWY ZAWISZA UL. GDAŃSKA 163, BYDGOSZCZ, DZIAŁKA NR 4/22, obręb 0122			
Projektanci:	ELEKTRYCZNA	mgr inż. Wiesław Kąpoli	mgr inż. WYBOSZCZ	PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA S.C.	
Opracowanie:			mgr inż. WYBOSZCZ		
Sprawdzający:	ELEKTRYCZNA	mgr inż. Marcin Gątniewski	mgr inż. WYBOSZCZ		
Treść rysunku:					
SCHEMAT TABLICY TOS					
Data rozpoczęcia projektu:		Sporządził:	Data:	Nr rysunku:	Skala:
Ostatnia modyfikacja:			07.2023	E-12	---
Uwaga: Projekt architektoniczny rozpatrywany, jeżeli w projekcie branżowym, w którym jest zawieszony, przewidziano lub uzasadniono rozbieżność z przeznaczeniem przez jego właściciela, właściwość adresematną.					