


SCHEMAT IDEOWY tabl. TE
dla pom. żłobka

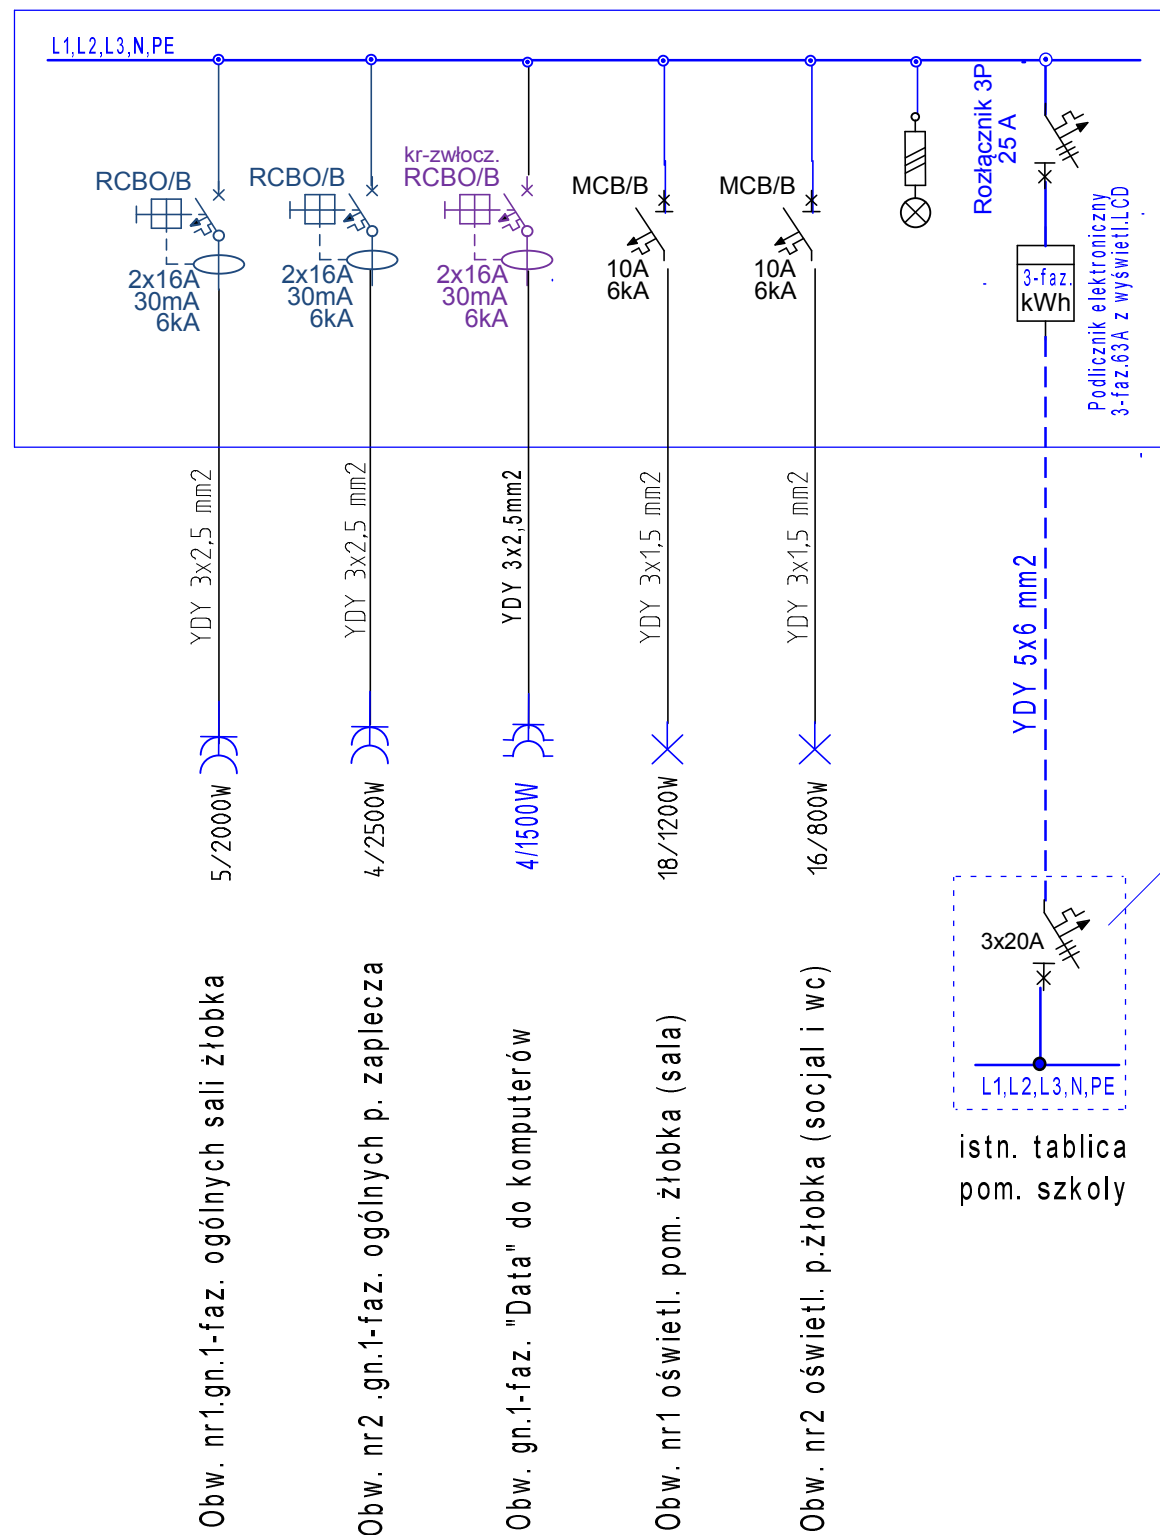

proj. TE


Rozdzielnica podtynk. 2x12
IP43; II KL ochr.
z drzwiczkami pełnymi.

$P_i = \sim 8000 \text{ W}$
 $P_s = \sim 7000 \text{ W}$

Przewidzieć rezerwę modułową
w rozdzielni TE


Układ przewodów: TN-S (L1,L2,L3,N,PE)
"Samocz. szybkie wyłączenie zasilania."

Dobudować zabezpieczenie
na istn. tablicy



istn. tablica
pom. szkoły

Legenda

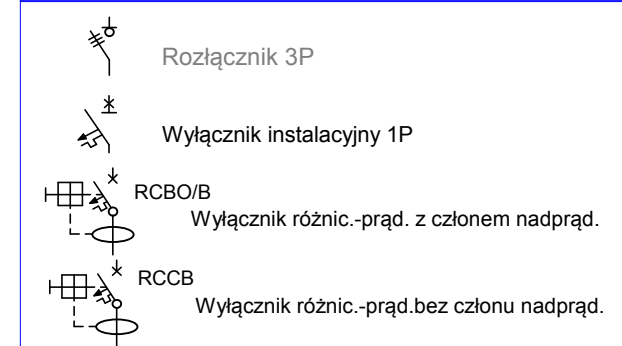

UWAGA: Ostateczną wielkość zabezpieczeń obwodów dobierać do faktycznych mocy instalowanych urządzeń