
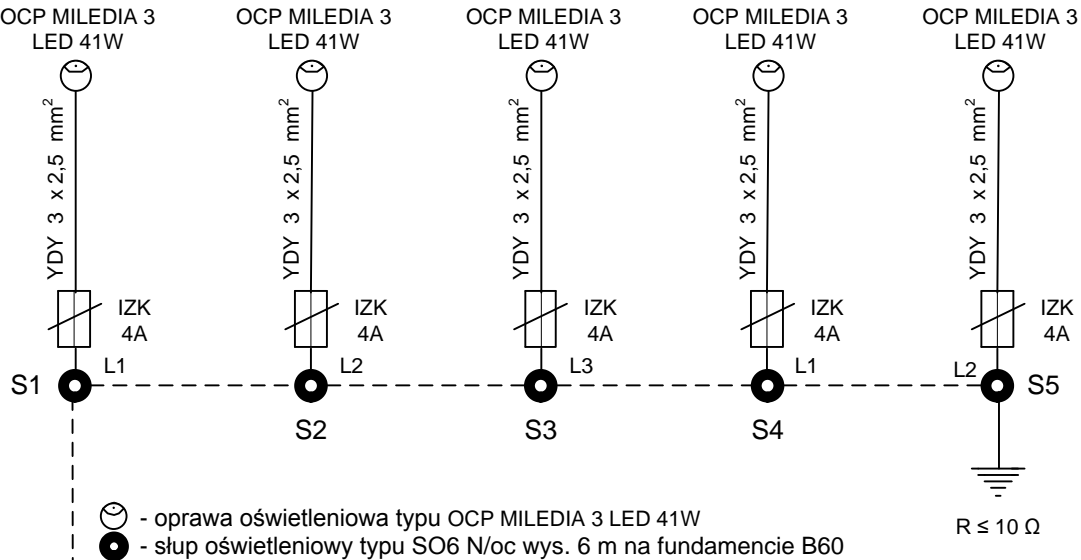
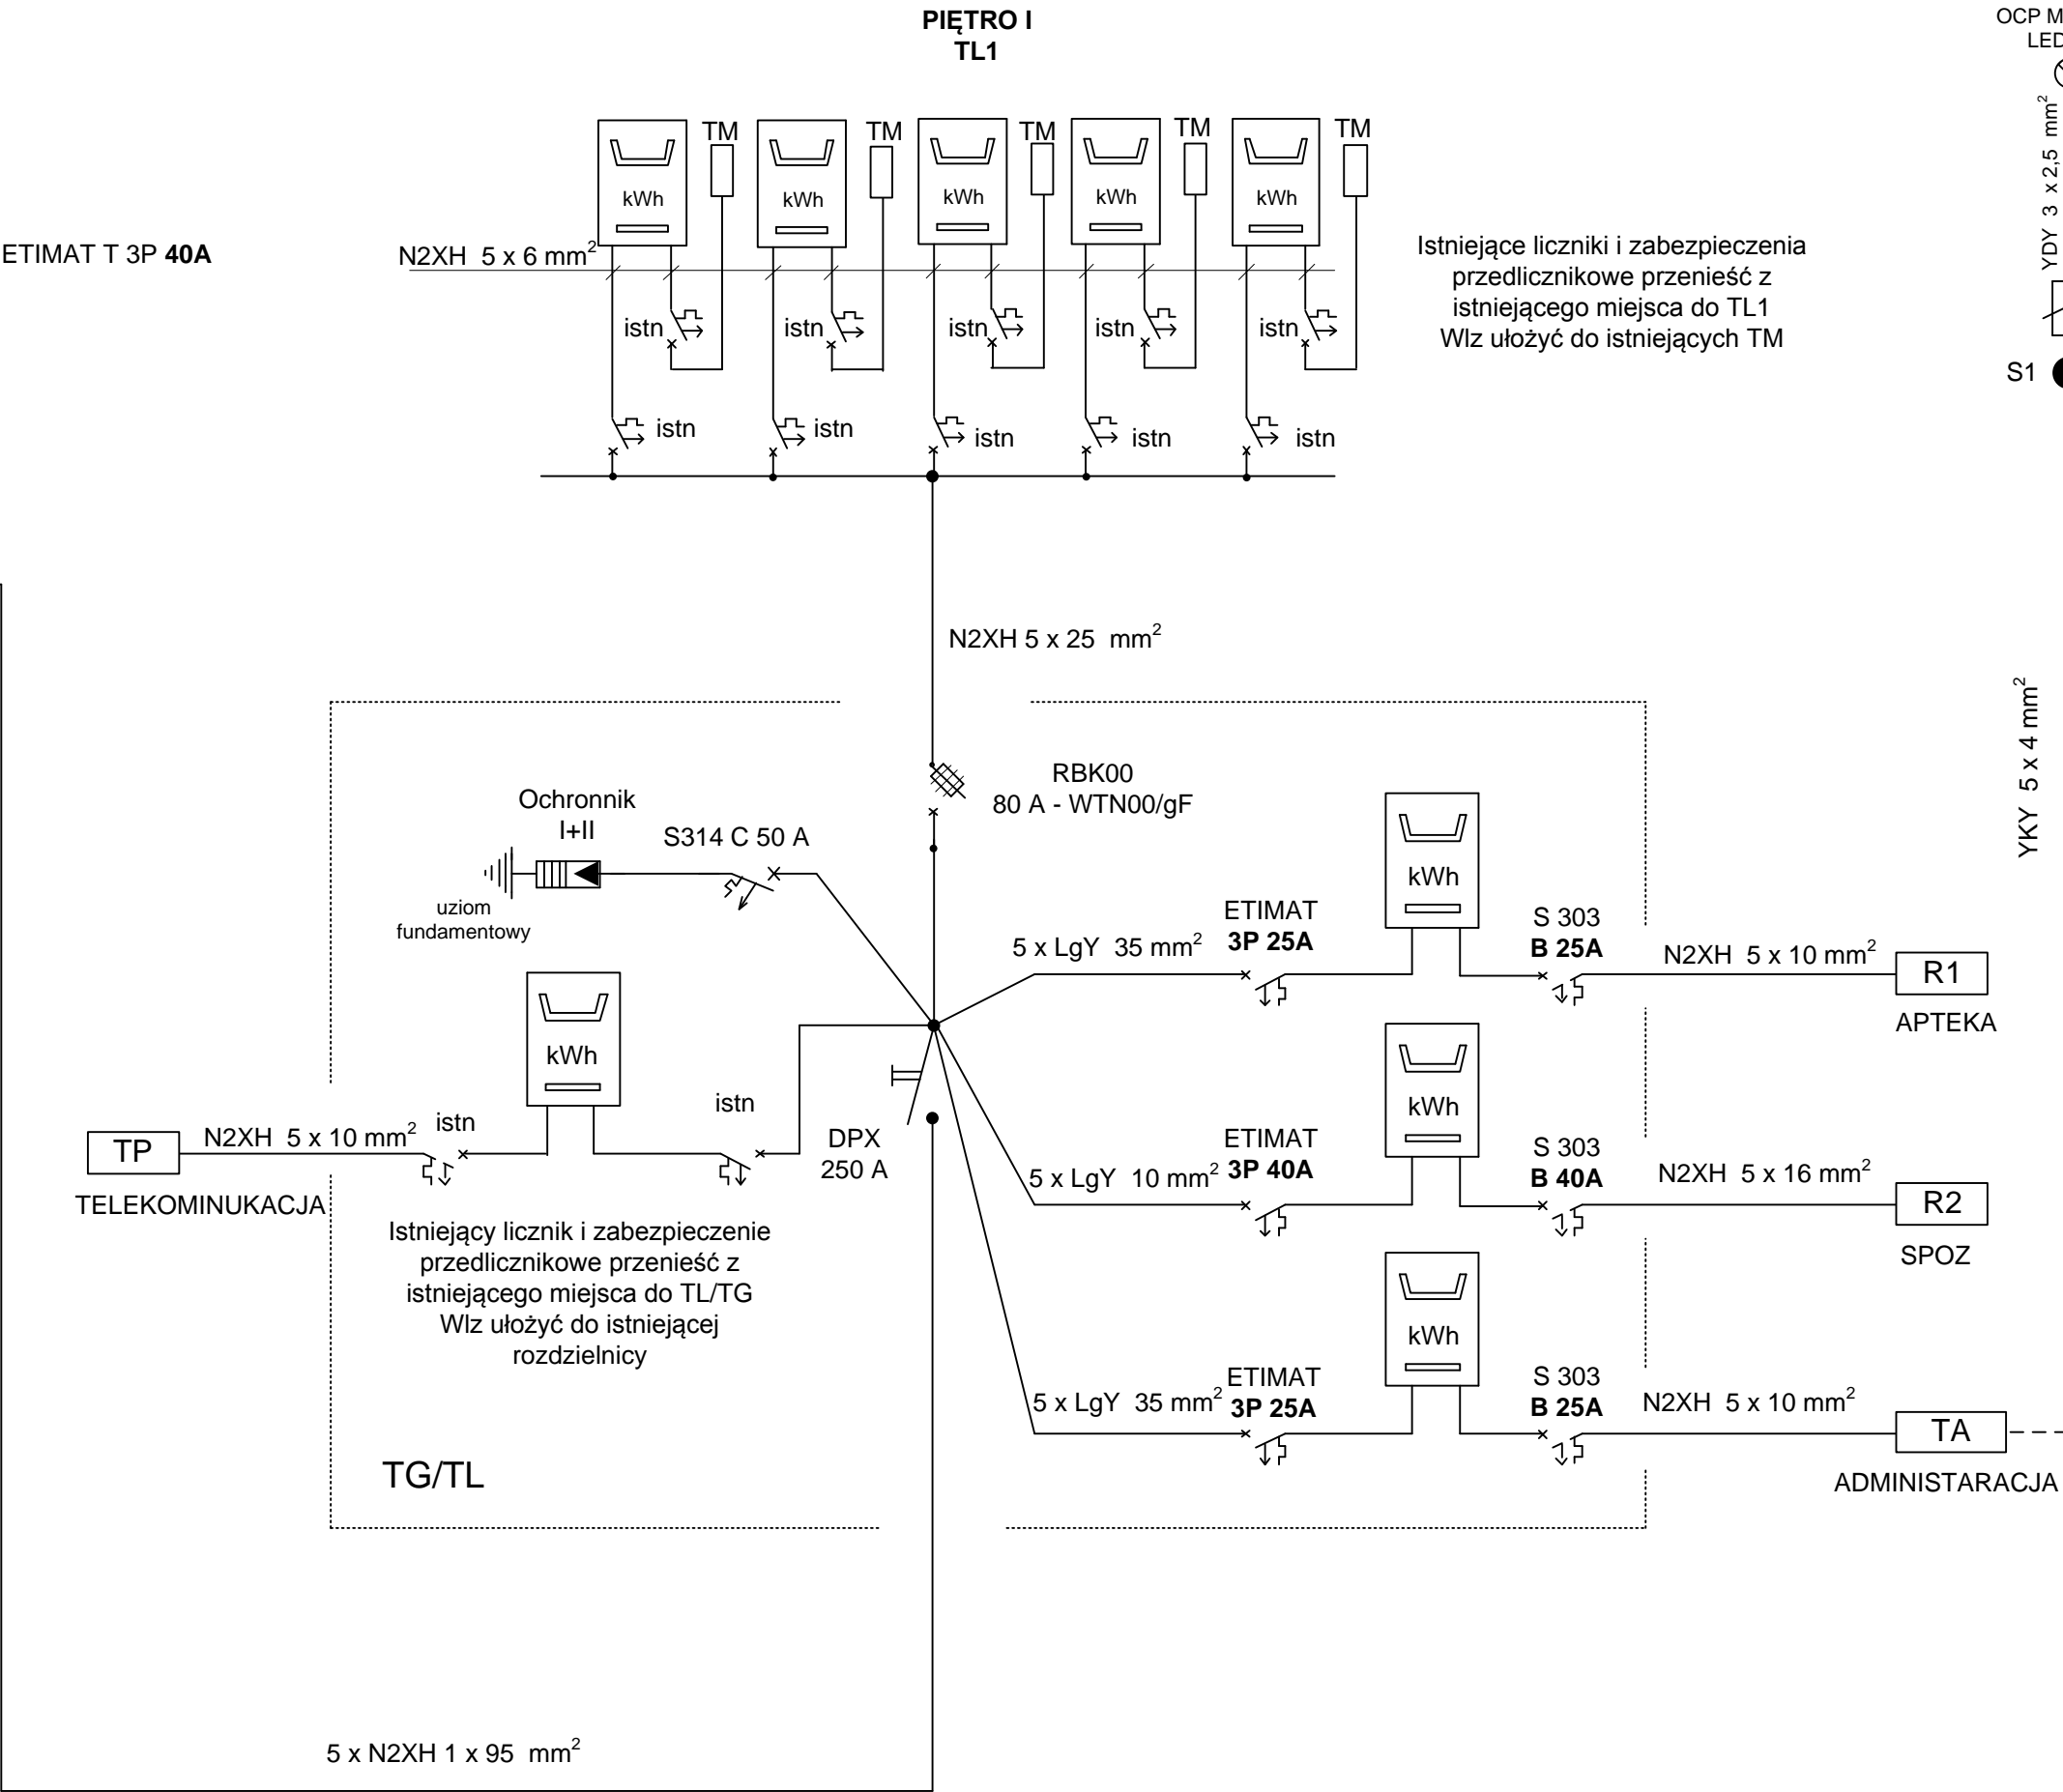


UWAGA :

1. Zabezpieczenie przedlicznikowe istniejące oraz typu 2 x ETIMAT T 3P **25A**, ETIMAT T 3P **40A** przystosowane do plombowania.

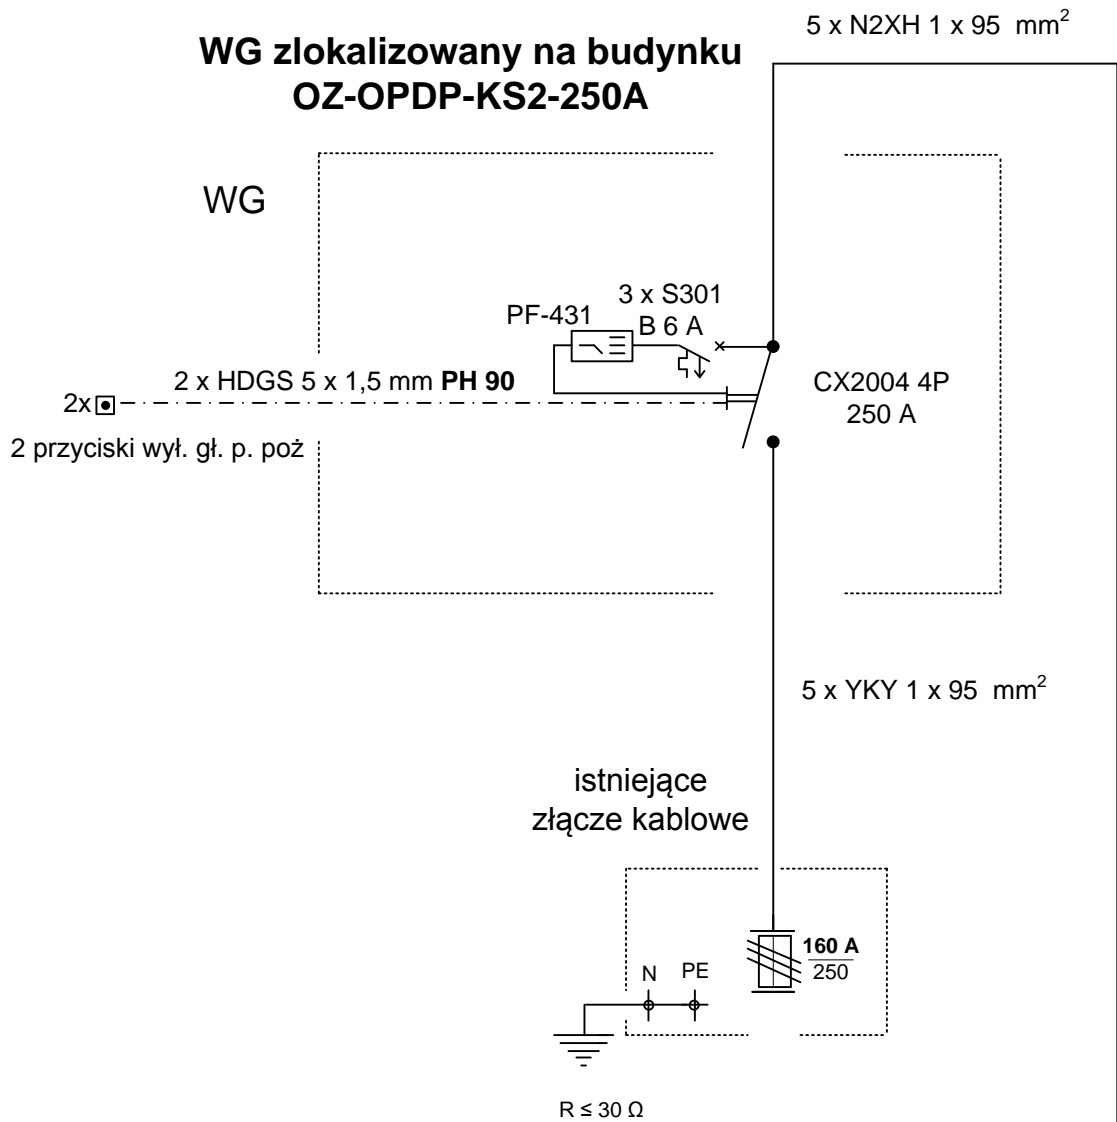

PRACOWNIA PROJEKTOWA * E N E R G O – L I P E X * ZŁOTORIA K/ TORUNIA			
ADRES OBIEKTU ul. Osiedłowa 1 Turzno gm. Łysomice dz. nr 305	INWESTOR Gmina Łysomice ul. Warszawska 8 87 – 148 Łysomice	SKALA	
		DATA 06.2024	
PROJEKTOWAŁ inż. Michał Lipiński upr. KUP/0090/POE/20 W spec. instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych		SPRAWDZIŁ mgr inż. Rafał Drygałski nr upr. POM/0184/POOE/08 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych	
RYSUNEK Schemat główny zasilania.			NR. RYS . E – 01