


Przebiecie na trybunę
2x HDGs 2x2,5 E90
kontynuacja linii głośnikowych 35 i 36

Przebiecie z piwnicy 2xHDGs 2x2,5 E90
kontynuacja linii głośnikowych 35 i 36

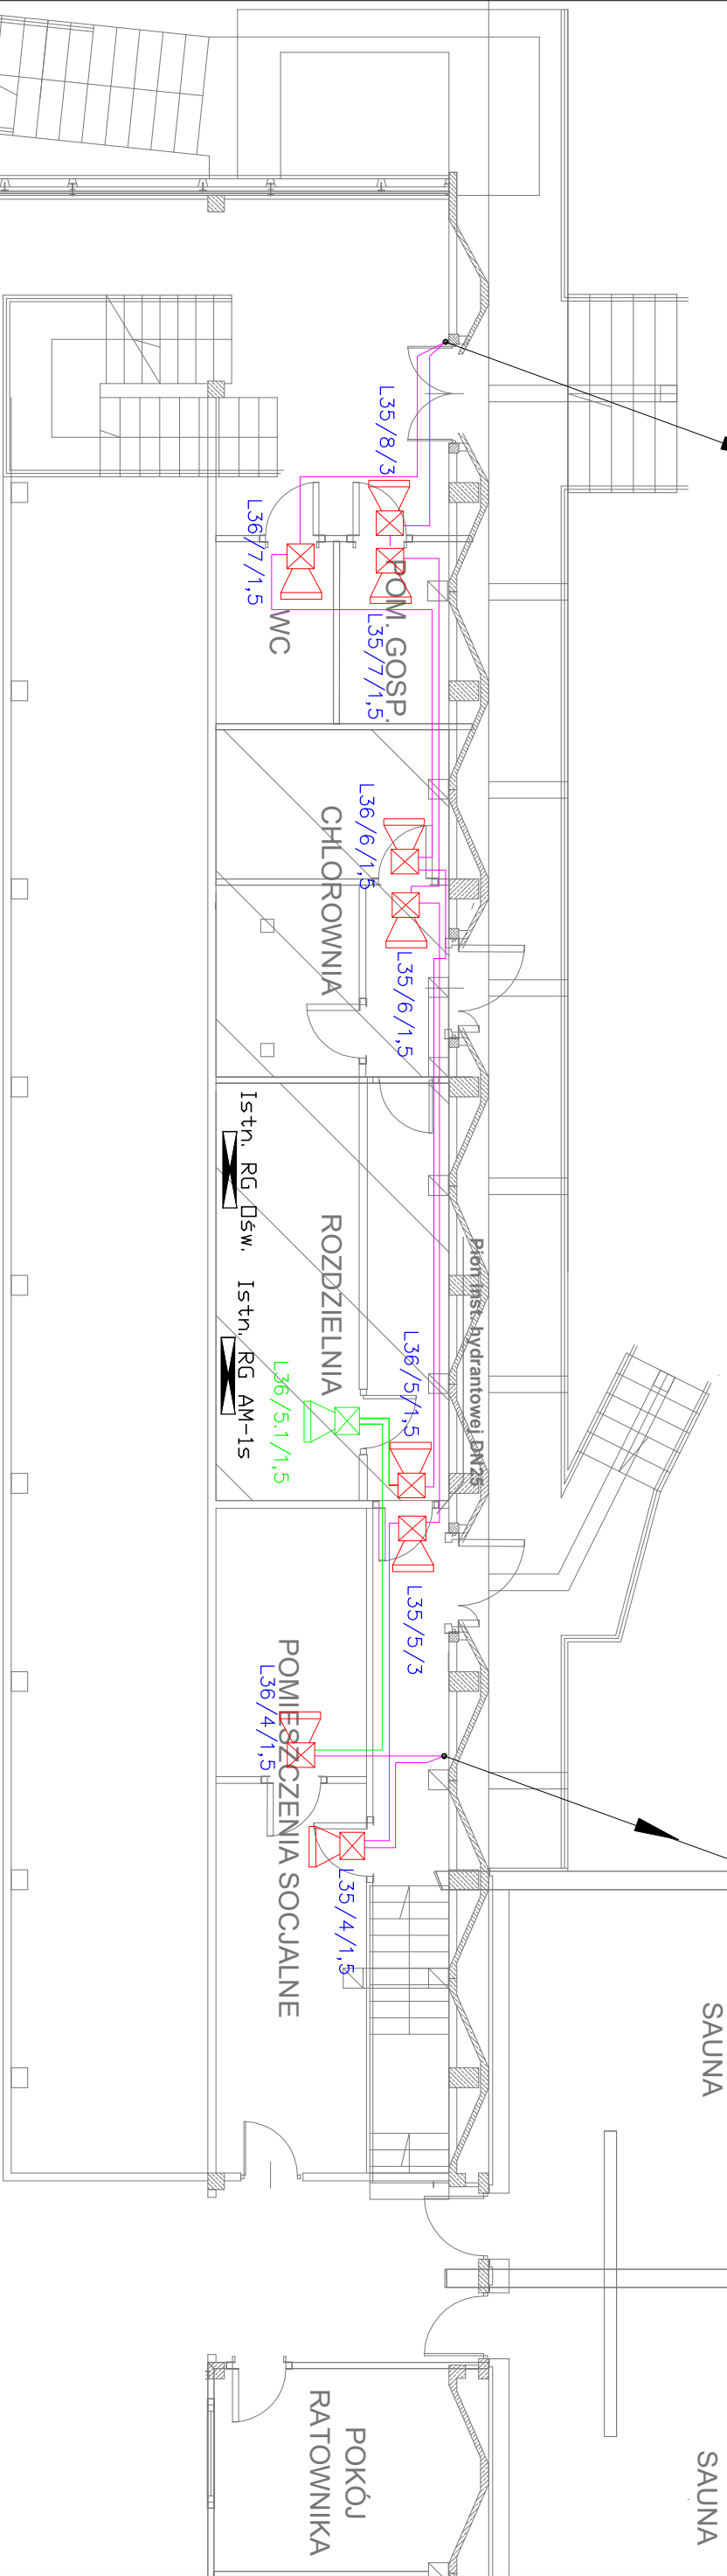

HP25N(16)30L

LEGENDA	
	istn. głośnik w obudowie LBC 30/18/01
	istn. przewód HDGs 2x2,5 E90
	proj. głośnik w obudowie LBC 30/18/01
	BASEN: przewód HDGs 2x2,5 E90

Uwaga: Ze względu na rozbudowę istniejącego systemu SSP i DSO, konieczne jest użycie urządzeń tych samych producentów z uwagi na ich kompatybilność z istniejącymi systemami zainstalowanymi na budynku. Zgodnie z ustawą PZP możliwe jest użycie nazw własnych

Jednostka projektowa:	<div><div>LUBSANIT Przemysław Głazdziła ul. J. Wronieckiego 3/18 20-492 Lublin tel./fax 81 444 45 51</div></div>				
Inwestor:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o.o				
Nazwa i adres inwestycji:	Modernizacja instalacji wentylacji na obiekcie Krytej Pływalni "Strefa H2O" przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie				
Branża:	Branża elektryczna				
Projektant:	mgr inż. Adrian Łątkowski LUB/0085/POOE/12				
Sprawdzający:	mgr inż. Norbert Gajda LUB/0068/PWBE/15				
Treść rysunku:	RZUT POZIOMU 0 - instalacje DSO				
Data	Nr rys.	Faza	Skala	Format	Strona
SIERPIEŃ 2022	E04	PT	1:100	297x420	18