

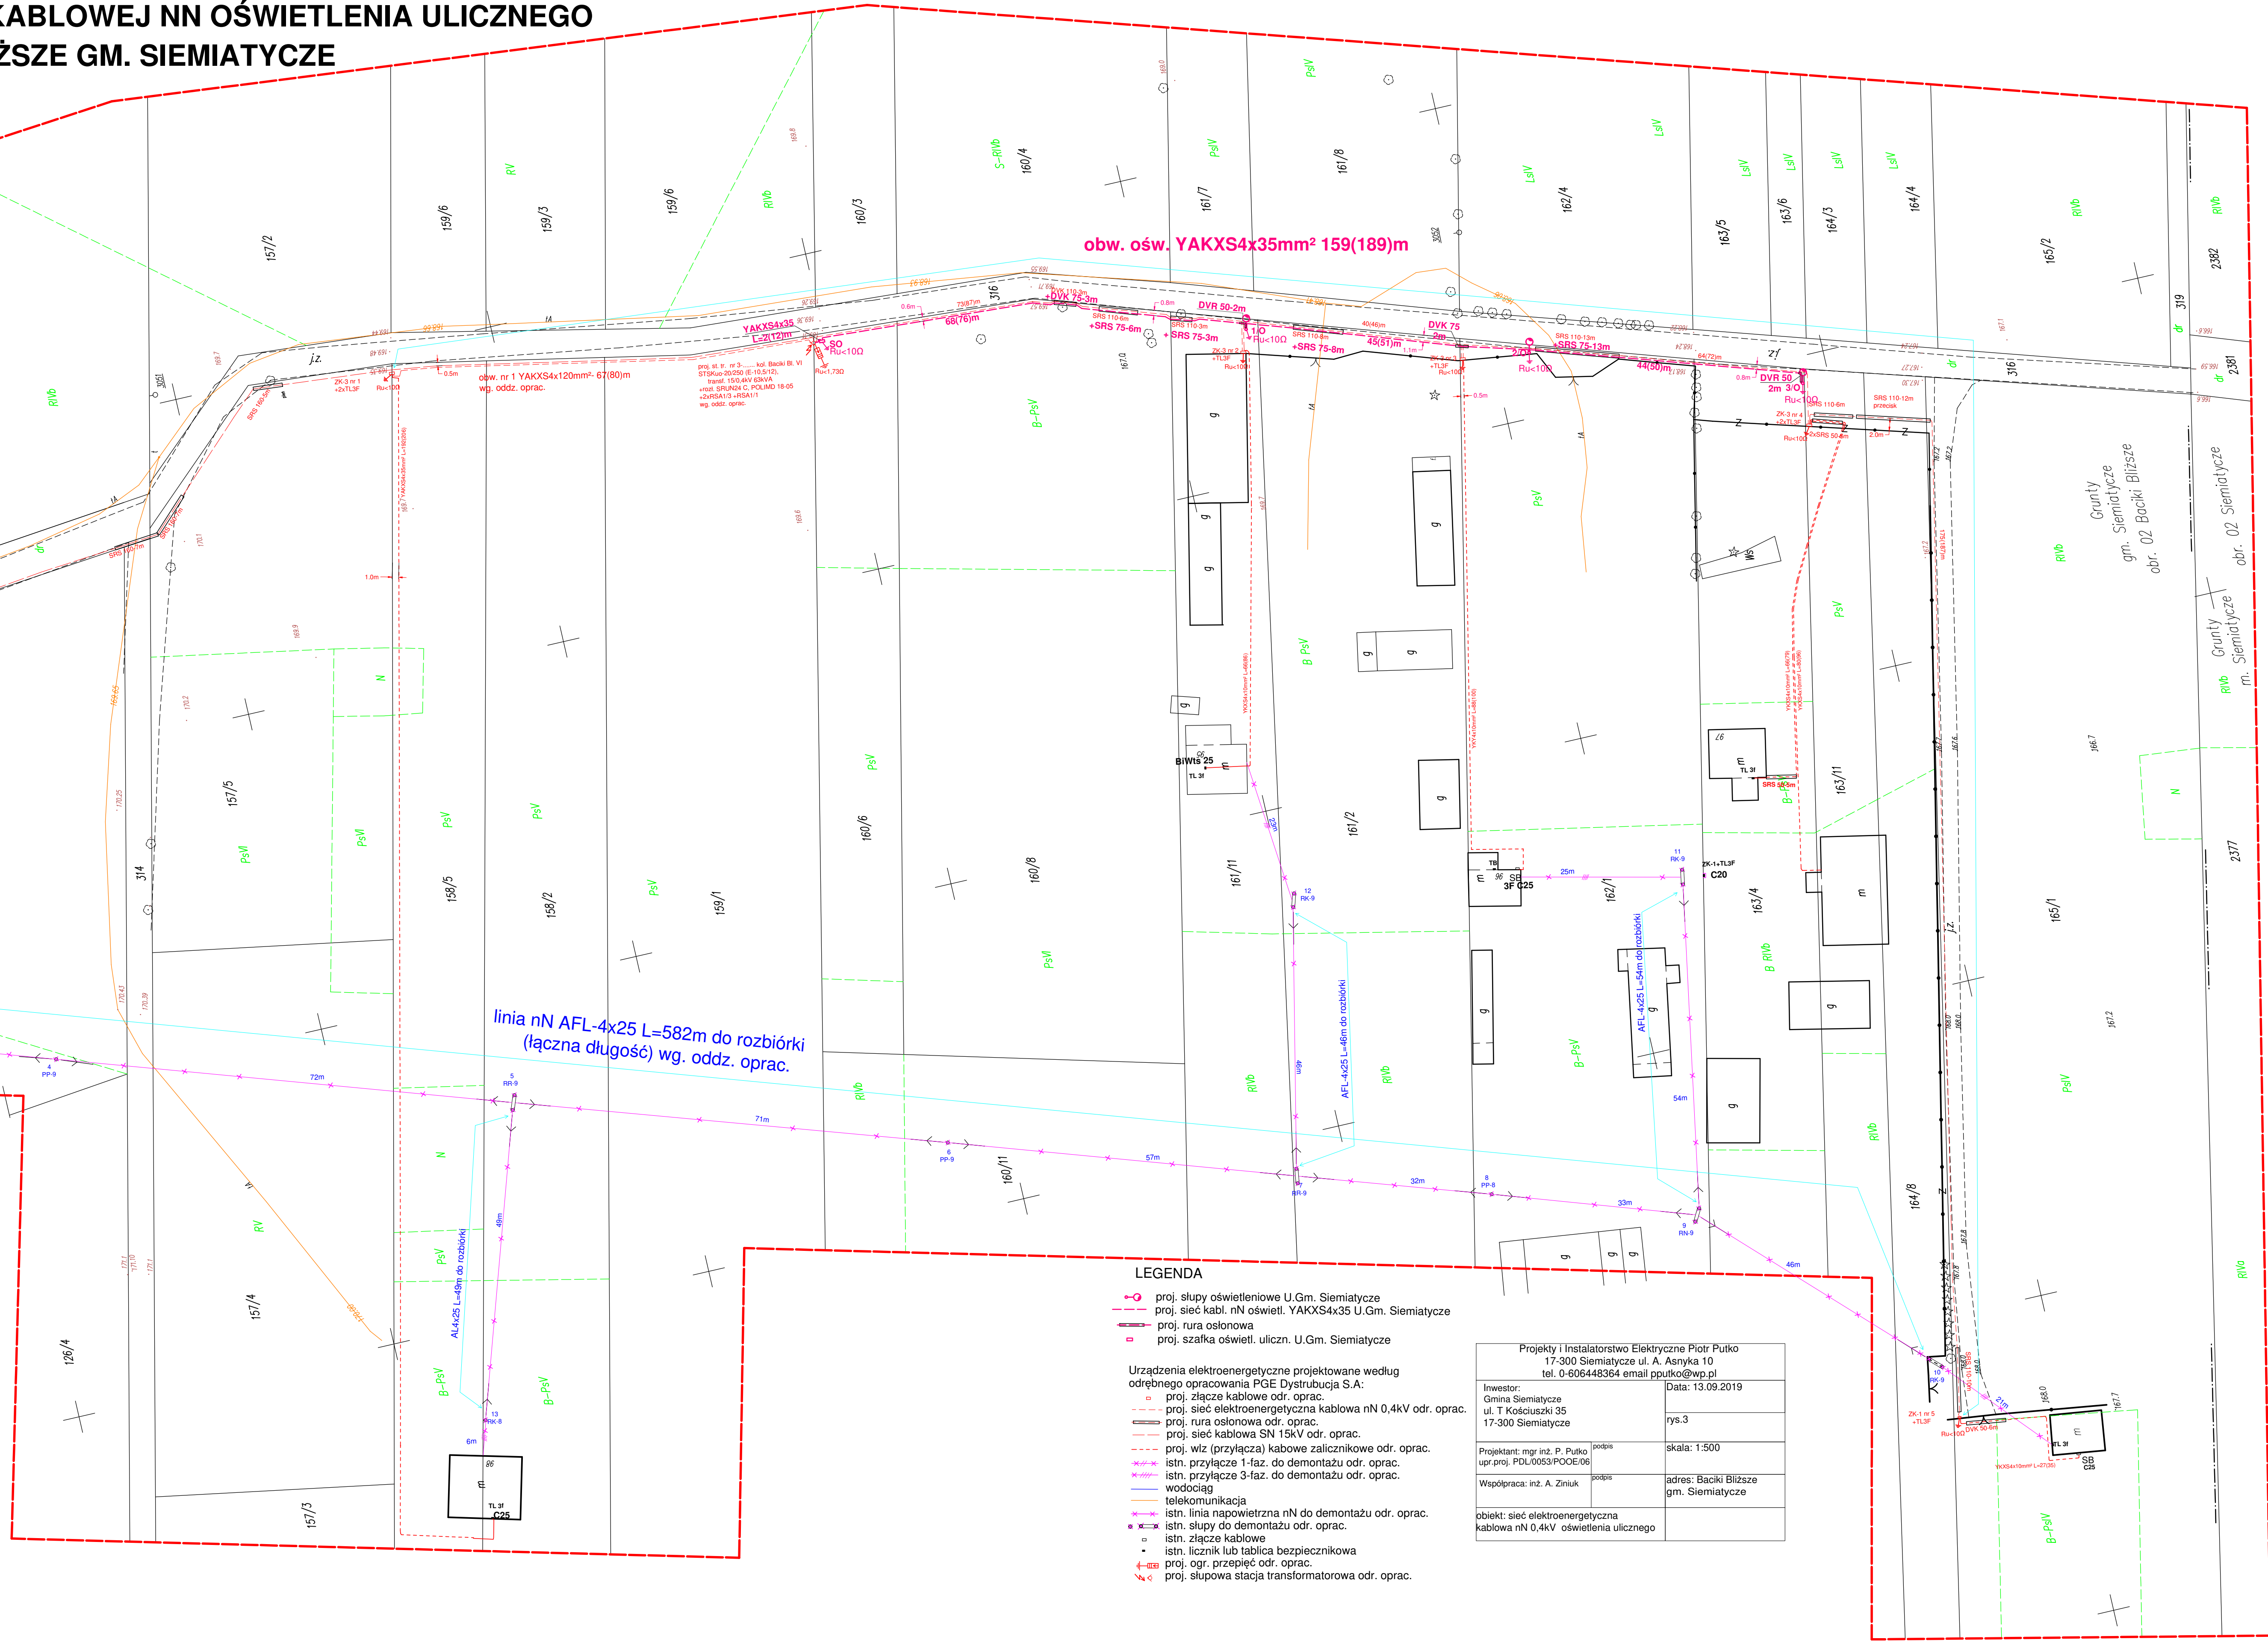
Wzgodnie z Rozumieniem Ewangelii
Biskup Podlaski pod naciskiem zgodności
z ~~dotychczasową~~ dotychczasową praktyką
Tęże ugrupowanie składowe z katechetyczną
i profanizacją zaprzeczaniem i taryfą
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Pojęcie biskupa i wyznaczenia nie podlega
dyskusji w tym względzie.
Biskup Podlaski dr. ... 04-12-2017.





Dok. oga 1-6 w zakresie stacji uN

Uzgodniono dnia 5.12.2019

 podpis
 Z. WÓJTA
 inż. Wiesław Klepacki
 KIEROWNIK REFERATU
 KOLNICTWA, GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIAMI I INWESTYCJI

URZĄD GMINY SIEMIATYCZE
 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35
 tel. 085/ 655-28-60, fax 655-29-11



- LEGENDA**
-  proj. słupy oświetleniowe U.Gm. Siemiatycze
 -  proj. sieć kabł. nN oświētł. YAKXS4x35 U.Gm. Siemiatycze
 -  proj. rura osłonowa
 -  proj. szafka oświētł. uliczn. U.Gm. Siemiatycze

- Uzrządzenia elektroenergetyczne projektowane według odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.
- o proj. złącze kablowe odr. oprac.
- o proj. sieć elektroenergetyczna kablowa nN 0,4kV odr. oprac.
- o proj. rura osłonowa odr. oprac.
- o proj. sieć kablowa SN 15kV odr. oprac.
- o ---- proj. wzdłużnicę) kabowe zalicznikowe odr. oprac.
- o istn. przyłącze 1-faz. do demontażu odr. oprac.
- o istn. przyłącze 3-faz. do demontażu odr. oprac.
- o ---- wodociąg
- o ---- telekomunikacja
- o ---- istn. linia napowietrzna nN do demontażu odr. oprac.
- o ---- istn. słupy do demontażu odr. oprac.
- o ---- istn. złącza kablowe
- o ---- istn. licznik lub tablica bezpiecznikowa
- o ---- istn. ogr. przepięć odr. oprac.
- o ---- istn. słupowa stacja transformatorowa odr. oprac.

<p align="center">Projekt i Instalatorstwo Elektryczne Piotr Putko 17-300 Siemiatycze ul. A. Asnyka 10 tel. 0-606448364 email: putko@wp.pl</p>	
<p>Inwestor: Gmina Siemiatycze ul. T. Kościuszki 35 17-300 Siemiatycze</p>	<p>Data: 13.09.2019</p>
<p>Projektant: mgr inż. P. Putko upr. proj. PDL0053:POO6-06</p>	<p>rys.3</p>
<p>Współpraca: inż. A. Ziżuk</p>	<p>skala: 1:500</p>
<p>adres: Baki Bliźsze gm. Siemiatycze</p>	
<p>obiekt: stac. elektroenergetyczna kablowa nN 0,4kV, oświetlenia ulicznego</p>	