

Projekt sieci oświetlenia ulicznego nN. Fragment drogi powiatowej nr 1763B.
Rejon osiedla domków jednorodzinnych kol. Anusin. Gm. Siemiatycze.


Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady
koordynacyjnej, która odbyła się dnia 2018-03-05
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Siemiatyczach przy ul. Legionów
Piłsudskiego 3.

Uczestnicy podpisali protokół nr GG.6630 z dnia 2018-03-05

Przewodniczący narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY

Naczelnik Wydziału Geodezyjnego i Nieruchomości
GEODETA POWIATOWY
mgr inż. Roman Łopaciuk

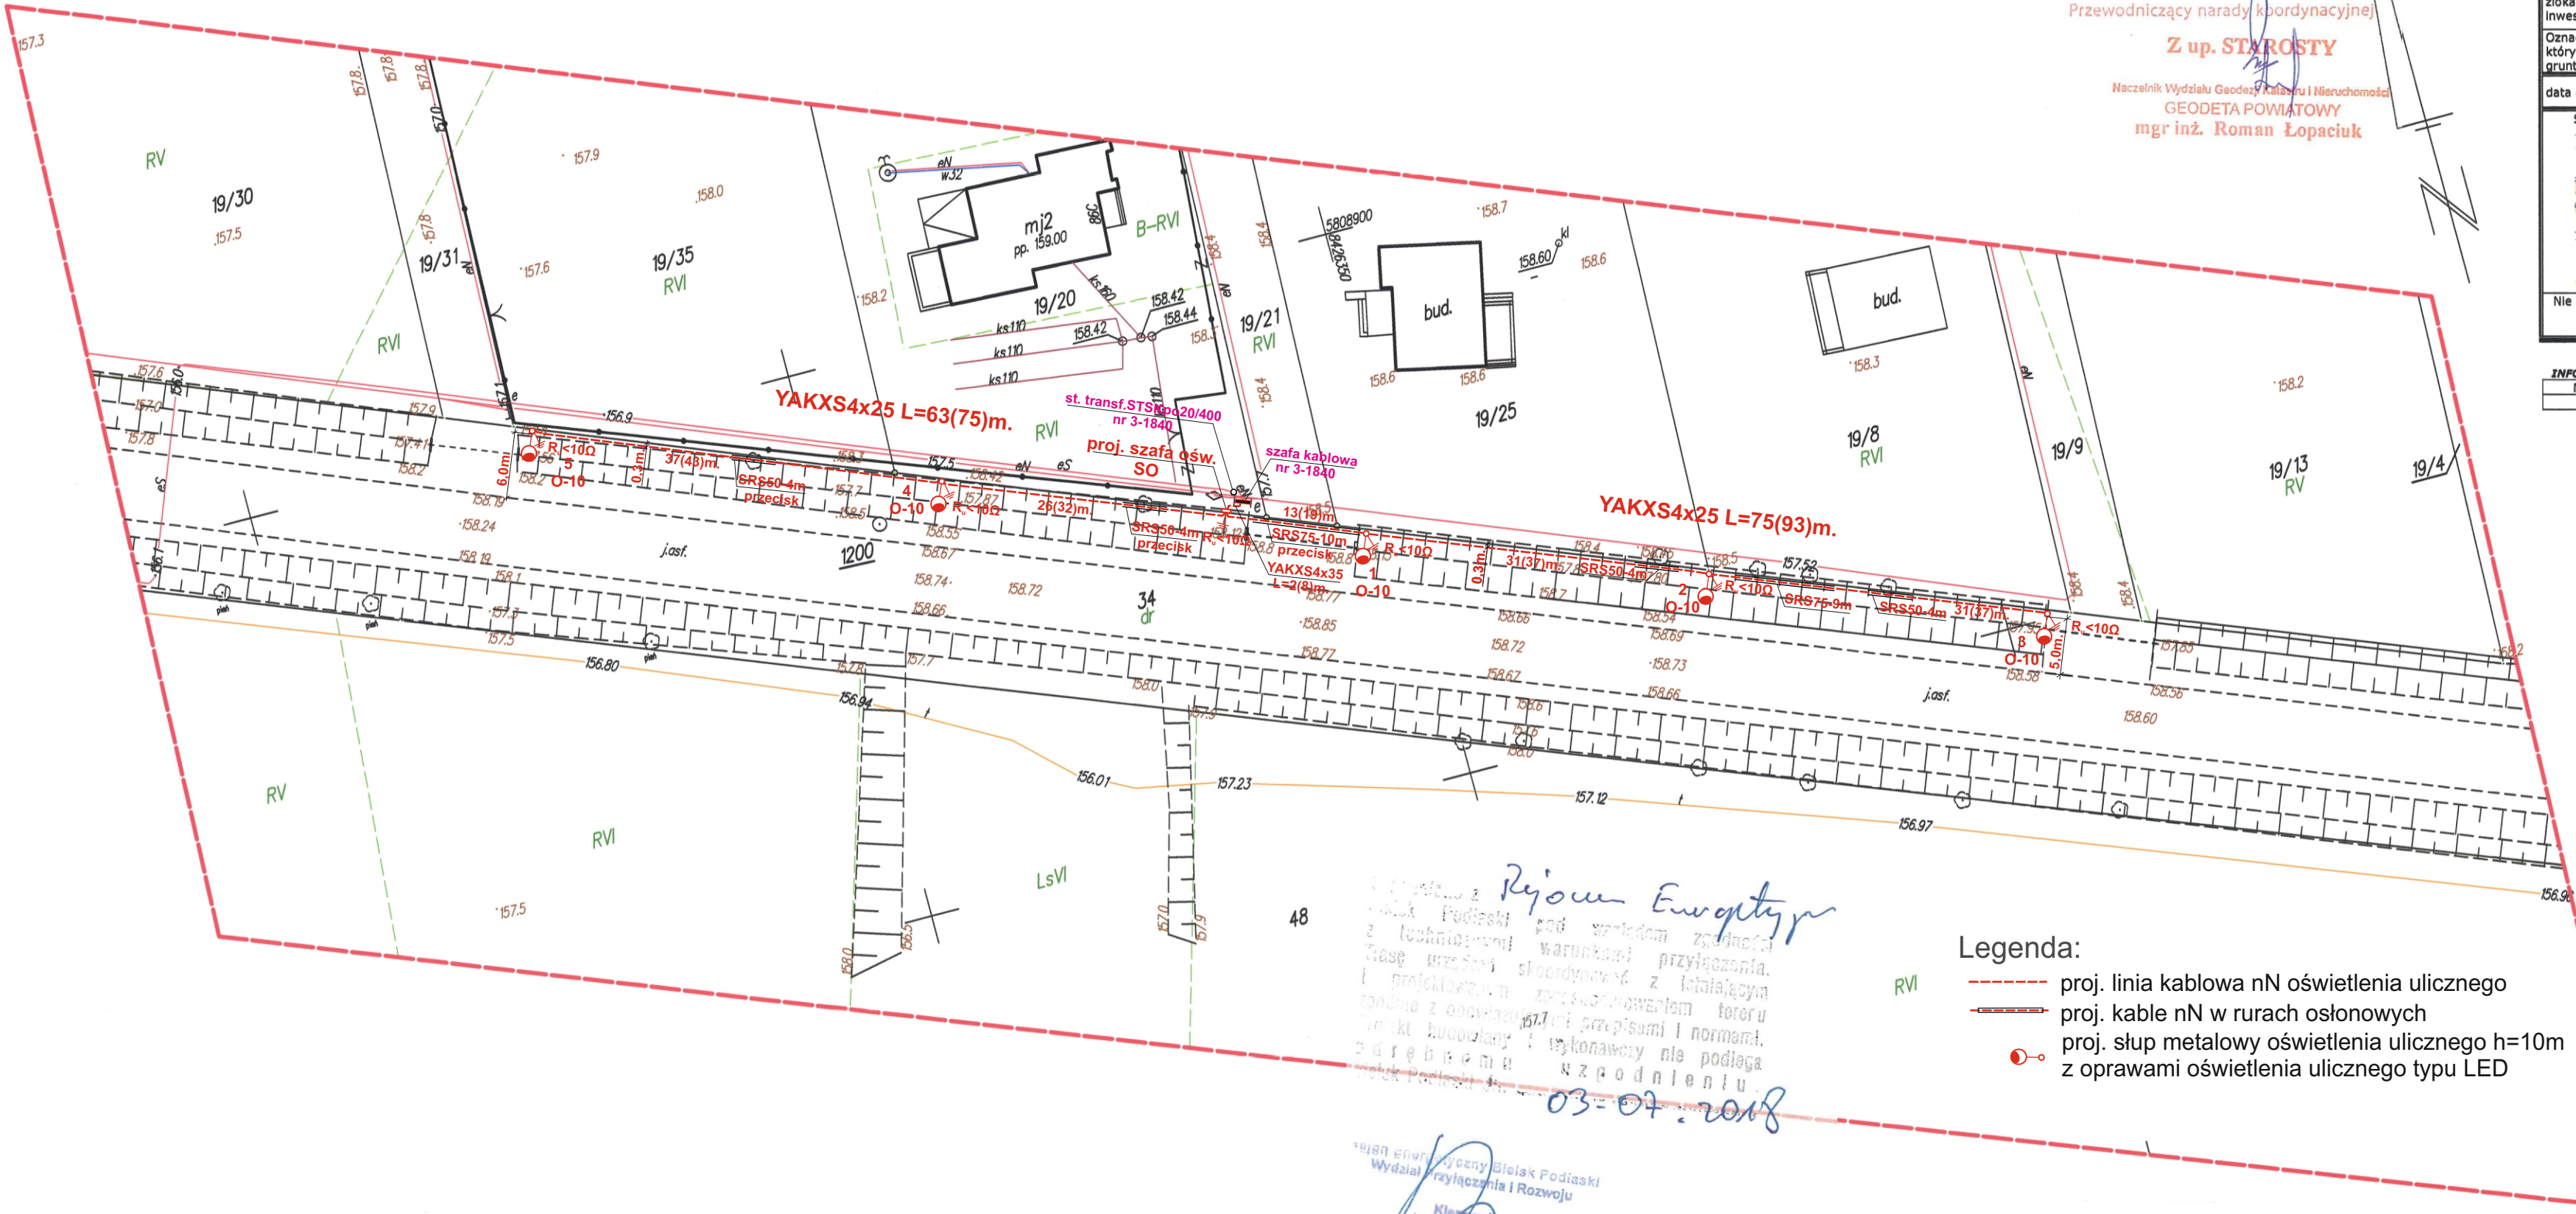

Legenda:

- proj. linia kablowa nN oświetlenia ulicznego
- proj. kable nN w rurach osłonowych
- proj. słup metalowy oświetlenia ulicznego h=10m z oprawami oświetlenia ulicznego typu LED

GEOSTANDARD		MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenia kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		Nr Rob. Wyk. 73/2018 GG.6640.184.2018	
OBIEKT:		obr. Anusin, dz. 19/21, 19/31, 34	
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	201009_2	
	nazwa	Siemiatycze - obszar wiejski	
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	201009_2.0001	
	nazwa	ANUSIN	
SKALA MAPY		1:500	
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 (8)	
	wysokościowych	KRONSTADT 60	
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji		-----	
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.	
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków			
data opracowania mapy: 2018-02-26		ark. mapy zas. 8.177.11.09.2.2	
Szkic orientacyjny 1: 25 000		Usługi Geodezyjne i Kartograficzne GEOSTANDARD Piotr Łopaciuk ul. Pałacowa 12 lok. 7, 17-300 Siemiatycze tel. 501 671 392 NIP 544-129-80-59 REG. 200263733 GEODETA UPRAWNIONY Inż. Piotr Łopaciuk upr. geod. 20006	
Nie wyklucza się możliwości istnienia w terenie urządzeń podziemnych, o których brak jest informacji branżowych i nie zostały zgłoszone do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed ich zasypaniem.			

INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓŁOWEJ W GRANICACH OPRACOWANIA	
Nr punktu	Stan, rodzaj stabilizacji oraz położenie znaku.
1200	Słupek betonowy, stan dobry, dz. 34, vis a vis dz. 19/35

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku
pracy geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji materiałów zasobu geodezyjnego i
kartograficznego

STAROSTA SIEMIATYCKI
P. 2010. 2018. 184
(Identyfikator ewidencyjny - materiał zasobu - operat techniczny)

2018-03-02

(Data wydania operatu technicznego
do ewidencji zasobu materiałów)

Z up. Starosty

mgr Mirosława Olszewska
Kierownik Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Projekty i Instalatorstwo Elektryczne Piotr Putko 17-300 Siemiatycze ul. A. Asnyka 10 tel. 0-606448364	
Investor: Gmina Siemiatycze ul. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze	Data: 07.09.2019 rys. nr 1
Projektant: mgr inż. P. Putko upr.proj. PDL/0053/POOE/06	podpis Miejscowość: kol. Anusin Gm. Siemiatycze dz. nr 34, 19/20
Obiekt: sieć oświetlenia ulicznego	