
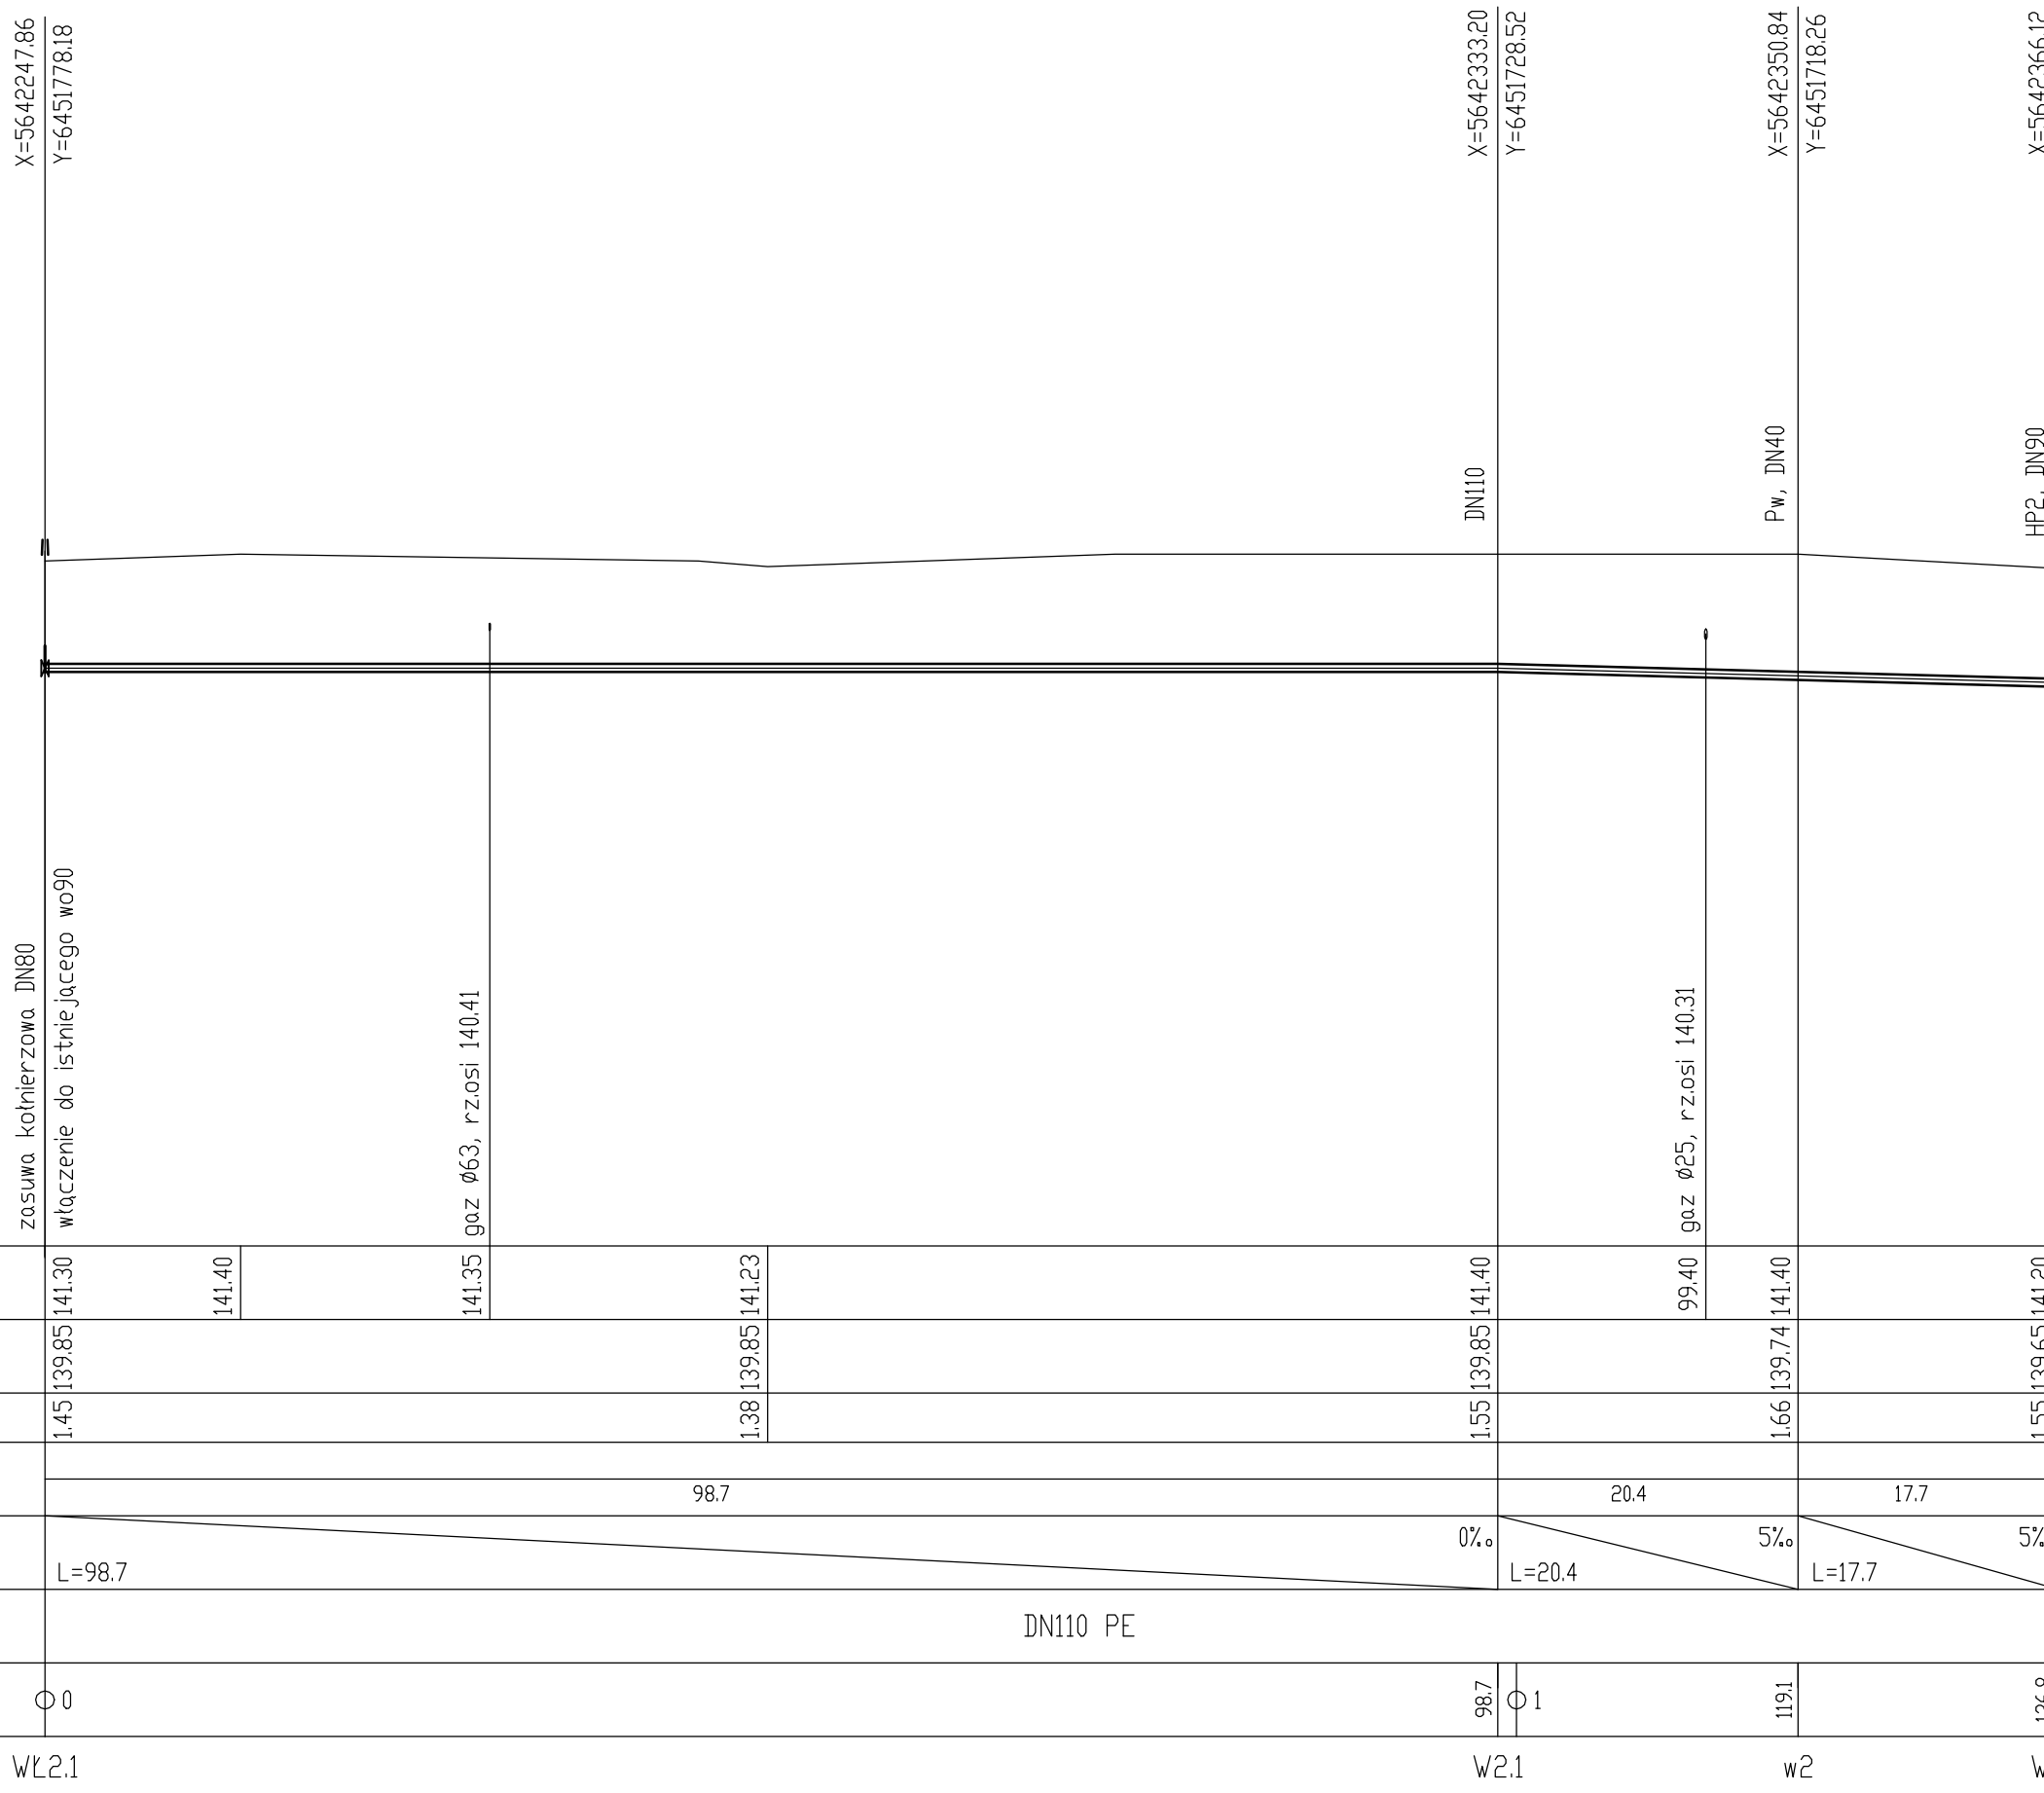


Wodociąg '2'

Poziom porównawczy=132.00

Rzędna terenu	141.30	141.40	141.35	141.23	141.40	99.40	141.40	141.20
Rzędna osi przewodu								
Zagłębienie osi przewodu	1.45 [39.85]			1.38 [39.85]		1.55 [39.85]	1.66 [39.74]	1.55 [39.65]
Długość odcinka				98.7		20.4		17.7
Spadek rurociągu, Odległość	L=98.7				0‰	L=20.4	5‰	L=17.7
Średnica nominalna, Materiał					DN110 PE			
Hektometr i odległości	0+0					0+1	1+1	1+2

Opis węzł









[illegible]

Wodociąg '2a'

Poziom porównawczy=132.00

[illegible]


Opis węzła



1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wynagrodzeń kontrahentów w całości ustalenia określonych przez kontrahentów i faktycznych przedpłaty użyczenia podziemnego krzyżującego się z projektowanym siecią. Przed realizacją sprawdzić dokładnie plan i warunki sanitarny.

2. Podczas realizacji prac metodą wykopów, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci wodociągowej z istniejącym użyczeniem podziemnym prace należy wykonywać ręcznie. W celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej należy bezwzględnie przestrzegać zasad i uwag zawartych w (protokole) Narady Koordynacyjnej.

3. W przypadku szkód rodzących z niezamierzonych czynów drenażem, w przypadku naruszenia a (osobnie) Należy poinformować o tym, natychmiast je bezwzględnie odzwolnić.

	Pro-Plan Inżynieria ul. Świeżycka 38 pok.224, 51-501 Wrocław		Data: PW
	Gmina Olawa Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Olawa		Inwestor: sanitarna
Zamawiający: mgr inż. Waldemar Kraspek uprawnienia sanitarna nr WPW0285/POOS06	Projektant: mgr inż. Ryszard Musiał uprawnienia sanitarna nr 25804/02	Nazwa inwestycji: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz oddzielająciami do granic działek w Gozdzirowicach Gmina Olawa	Data: 09.2018
		Nazwa zadania: Profilę podłużne sieci. Zakres 2.	Skala: wg profilu
			Wzrost: 3.2