

Legenda

- rozdzielenie elektryczna obięta opracowaniem
- rozdzielnia elektryczna nie objęta opracowaniem
- oprawa ośw. ewakuacyjnego dwuzadaniowa (na zewnątrz)
- oprawa ośw. ewakuacyjnym 1h przystosowanym do pracy w niskich temperaturach z centralnym monitorngiem
- oprawa oświetlenia ewakuacyjnego (kierunkowego) z modułem awaryjnym 1h z centralnym monitorngiem
- kamera zewnętrzna w obudowie z grzałką
- kamera kopułkowa wew

Dobór typów i rozmieszczanie opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego, rozmieszczenie osprzętu elektrycznego, trasy kablowe, lokalizację rozdzielnic, zasilanie urządzeń, dobór kabli należy wykonać na etapie Projektu Wykonawczego.

Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z arkuszami normy PN-IEC 60364 i PN-HD 60364.

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać oznakowanie CE oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PiB.


RZUT PODDASZA

SKALA 1:100

Rodzaj oświetlenia	Nałężenie E <sub>sr</sub> [lx]
Podstawowe	100 lx
Ewakuacyjne	-- lx -- lx

Rodzaj oświetlenia	Nałężenie E <sub>sr</sub> [lx]
Podstawowe	100 lx
Ewakuacyjne	1 lx 1 lx

Rodzaj oświetlenia	Nałężenie E <sub>sr</sub> [lx]
Podstawowe	100 lx
Ewakuacyjne	-- lx -- lx

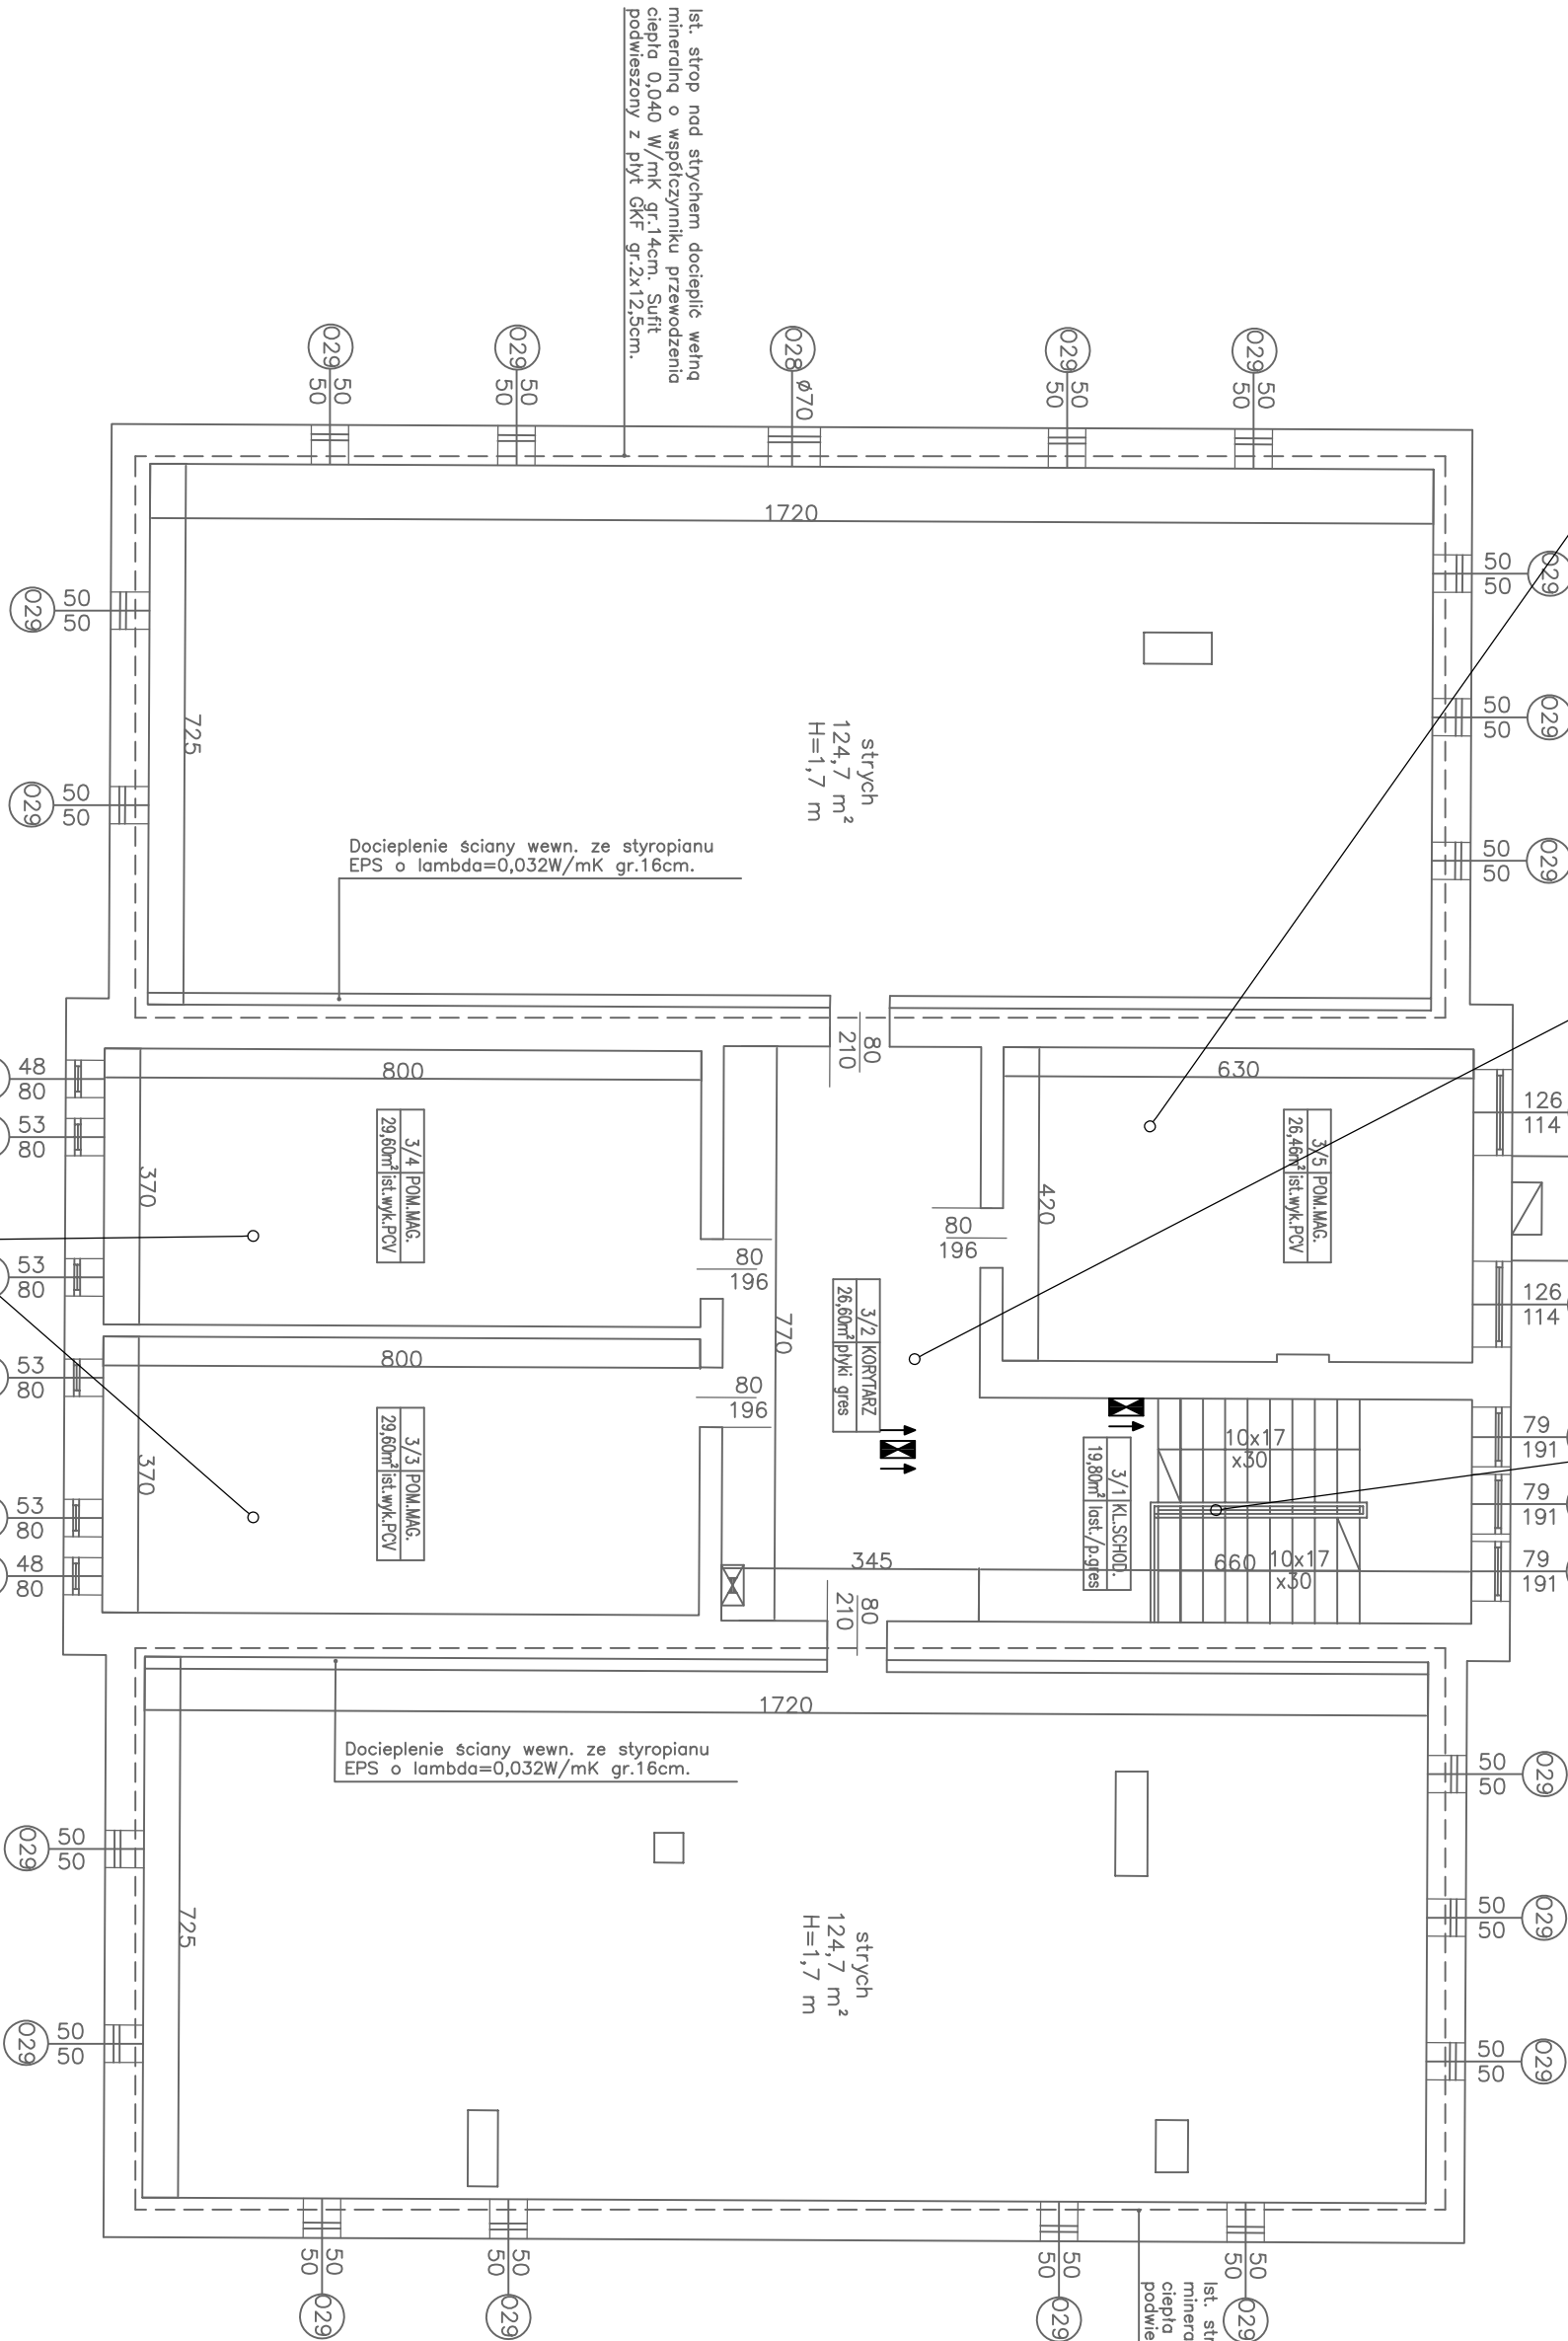

UWAGA: - ist. kraty zewnętrzne w oknach zdemontować.

obiekt: Przedszkole nr 3 w Strzegomiu "Zielony zakątek" adres: Strzegom, ul.Parkowa8, dz.nr1145, obr.0003,Srōdmieście nr3 inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom	tytuł rzut poddasza instalacje elektryczne	projektował: mgr inż. Mariusz Zygmunt nr upr.379/DOS/10; DOS/IE/0127/11	PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Ewa Ostapińska siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58-100 ŚWIDNICA TEL. 608 053 071, ewaostapińska@op.pl		
rys.nr 4-E	skala: 1:100	data: 25.09.2020	faza projekt budowlany	sprawił: mgr inż. Paweł Piotrowski nr upr.OPL/0598/PWOE/10;OPL/IE/0098/10	